


LEGENDA:

- — — — — -kábel CYKY-J 4x10 v chráničke zemi pod káblom viesť FeZn Ø10 (pospájanie a uzemnenie stožiarov)
- ⊗ -svietidlo stožiar rúrkový s uzemňovacou svorkou výška 4m; stožiarová svorkovnica; umiestnenie stožiaru 0,5m od chodníka
- ⊗ -existujúce svietidlo

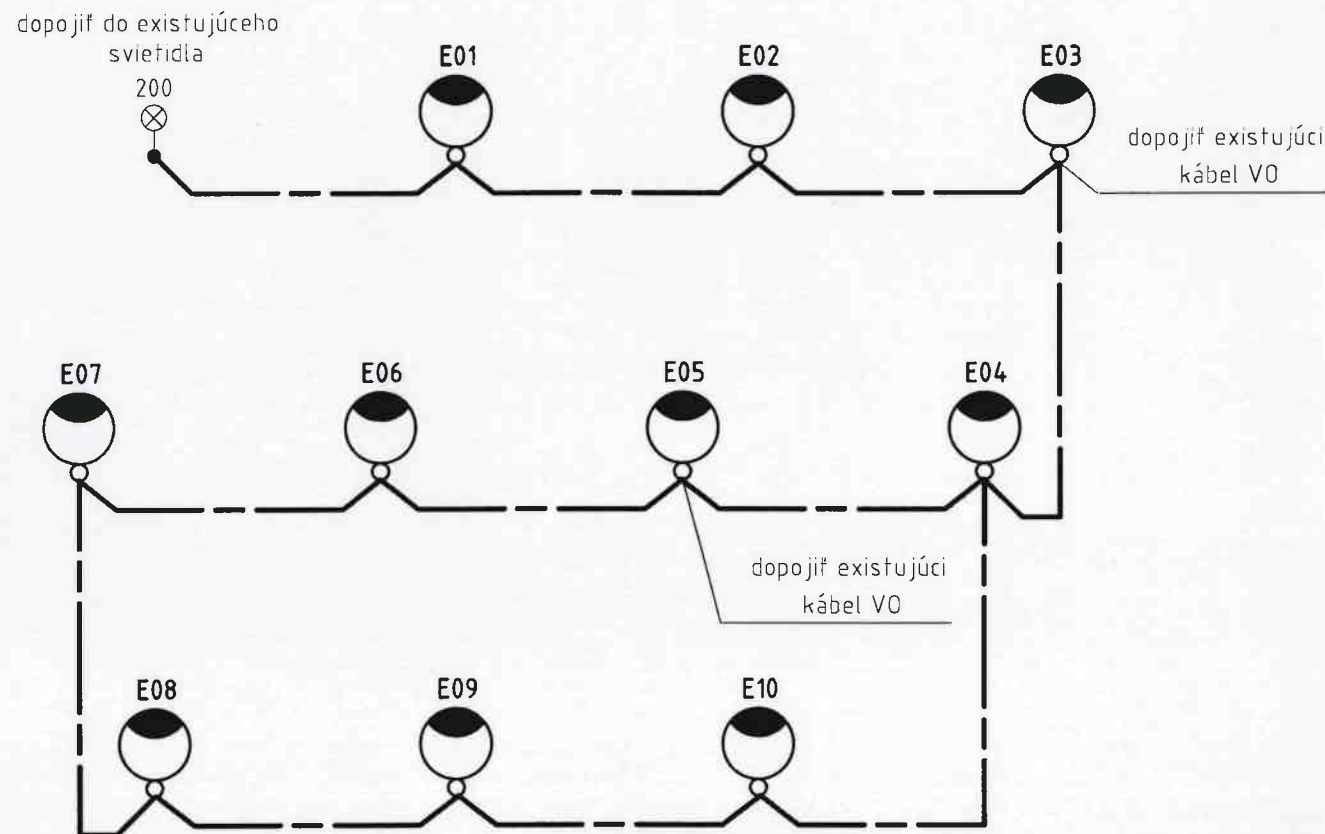

Názov priestoru	Druh priestoru podľa NZA.1.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
exteriér	VI	AA8, AB8, AC1, AD: z dažďa, AE3, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AR-, AS2, AT2, AU2, BA1, BB-, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:

3+PE+N ; AC ; 50Hz ; 400/230V ; TN-C-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

A.1. Základná izolácia živých častí

A.2. Zábrany alebo kryty

411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je TECHNICKÁ SPRÁVA!

Poznámka:

- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou **prekonzultovať** s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadáním do výroby overiť premeraním na stavbe !

±0,000=152,00 m n.m.

Č. REVIZIE				DÁTUM				VYPRACOVAL				POPIS ZMENY			
NÁZOV STAVBY G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV															
MESTO STAVBY <i>k.ú. Tmava, mestská časť Tmava – Západ, p.č. 1501/1</i>															
STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY															
INVESTOR MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava															
AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ ATELIER DUMA .s.ro., Sered'ská 66, 917 05 Trnava www.atelierduma.sk															
PROFESIA ELEKTRO															
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASŤI ing. Milan Chorvatovič															
VYPRACOVAL Luboš Fraňo															
STAVEBNÝ OBJEKT SO 04 - VEREJNÉ OSVETLENIE															
NÁZOV VÝKRESU Zapojenie svietidiel															
ČÍSLO ZAKÁZKY 3417															
STUPEŇ PROJEKTU DSP/RP															
STAVEBNÝ OBJEKT SO 04															
FORMÁT A3															
MERKA -															
DÁTUM 12/2017															
VÝKRES Č. E03															
SADA 4															
REVÍZIA -															