ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

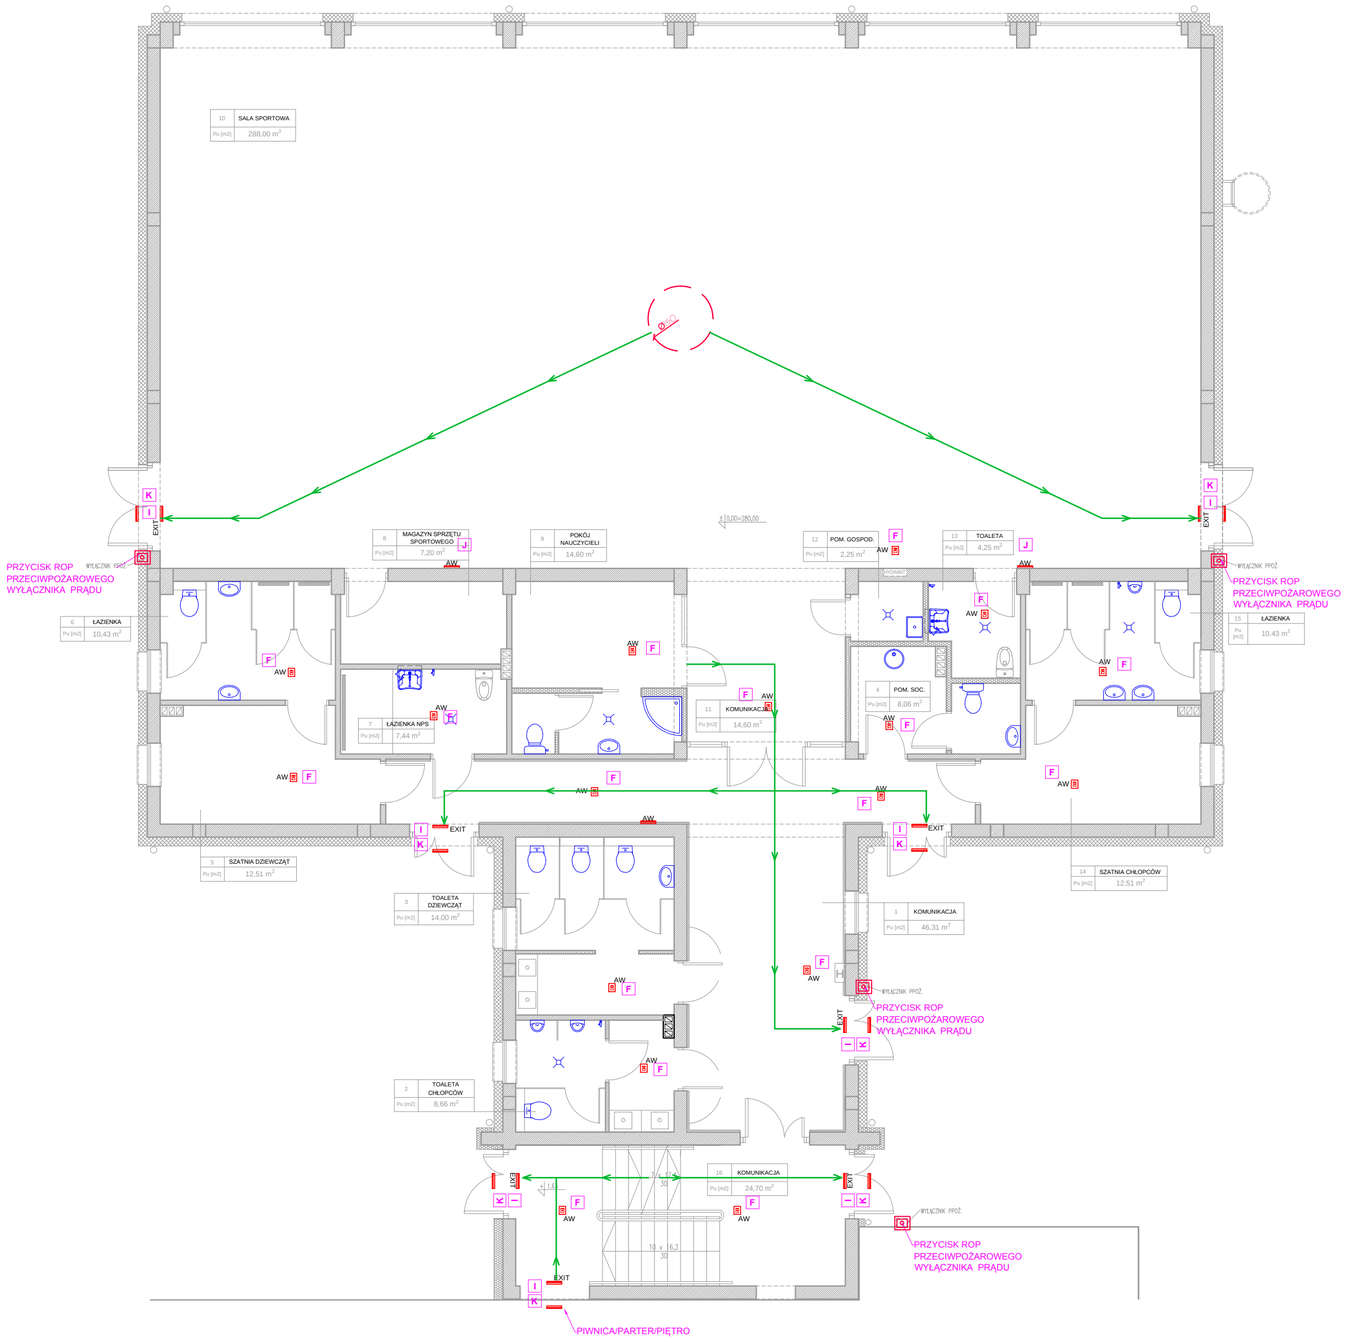

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I OZNACZENIA WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH

RZUT PARTERU

100 cm 200 cm 500 cm 10m

SKALA 1:100

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

UWAGI:

- instalacji elektrycznej nie prowadzić na trzonach kominowych

LEGENDA:

- KIERUNEK PORUSZANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW NA DRODZE EWAKUACYJNEJ
- EXIT - JEDNOSTRONNA OPRAWA AWARYJNA PODWIESZANA LED Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"; IP65
- AW - JEDNOSTRONNA OPRAWA PODWIESZANA LED; IP65
- OPRAWA DOŚWIETLAJĄCA LED; Z TERMOSTATEM, IP65
- AW - OPRAWA AWARYJNA PODWIESZANA LED
- PRZYCISK ROP PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

OPRAWY AWARYJNE			
LP.	OZNACZENIE	TYP OPRAWY	ILOŚĆ [szt.]
1	F	AWARYJNA PODWIESZANA LED	20
2	I	DOŚWIETLAJĄCA WYJŚCIE KOŃCOWE	6
3	J	JEDNOSTRONNA OPRAWA LED	7
4	K	Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"	9
		∑ [szt.]	42

Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego:
- wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej 1 lx - oprawy typu A,
- wzdłuż pasa drogi ewakuacyjnej 0,5 lx,
Oprawy powinny być wyposażone w moduły awaryjne minimum 2h.

AARZ ATELIER ARCHITEKTU Radosław Żubry
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZN
IE	IE	PT	1:100	IE0

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 22 MARZEC

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNĄ

ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, **JEDN.EW. 24 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI**

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:	**PODP**
Mgr inż. Marek Kierzń Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej bło	Marek Ki
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Andrzej Malinski Nr upr. 2023/89 JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej bło	Andrzej

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRO