



VNĚJŠÍ Vliv <div></div> AD3, VODNÍ TŘÍŠŤ		
ROZVODNÁ SÍŤ		3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZÁKLADNÍ ZYŠĚNÁ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED. 3
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65		

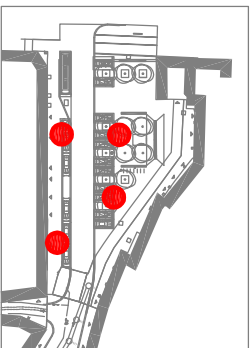

ZS

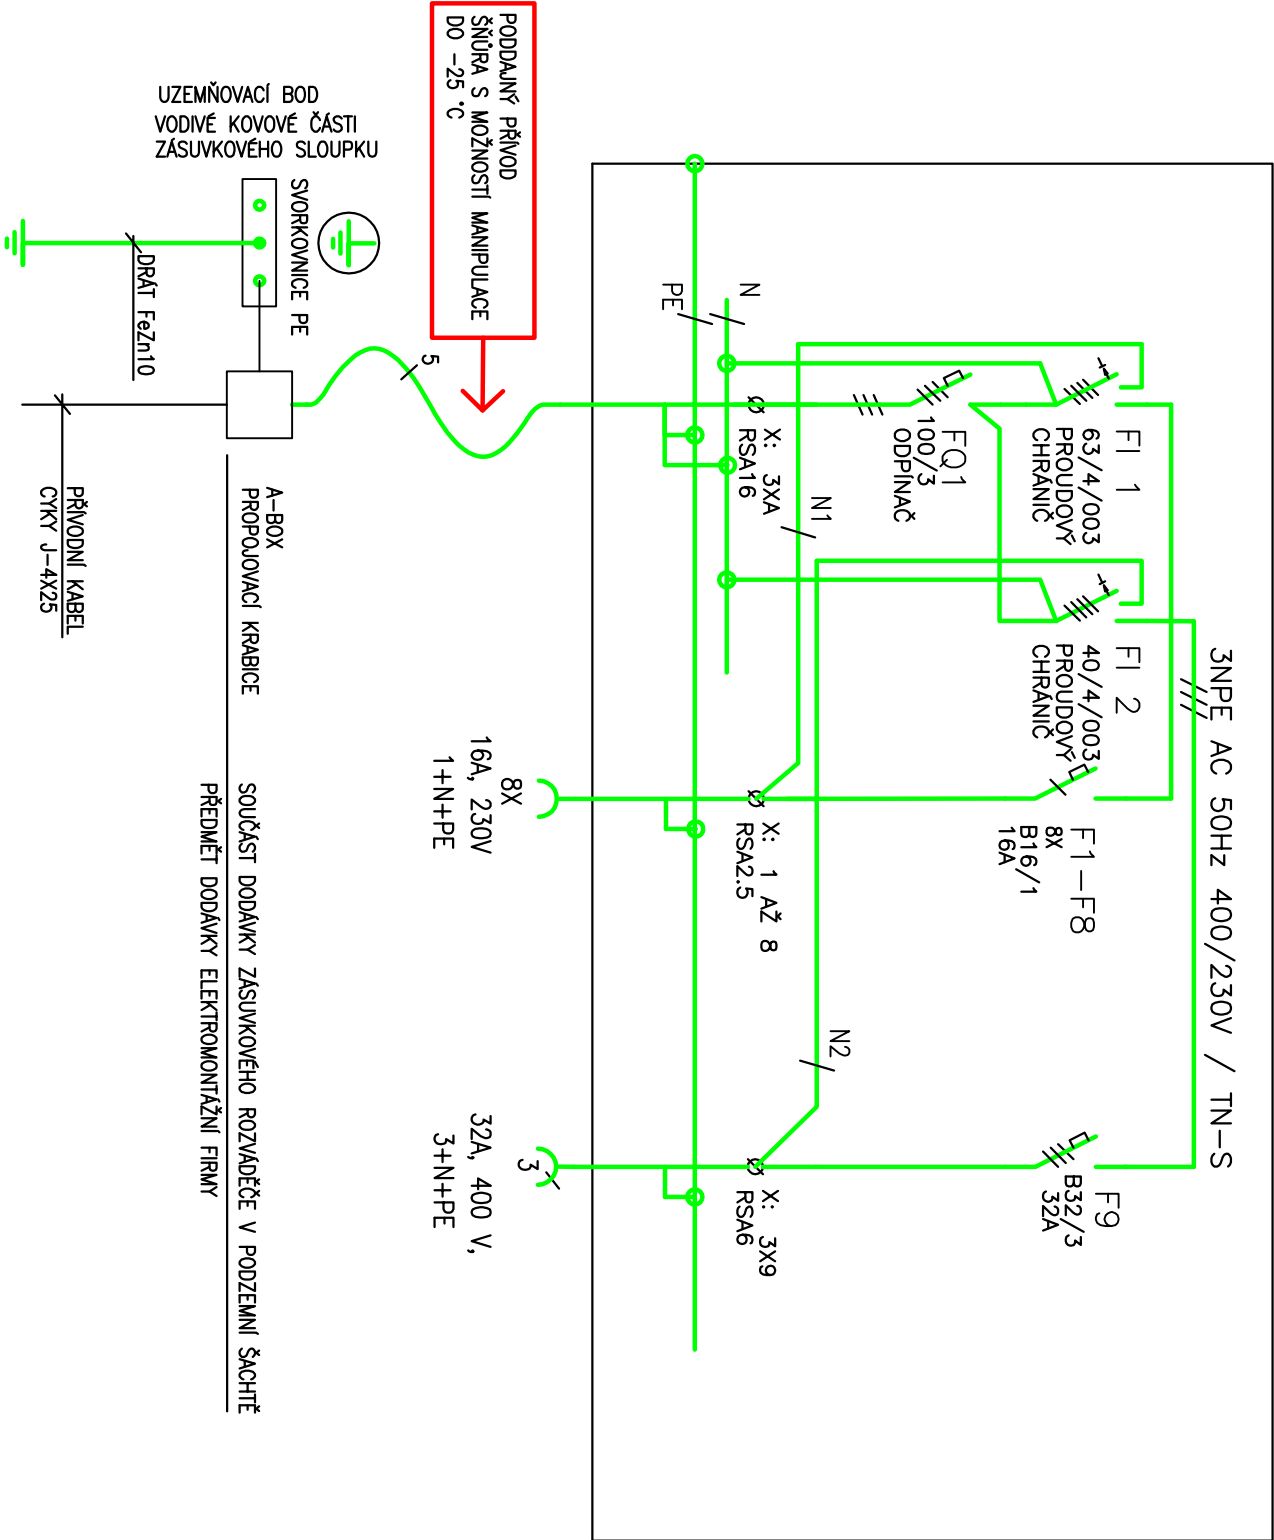

POZNÁMKA::  
VÝKRES SLOUŽÍ PRO DODAVATELE ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ.  
TYP ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍŇÍ A ZÁSUVEK STANOVÝ VÝROBCE ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ, PODLE SVÝCH POŽADAVKŮ,  
NA ZAJIŠTĚNÍ DEKLAROVANÉHO ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ A ZARUČENÉHO KRYTÍ IP58, CELÉ ČÁSTI ELEKTRO.  
SOUČÁSTI VÝROBKU BUDE REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. PETR TODOROV	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT DÍLU	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	Ing. Vlastimil Jiřík Projektování elektrických zařízení IČ: 101 11 603 Na Hrázi 3321/42, 671 81 Znojmo TEL: 603 886 940 E-MAIL: vlastimil.jirik@seznam.cz
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO	ZNOJMO	
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO			
AKCE	REGENERACE ULIC MPR ZNOJMO, DIVIŠOVO NÁMĚSTÍ, JEZUITSKÉ NÁMĚSTÍ, JEZUITSKÁ ULICE A ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY			
OBSAH	SO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		NÁMĚSTÍ SVOBODY	
	ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ - ROZVÁDĚČ ZS PODZEMNÍ			
	MĚŘ.	Č. VÝKRESU 04		