



# ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE

## BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

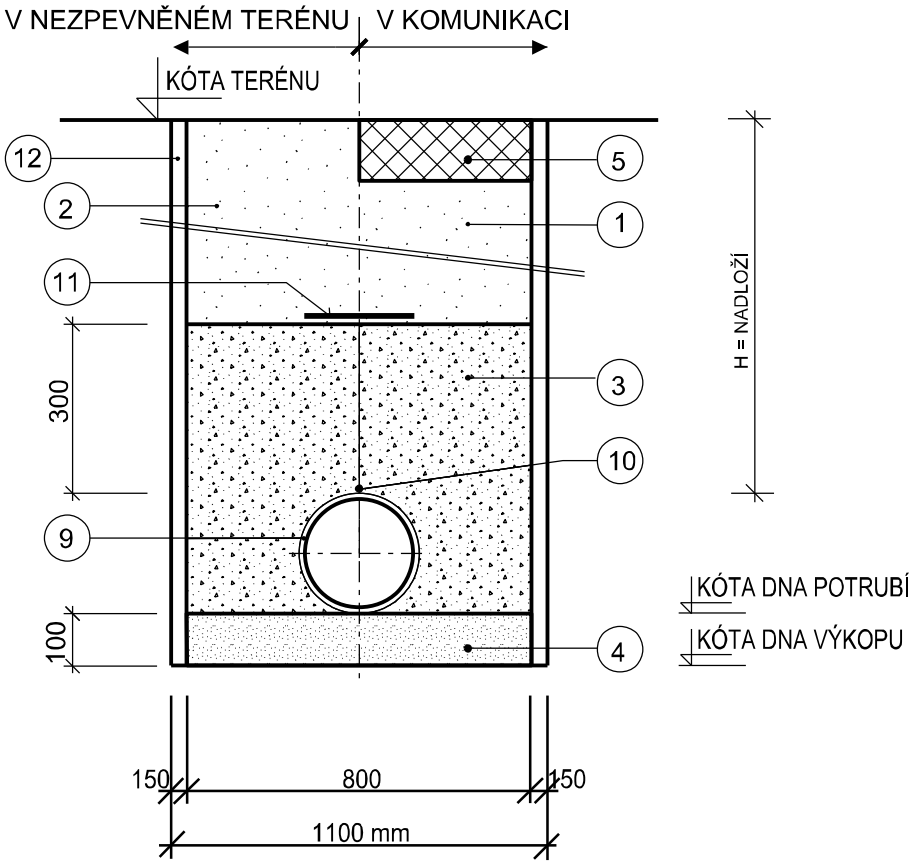


## POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

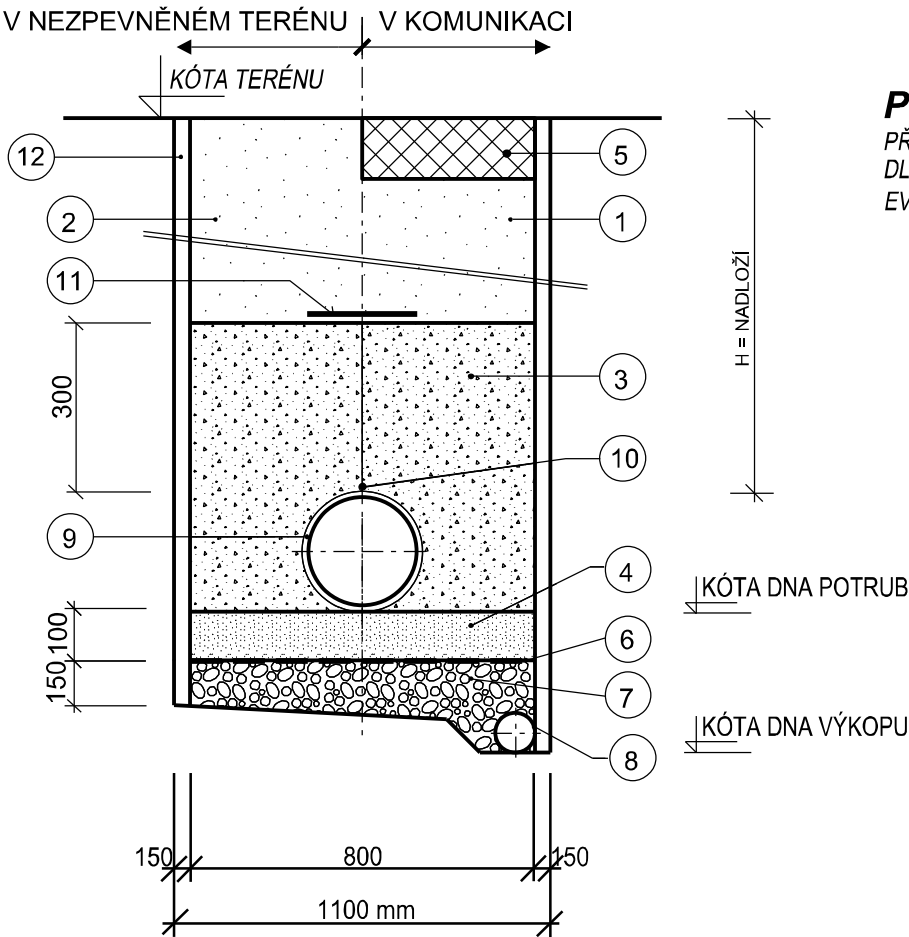

**POZNÁMKA :**  
PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN  
DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU,  
EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

### LEGENDA :

- 1 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 2 ZÁSYP - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 4 HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)
- 5 KONSTRUKCE VOZOVKY
- 6 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- 7 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 8 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 9 POTRUBÍ - PE 100RC
- 10 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm<sup>2</sup> (PRO PŘÍPOJKY CYY 4 mm<sup>2</sup>)
- 11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 12 PAŽENÍ RÝHY - PAŽÍCÍ BOXY TL. 150 mm

Kreslil:		Vypracoval:		Kontroloval:		Zodp. projektant:			
Ing. Jaromír Šíkola		Ing. Jaromír Šíkola		Ing. Jiří Žižka		Ing. Ivana Faltýnková			
Okres: Znojmo				k.ú.: Znojmo - město					
Investor: Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo								Formát: 2xA4	
Akce:  Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, vodovodní a kanalizační přípojka k vodnímu prvku								Stupeň: DPS	
								Datum: 01/2018	
								Č. zak.: 18044	
								Arch. č.:	
Příloha: ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE								Měřítko: Číslo přílohy: 05	