


NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC, 12V
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:
OCHRANNÉ OPATRENIE: MALÉ NAPĀTIE "SELV" a "PELV" ěl. 414


SCHĚMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 51,600



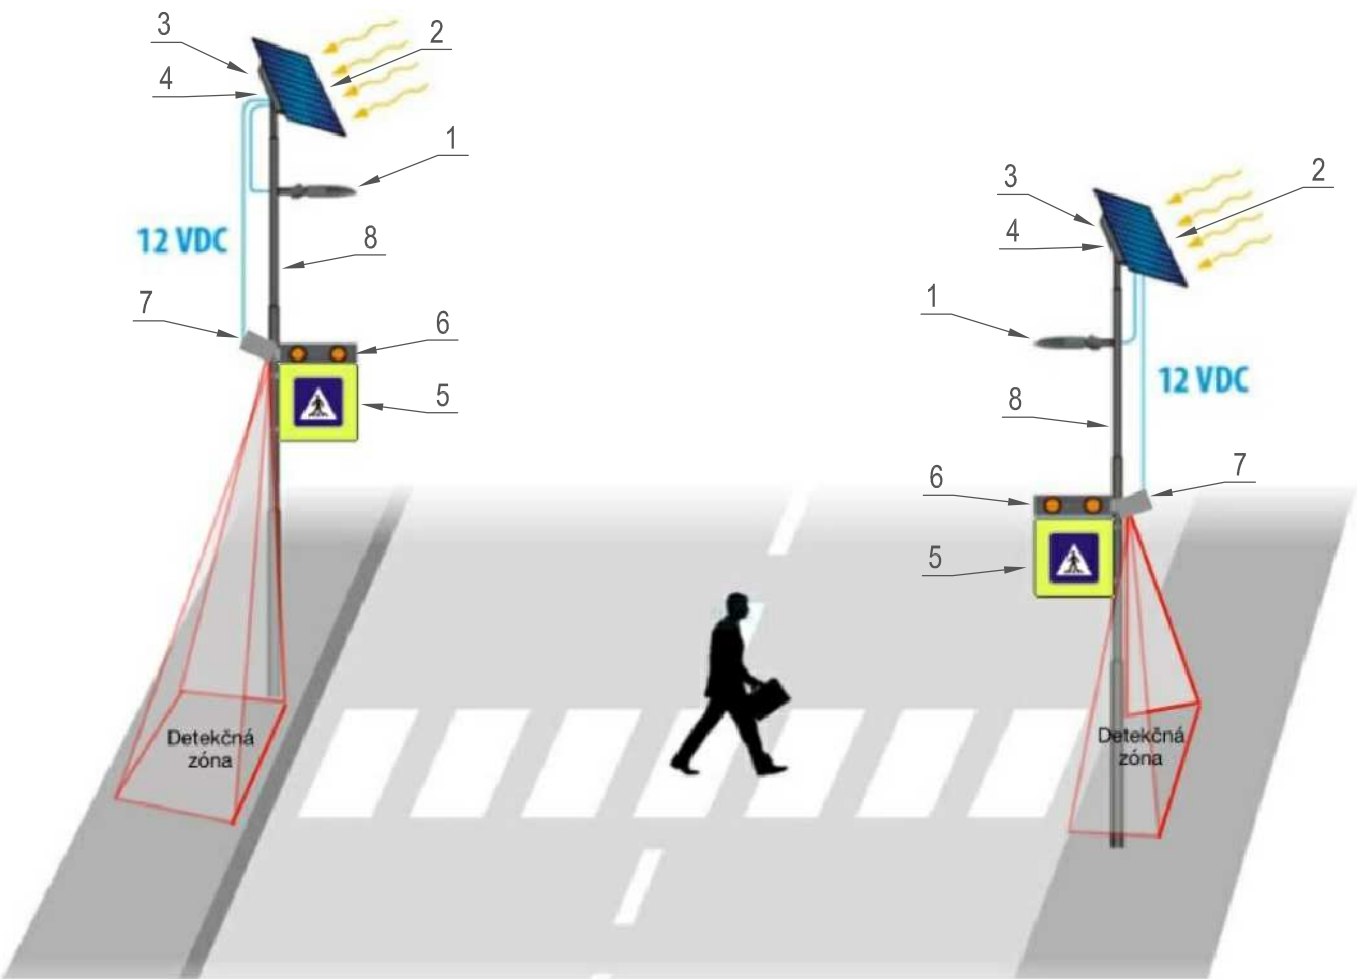

Špecifikácia systému solárneho osvetlenia:

1. priechodové svietidlo
2. solárny panel
3. akumulátor
4. riadiaca jednotka
5. zvisla dopravná značka IP6 s fluor. podkladom
6. ledbox nad zvislou dopravnou značkou
7. aktívny infračervený detektor pohybu
8. pozinkovaný stožiar výšky 7m

D.2
107-21

STAVEBNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica	
---	---

OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	
--	---

 Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.P.SUČKO	KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj		
OKRES: VEĽKÝ KRTÍŠ		KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ
KAT.ÚZEMIE: Šuľa		DÁTUM: 12/2018
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov		STUPEŇ: DSP, DRS
		Č.ZÁKAZKY: 2921/2018
		MIERKA:
OBJEKT: 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Šuľa	Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : Schéma zapojenia	4	