



SCHEMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 61,345

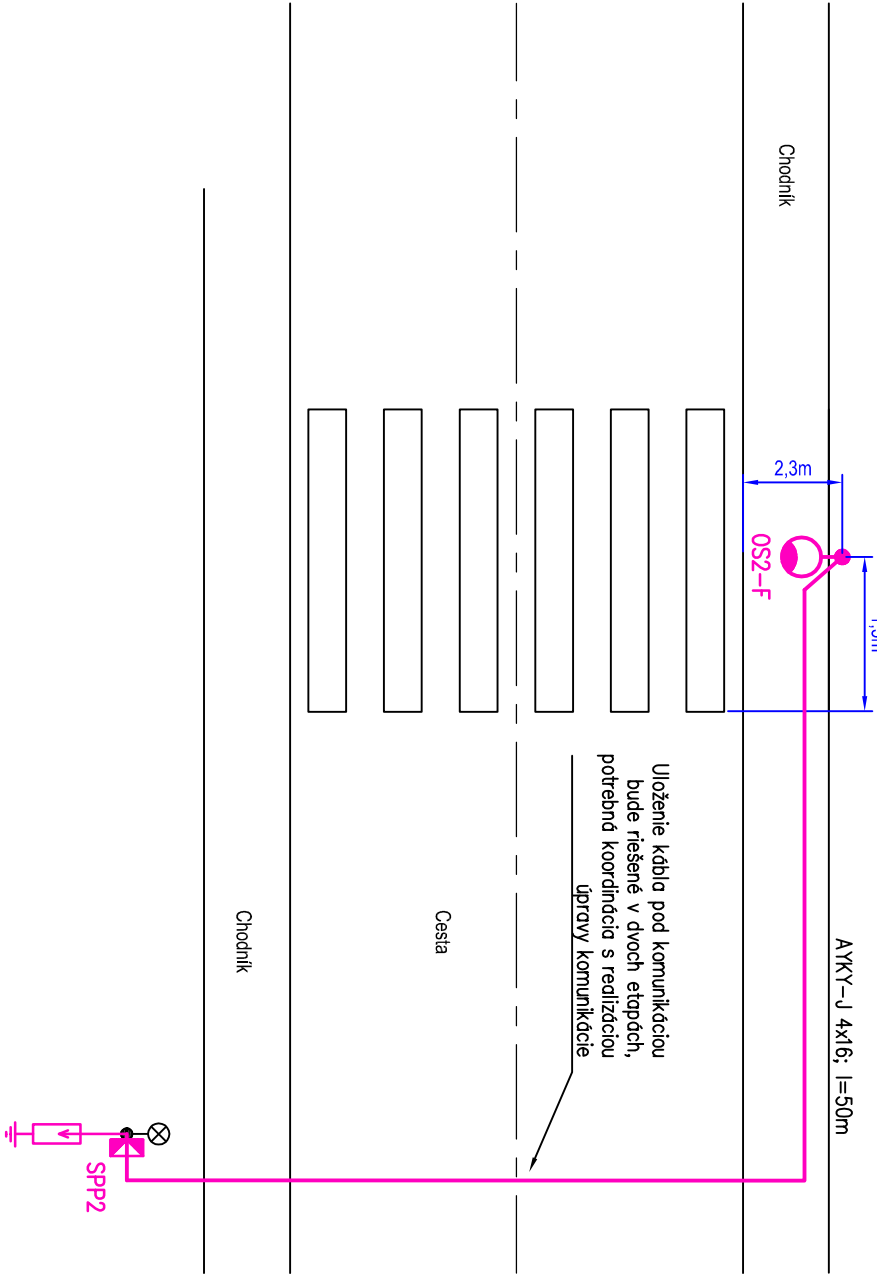

DETAIL – SPP2

M 1: 20

ČELNÝ POHľad BOČNÝ POHľad

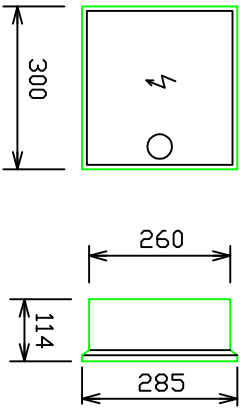

ŠPECIFIKÁCIA – SPP2

Typ ROZVADZAČA: Hlavné domové skríňa plastové HDS

SPP2 C IV P21

Polyester

Skríňa prípojková ističica do 100A

ROZMERY: (*v*h) 300x285x114

KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20–po otvorení dverí

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: DOLE

SPÔSOB MONTÁŽE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TERÉN

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:

- 3 / PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
- 1/ PEN AC 230V, 50 Hz, TN - C - S
- 1/ N / PE AC 230V, 50 Hz, TN - S


OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41(2007):

a) Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
 - zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
 - umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykcom):
 - samostatné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1

VONKAŠIE VPL VVV (STN 33 2000-5-51(2010): vid. protokol č. 01/2019

LEGENDA

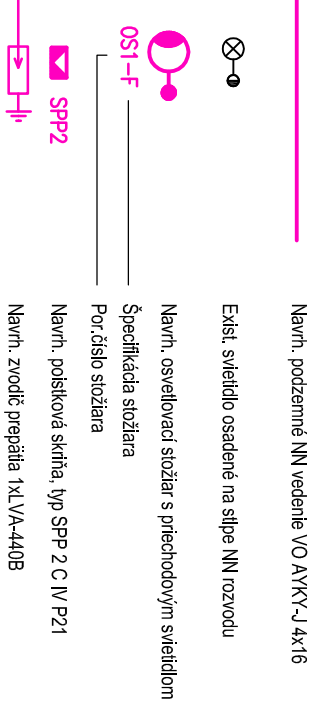

D.2
107-24

STAVEBNÍK:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majstská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest

OBJEDNÁVATEĽ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

ISPO <small>spol. s r.o.</small> Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/714 636 95, 74 636 99		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. GAŠPÁR	HĽ. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj		VYPRACOVAL: ING. P. SUČKO	KONTROLOVAL: ING. M. GAŠPÁR
OKRES: VEĽKÝ KRTOŠ		KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	
KAT. ÚZEMIE: Horná Strehová		DÁTUM: 12/2018	
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov		STUPEŇ: DSP, DRS	
		Č. ZÁKAZKY: 2921/2018	
OBJEKT: 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová		MIERKA:	
PRÍLOHA: Schéma zapojenia		Č. PRÍLOHY: Č. SPRÁVY: 4	