

ŠPECIFIKÁCIA – SPP2

TYP ROZVÁDZAČA: Hlavná domová skriňa plastová HDS
SPP2 C IV P21
Polyester
Skriňa prípojková istíaca do 100A

ROZMERY: (š*v*h) 300x285x114
KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20–po otvorení dverí
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: DOLE
SPÔSOB MONTÁŽE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TERÉN

SCHÉMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 67,210

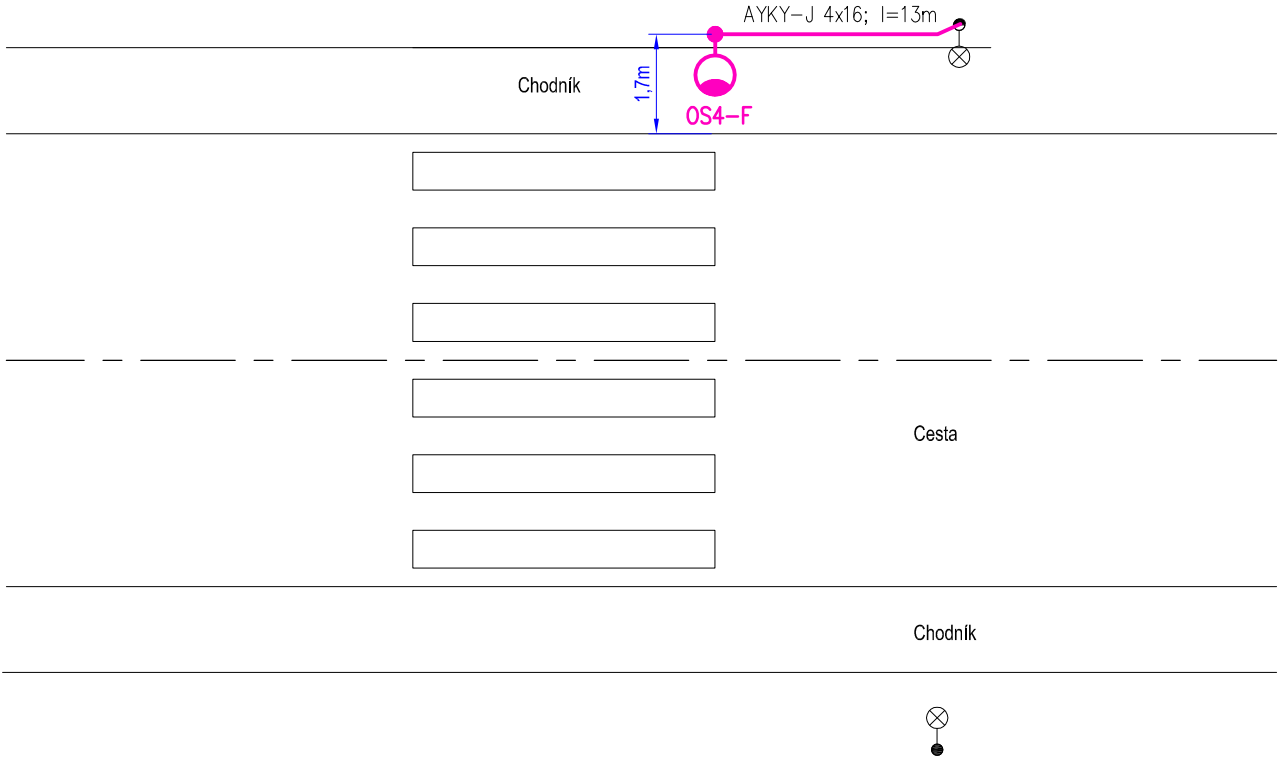


SCHÉMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 67,455

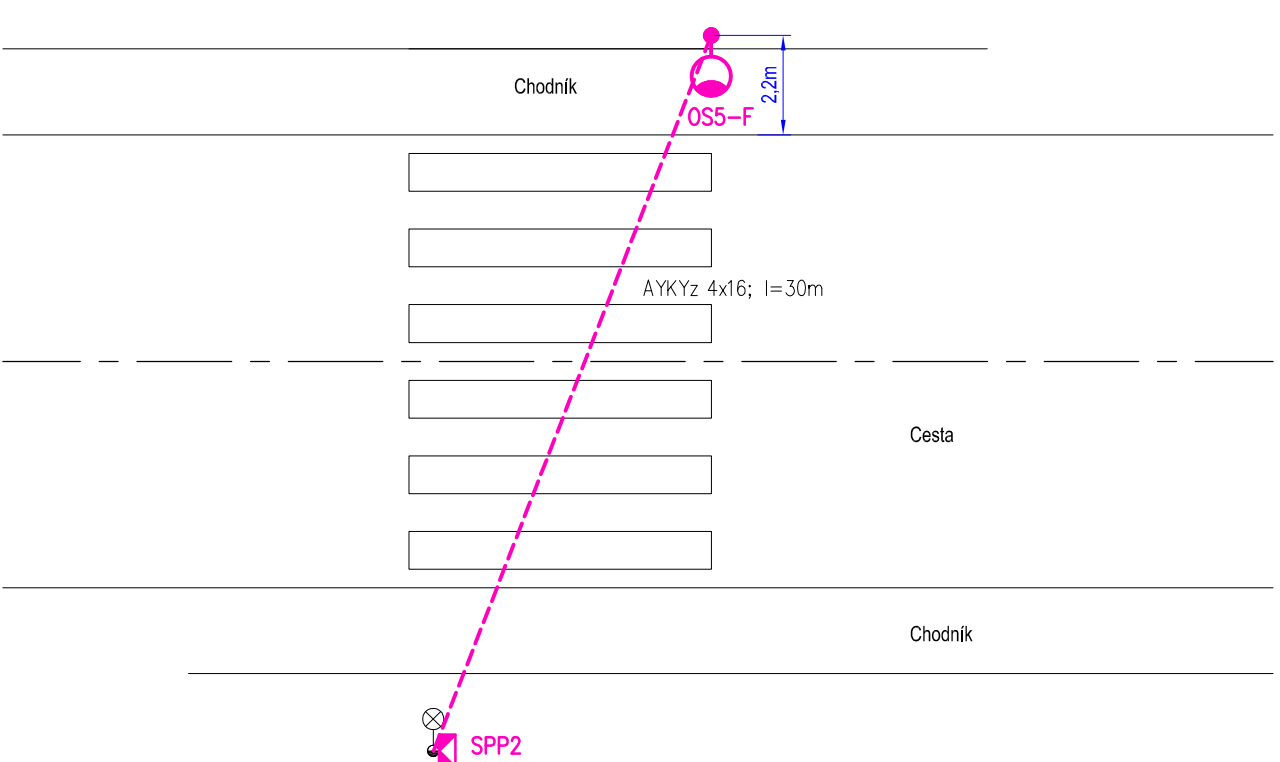


SCHÉMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 65,705


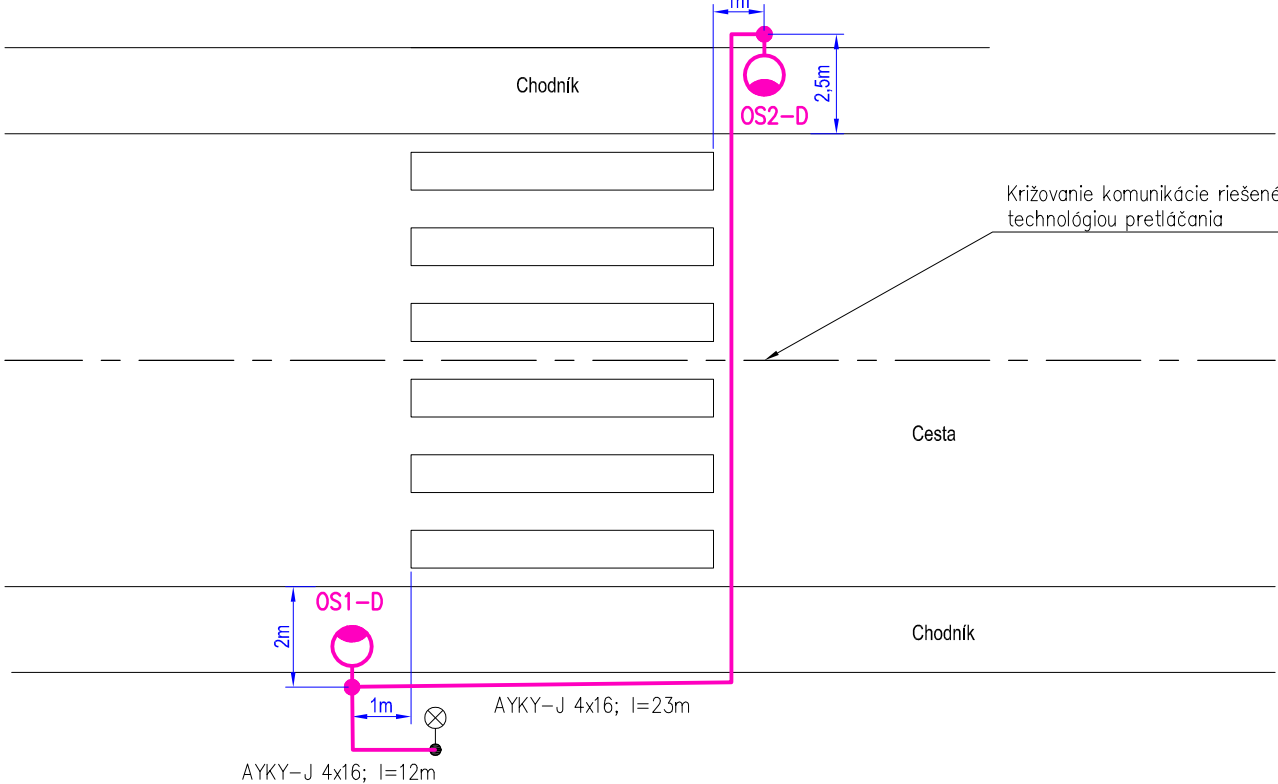


SCHÉMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 66,585

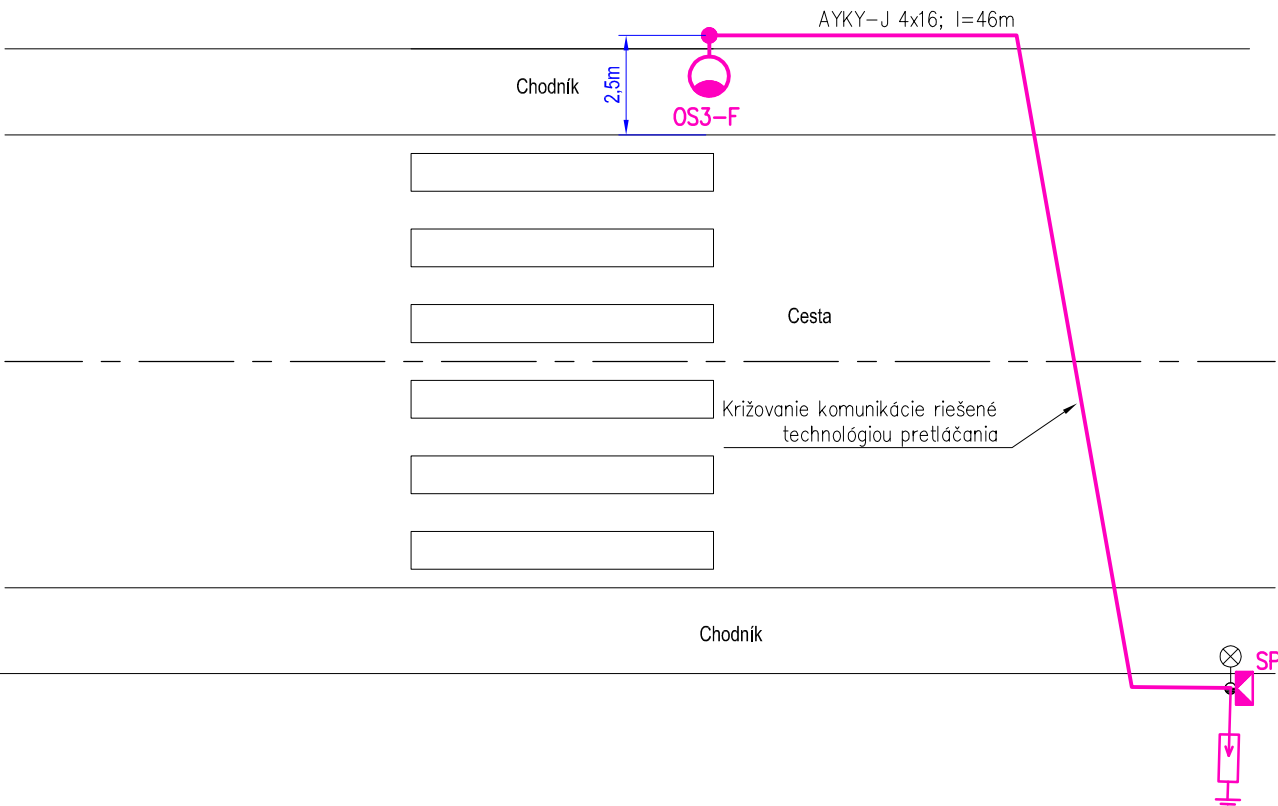

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3 / PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
1/ PEN AC 230V, 50 Hz, TN - C - S
1/ N / PE AC 230V, 50 Hz, TN - S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41(2007):

- a/ Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
 - zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
 - umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1

VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000-5-51/2010): vid', protokol č. 01/2019

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: Stredná do 2kg (STN 33 3300)

MECHANICKÉ NAMÁHANIE VODIČOV: AYKYz 4x16 (do 20m) - 68 MPa pri +10 °C

LEGENDA

- Navrh. podzemné NN vedenie VO AYKY-J 4x16
- Navrh. nadzemné NN vedenie VO AYKYz 4x16
- Exist. svetidlo osadené na exist. osvetľovacom stožiar
- Exist. svetidlo osadené na stĺpe NN rozvodu
- Navrh. osvetľovací stožiar s priechodovým svetidlom
- Špecifikácia stožiara
- Por.číslo stožiara
- Navrh. poisťková skriňa, typ SPP 2 C IV P21
- Navrh. vodič prepätia 1xLV4-440B

D.2
107-26

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest

OBJEDNÁVATEL:
Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

ISPO inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT:
ING.M.GÁSPÁR

HL. PROJEKTANT:
ING.M.DÚBRAVSKÝ

VYPRACOVAL:
ING.P.SUČKO

KONTROLOVAL:
ING.M.GÁSPÁR

OBJEDNÁVATEL: **Banskobystrický samosprávny kraj**

OKRES: VELKÝ KRŤŠ

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ

KAT.ÚZEMIE: Senné

DÁTUM: 12/2018

STAVBA: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**

STUPEN: DSP, DRS

Č.ZÁKAZKY: 2921/2018

MIERKA:

OBJEKT: **107-26 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová**

Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:

PRÍLOHA: **Schéma zapojenia**

4