

- Legenda:
- ⊗ Iglota odgromowa
 - Zwód poziomy
- drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm
 - ↗ Zwód pionowy
- drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm
 - 1 Przewód odprowadzający instalacji odgromowej
- drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm
- prowadzony natynkowo

uwagi:


- wymiary podano w [cm] a poziomy w [m]
- wymiary pomieszczeń w świetle ścian z uwzględnieniem okładzin
- wymiary stolarki okiennej w świetle przelotów
- wymiary stolarki drzwiowej w świetle ościeżnicy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

RZUT DACHU
SKALA 1:100

PLAN SYTUACYJNY

segmenty:
A. szkolno-dydaktyczny
B. łącznik
C. stołówka
D. sala gimnastyczna

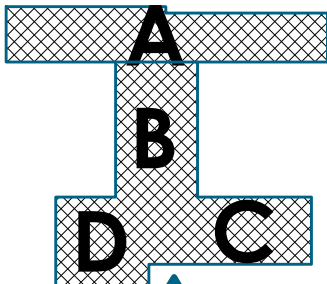

DSW PROJEKT SP. Z O.O.

ul. S. Borkowskiego 14/16, 41-514 Chorzów

tel. 71 734 44 44

www.dswprojekt.pl


INWESTOR:
Gmina Piekary Śląskie

ZŁOŻENIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH - 41-540 UL. BYTOMSKA 84

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł Ogiński

DATA:
2023

SKALA:
1:100



TYTUŁ: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, RZUT DACHU.

PROJEKT: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, RZUT DACHU.

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Ogiński

DATA: 2023

SKALA: 1:100

WYKONANIE: mgr inż. Paweł Ogiński

WYKONANIE: mgr inż. Paweł Ogiński

WYKONANIE: mgr inż. Paweł Ogiński