VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV 2

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS ROZMER [mm] UMIESTNENIE	POHĽAD NA OKNÁ Z INTERIÉRU TABUĽKA UDÁVA STAVEBNÝ ROZMER OTVORU ROZMER [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE M 1:10	MNOŽSTVO	SPOLU	ŠPECIFIKÁCIA	POZNÁMKA
K5	- pododkvapový polkruhový žľab, háky, chrlič z rúry DN 150 dĺžka žľabov 10,30 m, dĺžka rúry 1,2m - ľavá a pravá strana SV fasády a SV fasáda veže č.4	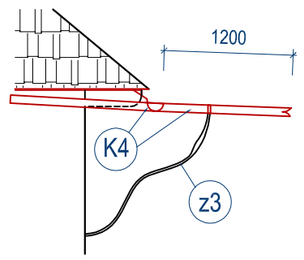	-veža č.4	1	- strešný žlab je osadený iba tam kde by voda zo strechy stekala na murivá, - chlič vyústený mimo muriva, podopretý konzolou - Z3 - materiál : predzvetraný bridlicovošedý RHEINZINK - pripevnenie je pomocou žľab. hákov, opláštený materiálom RHEINZINK, vzdialenosť žľabových hákov 500 až 900 mm	

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV 1

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS ROZMER [mm] UMIESTNENIE	POHĽAD NA OKNÁ Z INTERIÉRU TABUĽKA UDÁVA STAVEBNÝ ROZMER OTVORU ROZMER [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE M 1:10	MNOŽSTVO	SPOLU	ŠPECIFIKÁCIA	POZNÁMKA
K1	- pododkvapový polkruhový žľab, kotlík, háky DN 150 dĺžka 4,90 m - ľavá a pravá strana východnej fasády veže č.1		-veža č.1	1	- strešný žlab pododkvapový na hákoch, s kotlíkom, bez zvodov, osadený iba tam, kde by voda zo strechy stekala na murivá, - materiál - predzvetraný bridlicovošedý Rheinzink, - hák opláštený materiálom RHEINZINK, vzdialenosť žľabových hákov 500 až 900 mm.	
K2	kuželové oplechovanie hrotnice v nadstrešnej časti		-veža č.1 -veža č.2 -veža č.3 -veža č.4	4	- predzvetraný bridlicovošedý RHEINZINK . - rozmerovo prispôsobiť skutočnému vyhotoveniu strechy	
K3	- pododkvapový polkruhový žľab, háky, chrlič z rúry DN 150 dĺžka žľabov 10,70 m, dĺžka rúry 1,2m - ľavá a pravá strana SV fasády a SV fasáda veže č.2	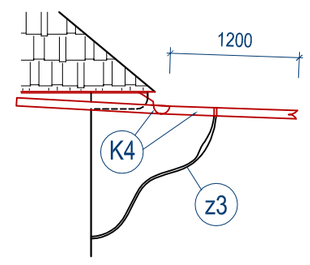	-veža č.2	1	- strešný žlab je osadený iba tam kde by voda zo strechy stekala na murivá, - chlič vyústený mimo muriva, podopretý konzolou - Z3 - materiál : predzvetraný bridlicovošedý RHEINZINK - pripevnenie je pomocou žľab. hákov, opláštený materiálom RHEINZINK, vzdialenosť žľabových hákov 500 až 900 mm	
K4	- pododkvapový polkruhový žľab, háky, chrlič z rúry DN 150 dĺžka žľabov 8,20 m, dĺžka rúry 1,2m - ľavá a pravá strana SV fasády a SV fasáda veže č.3	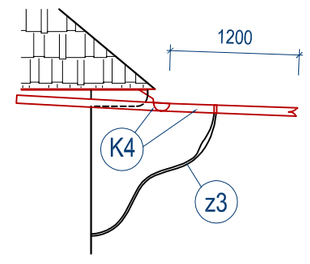	-veža č.3	1	- strešný žlab je osadený iba tam kde by voda zo strechy stekala na murivá, - chlič vyústený mimo muriva, podopretý konzolou - Z3 - materiál : predzvetraný bridlicovošedý RHEINZINK - pripevnenie je pomocou žľab. hákov, opláštený materiálom RHEINZINK, vzdialenosť žľabových hákov 500 až 900 mm	

Stavba je geometricky nepresná, pred realizáciou všetky rozmery na stavbe premerať!

časť ARCHITEKTÚRA

hl. projektant:	Obnova s. r. o. A.Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
zod. projektant:	Ing.arch. Peter Nižňanský, reg.č. 1838 AA
vypracoval:	Ing.arch. Adriana Zorvanová, Ing.arch. Lýdia Chovancová
investor:	Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
miesto stavby:	Sabinov, parc. č. 99, 937/1, 937/2, 938, 940, 1415/7, 1417/1,1417/3, 1436/1, k. ú. Sabinov

OBNOVA

formát: 3xA4
stupeň: RP
dátum: XI. 2017
mierka: m 1:25, m 1:100
č.v. 29

Obnova mestského opevnenia v Sabinove

Klampiarske výrobky - *návrh*