

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA SAMOČINNÝM


ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ČÍSLO LISTU	NÁZOV LISTU	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	ÚVODNÝ LIST, ROZMEROVÝ NÁČRT					
2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
4	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
5	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
6	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
7	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
8	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
9	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
10	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
11	SVORKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA					


POZNÁMKY

NÁSTENNÝ OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ OEZ NP66-1208030, 1200x800x300mm, IP66, VÝŠKA SPOD. HRANY 1,0m, OBLOŽÍŤ SDK
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZHORA

$I_n=80A$, $I_k<10kA$


STUPEŇ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU			<div>RLProject s.r.o. Janka Kráľa 21, 059 51 Poprad-Matejovce tel:+421 907 954457</div>	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RASTISLAV CHOVANEC			
	VYPRACOVAL	ING. ŠTEFAN ONDIRKO			
INVESTOR	Obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov				
MIESTO STAVBY	areál základnej školy Miloslavov, Alžbetin Dvor				
NÁZOV STAVBY	DOSTAVBA PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY MILOSLAVOV			DÁTUM	12/2019
PROFESIA	E – ELEKTROINŠTALÁCIE			FORMÁT	11x44
				ZÁKAZK. ČÍSLO	MIL122019
NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RH			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				—	E-05

ROZMEROVÝ NÁČRT




POZNÁMKY


NÁSTENNÝ OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ OEZ NP66-1208030, 1200x800x300mm, IP66, VÝŠKA SPOD. HRANY 1,0m, OBLOŽIŤ SDK
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY ZDOLA/ ZHORA
 $I_n=80A$, $I_k<10kA$



NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH ROZMEROVÝ NÁČRT	NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO	LIST: 2
	E-05	

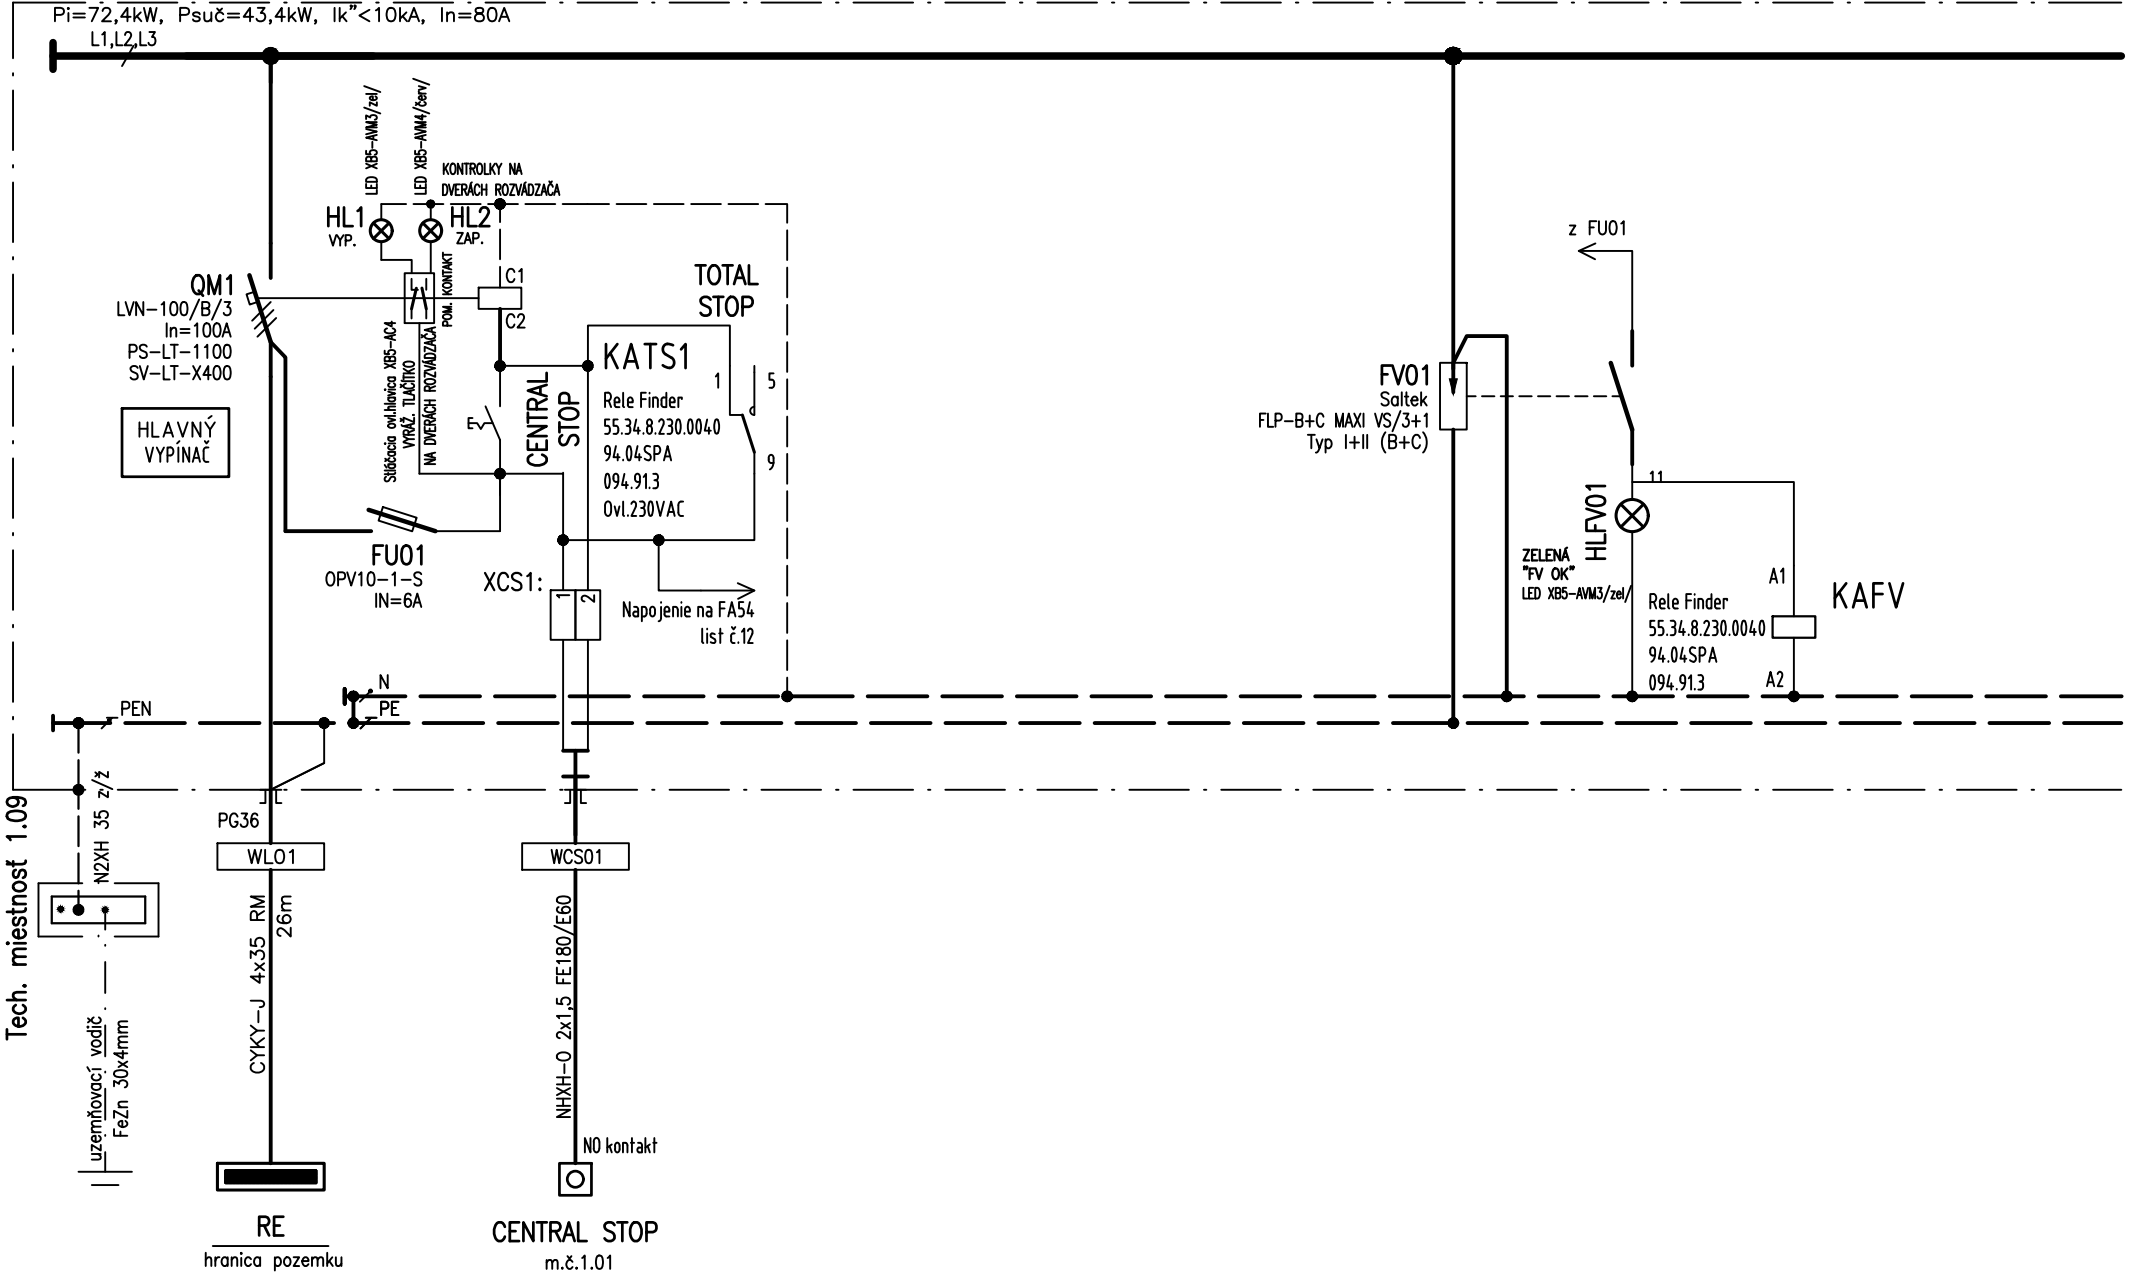

Tech. miestnosť 1.09

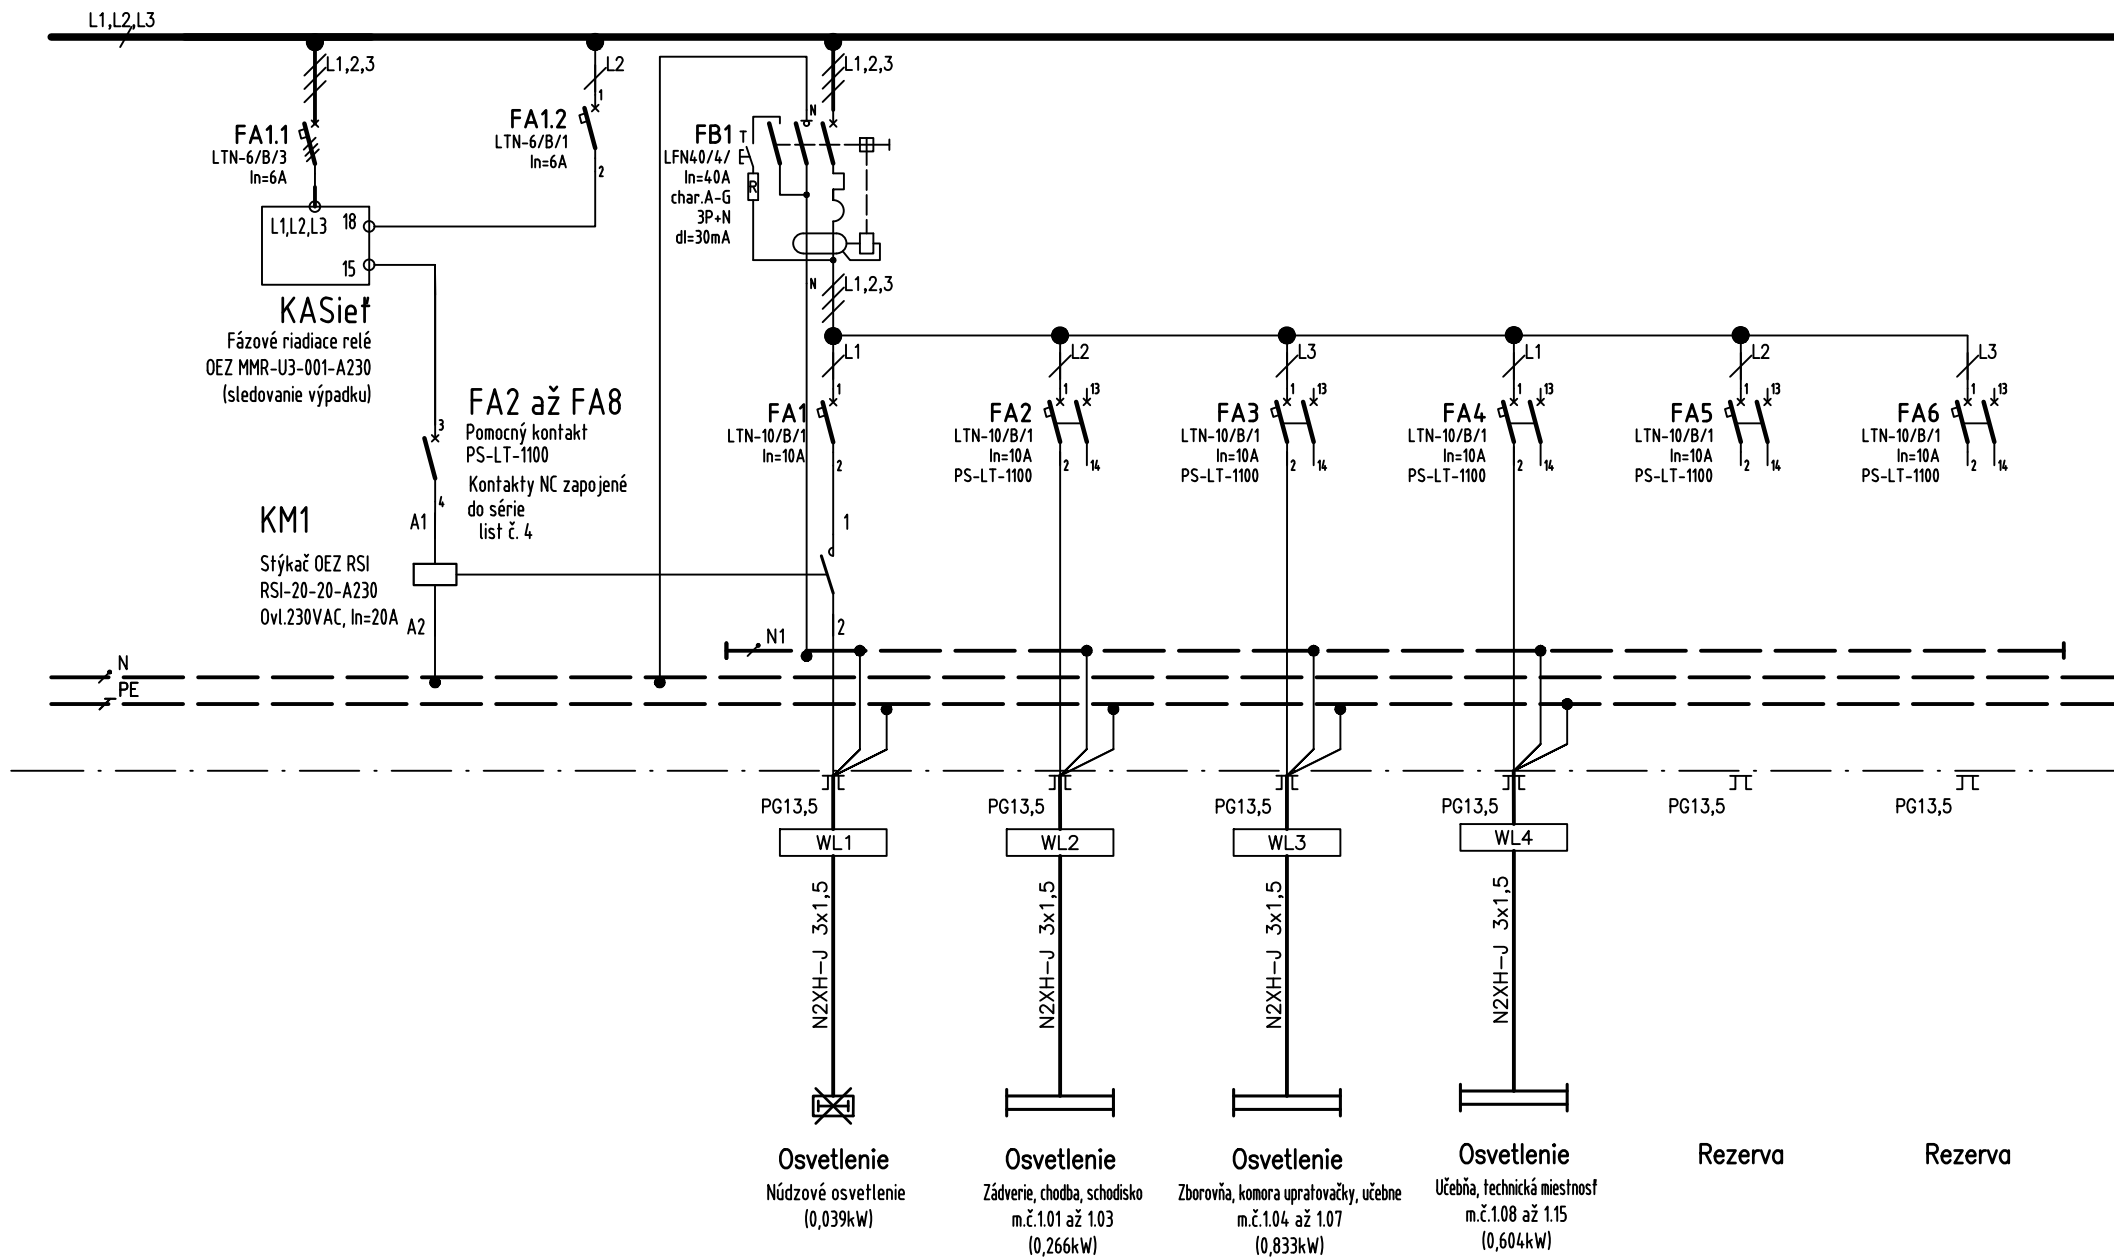

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHL'ADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05

LIST:

4

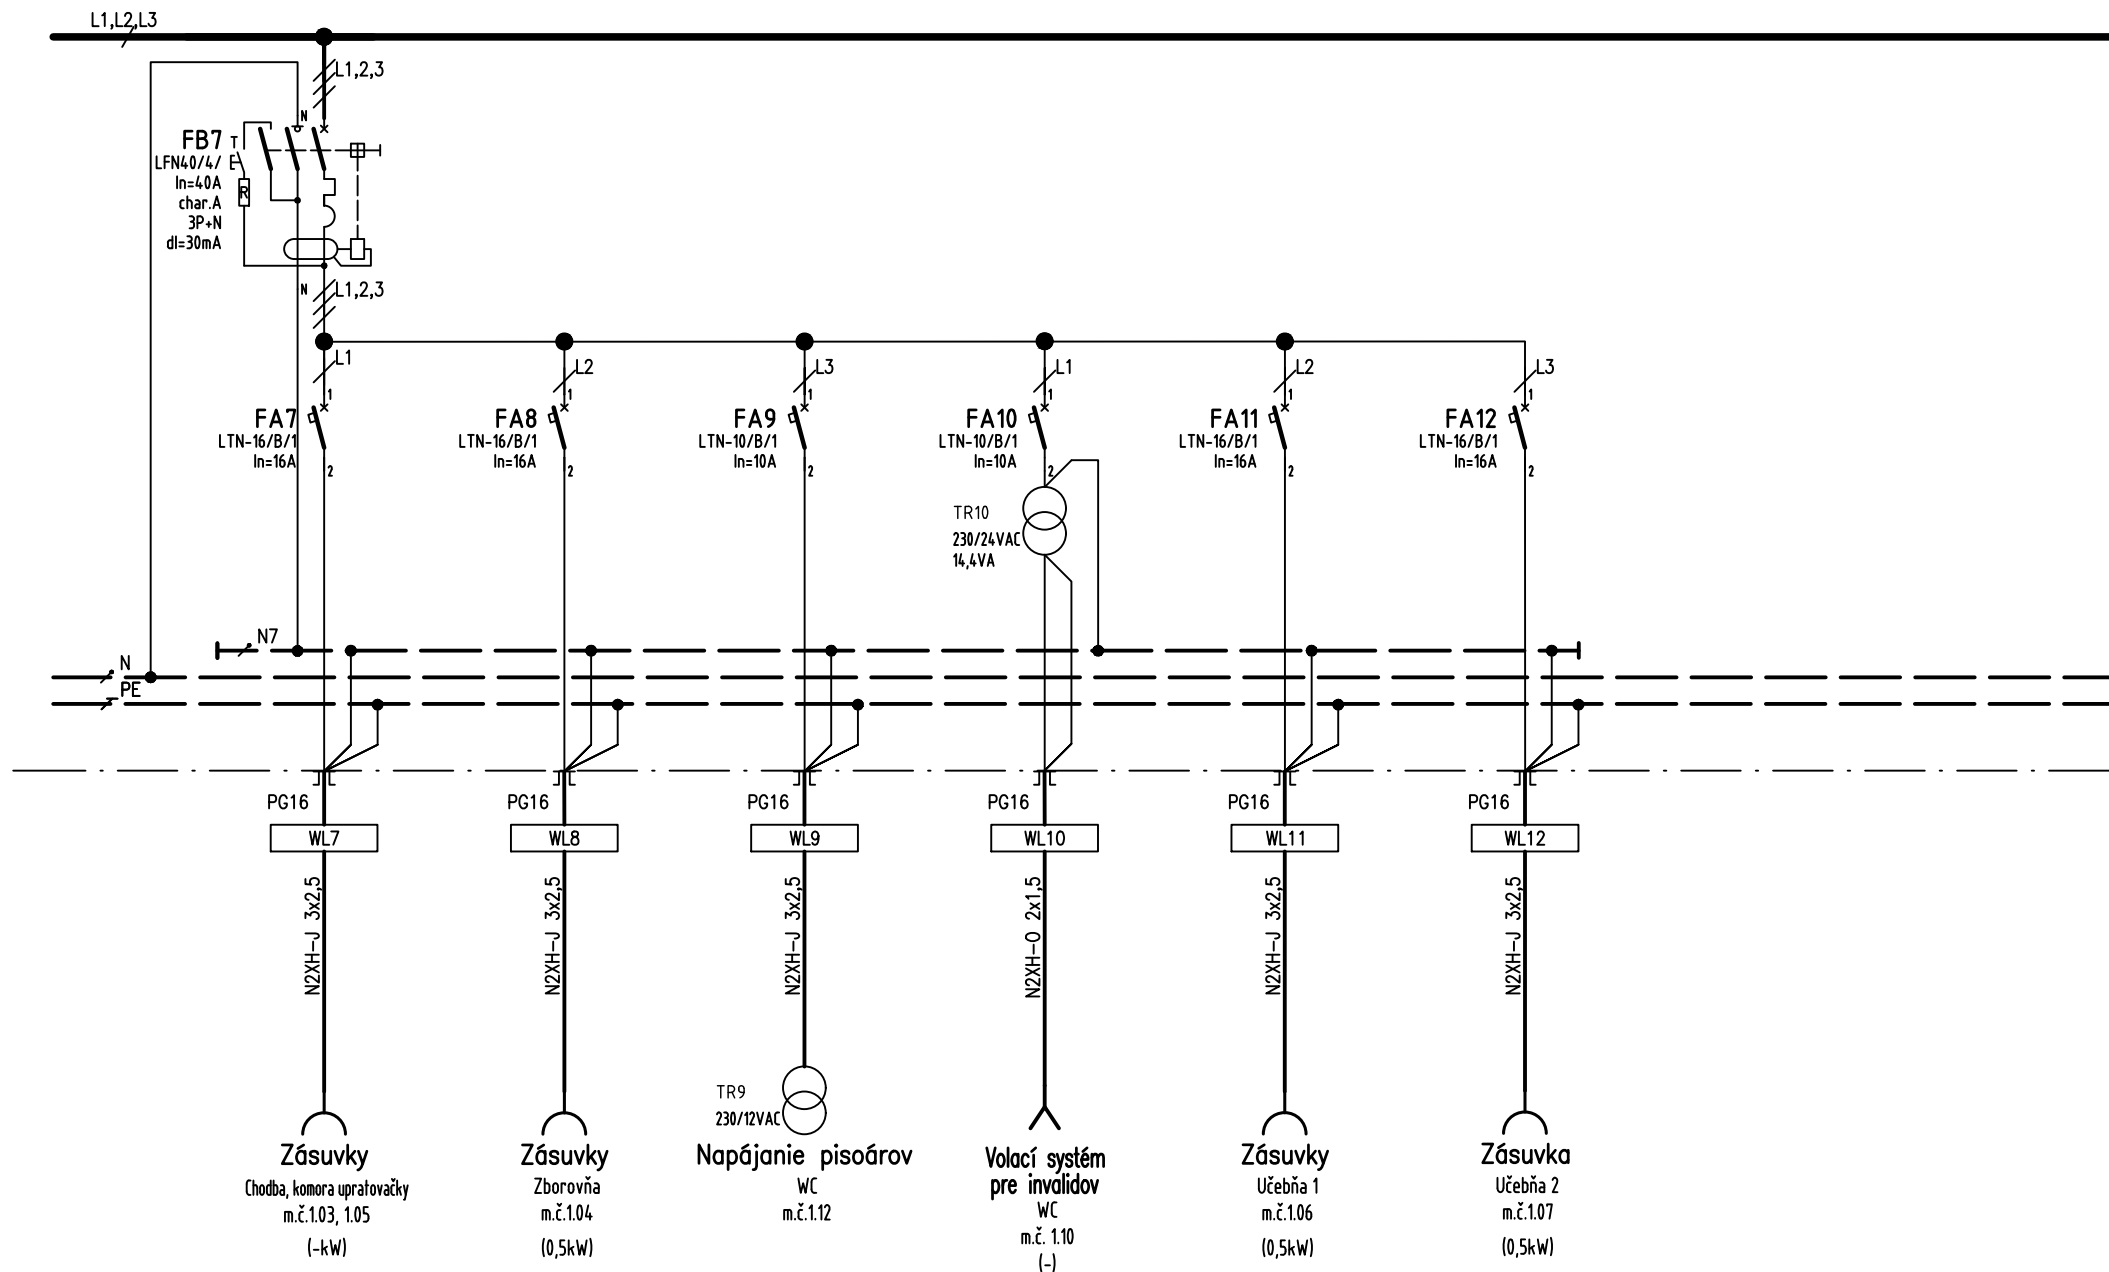

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05

LIST:

5

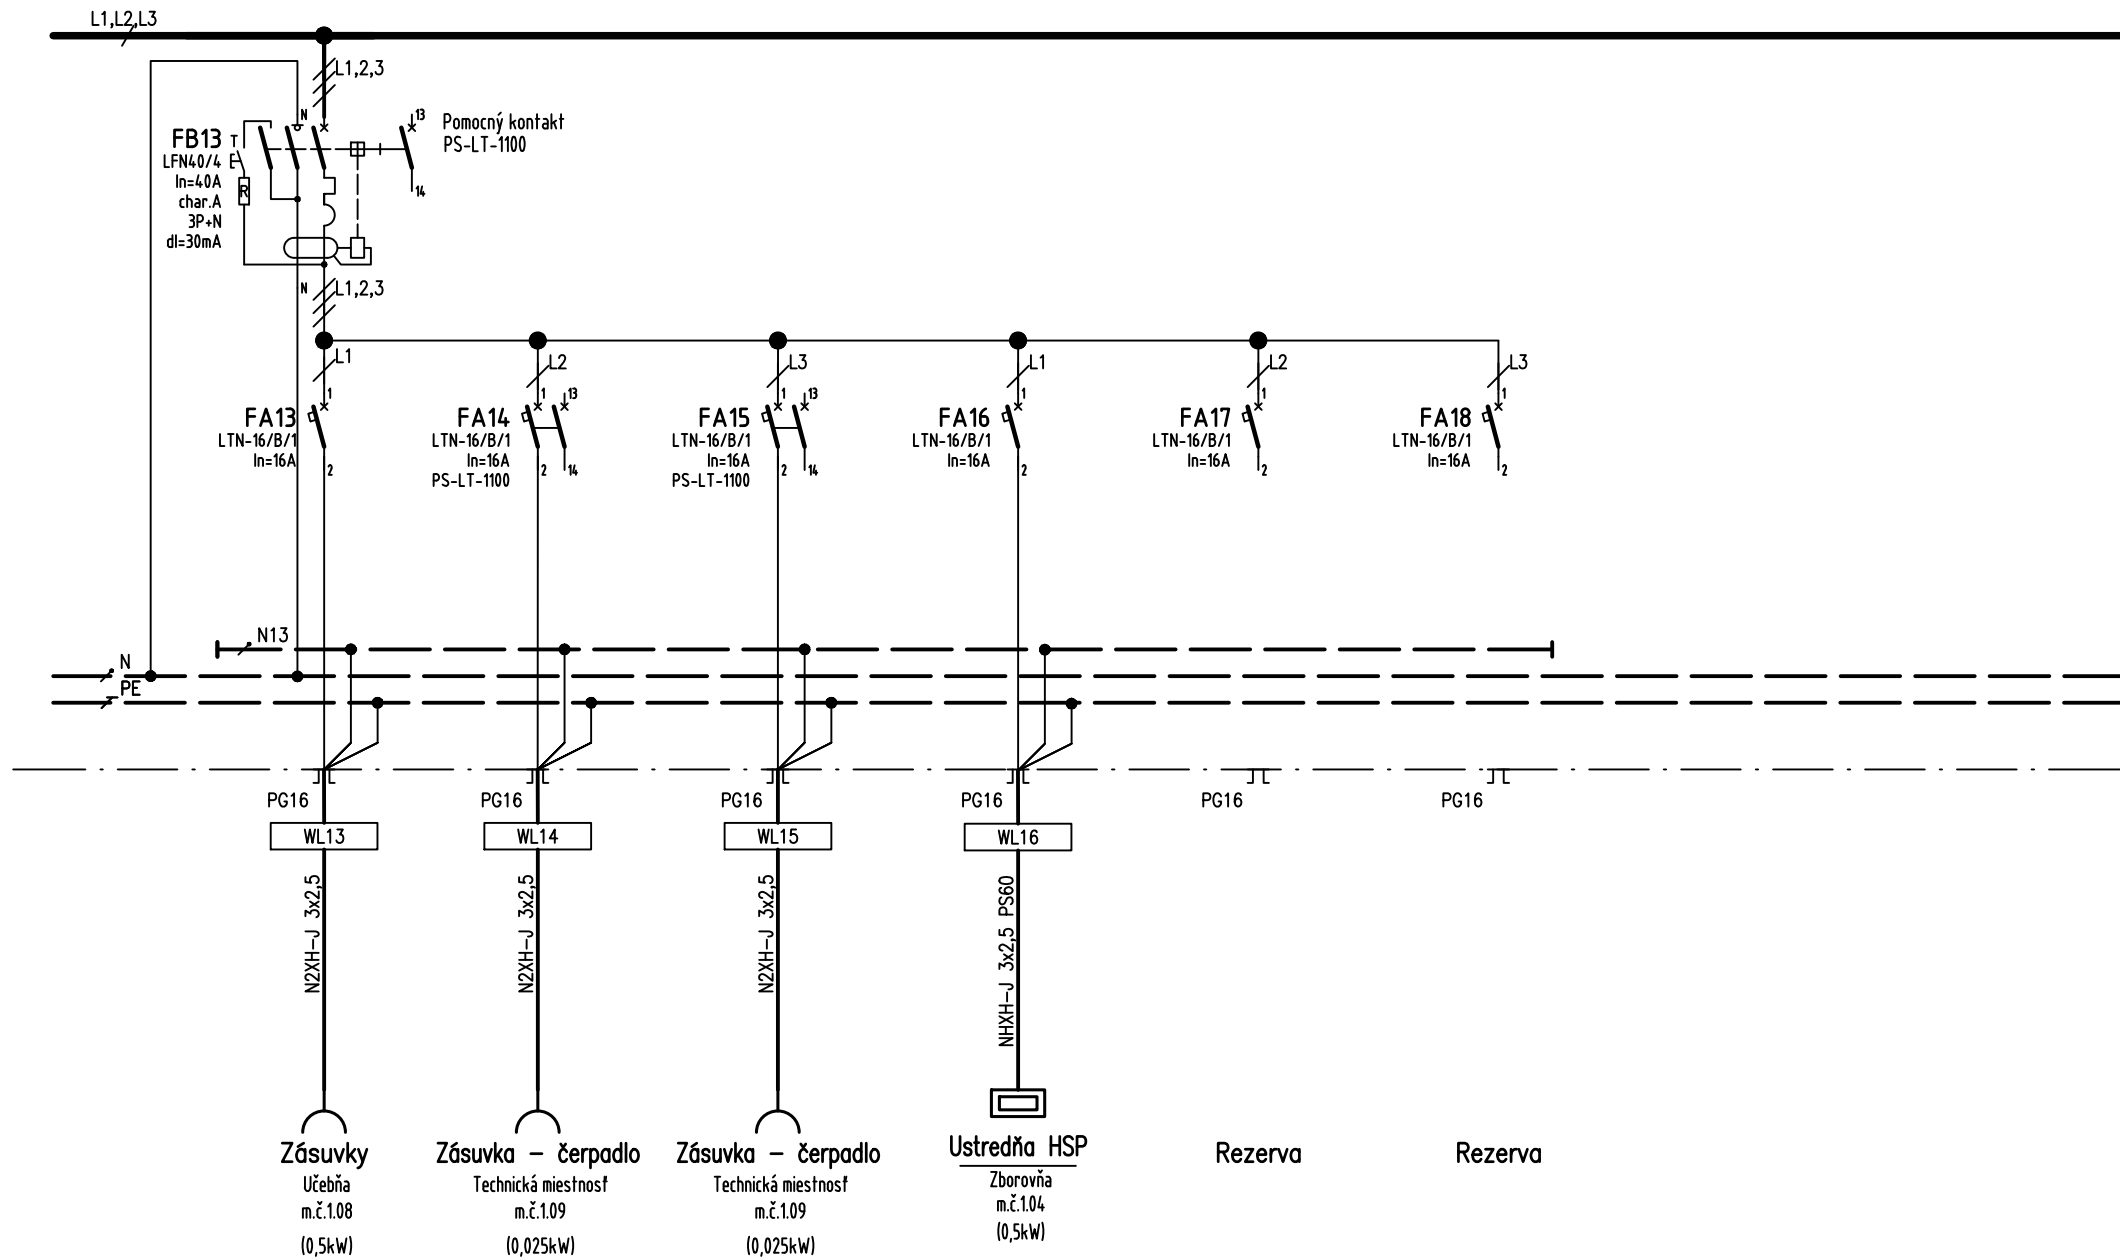

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05

LIST:

6

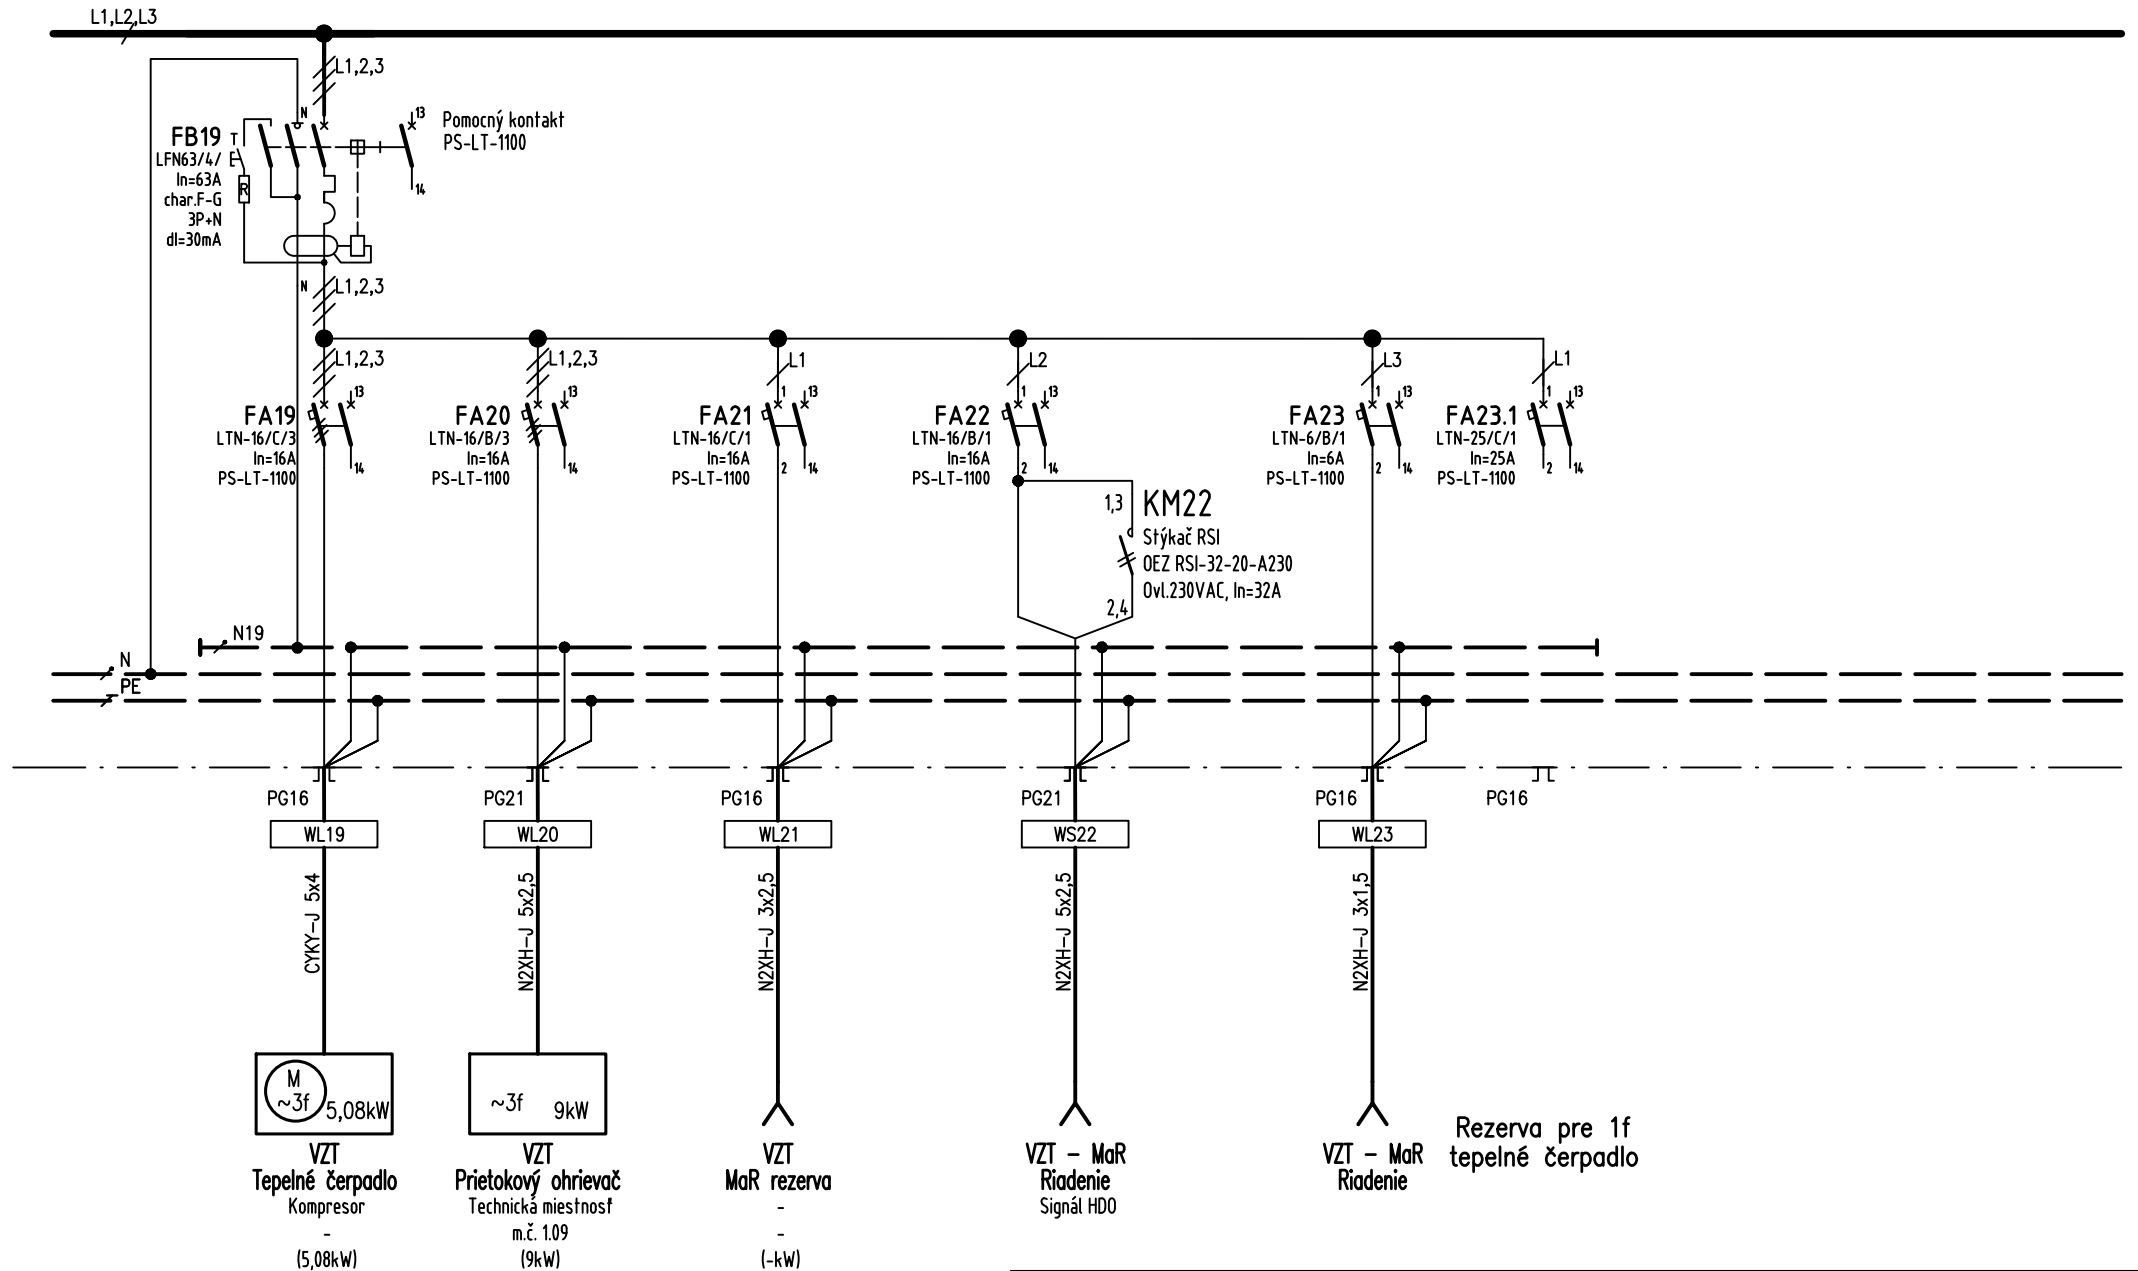

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05

LIST:

7

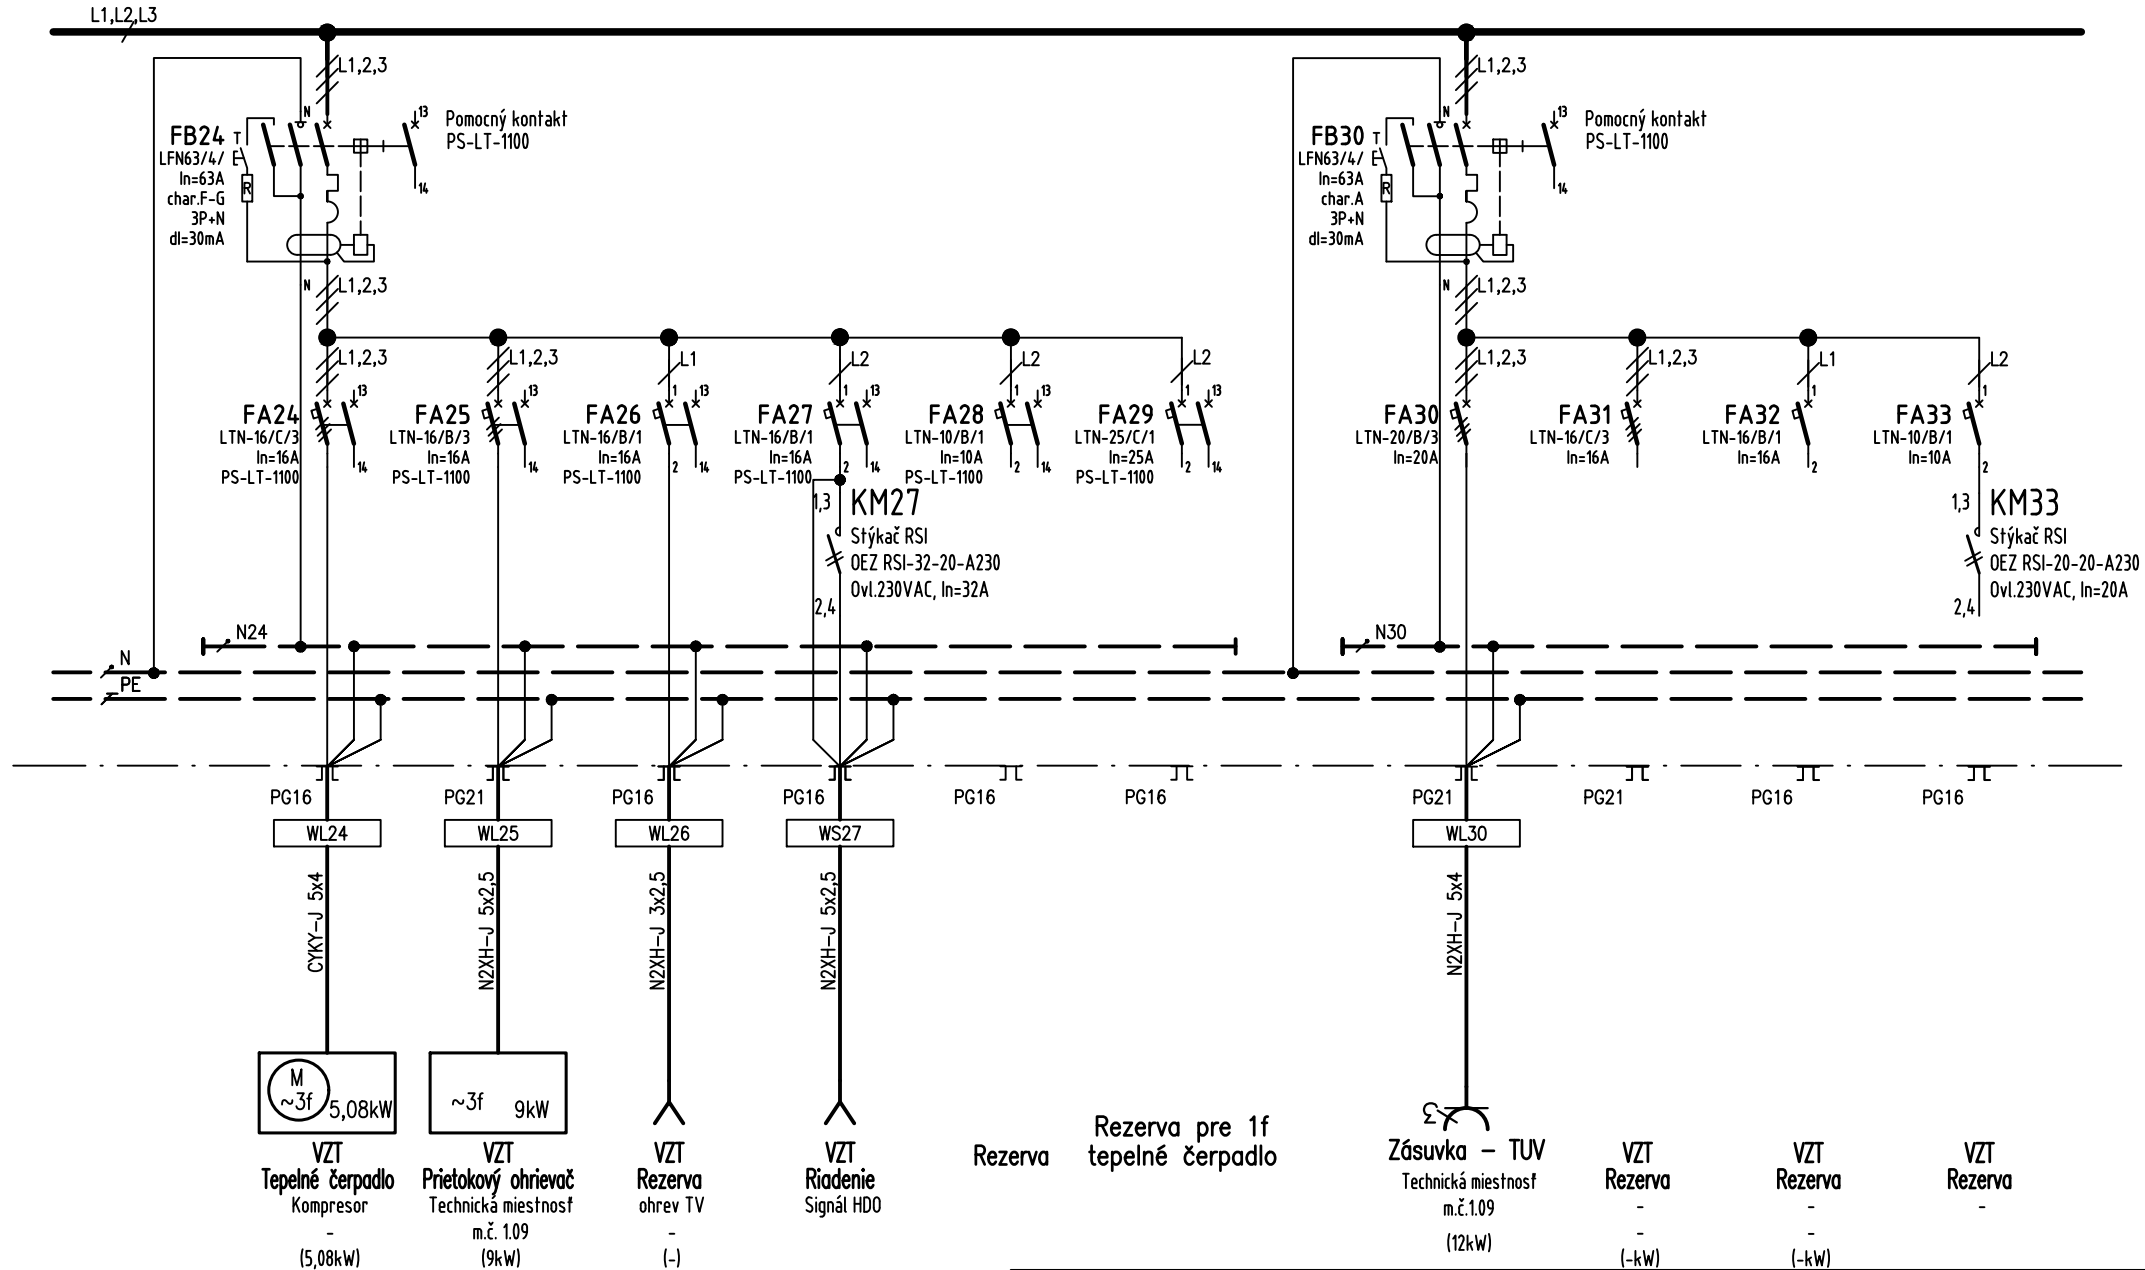

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05

LIST:

8

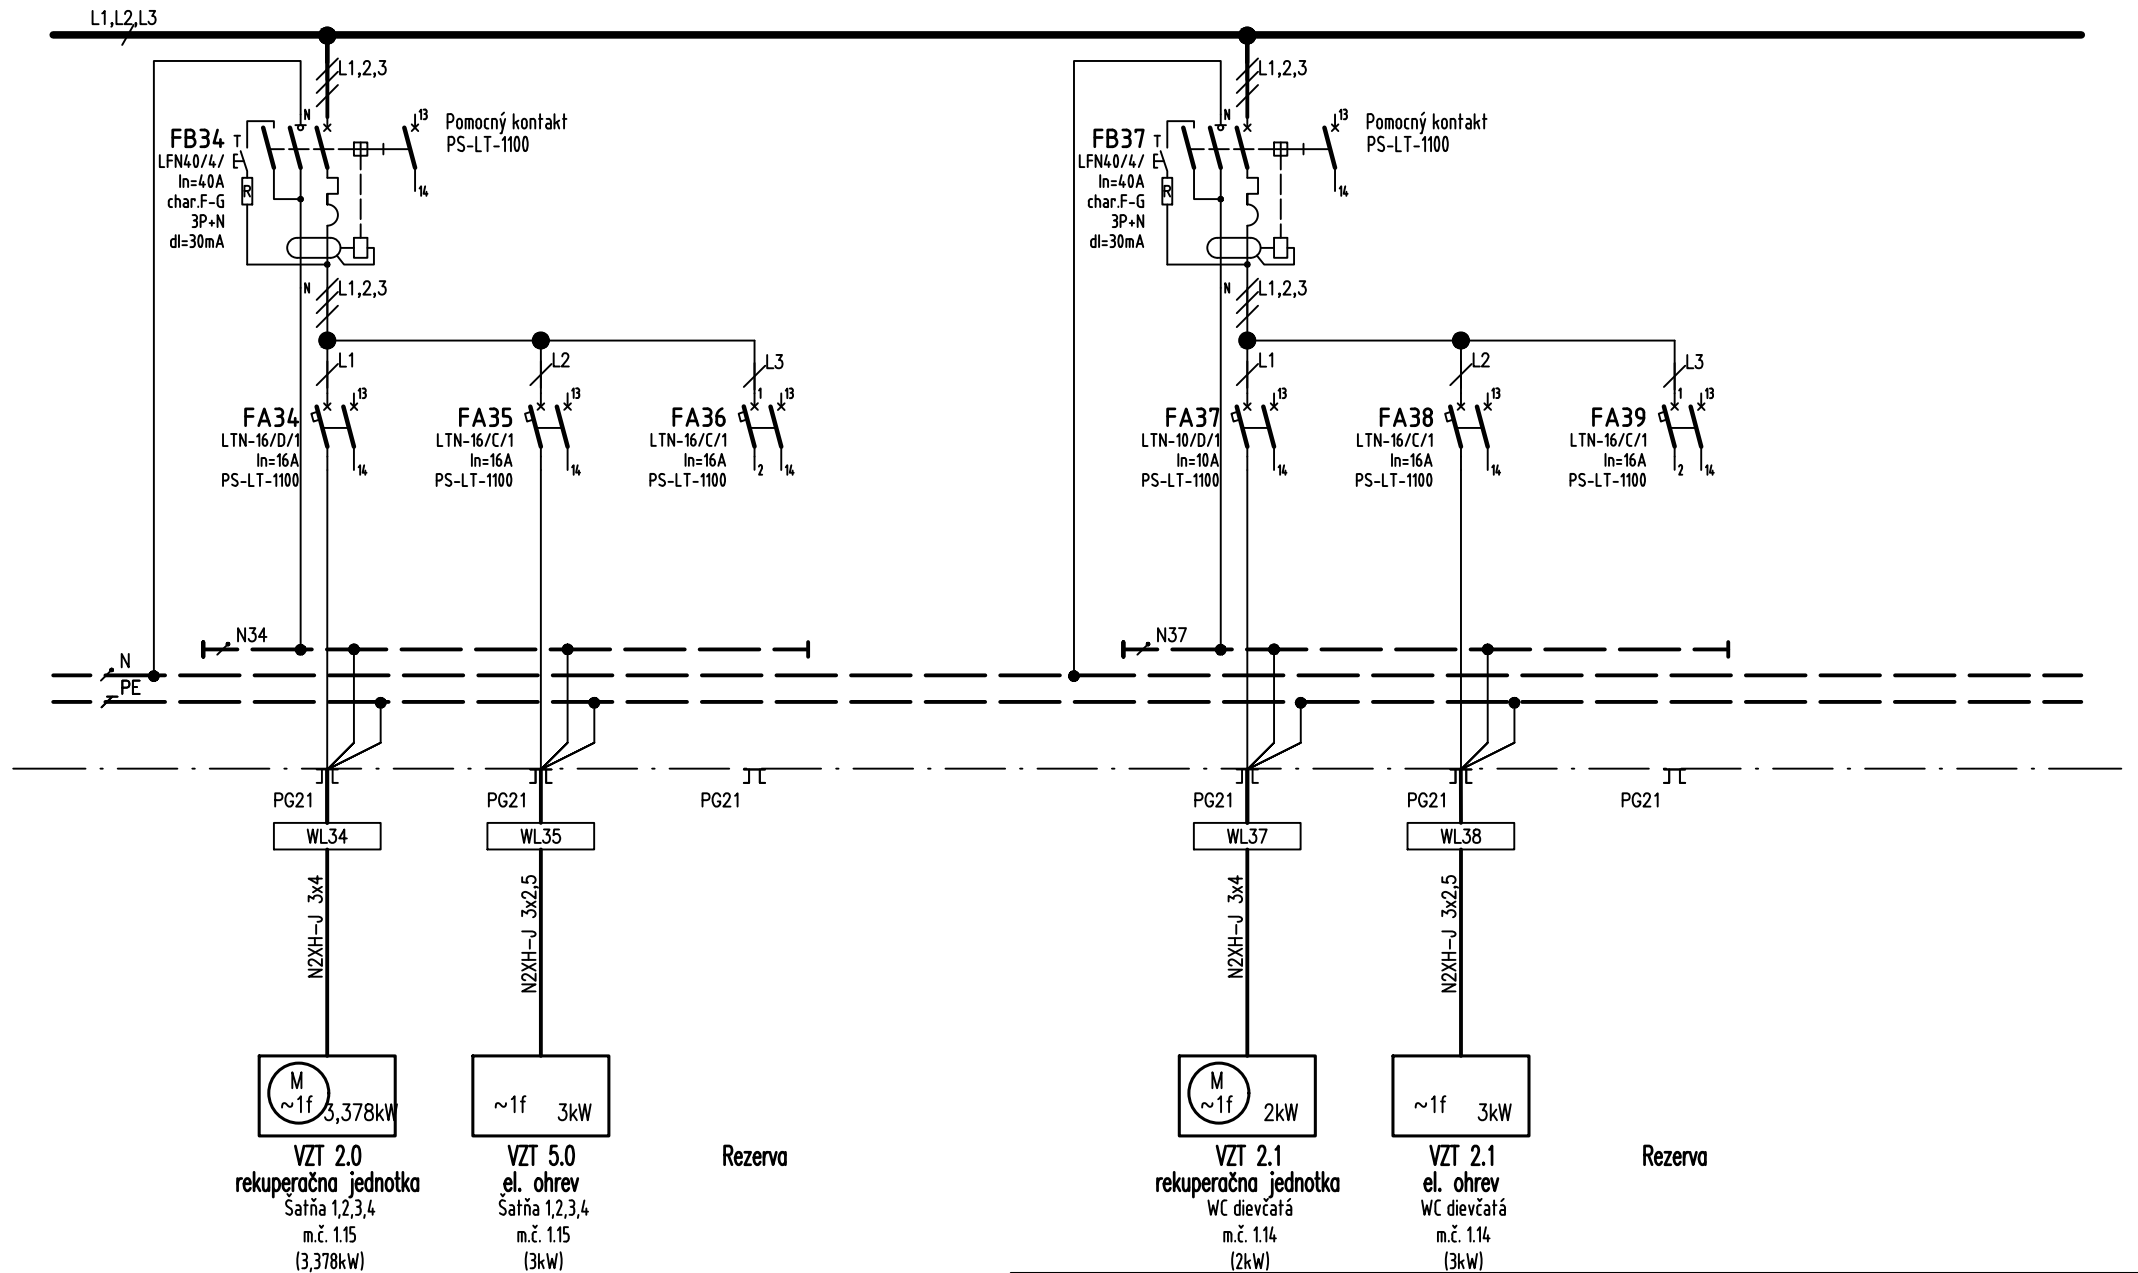

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-05


LIST:


9

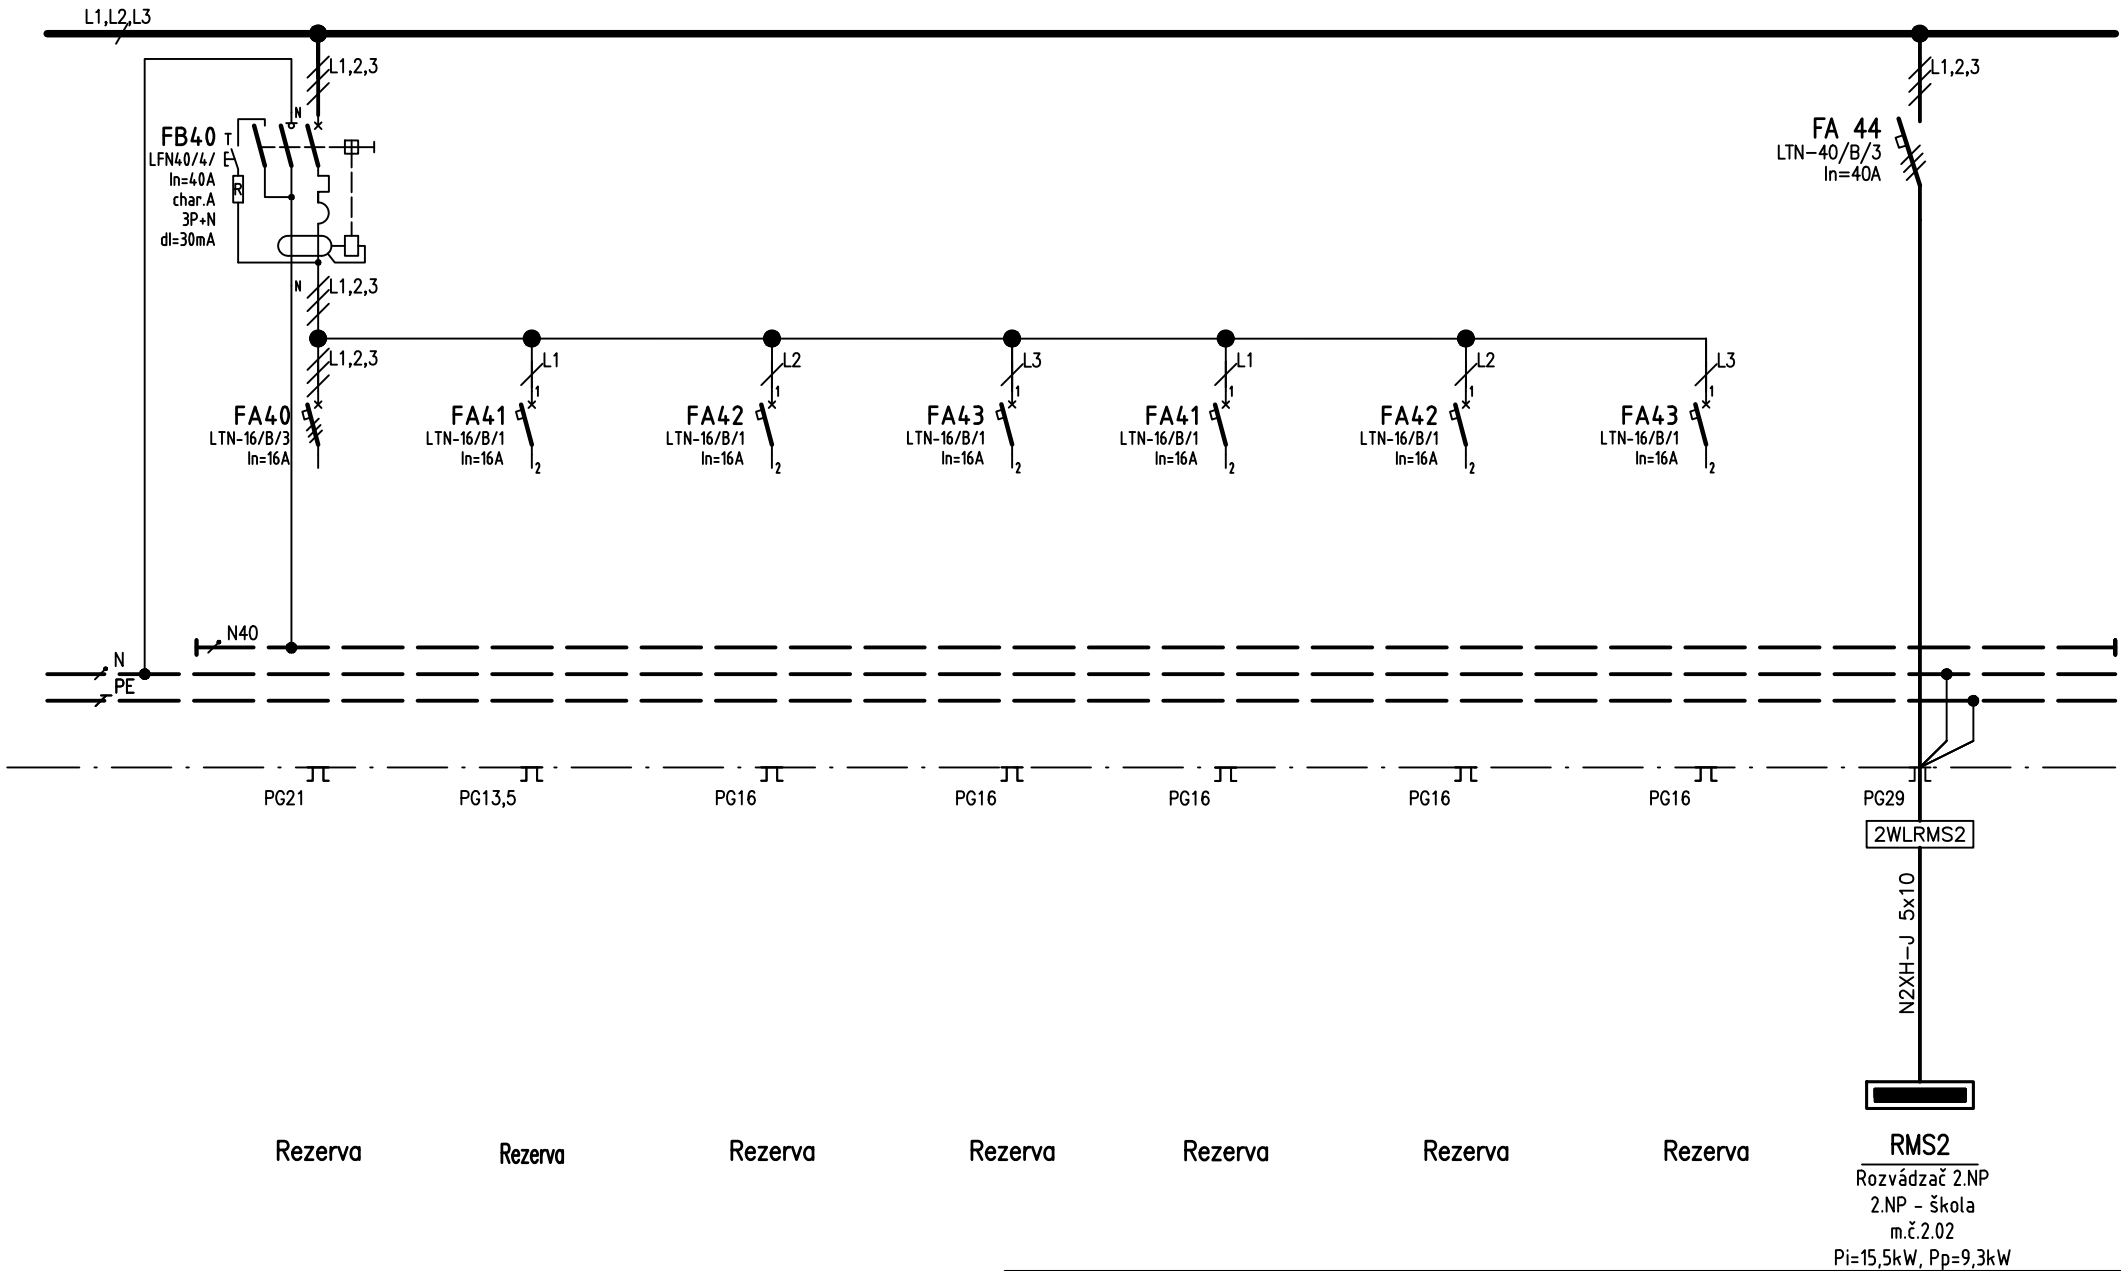

LIST:

10





Pozor!
Napájanie TOTAL STOP - nevypínať!!!

Napojenie z FU01
list č.3
FA48
LTN-4/B/1
In=4A

KATS2

Rele Finder
55.34.8.230.0040
94.04SPA
094.91.3
Ovl.230VAC

KATS1
Rele Finder
55.34.8.230.0040
94.04SPA
094.91.3
Ovl.230VAC

X-HSP:

1	2	3
---	---	---

XTS1:

WTS01

WSTS-HSP

SCAME 676.35100
NH
NC kontakt

TOTAL STOP
m.č.1.01

HSP
m.č.1.04

Vypínanie od TOTAL STOP

SVORKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA

E-05

12