


SSÚD POLIANKY (m.č.6)

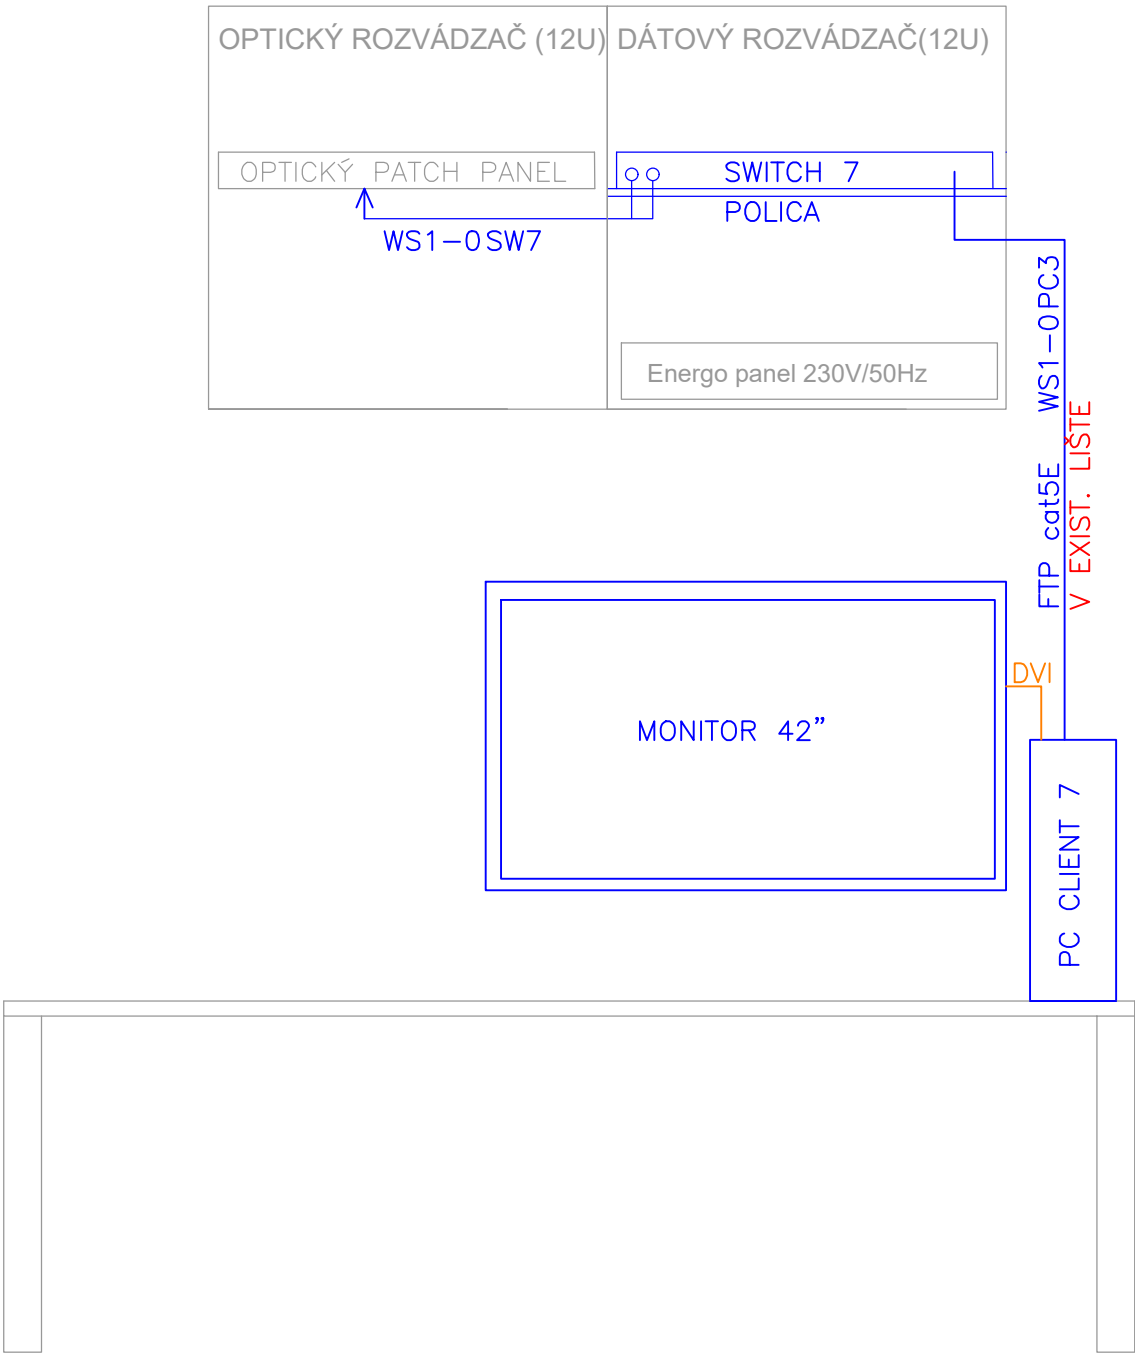

SSÚD 2 DOMKÁRSKA ULICA

19" skriňa - výška 42 hu, presklené dvere, ventilácie, osvetlenie, zásuvky-12ks

RACK č. 10-pôvodný Cabinet No. 1-old	
1 HU	Osvetlenie a ventilátor
2 HU	Illumination and ventilator
3 HU	
4 HU	vetrací kanál/ventilating chanell
5 HU	Digital videorecorder DMS 180/III(1)
6 HU	
7 HU	
8 HU	vetrací kanál/ventilating chanell
9 HU	Digital videorecorder DMS 180/III(2)
10 HU	
11 HU	
12 HU	vetrací kanál/ventilating chanell
13 HU	Digital videorecorder DMS 180/III(3)
14 HU	
15 HU	
16 HU	vetrací kanál/ventilating chanell
17 HU	LAN/Ethernet Switsch
18 HU	vetrací kanál/ventilating chanell
19 HU	Active video distributors VVE 85 (1)
20 HU	
21 HU	
22 HU	Active video distributors VVE 85 (2)
23 HU	
24 HU	
25 HU	Active video distributors VVE 85 (3)
26 HU	
27 HU	
28 HU	1 x ADS 1250 TX/RA-S side, stand alone set, power supply
29 HU	
30 HU	vetrací kanál/ventilating chanell
31 HU	
32 HU	Optický prijímač video DVBus 8050 RX-64
33 HU	
34 HU	Optical receiver DVBus for video 8050 RX-56
35 HU	
36 HU	
37 HU	
38 HU	TETRA OPTICKÝ VYSIELAČ
39 HU	
40 HU	Optický prijímač video DVBus 8050 RX-16
41 HU	
42 HU	

POZNÁMKA:
UKONČENÝ OPTICKÝ PREPOJ (V PÔVODNOM PREVODNÍKU TETRA) PREPOJIŤ DO SW6

ZOZNAM OSADENÝCH ZARIADENÍ V ROZVÁDZAČI SSUD POLIANKA

1ks SW7
2ks SFP SINGLE MODE
1ks POLICA 19"
PÔVODNÉ
1ks OPTICKÝ PANEL
1ks ENERGO PANEL
2ks RACK 12U 600X600

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :
1 / N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
DC 48V, SELV PoE

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania


- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením a samočinným odpojením napájania pri poruche

Čl. 412: Dvojité alebo zosilnené izoláciou

Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)

Čl. 414: Malé napätie PELV, SELV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT





d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAĽOVAL

OBJEDNÁVATEĽ : 	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
---	--

KRAJ: Bratislavský
MIESTO: Bratislava
KAT. ÚZEMIE: Karlova Ves

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTEM : B.p.v.

ZHOTOVITEĽ:  ACP AuComp, s.r.o. Kyjevská 4 831 02 Bratislava ICO : 35 829 583 IC DPH : SK2020237967 tel: +421 903 255 536 e-mail: acp@acp.sk	vypracoval	ING. J.DZÚRIK		zak. číslo	20230208
	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA		dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ		formát	3xA4
	stavba: MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRISLÚCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2			mierka	1:50
	obsah výkresu: SSÚD POLIANKY - PREPOJENIE			číslo výkresu:	paré :

18