



- 1ks GU1: Zdroj Weidmuller 12V/6A,
- 1ks FV1 : zvodič prepätia DA275V/DF6
- 1ks FV2 : zvodič prepätia DL-Cat5e
- 1ks OP : Prevodník 3300MC SFP
- 1ks QS1 : OEZ vypínač MSO 32A
- 3ks FA1, FA2, FA3 : istič LTN 2/C
- 1ks KT1, EH1: Vyhrievanie s termostatom (50W)

KSO xx

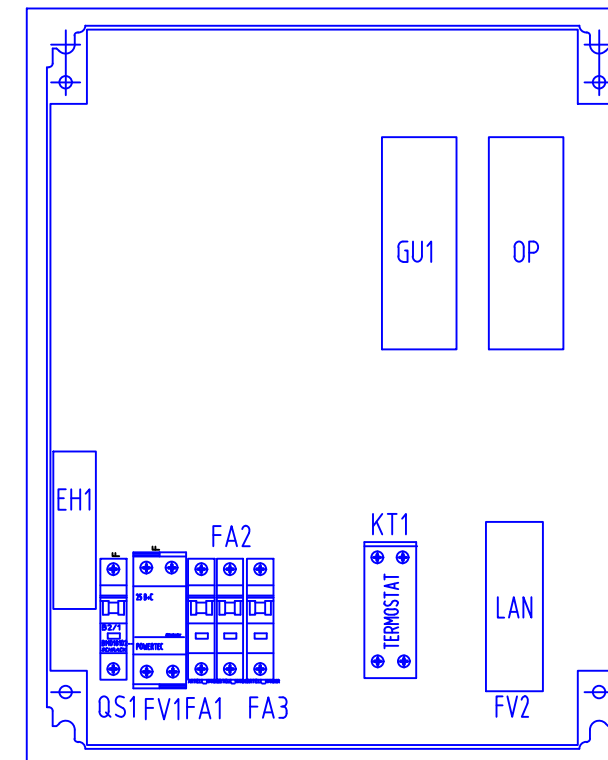

- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Čl. 412: Dvojité alebo zosilnená izoláciu
- Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Čl. 414: Malé napätie PELV

Platí pre: KSO 6, KSO 10, KSO 15, KSO 16, KSO 20, KSO 27, KSO 34, KSO 38, KSO 42, KSO 44, KSO 48, KSO 52, KSO 56




d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAL'OVAL



NÁrodná  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

<div>ZHOTOVITEĽ:</div> <div><div><div>ACP</div><div>AuComp s.r.o.</div><div><small>skúsenosti v oblasti projektovania</small></div></div><div><div>ACP AuComp, s.r.o.</div><div>Kyjevská 4</div><div>831 02 Bratislava</div><div>ICO : 35 829 583</div><div>IC DPH : SK2020237967</div><div>tel: +421 903 255 536</div><div>e-mail: acp@acp.sk</div></div></div>	vypracoval	ING. J. DZÚRIK		zak. číslo	20230208
	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA		dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ		formát	2xA4
	stavba:	MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRISLÚCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2		mierka	-
	obsah výkresu:	KAMEROVÁ SKRINKA - TUNEL		číslo výkresu:	paré :
45					