


Uloženie vodovodného potrubia PE
v súbehu s exist.vodovodom v zelenom páse

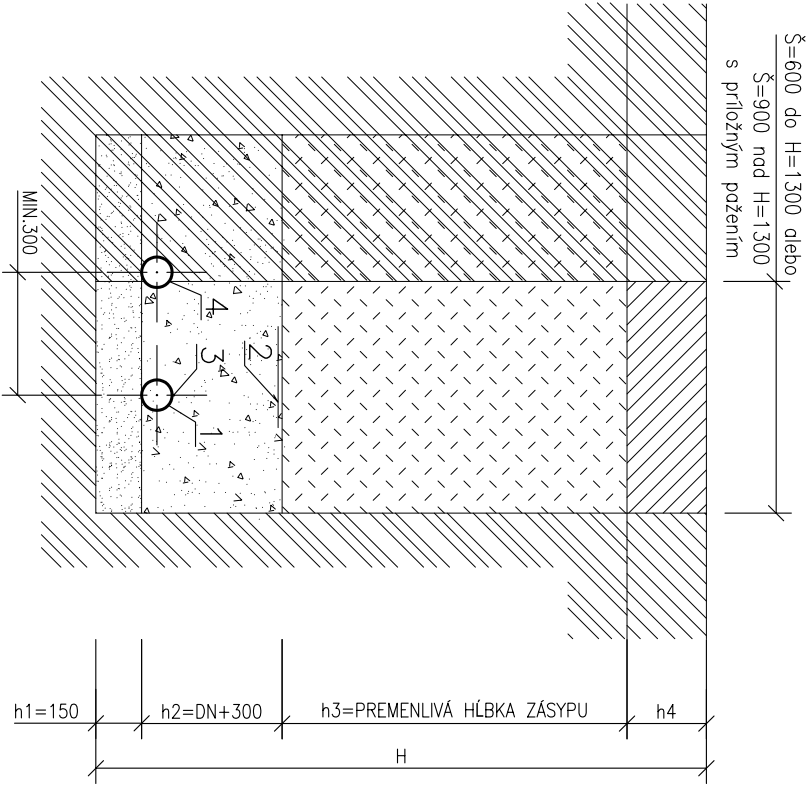

LEGENDA:

- h1 – LOŽKO POD POTRUBIEM (PIESOK TRIEDENÝ FRAKCIE 0–4mm)
- h2 – OBSYP POTRUBIA (PIESOK TRIEDENÝ FRAKCIE 0–4mm)
- h3 – ZÁSYP RÝHY POVOVODNOU VÝKOPOVOU ZEMINOU
- h4 – SPÄTNÁ ÚPRAVA ROZKOPÁVKY NAVRÄTENIM ORNICE A ZATRAVNENIE
- 1 – NAVRH. VODOVODNÉ POTRUBIE PE
- 2 – VYSTRÄŽNÁ FOLIA VODOVOD
- 3 – SIGNALIZAČNÝ KABEL AKÝ 6mm2
- 4 – EXISTUJÚCI VODOVOD PVC

HLAVNÝ PROJEKTANT		ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Attila Farkaš		Ing. Molnár Peter	
INVESTOR: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Honiatske Tesáre			
STAVBA: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10			
OBJEKT: SO-03: Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody			
OBSAH: Uloženie potrubia		Ing. Peter MOLNÁR projektovanie a inžinierska činnosť vodohospodárskych stavieb a v oblasti TZB Rádovno 16, Lúčenec tel.č.:0905 / 247 857	
DÁTUM: 09./2023			
FORMAT: 2xA4			
MIERKA: —			
Č.VÝKR.: 05			