

REVÍZNA TABUĽKA :


ČÍS. REV.	DÁTUM	POPIS REVÍZIE

Autorizácia

± 0,000 = 237,41 m.n.m.

NÁZOV STAVBY	TOPOLČIANKY, CENTRÁLNY LOGISTICKÝ SKLAD REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA		<div> STAPRING, a.s. CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA</div>	
MIESTO STAVBY	TOPOLČIANKY, OKRES ZLATÉ MORAVCE, PARC. Č. 3065/28, 3065/27, 3065/31, 3065/30 (LV č. 765)			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO01 KOTOLŇA obj.09			
OBJEDNÁVATEĽ	MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA		DÁTUM :	08/2025
ZHOTOVITEĽ	STAPRING, a.s., Cintorínska 9, 811 08 BRATISLAVA, prevád. Piaristická 2, NITRA		ZÁKAZKOVÉ Č.:	25 035
STUPEŇ PROJEKTU	REALIZAČNÝ PROJEKT		MIERKA :	-
HIP	ING. ARCH. JÁN MEZEI		FORMÁT :	3 x A4
ZODP. PROJEKTANT	ING. JÁN HUDEC <i>Hudec</i>			
PROJEKTANT	MILAN SLOBODA, KATARÍNA MALOVÁ			
NÁZOV VÝKRESU	Poistková skriňa PRIS 4.1		VÝKRES Č.:	15
ČASŤ/ PROFESIA	E1.1.6	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA a MaR		

ROZMEROVÝ NÁČRT

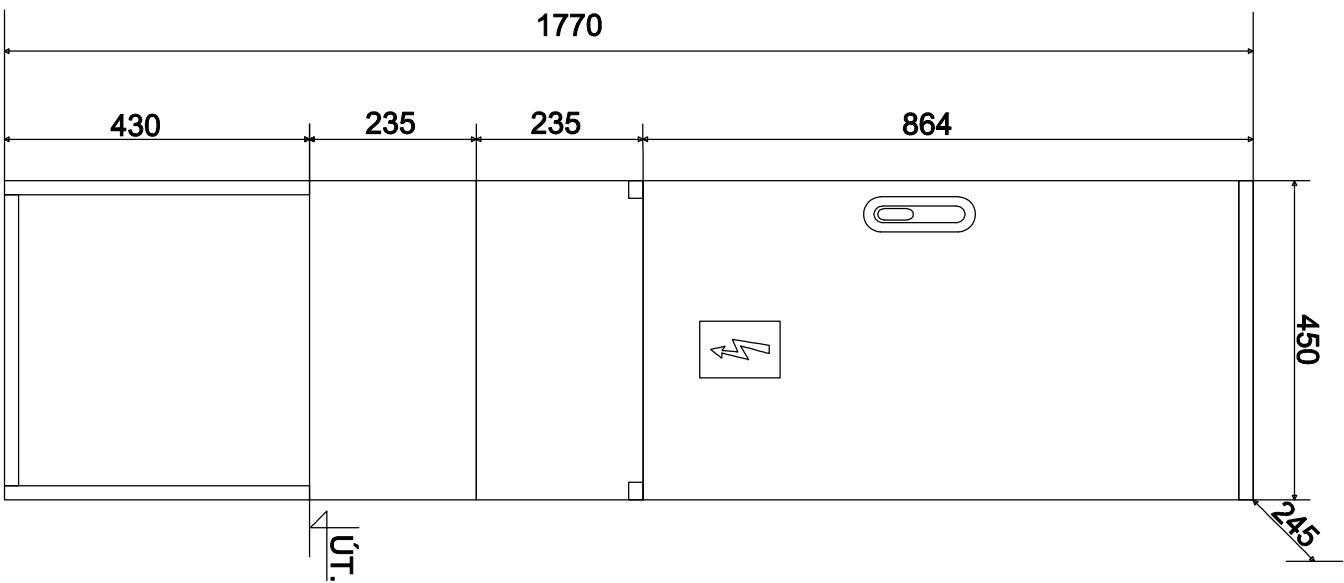

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

HLAVNÉ POSPÁJANIE

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri norm. prevádzke:

KRYTÍM, IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

ISTIACA SKRIŇA

SR3

rozмеры 450x864x245 mm (šxvxh)

VÝROBCA: HASMA, s.r.o.

MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035

ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B

PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA


STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x

MENOVITÝ PRÚD: DO 400A

POISTKOVÁ SKRIŇA PRIS 4.1

EXISTUJÚCA
ISTIACA SKRIŇA PRIS4

NOVÁ
ISTIACA SKRIŇA PRIS4.1
SR3
rozмеры 450x864x245 mm (šxvxh)

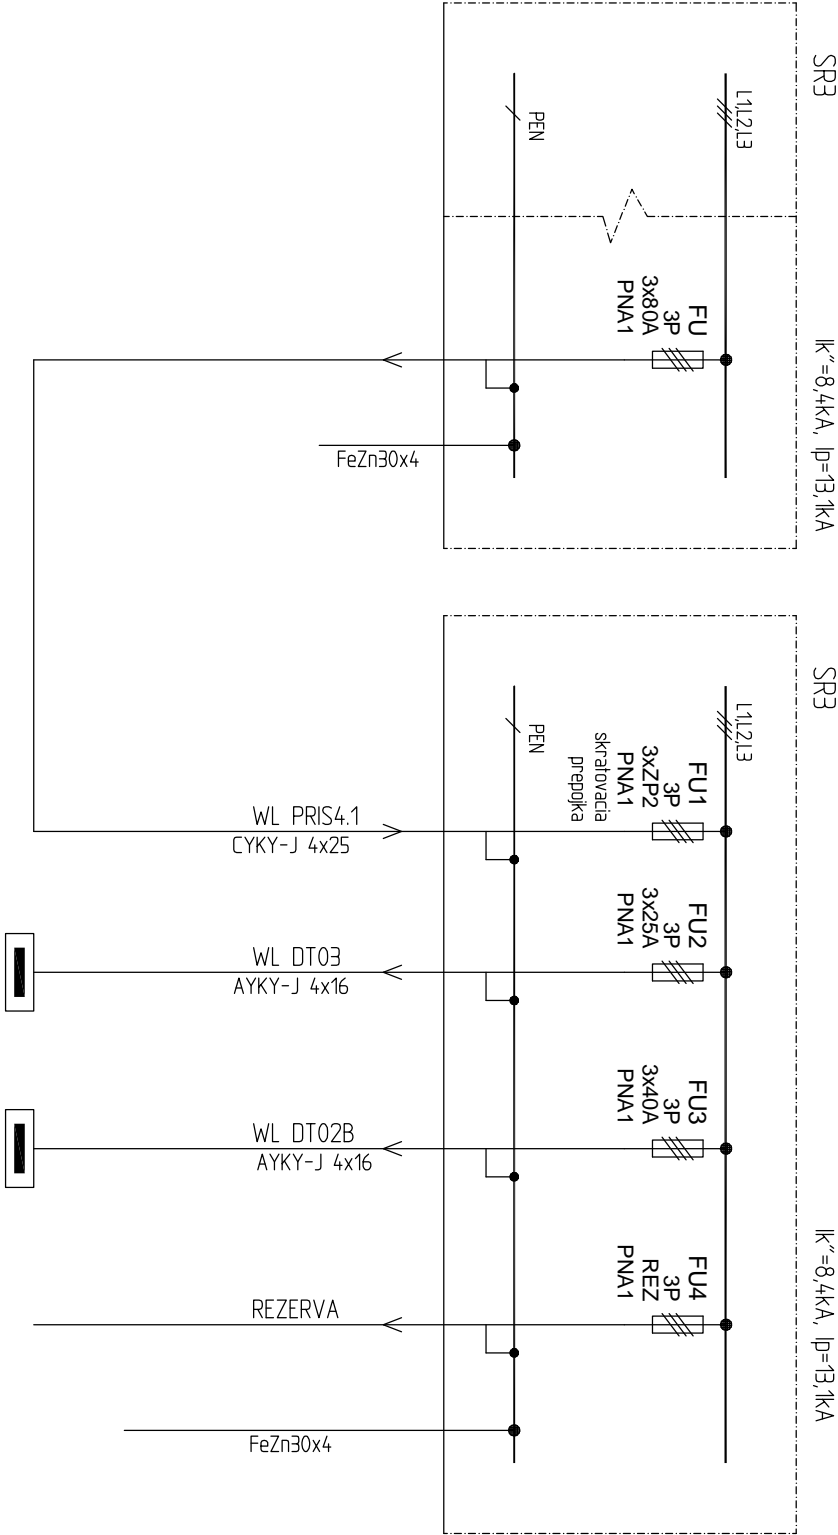

DT03	DT02B
-/-	-/-
rozvádzač objektu 03	rozvádzač objektu 02B
Prevádzková budova	Sklady