




REVÍZIA	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS
---------	-------	------------	-------

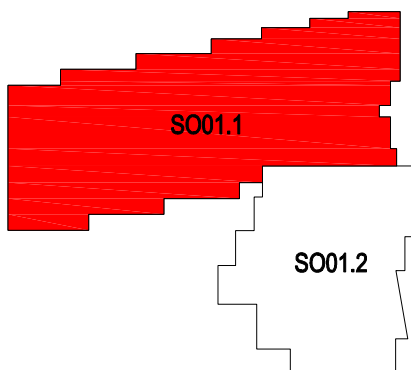


SEVERKA SADA ČÍSLO AUTORIZAČNÁ PEČIATKA



±0,000= 211,47 m n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Horňáková	 PROMA s.r.o. tel.: +421 41 707 88 11 tel.: +421 41 707 88 00 web: www.proma.sk e-mail: sekretariat.za@proma.sk projektová príprava a riadenie výstavby
VYPRACOVAL	Ing. Kováčiková	
KONTROLOVAL		

AUTORI		De Bondt s.r.o.		 tel.: +421 41 707 88 11 tel.: +421 41 707 88 00 web: www.proma.sk e-mail: sekretariat.za@proma.sk PROMA s.r.o. projektová príprava a riadenie výstavby			
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Jozef Tkáč					
STAVEBNÍK		Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín					
MIESTO STAVBY		Študentská 2, 911 50 Trenčín					
		PARCELA		1627/624 a 1627/433			
STAVBA				MIERKA		-	
Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD				FORMÁT		4 x A4	
OBJEKT				DÁTUM		08/2025	
S0101.1 - Študentský domov				PROFESIA		EI	
VÝKRES							
Schéma rozvádzača RT							
3335_v1	DRS	S0101.1	EI	05	SCH	RT	
ČÍSLO ZÁK.	STUPEŇ PD	OBJEKT	PROFESIA	Č.VÝKR.	TYP VÝKRESU	PODLAŽIE/REZ/ORIENT.	REVÍZIA

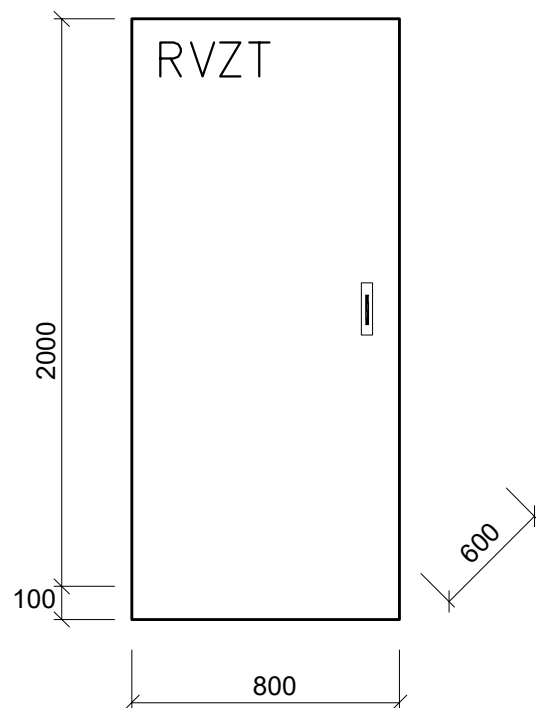

ROZVODNÁ SIŤ:

OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

OCHRANA PRI PORUCHE:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (podľa STN 33 2000-4-41, príloha A.1)

KRYTMI (podľa STN 33 2000-4-41, príloha A.2)

PRÚDOVÉ CHRÁNIČE(RCD) (podľa STN 33 2000-4-41)

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (podľa STN 33 2000-4-41)

POZNÁMKA:

ROZVÁDAČ SKRIŇOVÝ

ROZMER: 800x2000x600mm (šxvxh)

KRYTIE : IP65/IP20


FARBA : ŠEDÁ RAL 7035

PRÍVOD : ZHORA


VÝVODY : ZHORA

List 2

0	1	2	3		4	5		6		7		8		9
---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---

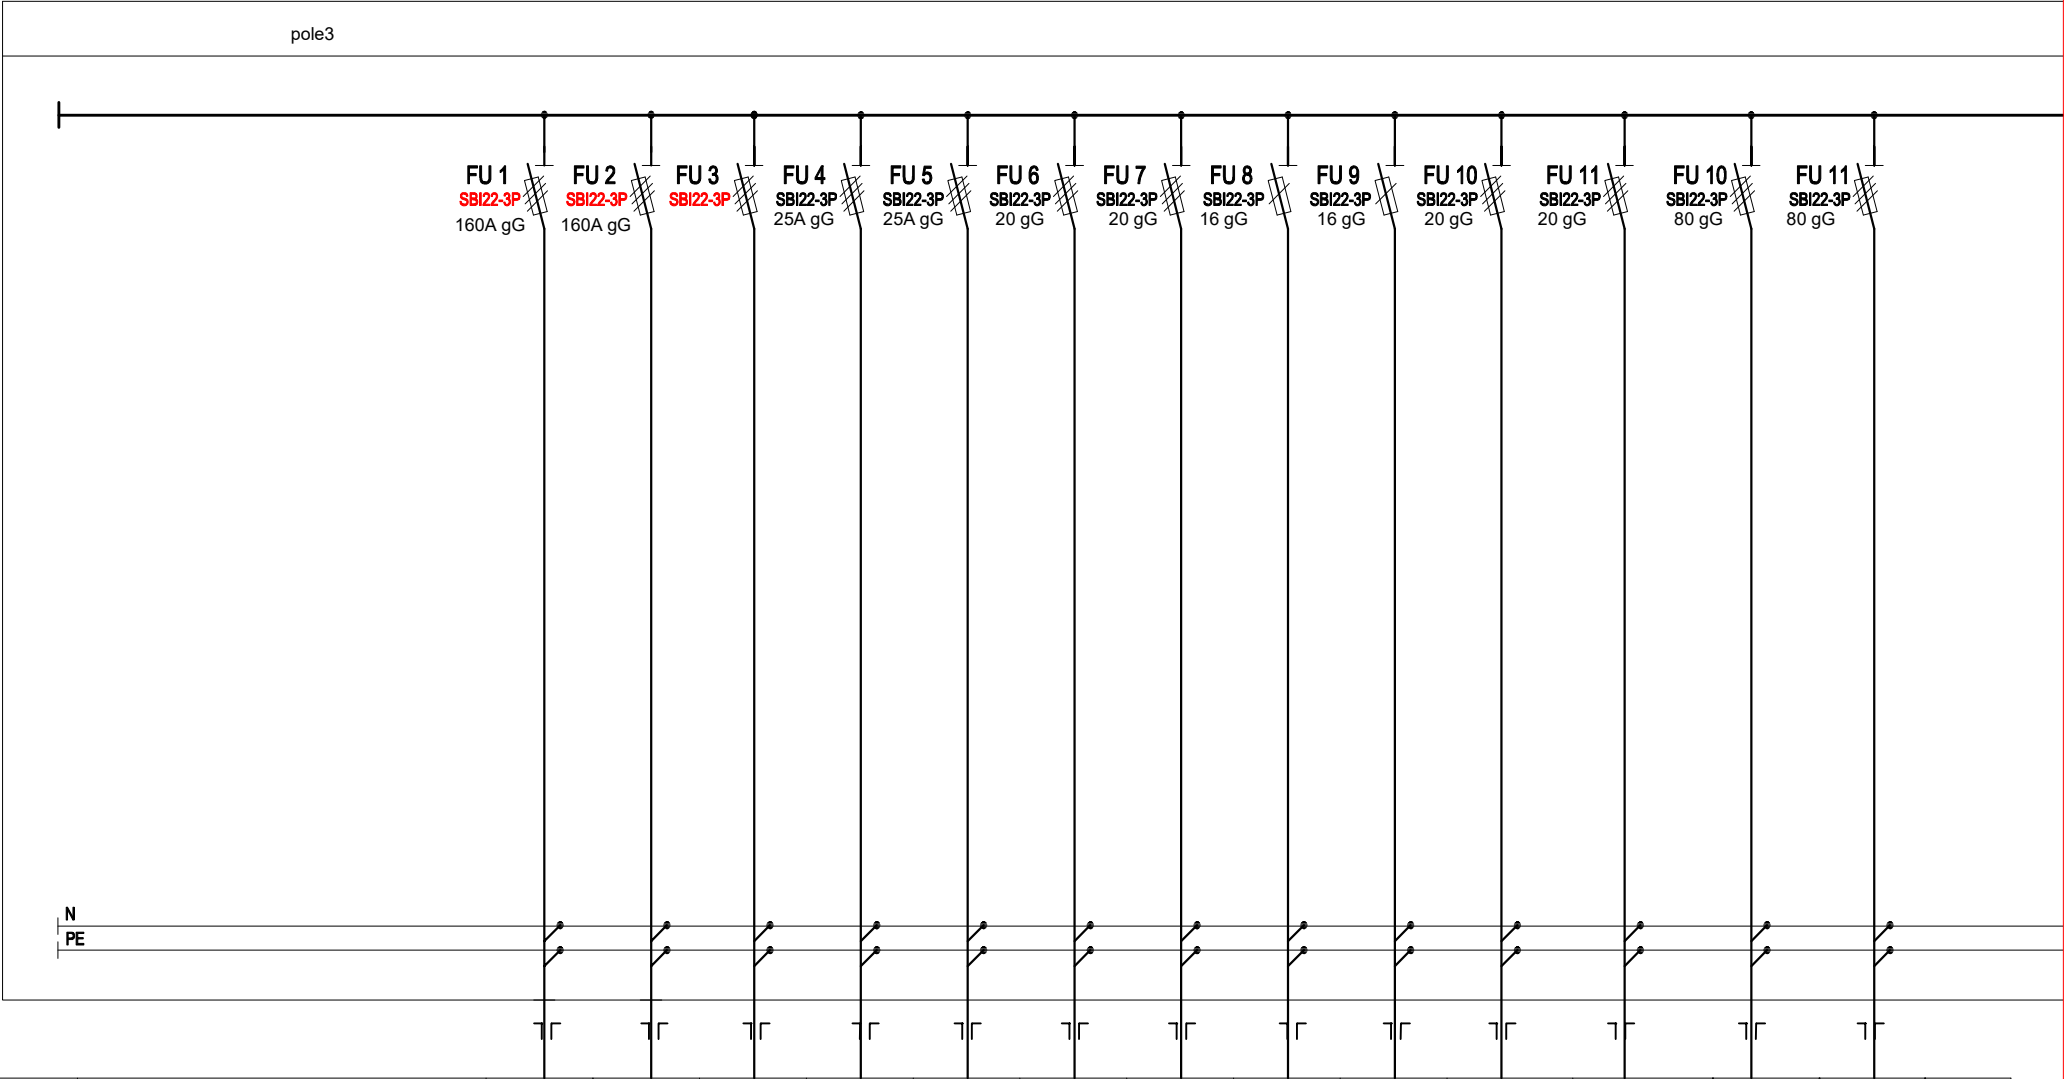


VÝVOD Č.		1	2	3										
ZARIADENIE					KJ2.2	KJ2.2	KJ3.2	KJ3.2	KJ5.2	KJ5.2	KJ6.2	KJ6.2	TČ1	TČ2
Pi/Ps [kW]					9	9	3,8	3,8	3	3	4	4	42,9, 75A	42,9, 75A
KÁBEL					CXKE-R 5x4	CXKE-R 5x4	CXKE-R 5x2,5	CXKE-R 5x2,5	CXKE-R 3x2,5	CXKE-R 3x2,5	CXKE-R 3x4	CXKE-R 3x4	CYKY-R 5x25	CYKY-R 5x25
Č. KÁBLA														
MIESTO														

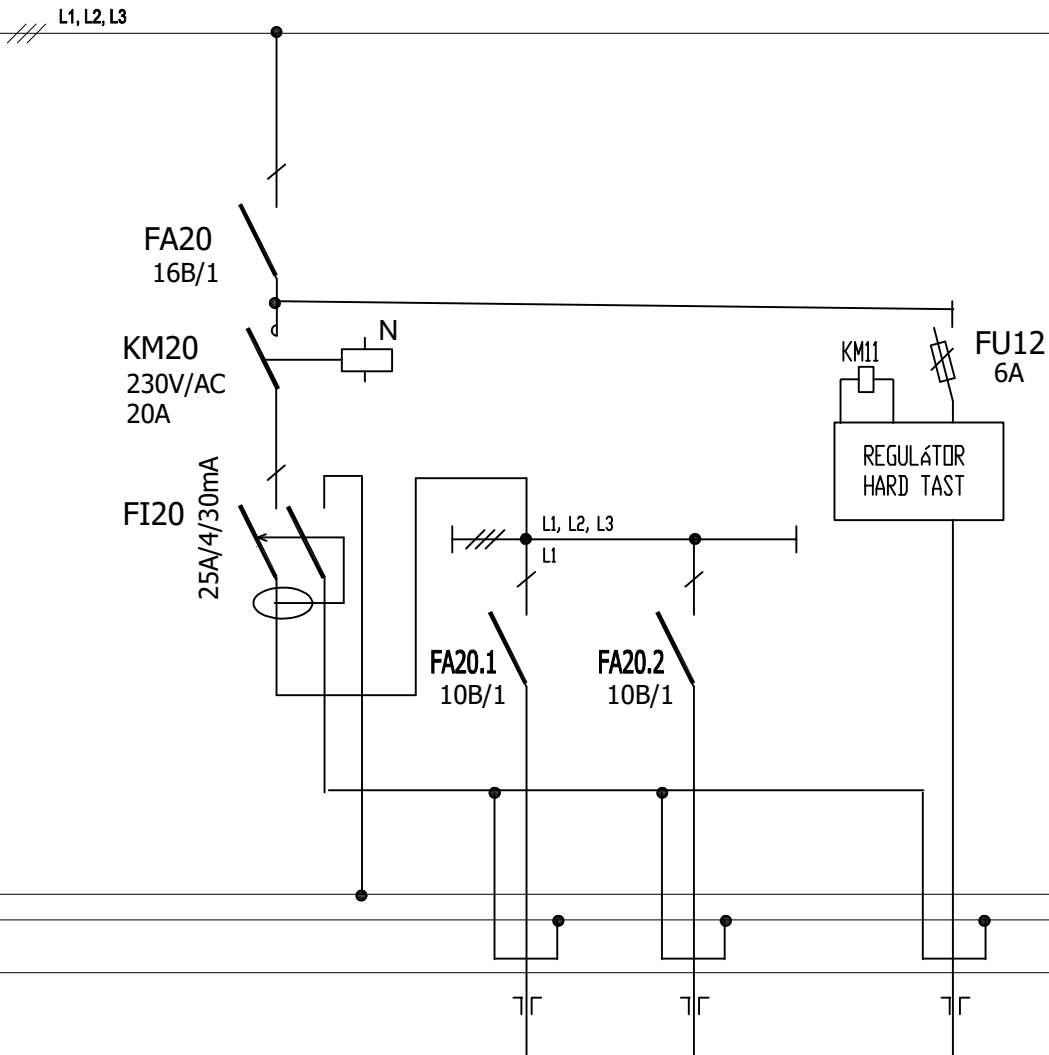

VÝVOD Č.		4.29.1	4.29.2	4.29.SVT	
ZARIADENIE					
PI [kW]		CYKY-R-J	CYKY-R-J	CYKY-R-J	
KÁBEL		3x1,5	3x1,5	7x1,5	
Č. KÁBLA				SENZOR	
MIESTO	VÝHREVNÉ KÁBLE SAMOREGULAČNÉ			VONK. TEPLoty	

3RM201
RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA

- HLAVNÝ PRÍVOD - MDO

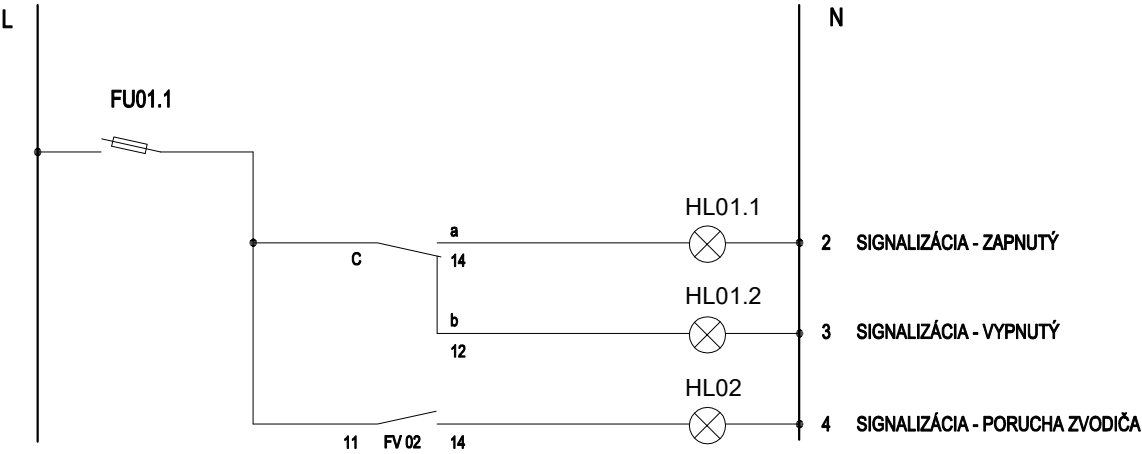

VÝVOD Č.			
ZARIADENIE			
Pi [kW]			
KÁBEL			
Č. KÁBLA			
MIESTO			