


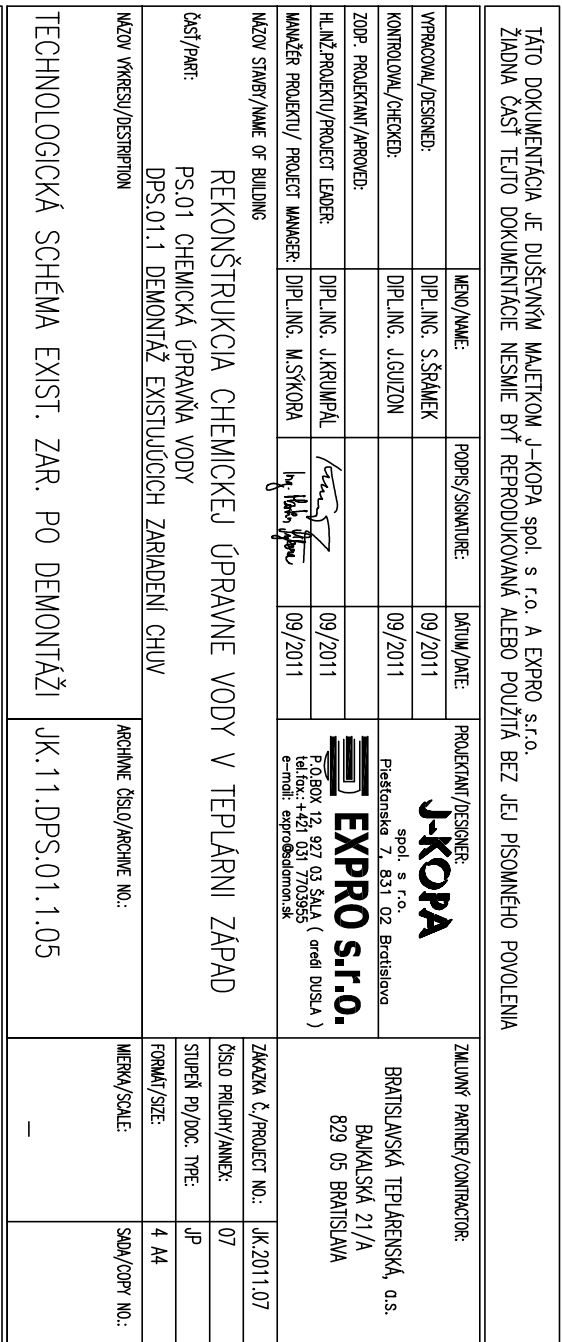

VIII

Zoznam povodňových zariadení zostávajúcích v technologickej			
P.č. názov	parametre	poč. ks. jednotní (kg)	poznámka
16 ZÁSRONK STRČO	D=200mm, v=570mm, ØBEH V=6m³	2	3100
19 ZÁSRONK STRČO	D=6" /vôd H=15 m	2	600
20 ZÁSRONK STRČO	D=800mm, v=4650mm, ØBEH V=10m³	2	2300
21 ZÁSRONK STRČO	D=6" /vôd H=15 m	2	600
22 ZÁSRONK STRČO	D=200mm, v=8300mm, ØBEH V=40m³	1	8000
28 ZÁSRONK STRČO	D=6" /vôd H=15 m	2	600
29 ZÁSRONK STRČO	D=1000mm, v=1600mm, ØBEH V=18m³	1	605
30 ZÁSRONK STRČO	D=3" /vôd H=15 m	2	400

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEŇNÝM MAJETKOM J-KOPA spol. s r.o. A EXPRO s.r.o.

[illegible][illegible]

REKONŠTRUKCIA CHEMICKÉJ ÚPRAVNE VODY V TEPLARNI ZÁPAD

PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY

D¹3.01.1 DEMONIAZ EMBL0001CH ZARIADENI CHOV NADZOR VYKONAVANIE/REGISTRACIJA	ARCHIVE (SSD)/ARCHIVE NO.:
--	-------------------------------------

—

TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA EXIST. ZAR. PO DEMONTÁŽI JK.11.DPS.01.1.05

--	--

ALL RIGHTS TO THIS TECHNICAL DOCUMENT EXCLUSIVELY BELONG TO J-KOPA LTD. THIS TECHNICAL DOCUMENT MUST NOT BE COPIED,