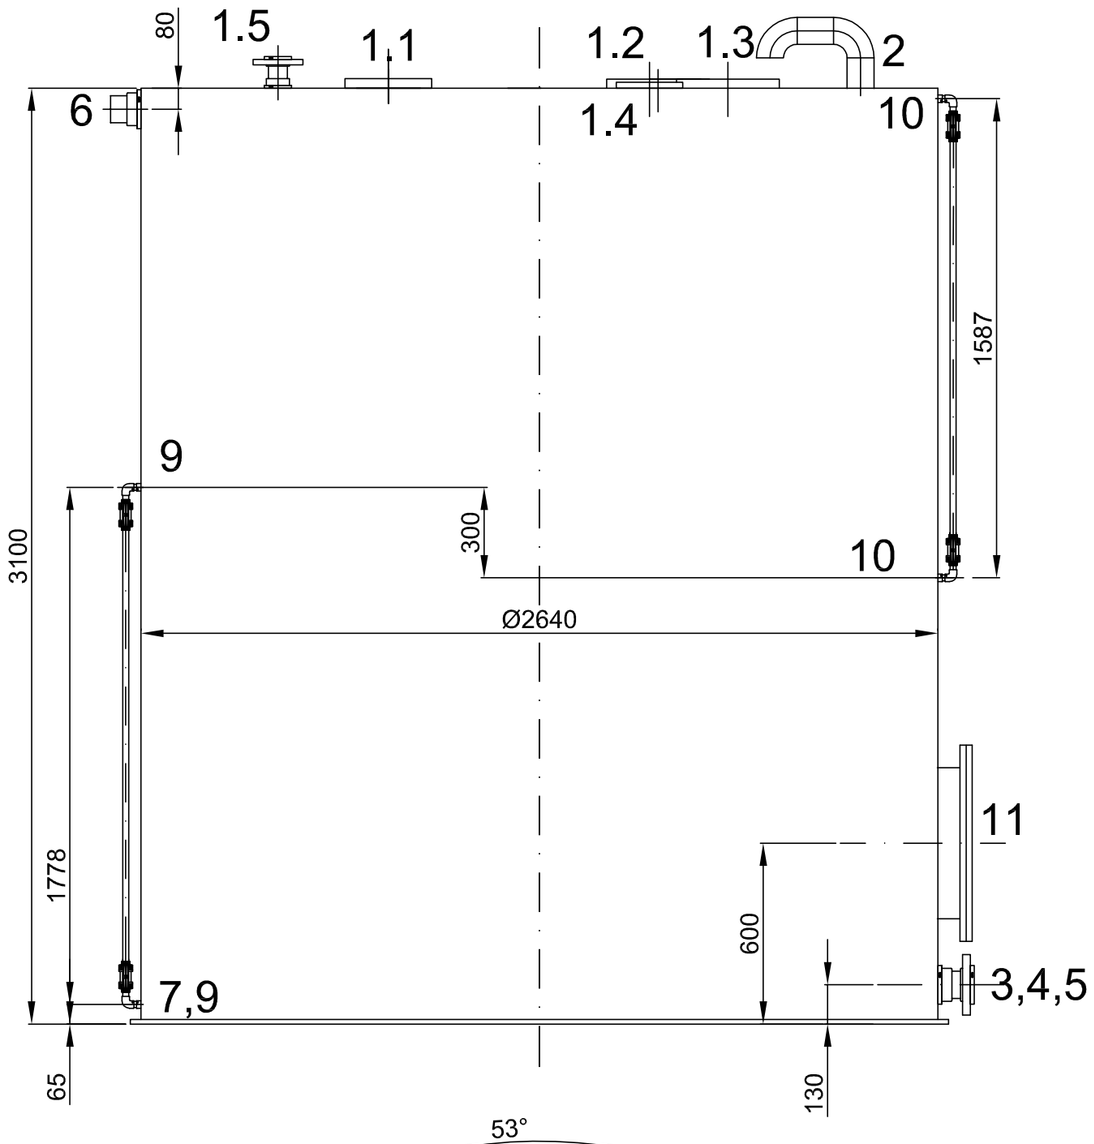

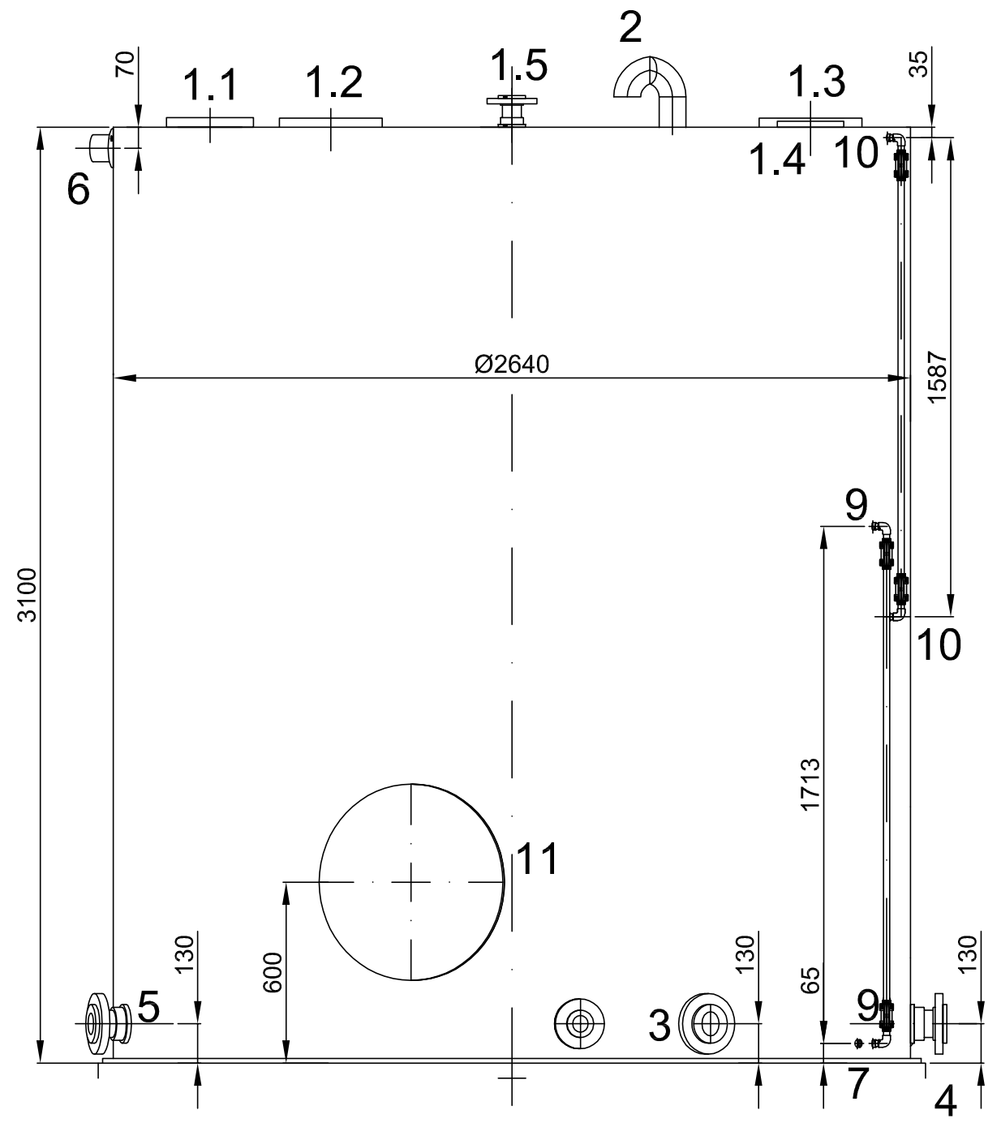

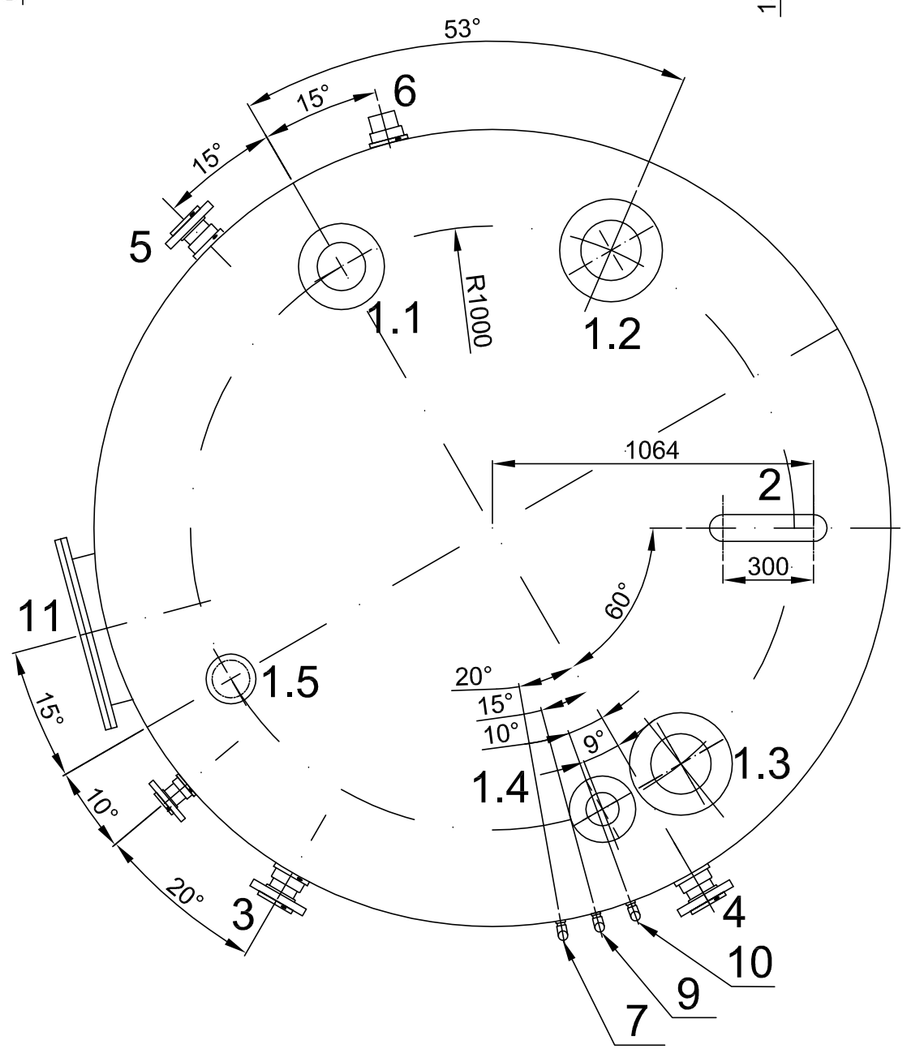

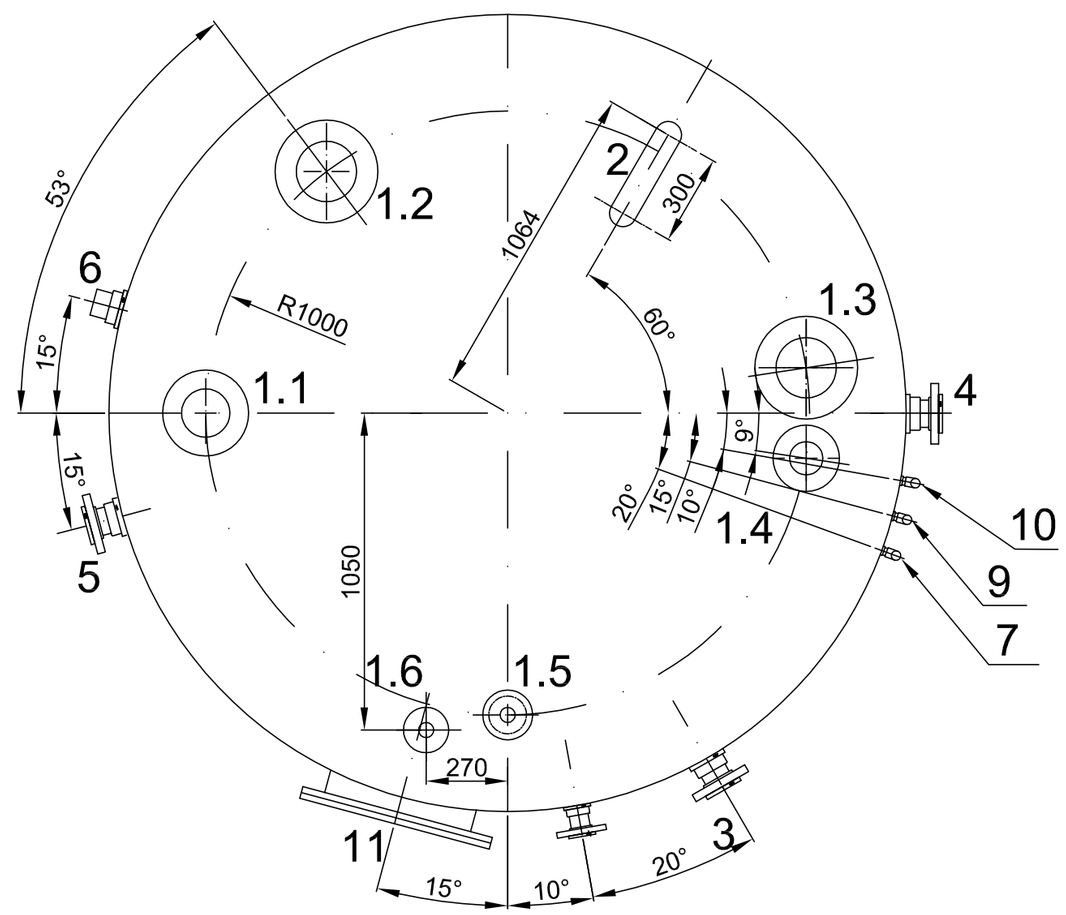

TABULKA HRDIEL

MEDIUM	OZN	DN	PN
TECHNOLÓGICKYZNEČISTENÁ VODA	1.1	D160(Dn150)	10
ZNEČISTENÁ VODA OD HCl	1.2	D200(Dn200)	10
ZNEČISTENÁ VODA OD NaOH	1.3	D200(Dn200)	10
ZNEČISTENÁ VODA-SPRCHY	1.4	D110(Dn110)	10
ZNEČISTENÁ VODA-CIRKULÁCIA	1.5	D50(Dn40)	10
ZNEČISTENÁ VODA-Z JÍMKY	1.6	D50(Dn40)	10
ODVZDUŠNENIE	2	50(d63)	-
SANIE ČERPADIEL	3	80, (d90)	10
SANIE ČERPADIEL	4	80, (d90)	10
SANIE ČERPADIEL	5	65(d76)	10
PREPAD	6	80, (d90)	-
MERANIE HLADINY	7	d32/ 1" - ventil	-
VYPUŠTANIE	8	50(d63)	10
STAVOZNAK 1	9	d25 -PVC-u trans.	10
STAVOZNAK 2	10	d25 -PVC-u trans.	
PRIELEZ	11	300	

VÝPOČET	
MÉDIUM	DEMINERALIZOVANÁ VODA
OBJEM NADOBY	16 m3
MATERIÁL ZARIADENIA	PP
PREVÁDZKOVY TLAK	ATMOSFERICKY
VÝPOČTOVY TLAK	-
PREVÁDZKOVA TEPLOTA	30 °C
PRIPOJOVACIE ROZMERY	DN ... / PN 10
Príruby, lemove krúžky	DN ... / PN 10
PREPRAVNÁ HMOTNOSŤ	500 kg
PREVÁDZKOVA HMOTNOSŤ	21000 kg
VONKAJŠI POVRCH	
VNUTORNY POVRCH	
SPOJOVACI MATERIAL	ZIAROVE POZINKOVAŤ

REVÍZIA

Č.R.	DÁTUM	POPIS_ZMENY	VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
1	06.10.2011	ZMENA OBJEMU	GUIZON		KONTROLOVAL	
2	07.10.2011	ZMENA HRDIEL VSTUPU VODY	GUIZON		KONTROLOVAL	

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM J–KOPA spol. s r.o. A EXPRO spol. s r.o.
ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEJ PÍSOMNÉHO POVOLENIA

	MENO/NAME:	PODPIS/SIGNATURE:	DÁTUM/DATE:
VYPRACOVAL/DESIGNED:	Ing.Lenčeš.Ing.Guizon		10/2011
KONTROLOVAL/CHECKED:	DIPL.ING. J.GUIZON		10/2011
ZODP. PROJEKTANT/APROVED:	DIPL.ING. J.GUIZON		
HL.INŽ.PROJEKTU/PROJECT LEADER:	DIPL.ING. J.KRUMPÁL		10/2011
MANAŽER PROJEKTU/ PROJECT MANAGER:	DIPL.ING. M.SÝKORA		10/2011

PROJEKTANT/DESIGNER:
J-KOPA spol. s r.o.
Piešťanska 7, 831 02 Bratislava
EXPRO s.r.o.
P.O.BOX 12, 927 03 ŠAĽA (okresí DUSLA)
tel.fax.: +421 031 7703955
e-mail: expro@slomon.sk

ZMLUVNÝ PARTNER/CONTRACTOR:
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
BAJKALSKÁ 21/A
829 05 BRATISLAVA

NÁZOV STAVBY/NAME OF BUILDING
REKONŠTRUKCIA CHEMICKEJ ÚPRAVNE VODY V TEPLÁRNI ZÁPAD

ČASŤ/PART:
PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY
DPS.01.2 STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ –NOVÁ CHUV

ZÁKAZKA Č./PROJECT NO.:	JK.2011.07
ČÍSLO PRÍLOHY/ANNEX:	06
STUPEŇ PD/DOC. TYPE:	JP
FORMÁT/SIZE:	A2–4xA4

NÁZOV VÝKRESU/DESTRIPTION
ROZMEROVÝ NÁČRT
NEUTRALIZAČNÁ NÁDRŽ
T 025

ARCHIVNE ČÍSLO/ARCHIVE NO.: JK.11.DPS.01.2.57

MIERKA/SCALE: 1:20

SADA/COPY NO.:

ALL RIGHTS TO THIS TECHNICAL DOCUMENT EXCLUSIVELY BELONG TO J–KOPA LTD. THIS TECHNICAL DOCUMENT MUST NOT BE COPIED, REPRODUCED OR OTHERWISE PROVIDED TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPLICID AGREEMENT OF THE OWNER.

REKONŠTRUKCIA CHUV
© expro "B-A1-594x410-4xA4.DWG"