

1

2

3

4


5

6

7

8

D

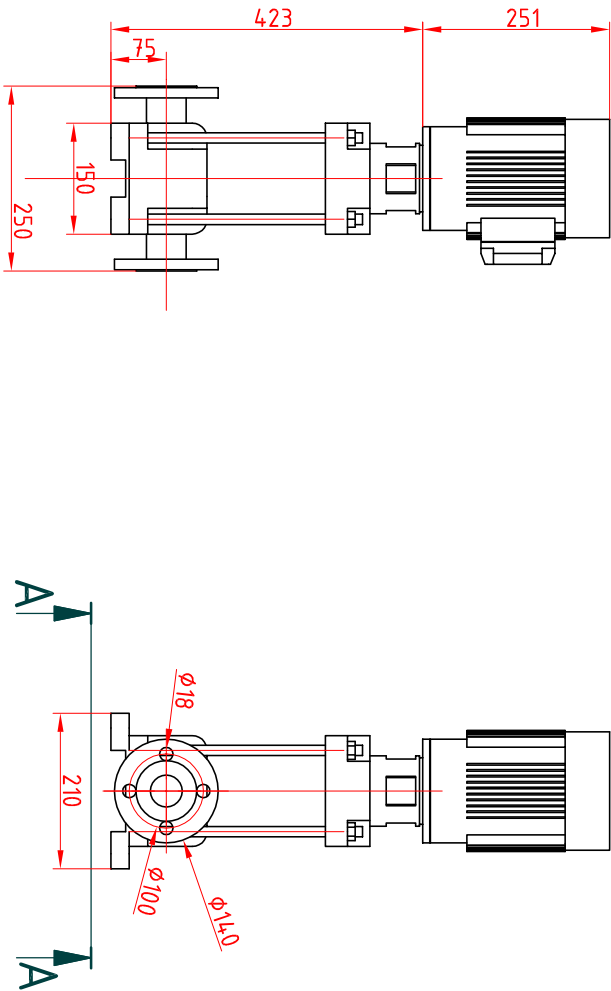

C

B

A (1 : 10)



A

REKONŠTRUKCIA CHUV TEPLÁRNE

© expro "D-A3-420x297-2xA4.DWG"

POZNÁMKY:

TYP ČERPADLA: CRN 5-7
DOPRAVNÉ MNOŽSTVO VODY: 5,15m³/hod.
DOPRAVNÁ VÝŠKA: H=37,2m kvap.stĺpca
TEPLOTA KVAPALINY: 20°C
HUSTOTA VODY PRI DANEJ TEPLOTE: 998,2 kg/m³
PRÍPOJOVACIE ROZMERY: Dn25,Dn32, Pn16
PRÍKON EL.MOTORA 1,1kW
HMOTNOSŤ ČERPADLA 80kg

ČERPADLO PRE REGENERÁCIU A KOMPAKTÁCIU FILTROV P 011 A,B,C

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM J-KOPA spol. s r.o. A EXPRO spol. s r.o.
ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEJ PÍSMENÉHO POVOLENIA

	MENO/NAME:	PODPIS/SIGNATURE:	DATE/DATE:	PROJECTANT/DESIGNER:	ZMLUVNÝ PARTNER/CONTRACTOR:
VYPRACOVANÉ/DESIGNED:	Ing.Lenčes Ing.Guizon		10/2011	J-KOPA	BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
KONTROLOVANÉ/CHECKED:	DIP.LING. J.GUIZON		10/2011	Priestanská 7, 831 02 Bratislava	BAJKALSKÁ 21/A
ZODP. PROJECTANT/PROVED:	DIP.LING. J.GUIZON			EXPRO s.r.o.	829 05 BRATISLAVA
HLIADZ.PROJEKTU/PROJECT LEADER:	DIP.LING. J.KRUMPAČ		10/2011	P.O.BOX 12, 927 03 ŠALA (orebi DUSLA)	
MANAŽER PROJEKTU/ PROJECT MANAGER:	DIP.LING. M.SYKORA	Ing. Miroslav Sykora	10/2011	P.O.BOX 12, 927 03 ŠALA (orebi DUSLA) tel.fax: +421 031 7703955 e-mail: expro@solamont.sk	
NAZOV STAVBY/NAME OF BUILDING	REKONŠTRUKCIA CHEMICKEJ ÚPRAVNE VODY V TEPLÁRNI ZÁPAD				ZAKAZKA Č./PROJECT NO.: JK.2011.07
Časť/PART:	PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY				ČÍSLO PRÍLOHY/ANEX: 06
DPS.01.2 STROJNOTECHNOLÓGICKÁ ČASŤ –NOVÁ CHUV					STUPEŇ PD/DOC. TYPE: JP
NAZOV VÝKRESU/DESCRIPTION	ROZMEROVÝ NÁČRTOK				FORMAT/SIZE: 2x A4
ČERPADLO REGENERÁČNÉ A KOMPAKTÁČNÉ	5m ³ /hod, P 011A/B				MIERKA/SCALE: 1:10
	JK.11.DPS.01.2.66				SKOP/COPY NO.:

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

ALL RIGHTS TO THIS TECHNICAL DOCUMENT EXCLUSIVELY BELONG TO J-KOPA LTD. THIS TECHNICAL DOCUMENT MUST NOT BE COPIED, REPRODUCED OR OTHERWISE PROVIDED TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPLICIT AGREEMENT OF THE OWNER.