



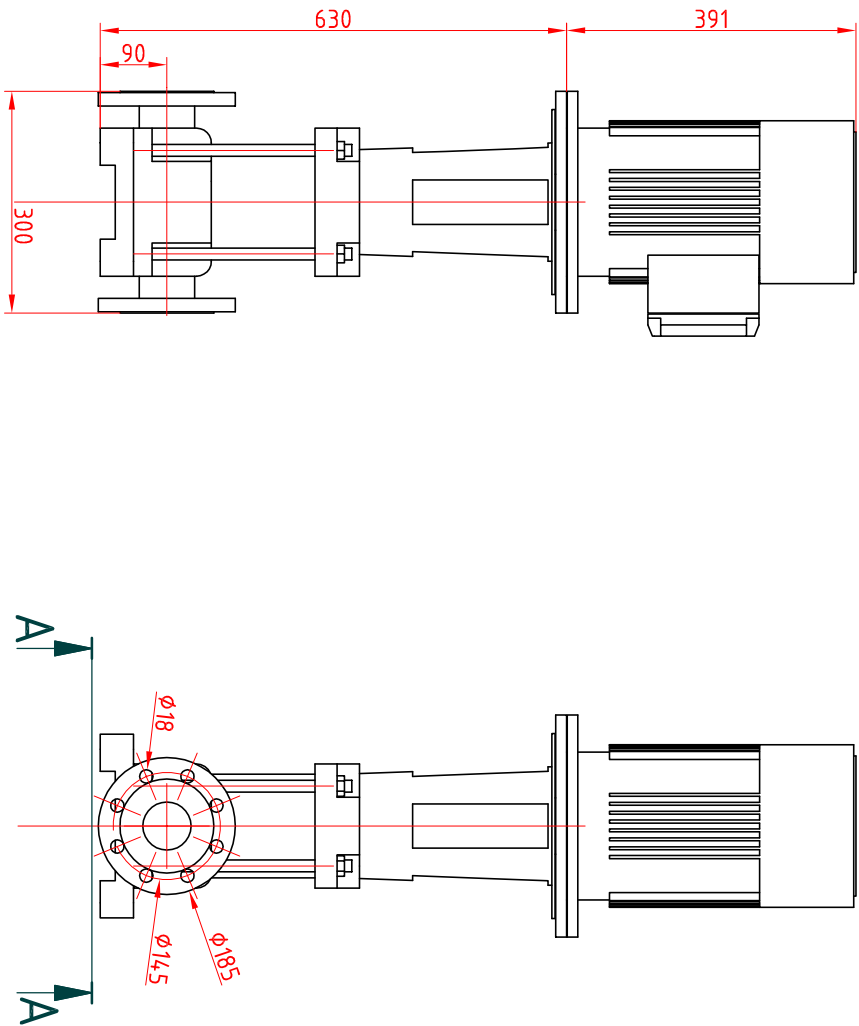

A (1 : 10)

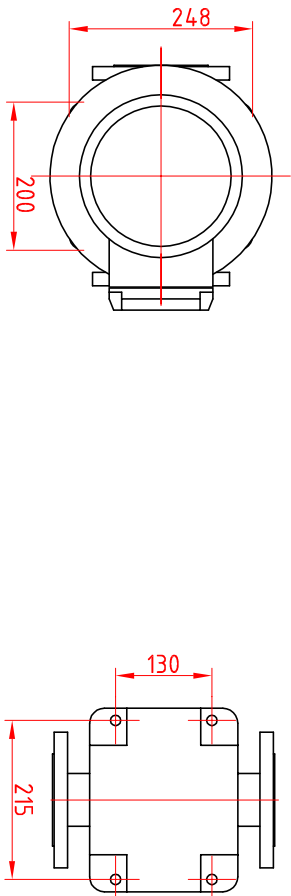

POZNÁMKY:

TYP ČERPADLA: CRN 15-6
DOPRAVNÉ MNOŽSTVO VODY: 12,9m³/hod.
DOPRAVNÁ VÝŠKA: H=40m kvap.stĺpca
TEPLOTA KVAPALINY: 20°C
HUSTOTA VODY PRI DANEJ TEPLOTE: 998,2 kg/m³
PRIPOJOVACIE ROZMERY: Dn50,Dn65, Pn16
PŘÍKON EL.MOTORA 5,5kW
HMOTNOSŤ ČERPADLA 80kg

ČERPADLO RECIRKULAČNÉ POZ. P 037 A,B

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM J-KOPA spol. s r.o. A EXPRO spol. s r.o.
ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEJ PÍSMENNÉHO POVOLENIA

	MEMO/NAME:	PODPIS/SIGNATURE:	DATE/DATE:	PROJECTANT/DESIGNER:	ZMLUVNÝ PARTNER/CONTRACTOR:
VYPRACOVANÝ/DESIGNED:	Ing.Lenčes,Ing.Guizon		10/2011	J-KOPA spol. s r.o. Prieštónska 7, 831 02 Bratislava EXPRO s.r.o. P.O.BOX 12, 927 03 ŠALÁ (areál DUSLA) tel.fax: +421 031 7703955 e-mail: expros@slomons.sk	BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. BAJKALSKÁ 21/A 829 05 BRATISLAVA
KONTROLOVANÝ/CHECKED:	DIP.LING. J.GUIZON		10/2011		
ZODP. PROJECTANT/PROVED:	DIP.LING. J.GUIZON				
HLAŇZ.PROJEKTU/PROJECT LEADER:	DIP.LING. J.KRUMPAĽ	<i>Ing. J. Krumpaľ</i>	10/2011		
MANAŽER PROJEKTU/ PROJECT MANAGER:	DIP.LING. M.SYKORA	<i>Ing. M. Sykora</i>	10/2011		
NÁZOV STAVBY/NAME OF BUILDING					
REKONŠTRUKCIA CHEMICKEJ ÚPRAVNE VODY V TEPLÁRNI ZÁPAD					
Časť/PART: PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY					
DPS.01.2 STROJNOTECHNOLÓGICKÁ ČASŤ –NOVÁ CHUV					
NÁZOV VÝKRESU/DESCRIPTION				ARCHIVNÉ ČÍSLO/ARCHIVE NO.:	MIERKA/SCALE:
ROZMEROVÝ NÁČRTOK				JK.11.DPS.01.2.69	1:10
ČERPADLO RECIRKULAČNÉ 12,5m ³ /hod, P 037 A/B					

REKONŠTRUKCIA CHUV TEPLÁRNE

© expro "D-A3-420x297-2x44.DWG"