
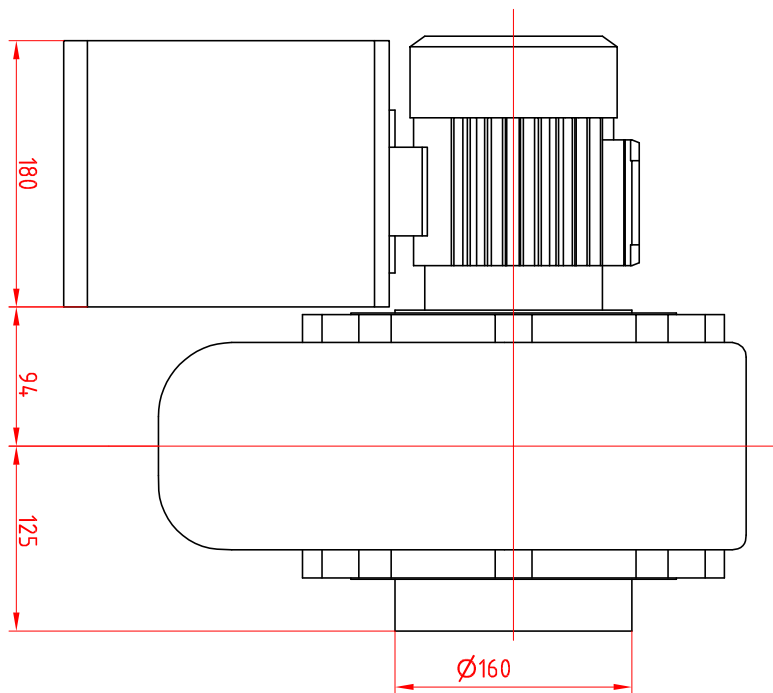
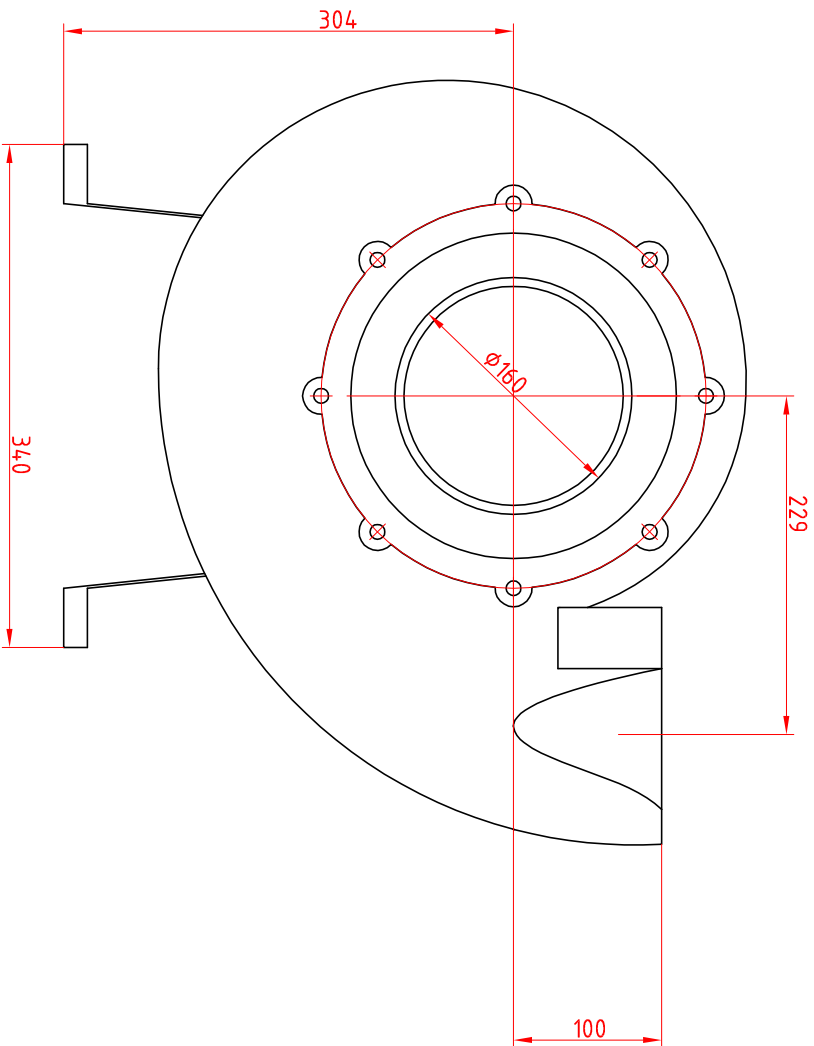




VENTILÁTOR SEAT 52 SELEKTRICKÝM MOTÓROM 2800 ot/min, 1kW 400V, 50Hz, IP54, POLOHA VENTILÁTORA-Č.6


PRÍSLUŠENSTVO		
P.Č.	NÁZOV PRÍSLUŠENSTVA	POČET KS
1	Ventilačná hadica s mriežkou D160	1
2	Regulačná klapka D160	1
3	Ťmiaca vložka D160	1
4	Nerezové spony pre D160	2
5	Izolátor chvenia pre elektrický motor	sada

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM J-KOPA spol. s r.o. A EXPRO spol. s r.o.
ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEJ PÍSMENNÉHO POVOLENIA

	MEMO/NAME:	PODPIS/SIGNATURE:	DATE/DATE:	PROJECT/DESIGNER:	J-KOPA spol. s r.o. Priestanske 7, 831 02 Bratislava EXPRO s.r.o. P.O.BOX 12, 927 03 ŠALKA (areál DUSLA) tel: +421 031 7703955 e-mail: expro@slalom.sk	BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. BAJKALSKÁ 21/A 829 05 BRATISLAVA
VYPRACOVANÉ/DESIGNED:	Ing.Lenčes Ing.Guizon	10/2011				
KONTROLOVANÉ/CHECKED:	DIP.LING. J.GUIZON	10/2011				
ZODP. PROJEKTANT/APPROVED:	DIP.LING. J.GUIZON					
HLAŇ PROJEKTU/PROJECT LEADER:	DIP.LING. J.KRUPPÁL	10/2011				
MANAŽER PROJEKTU/ PROJECT MANAGER:	DIP.LING. M.SYKORA		10/2011			
NÁZOV STAVBY/NAME OF BUILDING						
REKONŠTRUKCIA CHEMICKEJ ÚPRAVNE VODY V TEPLÁRNI ZÁPAD						
Časť/PART:	PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY					
	DPS.01.2 STROJNOTECHNOLÓGICKÁ ČASŤ –NOVÁ CHUV					
NÁZOV VÝKRESU/DESCRIPTION	ROZMEROVÝ NÁČRTOK			ARCHIVNE ČÍSLO/ARCHIVE NO.:		
VENTILÁTOR VZDUCHU V005 A.B				JK.11.DPS.01.2.70		
VÝKON 500 m3/hod, VZDUCHU, 0,75kW, 2800 ot./min						
					ZAKAZKA Č./PROJECT NO.:	JK.2011.07
					ČÍSLO PRÍLOHY/ANNEX:	06
					STUPEŇ PO/DOC. TYPE:	JP
					FORMÁT/SIZE:	ZxA4
					MIERKA/SCALE:	
					SADY/COPY NO.:	

REKONŠTRUKCIA CHUV TEPLÁRNE

© expro "A-A0-1188x840-18xA4.DWG"

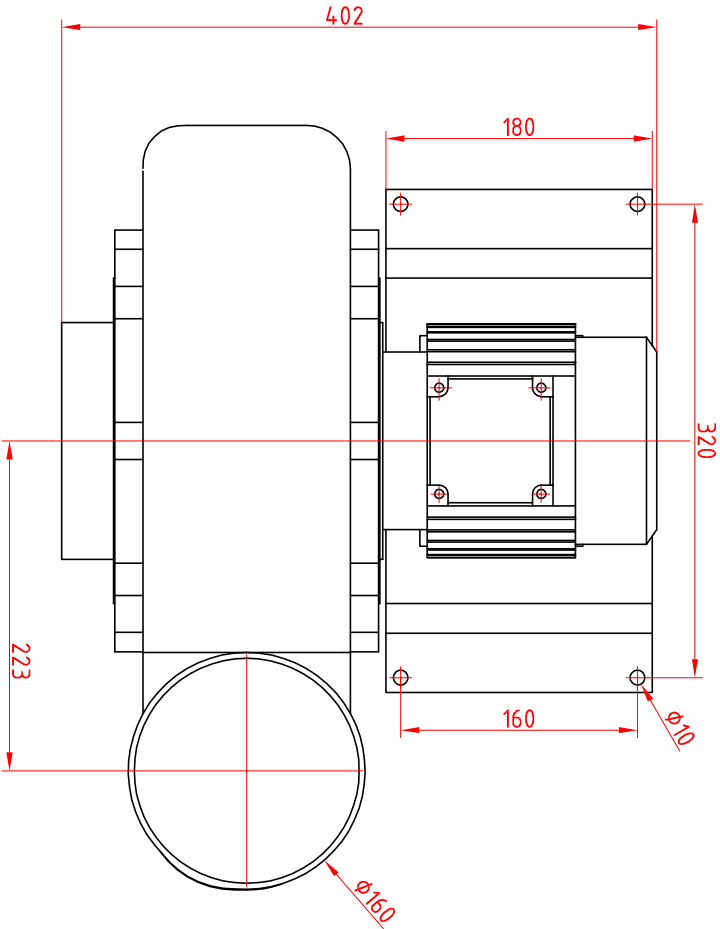

A

B

C

D