
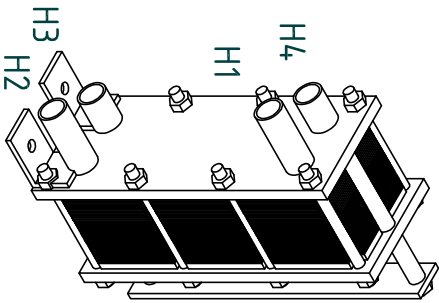
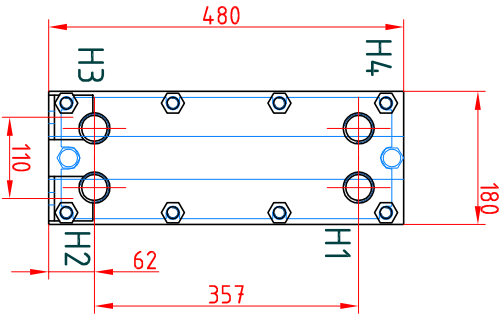


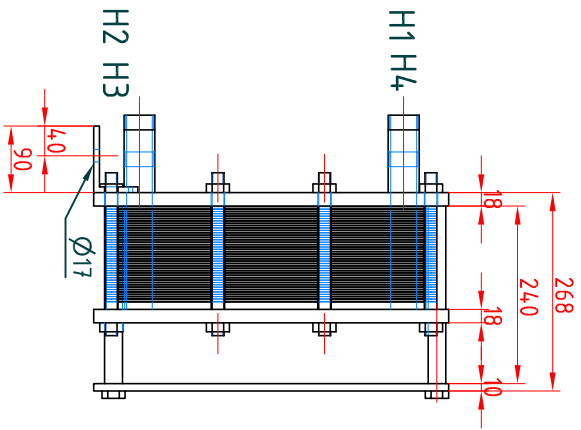

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NA OHREV BUDE POUŽITA HORÚCA VODA O TLAKU 25 bar S TEPLOTOU 150 °C
OHRIEVANÝM MÉDIOM BUDE STUDNIČNÁ VODA Z TEPLÔTY 12 °C NA 25 °C, MNOŽSTVO VODY 4,5 m³

TABUĽKA HRDIEL			
OZNAČ.	Dn	Pn	ÚČEL POUŽITIA
H1	50	25	VSTUP HORÚCEJ VODY 150st.C
H2	50	25	ODVOD HORÚCEJ VODY 120st.C
H3	50	25	VŠTUP STUDNIČNEJ VODY 12st.C
H4	50	25	VÝSTUP OHRIATEJ VODY 25st.C

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM J-KOPA spol. s r.o. A EXPRO spol. s r.o.
ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEJ PÍSMENNÉHO POVOLENIA

	MENO/NAME:	PODPIS/SIGNATURE:	DATE/DATE:	PROJECTANT/DESIGNER:	ZMLUVNÝ PARTNER/CONTRACTOR:
VYPRACOVANÉ/DESIGNED:	Ing.Lenčes Ing.Guizon		10/2011	J-KOPA spol. s r.o. Prieštorská 7, 831 02 Bratislava EXPRO s.r.o. P.O.BOX 12, 927 03 ŠALA (areál DUSLA) tel.fax: +421 031 7703955 e-mail: expro@solomon.sk	BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
KONTROLOVANÉ/CHECKED:	DIP.LING. J.GUIZON		10/2011		
ZODP. PROJECTANT/APROVED:	DIP.LING. J.GUIZON				
HĽAŇ.PROJEKTU/PROJECT LEADER:	DIP.LING. J.KRUMPHAL		10/2011		
MANAŽER PROJEKTU/ PROJECT MANAGER:	DIP.LING. M.SYKORA		10/2011		
NÁZOV STAVBY/NAME OF BUILDING					ZKAZKA Č./PROJECT NO.:
REKONŠTRUKCIA CHEMICKEJ ÚPRAVNE VODY V TEPLÁRNI ZÁPAD					JK.2011.07
					ČÍSLO PRÍLOHY/ANEX:
					06
					STUPEŇ PD/DOC. TYPE:
Časť/PART: PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY					JP
					FORMAT/SIZE:
DPS.01.2 STROJNOTECHNOLÓGICKÁ ČASŤ –NOVÁ CHUV					A3-2x44
					MEZERA/SCALE:
NÁZOV VÝKRESU/DESCRIPTION					SMO/COPY NO.:
ROZMEROVÝ NÁČRTOK					
VÝMENNÍK E 013					
JK.11.DPS.01.2.71					
1:10					

REKONŠTRUKCIA CHUV TEPLÁRNE

© expro "D-A3-420x297-2x44.DWG"