
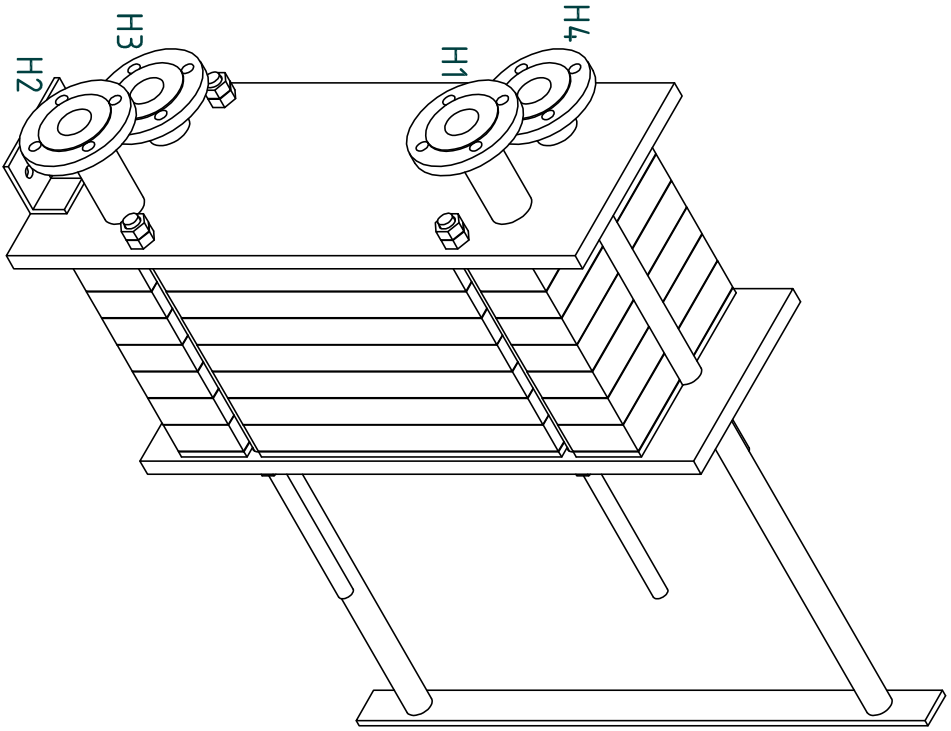
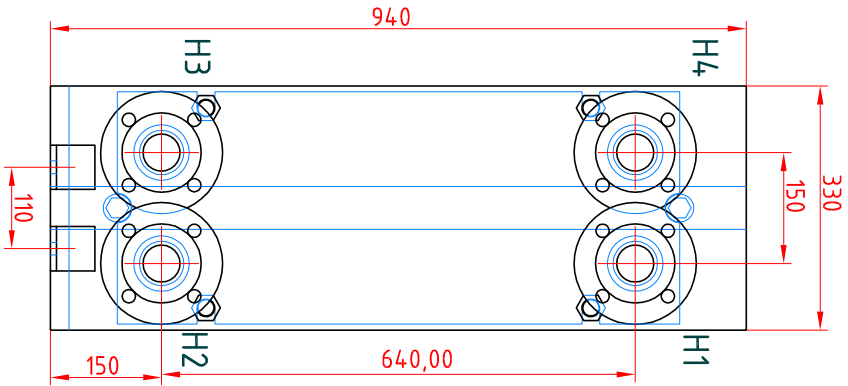


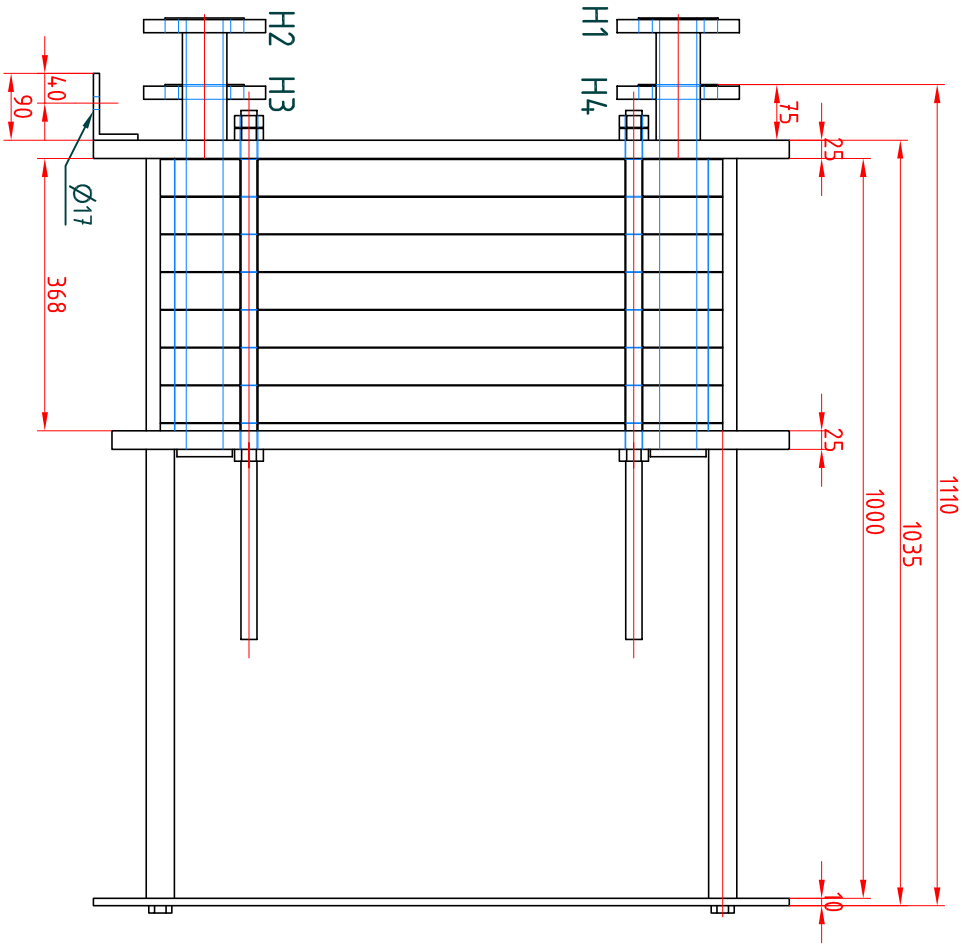

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NA OHREV BUDE POUŽITA HORÚCA VODA O TLAKU 25 bar S TEPLOTOU 150 °C
OHRIEVANÝM MÉDIOM BUDE STUJNIČNÁ VODA Z TEPLÔTY 12°C NA 25°C, MNOŽSTVO VODY 12,5 m³

TABUĽKA HRDIEL			ÚČEL POUŽITIA
OZNAČ.	Dn	Pn	
H1	50	25	VSTUP HORÚCEJ VODY 150st.C
H2	50	25	ODVOD HORÚCEJ VODY 120st.C
H3	50	25	VSTUP STUJNIČNEJ VODY 12st.C
H4	50	25	VÝSTUP OHRIATEJ VODY 25st.C

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM J-KOPA spol. s r.o. A EXPRO spol. s r.o.
ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEJ PÍSMENNÉHO POVOLENIA

VYPRACOVAŤ/DESIGNED:	MENO/NAME:	PODPIS/SIGNATURE:	DATE/DATE:	PROJEKTANT/DESIGNER:	ZMLUVNÝ PARTNER/CONTRACTOR:
KONTROLOVAŤ/CHECKED:	Ing.Lenčes Ing.Guizon		10/2011	J-KOPA spol. s r.o. Bratislava	BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
ZODP. PROJEKTANT/APROVED:	DIP.LING. J.GUIZON		10/2011	Priestonska 7, 831 02 Bratislava	BAJKALSKÁ 21/A
HLAŇ.PROJEKTU/PROJECT LEADER:	DIP.LING. J.KRUMPAĽ		10/2011	EXPRO s.r.o. P.O.BOX 12, 927 03 ŠALA (areál DUSLA)	829 05 BRATISLAVA
MANAŽER PROJEKTU/ PROJECT MANAGER:	DIP.LING. M.SYKORA	Ing. Miroslav Sykora	10/2011	e-mail: expro@slalom.sk	
NÁZOV STAVBY/NAME OF BUILDING					ZKAZKA č./PROJECT NO.:
REKONŠTRUKCIA CHEMICKEJ ÚPRAVNE VODY V TEPLÁRNI ZÁPAD					JK.2011.07
Časť/PART:					ČÍSLO PRÍLOHY/ANEX:
PS.01 CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY					06
DPS.01.2 STROJNOTECHNOLÓGICKÁ ČASŤ –NOVÁ CHUV					STUPEŇ PD/DOC. TYPE:
					JP
					FORMÁT/SIZE:
					A3-Zx44
NÁZOV VÝKRESU/DESCRIPTION					MIERKA/SCALE:
ROZMEROVÝ NÁČRTOK VÝMENNÍK BH 001					SMO/COPY NO.:
					1:10

REKONŠTRUKCIA CHUV TEPLÁRNE

© expro "D-A3-420x297-2xA4.DWG"