


RS / 1-4.NP / DOPLNENIE ROZVÁDZAČA

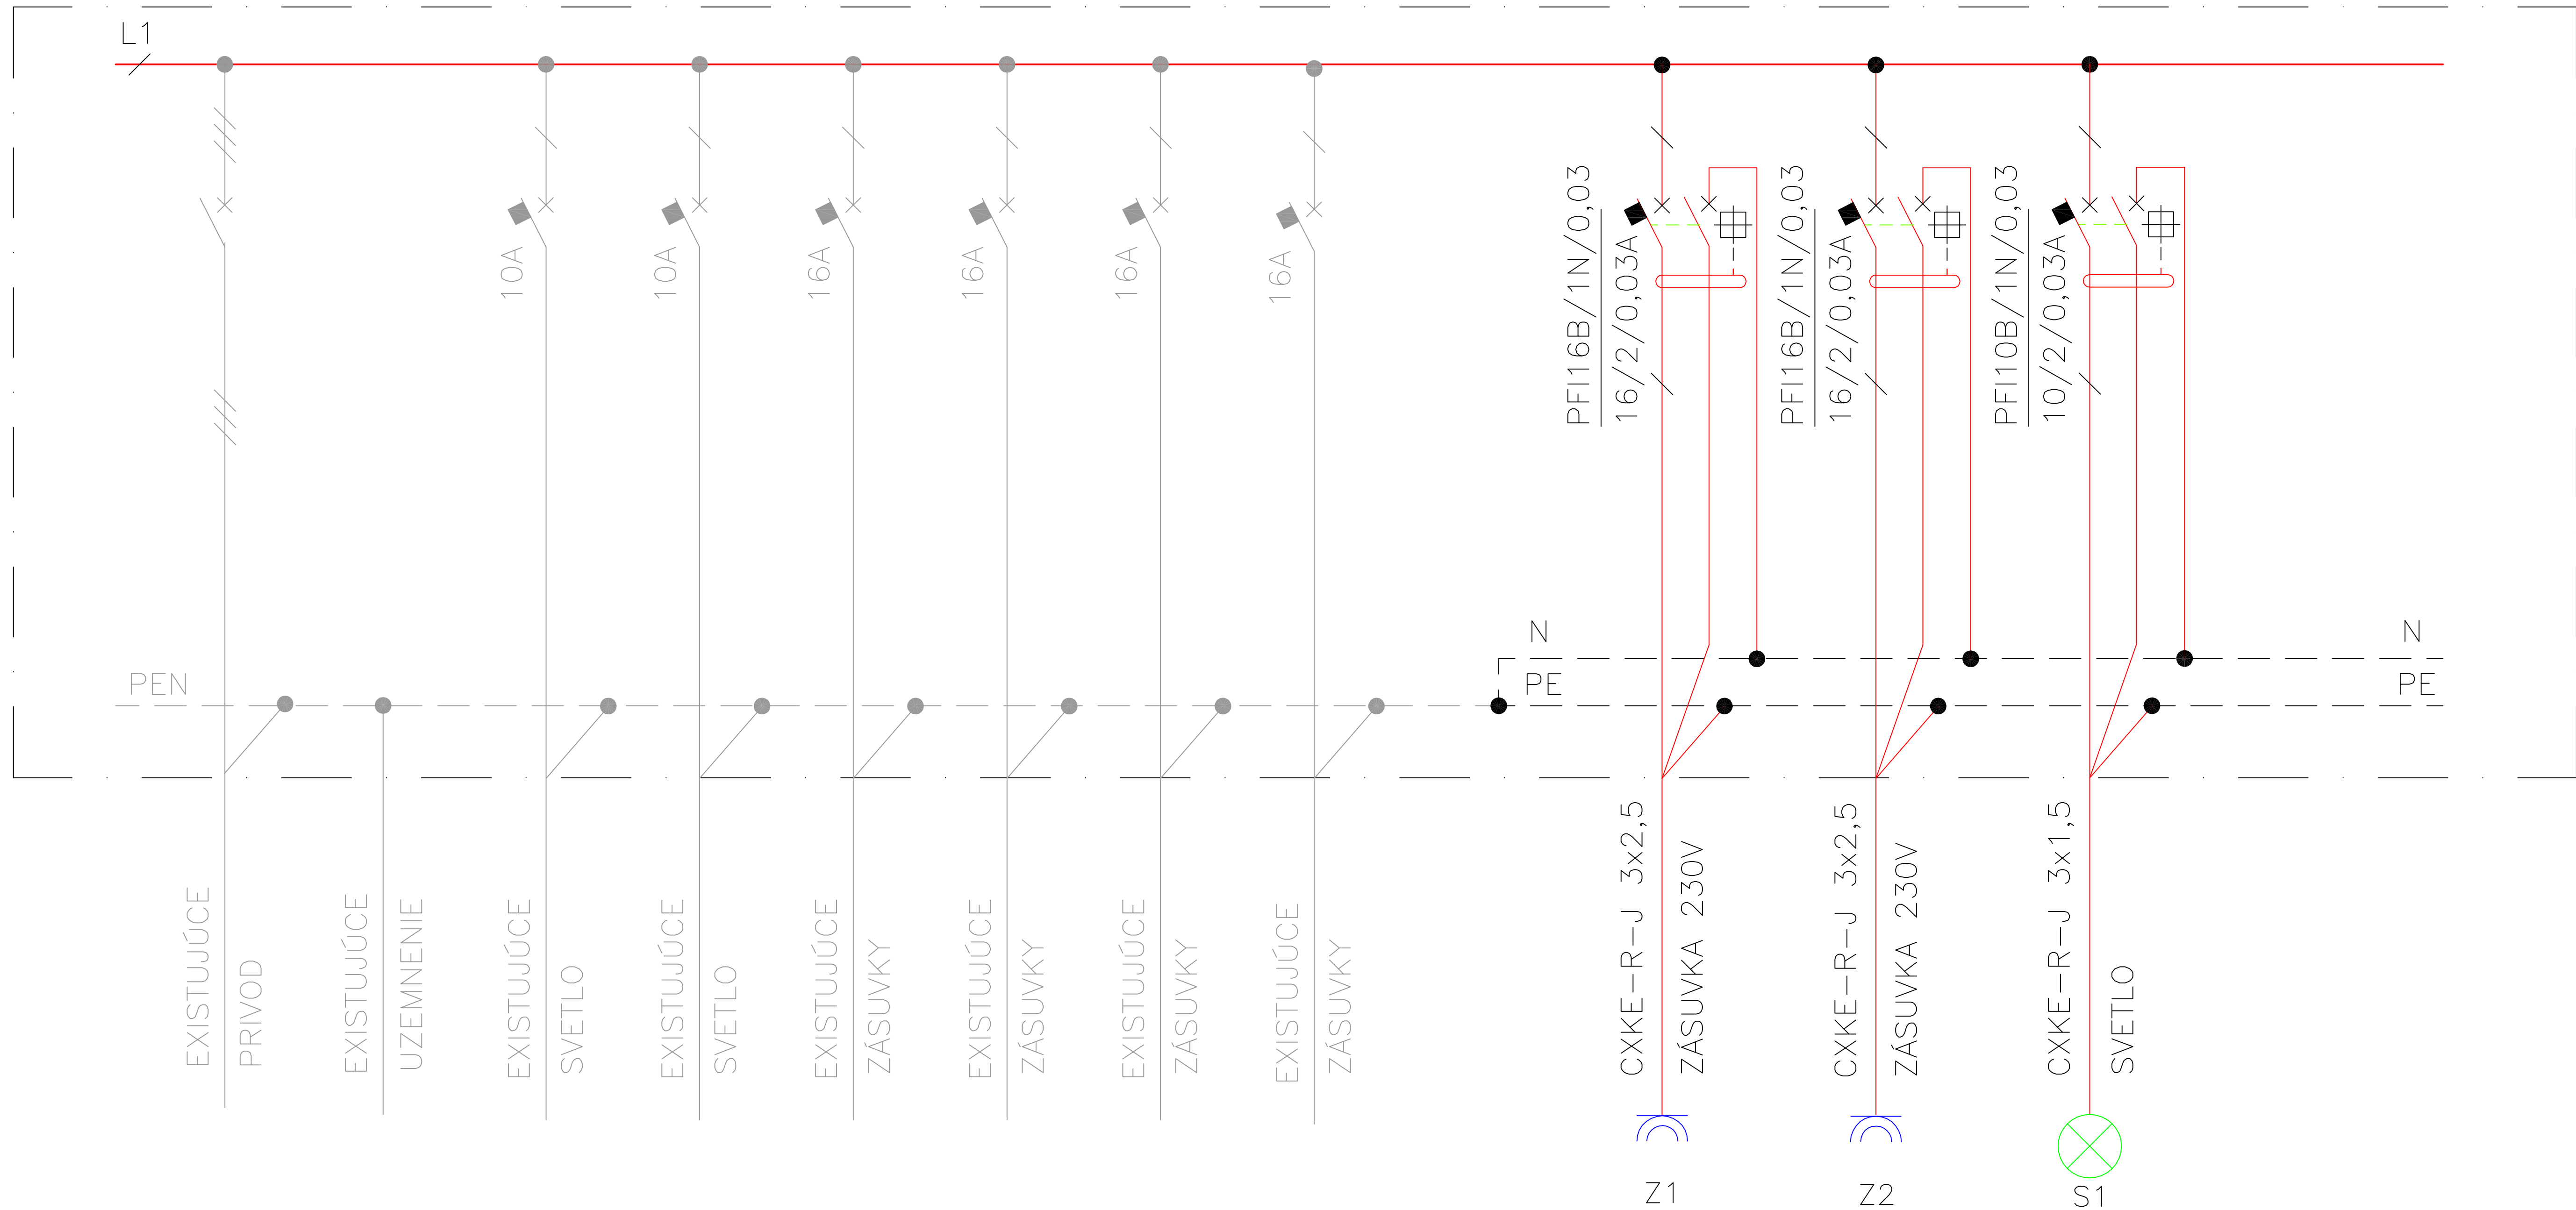

POZNÁMKA :

ROZVÁDZAČE RS 1-4.NP, DOPLNIŤ O PRUĐOVÉ CHRÁNIČE.
DOPLNENÉ VÝVODY V RS 1-4.NP, PREVIESŤ V SÚSTAVE TN-C-S.
NOVÉ VÝVODY PREVIESŤ BEZHALOGENOVÝMI KÁBLAMI 1-CXKE-R.

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM :
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
OCHRANNÉ POSPÁJANIE



Projektant	<div></div>	Vypracoval	<div></div>	Zodpovedný projektant	<div></div>		
Investor	Domov mládeže Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen				Stupeň	RP	
Názov a miesto stavby	Rekonštrukcie hygienických zariadení Domov mládeže, Ulica J. Švermu 1736/14, Zvolen				Zákaz.č.	2018	
					Dátum	05/2018	
Časť	ELI - elektroinštalácia				Formát	3xA4	
Výkres	Doplnenie rozvádzačov RS, 1-4.np				Mierka	Č.v.	03