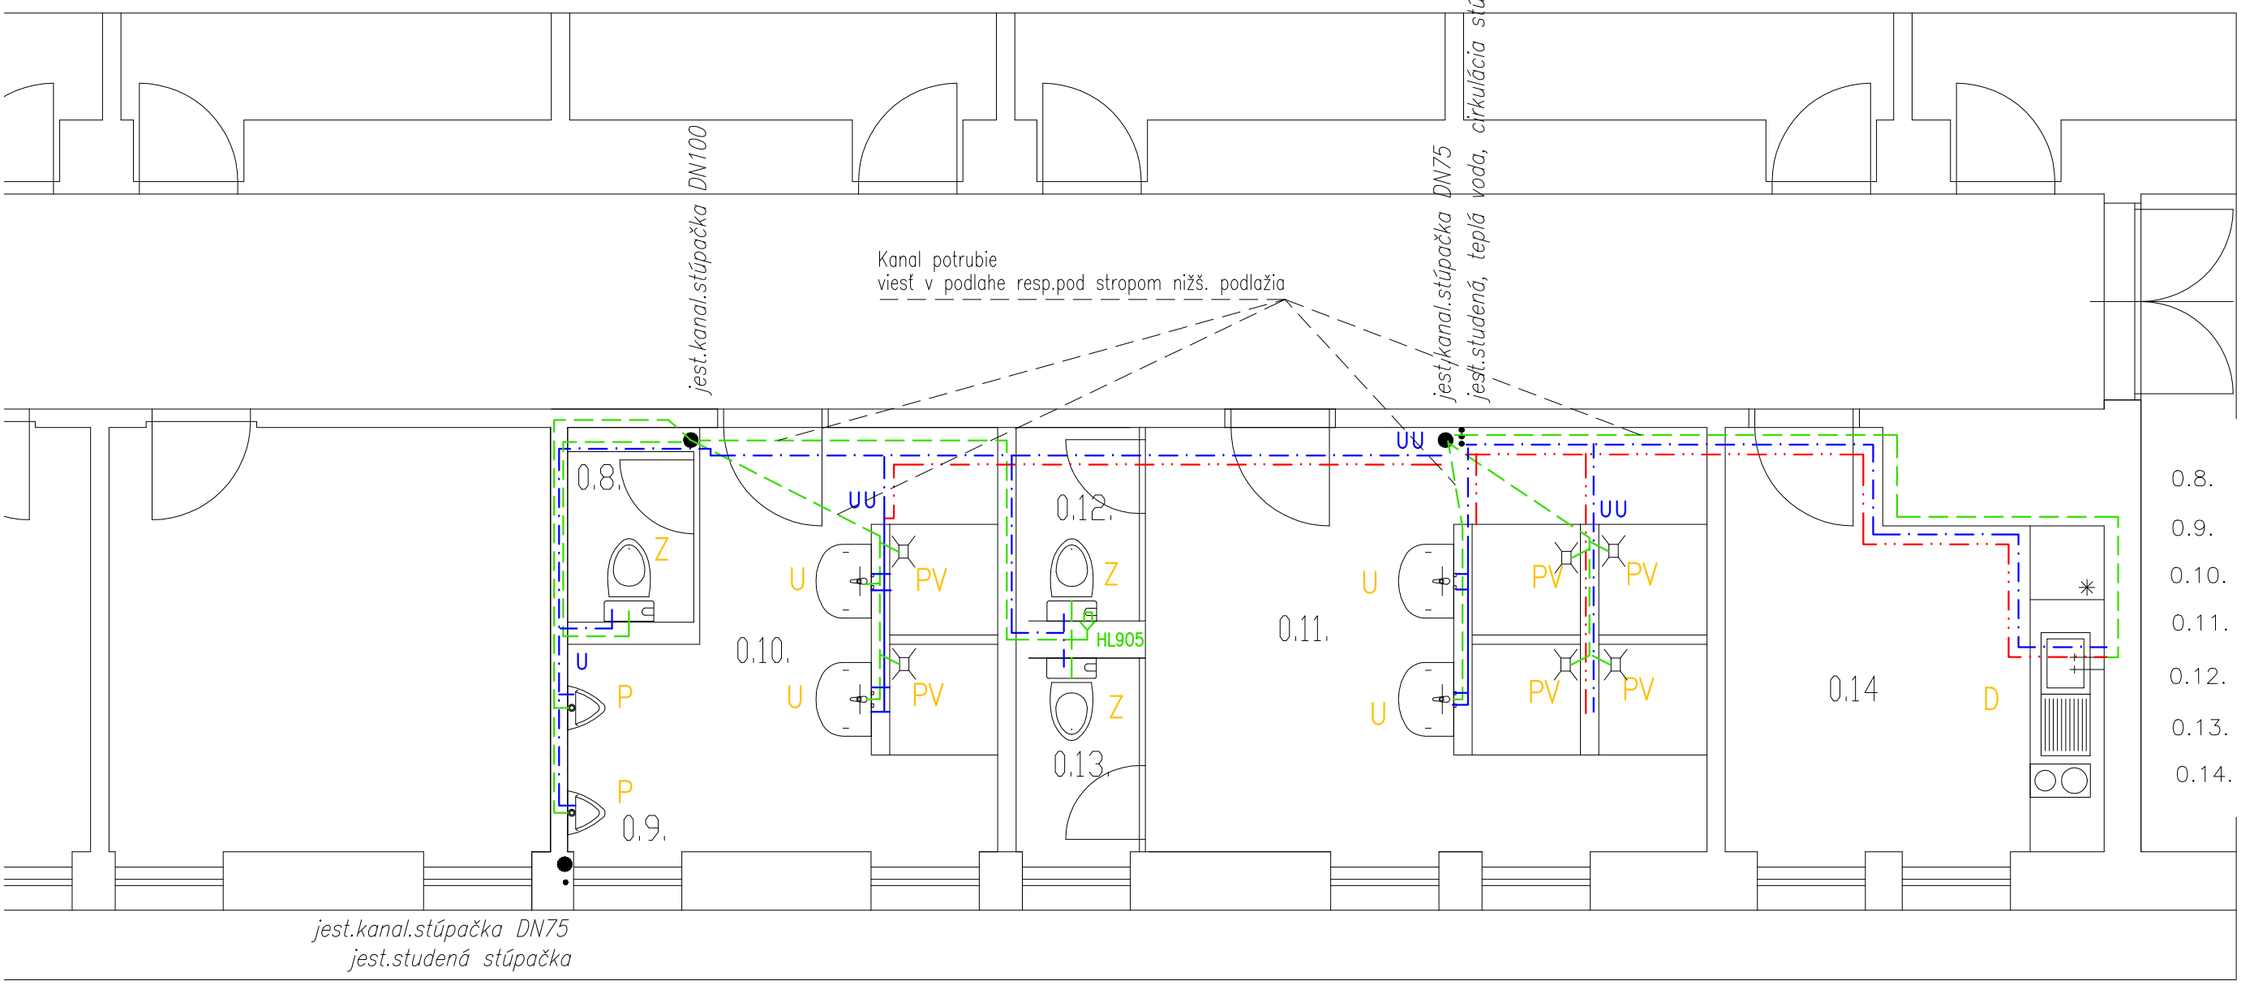

0.8. wc muži
0.9. muži pisoáre
0.10. kúpelňa muži
0.11. kúpelňa ženy
0.12. wc ženy
0.13. wc ženy
0.14. kuchynka

LEGENDA

Vodovodné plast.potrubie–studená pitná voda
Pripojovacie potrubie z PE
Vodovodné plast.potrubie–tepla užitková voda
Uloženie a zmena profilu potrubia
typ potrubia RAUTITAN FLEX resp. ekvivalent PN10 do 90°C

VŠETKO POTRUBIE IZOLOVAŤ !!!

Potrubie izolovat : DN 10,15,20,25 (teplá voda) hrúbkou izolácie TUBOLIT 20mm resp. ekvivalent
Potrubie izolovat : DN 32–50 (teplá voda) hrúbkou izolácie TUBOLIT 25mm+povrch.úprava resp. ekvivalent
Potrubie izolovat : DN 15–80 (studená voda) hrúbkou izolácie TUBOLIT min.15mm+povrch. úprava resp. ekvivalent

U Uzatváracia armatúra
HL905 HL905 resp. ekvivalent – Privzdušňovací ventil EN 12 380–1 s masivní pryžovou membránou DN110
Pre armatury pod omietkou sa osadia krycia dvierka
Z Záchod závesný a príslušenstvo
P Pisoar senzorove bezdotykové splachovanie
U Umývadlo s batériou na senzor
PV Podlahový rošt sprcha nerez dl.1600mm, osadiť nad sprchovú batériu s pevnou sprch. ružicou v stene so senzorom
D Drez (s pakovou nastenou batériou)

POZNAMKA:

Na pisoároch osadia automatické splachovače.
Na umývadlách, sprchách sa so batérie senzorom.
Každá sekcia (vodovod) sa bude uzatvárať gulovými ventilmi
Stavebník požaduje osobitne uzatvárať aj sekciu s pisoármi a sprchami.
Požiadavka na elektroinštaláciu – pre senzorické baterie je nutné priviesť 230V

Projekt neposudzuje parametre (dimenzie) vodovodných stúpačiek !!!
Pri realizačnom projekte je nutné ich overiť!!!

Miest.č.06,08. – pri realizacii osadiť záchod bližšie ku jest.kanal.stupačke

Autor projektu stavby [redacted]	VYPRACOVAL, ZODP.PROJEKTANT, KRESLIL [redacted]	[redacted]
STAVEBNÍK	Školský internát, ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen	
STAVBA	Rekonštrukcie hygienických zariadení Školský internát	STUPEŇ: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE; FORMÁT: 2x A4
MIESTO	ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen	DÁTUM: 04/2018; MIERKA: M=1:50
ČASŤ	Zdravotechnika	Č.ZÁKAZKY: 1804–4; Č.SÚPRAVY:
OBSAH	Pôdorys – 2.–4. podlažie, Legenda	VÝKR.Č.: 01