


NZE Kapušany pri Prešove

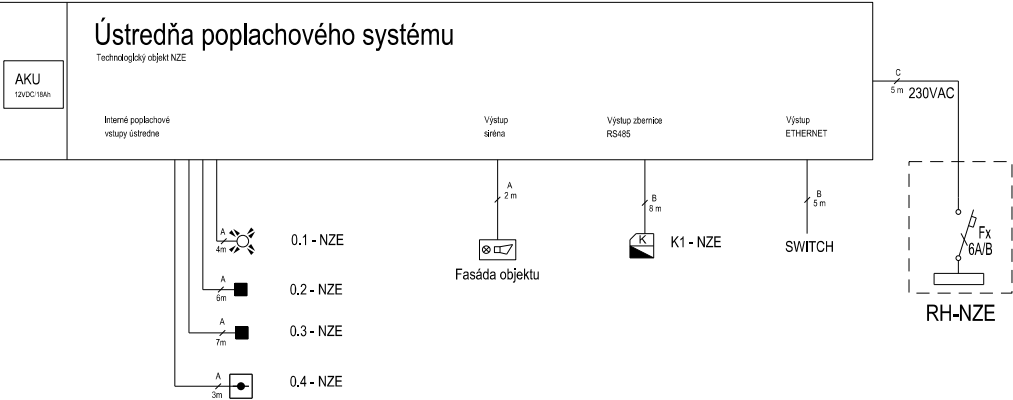

Legenda:

	Ústredňa poplachového systému na stene vo výške 1,5m
	Ovládacia klávesnica s čítačkou kariet vo výške 1,4m
	Magnetický kontakt
	Vonkajšia siréna s majákom (114dB, 12VDC, IP65, bat. 12V, 1,2Ah)
	Izolátor zbernice, vrátane zdroja 13,8V+7,2 Ah bat.
	Duálny detektor (PIR a MW) stropné čidlo
	Opticko - dymový detektor
A	Dátový káblový rozvod WCAT52 a WCAT54
B	Dátový káblový rozvod FTP 4x2x0,5
C	Napájacie káble (CYKY-J 3x2,5)
D	Dátový káblový rozvod FTPZ 4x2x0,5 do vonkajšieho prostredia
E	Dátový káblový rozvod TCEPKPFLEZE 3XN0,8 pre EPS

Súpis zón:

Zóna	Oblasť	Priestor	Typ	Definícia zóny	Snímač	Miesto pripojenia
1	1	Technologická miestnosť	24h	oneskorená	0.1, 0.2, 0.3	ústredňa
2	1	Technologická miestnosť	24h	okamžitá	0.4	ústredňa

Investor	 Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	Generálny projektant	 PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Číslo stavby	-	Číslo zákazky	18BR23007
		Archívne číslo	18BR23007-DSPRS

Stavba	Vypracovanie projektovej dokumentácie určených technických zariadení elektrických			 PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhovateľ, vypracoval	Kontroloval	
-	Ing. Tomáš Stanko	Ing. Tomáš Stanko	Ing. Matúš Sládek	
Počet listov	Mierka	Stupeň PD	Dátum	
2A4	-	DSPRS	31.12.2019	
Objekt / súbor			Číslo zákazky	18BR23007
NZE Kapušany pri Prešove PS 22-01 NZE - Oznamovacie zariadenie			Arch. číslo	18BR23007-DSPRS
			Časť dokumentácie	-
Názov prílohy			Číslo prílohy	5
Bloková schéma - PSN				