


Poznámka:
Uloženie káblov podľa STN 341050, STN 736005

MINIMÁLNE VÝZNAMNOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ:


	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	KZNAVOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,003MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD KANALIZÁCIA
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
KRÍŽOVANIE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
KRÍŽOVANIE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
SÍŤ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
SÍŤ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Rozvody NOVE
Rozvody existujúce

Zodpovedný projektant:	Ing Stanislav Gerger	
Projektant:	Ing Stanislav Gerger	
Stavba:	OBNOVA HISTORICKEJ PAMIAŤKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA	
Objekt:	SO-01 MALÝ KAŠTIEL	Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379
Diel:	DÁTOVÉ ROZVODY	Investor: MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060
Predmet výkresu:	VONKAŠIE ROZVODY	Kotované: MM
Stupeň PD:	RP	Kód objektu SO-01
		Kód profesie ELI
		Číslo výkresu: 05



PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
STROJÁRSKA 2060, SNINA

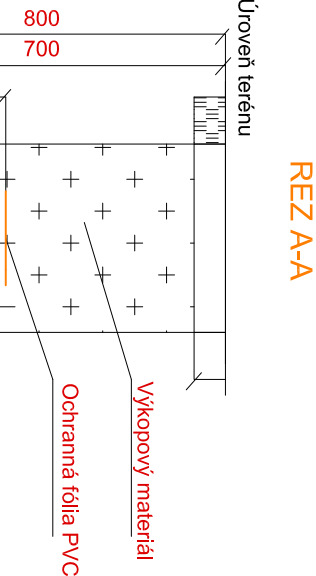

REZ A-A

Úroveň terénu

Výkopový materiál

Ochranná fólia PVC

Rutka HDP

Pieskové lôžko