

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše zn.: 71/03/26-Val
Vyřizuje: Lukáš Valouch
Telefon: 585 004 415
E-mail: valouch@vhs-sitka.cz

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Datum: 24.03.2026

Vyjádření k předložené žádosti a projektové dokumentaci na akci „Odstranění budovy archivu a areálu nemocnice“ parc. č. 1967/2 v k. ú. Šternberk.

Na základě obdržené žádosti o vydání vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Odstranění budovy archivu a areálu nemocnice“ parc. č. 1967/2 v k. ú. Šternberk Vám sdělujeme, že **VHS SITKA, s.r.o. souhlasí s vydáním povolení odstranění stavby za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.**

VHS SITKA, s.r.o. je ve městě Šternberk vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a provozovatelem vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

Odvedení odpadních vod

- **budova bývalého archivu na parc.č. 1967/2 je napojena k odvodu odpadních vod kanalizační přípojkou do kanalizační šachty ŠFle3 osazené na veřejné jednotné kanalizační stoce PVC DN 300. Umístění kanalizačního vedení je zřejmé z přiložené situace.**
- **vzhledem ke stávajícímu stavu potrubí kanalizační přípojky z budovy archivu, dojde v rámci odstranění stavby ve stávající šachtě ŠFle3 k zaslepení tohoto přípojky. Současně dojde dle předložené PD k odstranění části přípojky po hranici stávajícího chodníku, zaslepení potrubí.
Přesný způsob provedení zaslepení prostupu přípojky do stávající šachty na stoce a použitý materiál nejsou z předložené PD známy a musí být před zahájením prací odsouhlaseny s vedoucím provozu kanalizací VHS SITKA, s.r.o. (Jindřich Novák - email: novak@vhs-sitka.cz). Zaslepení musí být provedeno pomocí materiálů k tomu určených.
Ke kontrole provedení zaslepení potrubí přípojky v kanalizační šachtě musí být přizván výše uvedený vedoucí provozu kanalizací naší společnosti a o této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.**

Napojení k odběru pitné vody

- **budova bývalého archivu na parc.č. 1967/2 není napojena k odběru pitné vody vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu v provozování VHS SITKA, s.r.o..**

Vzhledem k uvedenému nejsme oprávněni se k odpojení budovy od zdroje pitné vody vyjádřit.

- dle předložené PD byla budova dříve napojena na areálové rozvody nemocnice. V současné době je tento přívod již odpojen.

Minimálně 14 dní před započatím prací požádá investor, popř. zhotovitel o vytýčení vodovodního (vedoucí provozu vodovodů Jaroslav Pudel – email: pudel@vhs-sitka.cz) a kanalizačního (vedoucí provozu kanalizace Jindřich Novák – email: novak@vhs-sitka.cz) vedení na místě samém a o vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku.

Při provádění prací spojených s odstraněním stavby musí být dodržena ochranná pásma vodovodního a kanalizačního potrubí.

Na pozemku nad vodovodním a kanalizačním potrubím včetně ochranného pásma musí být po celou dobu umožněn přístup a nesmí v něm být bez souhlasu provozovatele umístěny žádné stavby a skladován materiál nebo vytěžená zemina.

Ochranná pásma jsou v souladu s ustanovením §23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5m
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5m
- c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Jakékoliv změny, které mohou nastat a mohou se týkat zájmů naší společnosti, musí být předem konzultovány s pověřeným pracovníkem naší společnosti za účasti investora stavby

S pozdravem



Lukáš Valouch
technik



VHS SITKA, s. r. o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk
IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891



Přílohy:


A4 situace trasy stávajícího vedení v provozování VHS SITKA, s.r.o.

A4 ověřené kopie výkresu C.2 Katastrální situační výkres z předložené dokumentace pro odstranění stavby

VHS SITKA, s.r.o.

Zn.71/03/26-Val

24/03/2026

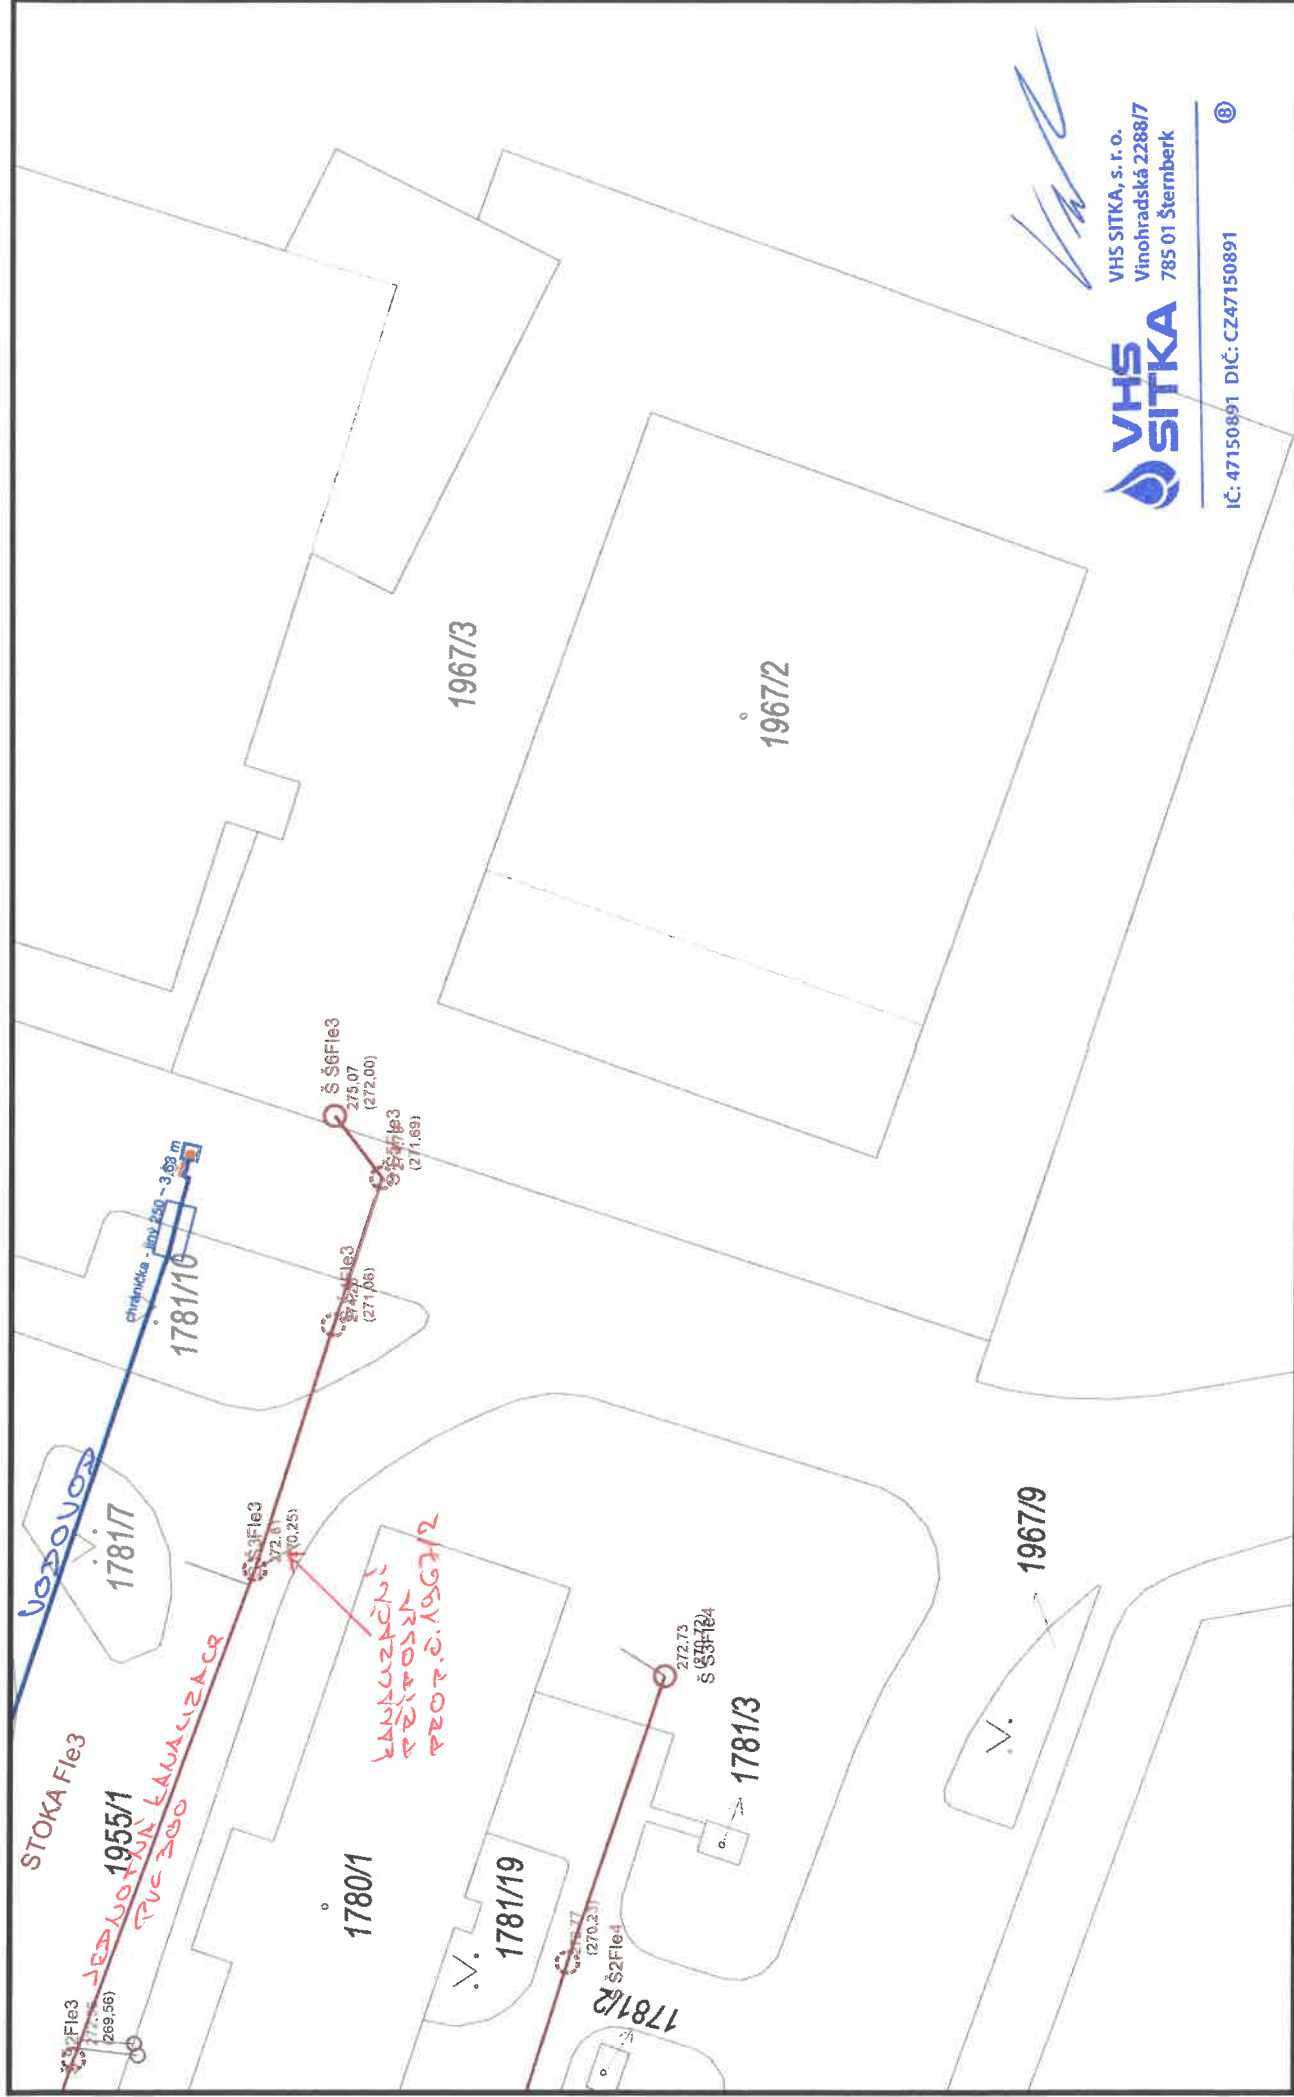

VHS SITKA, s.r.o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk

IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891



