


LEGENDA:

- UZEMŇOVACÍ VODIČ typ OB0 5052 DIN30x3,5 VRÁTANE PODPERY typ OB0 1811 ULOŽENÉ V BETÓNE 6 2 m
- VODIČ NA PREPOJENIE HUP, ZVODOV A UZEMNENIA S IZOLÁCIOU OB0 RD 10 PVC
- 250 – SVORKA KRÍŽOVÁ/SPALÁČKA typ OB0 255 A–FL30 FT


Sada č.

Detail pripojenia HUP  
Pripojenie uzemnenia na pripojovaciu box

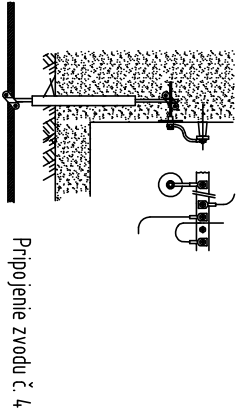

Zhotovený základový uzemňovací

Protikoročná ochrana min. 100 mm v betóne  
a 200 mm mimo betón

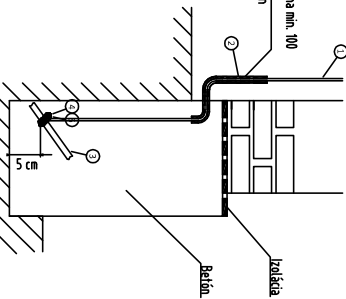

Plastická protikoročná ochranná páska	--	356 50	5
Krídlová svorka pre krížové a ploché vodiče	--	233 8	4
Vodič 5052 DIN 30 x 3,5	--	--	3
Plastická protikoročná ochranná páska/RD10 PVC	--	356 50	2
RD 10	--	--	1
Názov	Ks	Materiál	p.č.

AUTOR	ING. LADISLAV KOMJÁTHY		
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH		
INVESTOR	mesto Krompachy		
STAVBA REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA RD NA PAVILÓN ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ul. SNP 372, KROMPACHY časť : ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD			
OBSAH VÝKRESU		MIERKA	1:100
UZEMNENIE		č.v.	E/1
		PROFESIA ELEKTRO	