



NAPĚŤOVÉ SÚSTAVY:  
 3PEN~50Hz, 400/230V/TN-C  
 1PEN~50Hz, 230V/TN-C

OCHRANA:  
 ZÁKLADNÁ – NULOVANÍM  
 ZVÝŠENÁ – POSPOJOVANÍM

PROSTREDIE:  
 311 – ZÁKLADNÉ

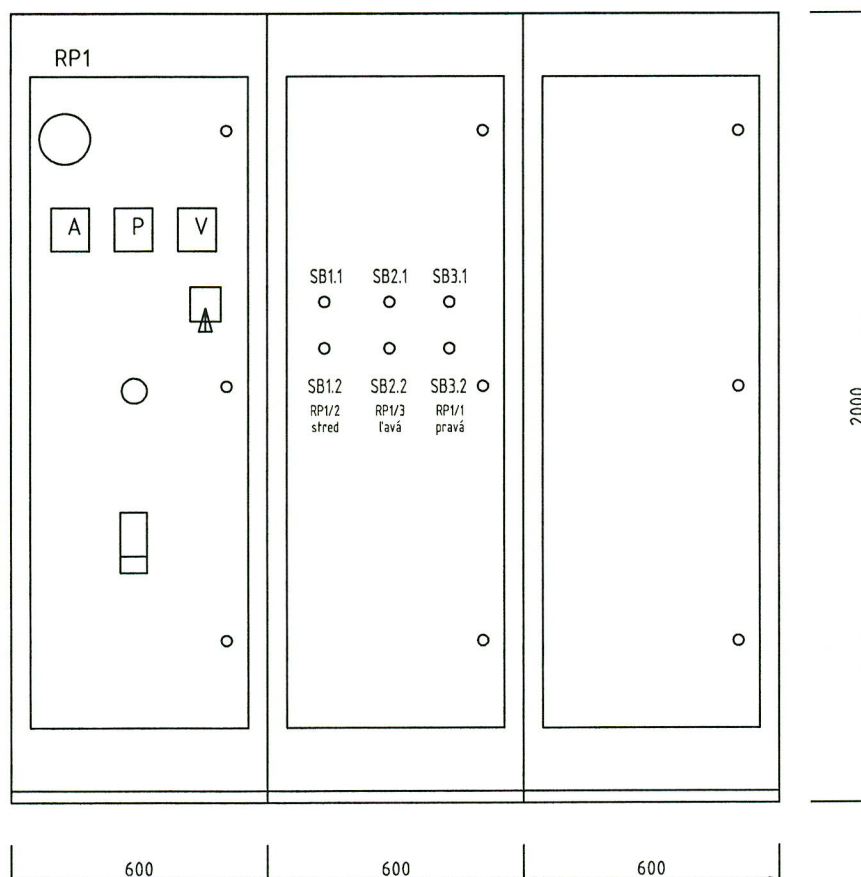

### ELEKTROINŠTALÁCIA

| PROJEKTANT  |  | INVESTOR   |               | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT |         |          |
|---|--|--|---------------|-----------------------|---------|----------|
| <br>ProNES s.r.o.<br>Nám. Sv. Františka 8A, 841 04 Bratislava<br>tel., fax: +421 2 20723320<br>e-mail: prones@prones.sk<br>www.prones.sk |  | Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, BA |               | ING. Ľ. NEKORANEC     |         |          |
|   |  | OBSAH VÝKRESU                                      | ROZVÁDZAČ RP1 | ZÁKAZ.ČÍSLO           |         |          |
|   |  | NÁZOV STAVBY, MIESTO                               |               | T-2011035             |         |          |
|   |  | OBJ.01 OPRADOVNĀ PNEUMATĪK                         |               | STUPEŇ PD             | MERĪTKO | ČÍSLO V. |
|   |  | ÚD DPB JURAJOV DVOR                                |               | SK.STAV               | --      | E2       |
|   |  |  |               | FORMÁT                | DÁTUM   |          |
|   |  |  |               | 7 A4                  | 06/2011 |          |





