


DETAILNÉ ZAPOJENIE ROZVÁDZAČA RE

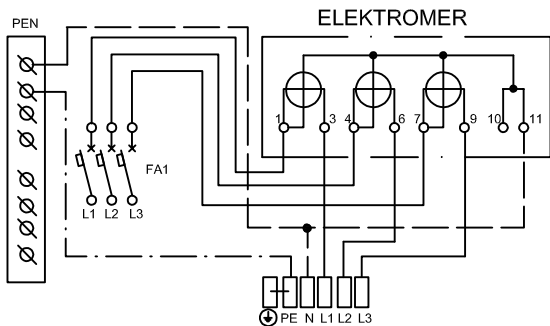


JESTV. TYPOVÝ ROZVÁDZAČ RE

TYP: napr. P-400x500x215mm
(HASMA ER2.0 Z W 40A PO)
IP: 44/20
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVOD: ZDOLA
INŠT. VÝKON: 48,5kW
SÚČASNÝ VÝKON: 24,2kW
FARBA: RAL 7032

PRÍSTROJ. NÁPLŇ DOZBROJENIA:

- 1x LTN-40B-3 (40A)
- 1x ET-10-40A
- 1x ROZBOČ. MOSTÍK PE7
- 1x ROZBOČ. MOSTÍK N7
- 1x LIŠTA PEN

ER2.0 Z W 40A PO

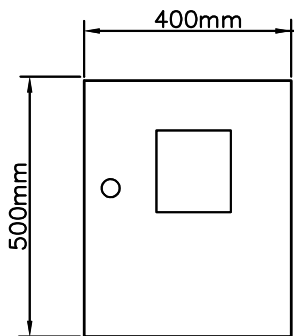

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA:

Distribučná NN sieť: 3PEN;AC;50Hz;400/230V;TN-C

NN sieť objektu: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :

- A.1. Základná izolácia živých častí.
- A.2. Zábrany alebo kryty.

čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :

- 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

AUTOR PROJEKTU:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ : PROJEKT PRESTAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY	
Ing. arch. KATARÍNA VISKUPIČOVÁ	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH		
OBJEDNÁVATEL: TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín			FORMÁT:	2x A4
NÁZOV A MIESTO STAVBY: RODINNÝ DOM S 2 B. J. CHOCHOLNÁ - VELČICE vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce CHOCHOLNÁ - VELČICE, parcela č. 580, 581, 582			DÁTUM:	JANUÁR 2019
			ZÁK. ČÍSLO:	2501-Hh/19-D3
			OBJEKT:	SO 03
PROFESIA:	ELEKTRO - SILNOPRÚD		MIERKA:	Č. VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU :	SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RE		-	D3-2