


POZNÁMKY:
 EXIST. KABEL DO SKUPINE DO RH
 VYMENIT NA TYP CYK-V-J 5x35 mm²

POZNÁMKY:
 V EXIST. RE VYHĚNÍ HLAVNÍ ISITĚ Č1 TYPU B3273 NA TYP AZ-3-880
 EXIST. SÍPUP-RE

EL1.1 - TERÉNNÍ ČERPAČKOVÝ J. 3x2,5 mm² z R. KOTLOUŠA
 EL1.2 - TERÉNNÍ ČERPAČKOVÝ J. 3x2,5 mm² z R. KOTLOUŠA
 EL1.3 - TERÉNNÍ ČERPAČKOVÝ J. 3x2,5 mm² z R. KOTLOUŠA

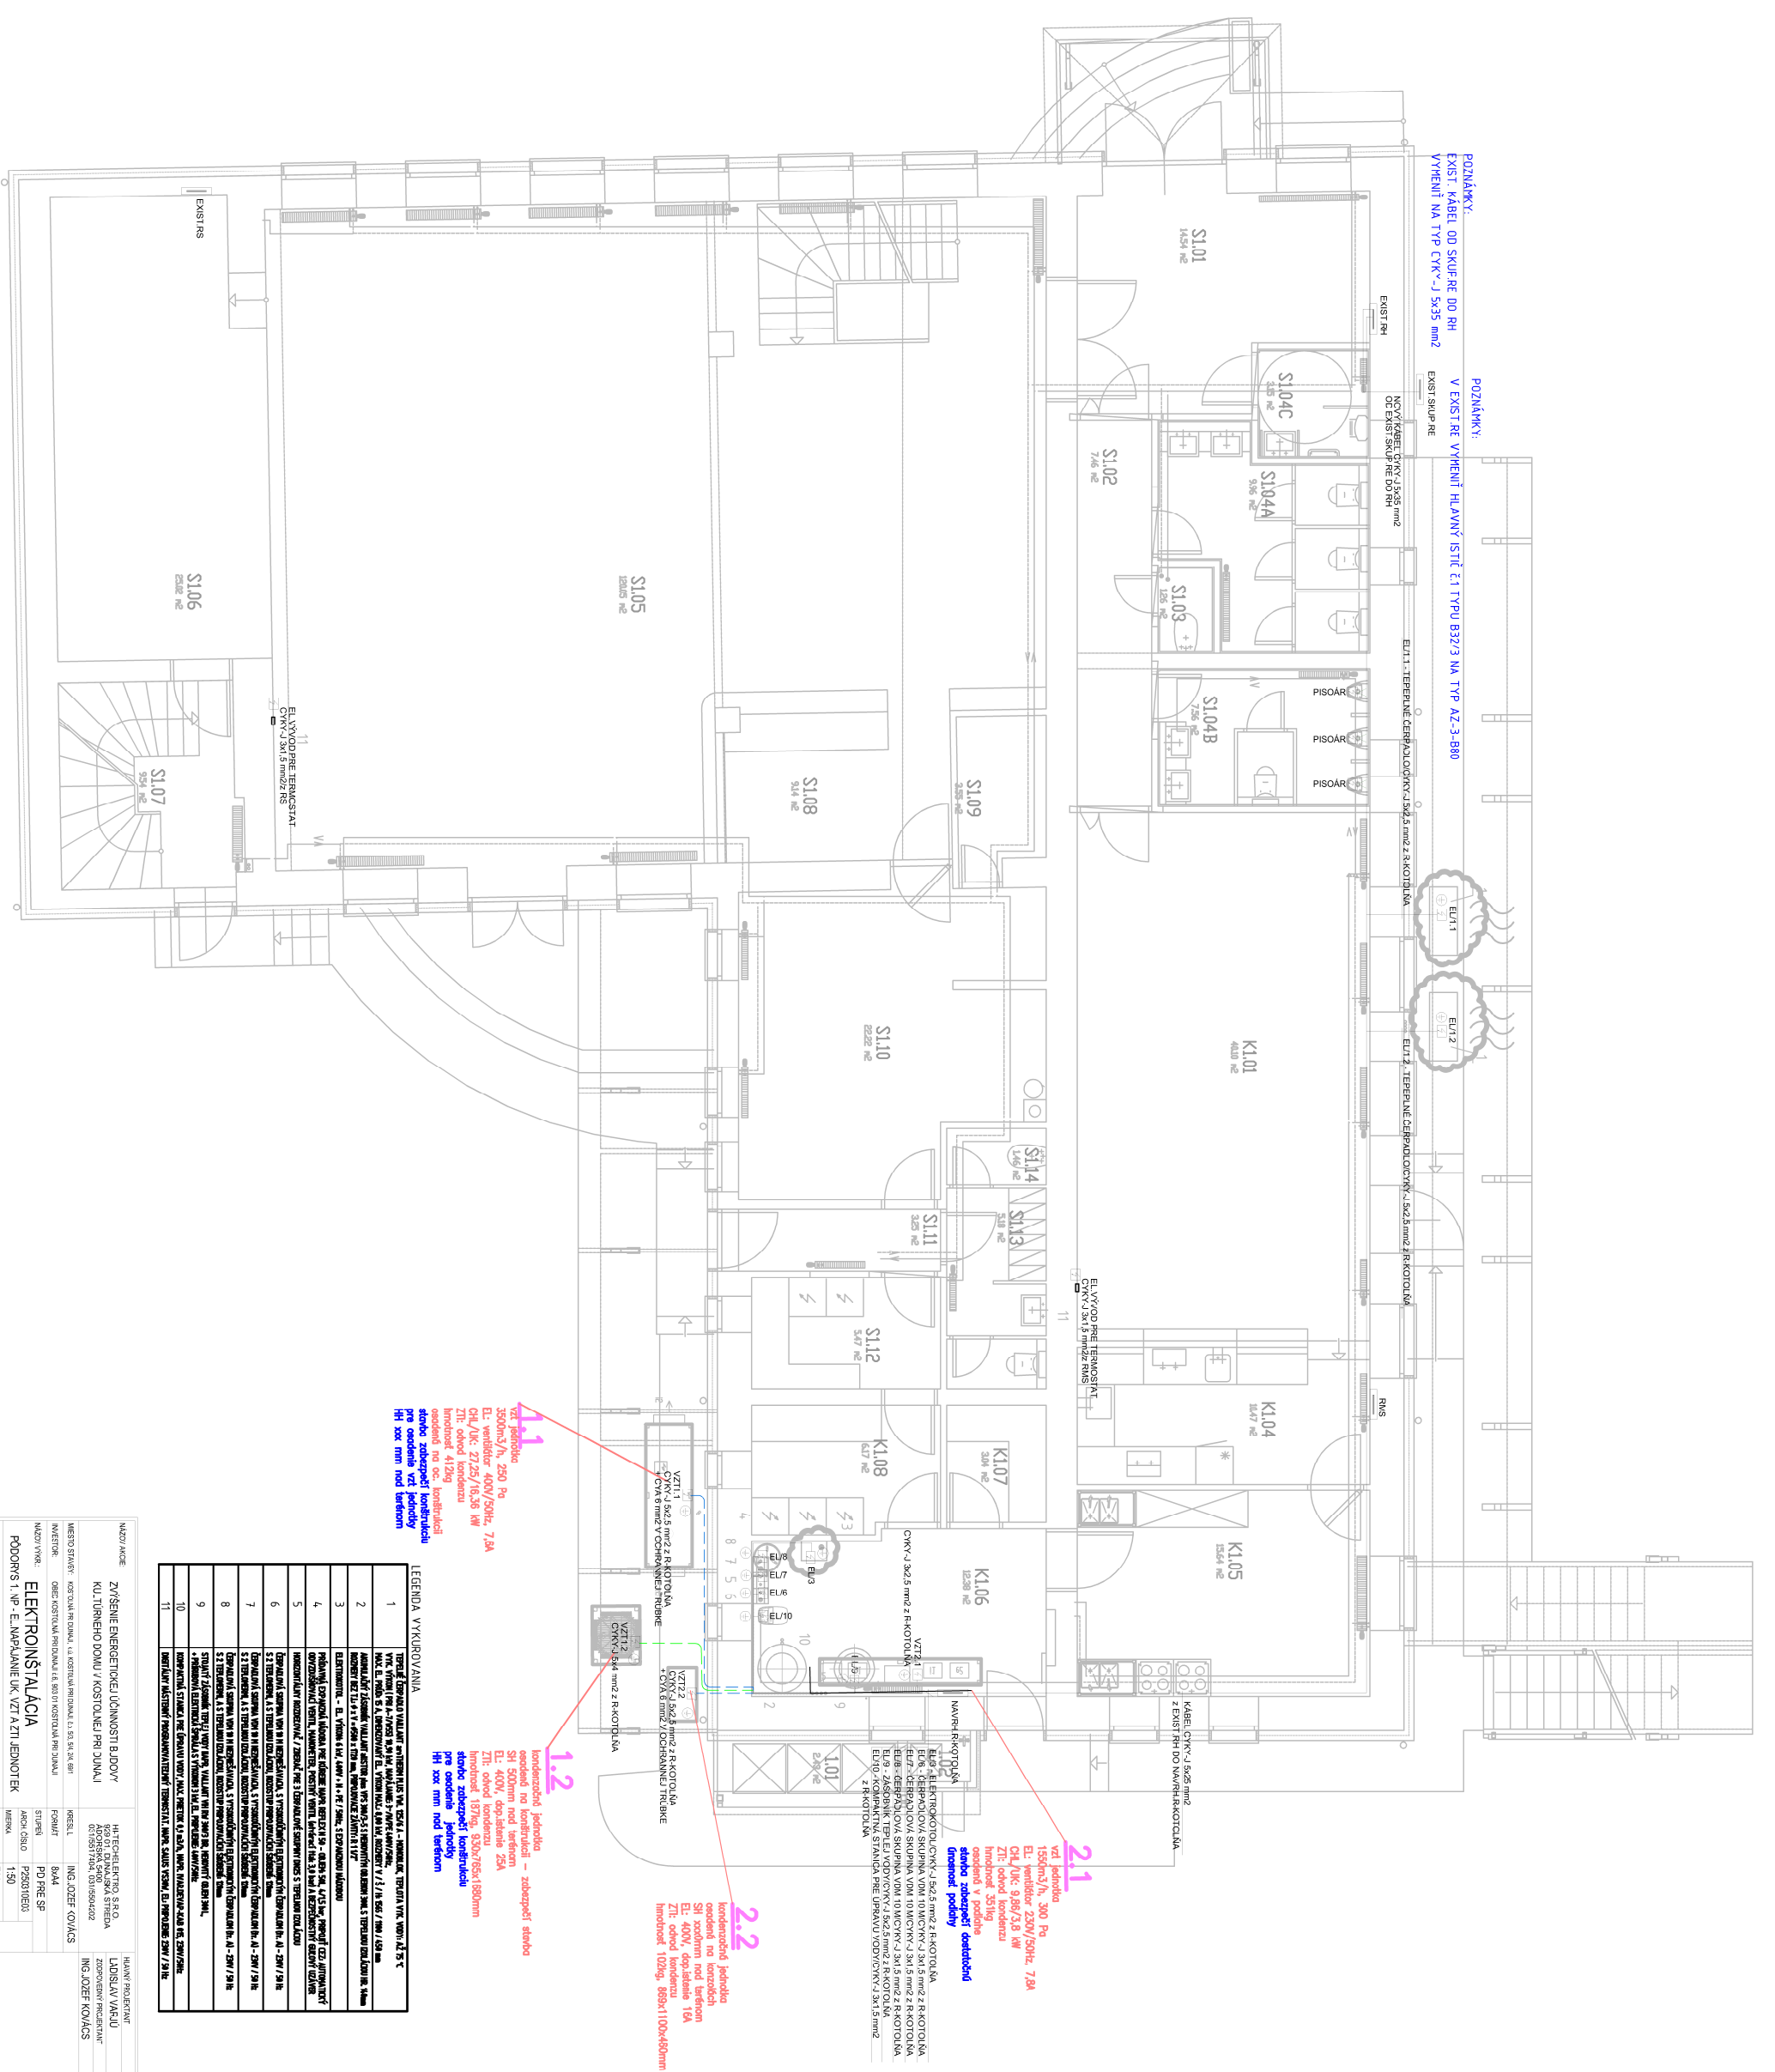

1.1
 vzl. jednotka
 3500m³/h, 290 Pa
 El. ventilátor 400V/50Hz, 7,8A
 CH/LK: 27,25/15,35 kW
 ZIE: odvod kondenzátu
 Hmotnosť 412kg
 Hl 300 mm nad terénom

1.2
 kondenzačná jednotka
 odvedená na kondenzáciu
 SI: 500mm nad terénom
 El.: 400V, doplnenie 25A
 ZIE: odvod kondenzátu
 Hmotnosť 197kg, 820V/05x1180mm
 Hl 300 mm nad terénom

2.1
 vzl. jednotka
 1500m³/h, 300 Pa
 El. ventilátor 220V/50Hz, 7,8A
 CH/LK: 9,86/3,8 kW
 ZIE: odvod kondenzátu
 Hmotnosť 412kg
 Hl 300 mm nad terénom

2.2
 kondenzačná jednotka
 odvedená na kondenzáciu
 SI: 500mm nad terénom
 El.: 400V, doplnenie 18A
 ZIE: odvod kondenzátu
 Hmotnosť 102kg, 699x1100x480mm

LEGENDA VYKUROVANIA

1	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
2	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
3	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
4	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
5	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
6	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
7	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
8	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
9	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
10	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C
11	TRIEŠE ČERPAČKOVÉ VYHĚNÍ TYPU TYP. TYP. - HROVNÁK, TERÉNN. VÝŠ. 40. 50 °C

NÁZOV AKCIE	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY	HATICHENTHO S.R.O.	LEHAR PRERENUT
MIESTO STAVBY	KUL'TURNÉHO DOMU / KOSTOLNEJ PRÍJUMKI	690 01, DUNAJSKÁ ŠTRÉDA	LOUISIANA VYŠKLUK
INVESTOR	OSVED. ELEKTROLNÁ PRÁCA (EL. 803) / REKONŠTRUKCIA (RE. 200)	02 50537040, 03 55564022	ING. JOSEF KOVAČS
NÁZOV VÝKRE	ELEKTROINSTALÁCIA	ING. JOZEF KOVAČS	
ROZPOČÍTOVÁ SYSTÉMA	SAHPRAC. 8096, 302320400, 7154		
OPRÁVNENÉ PRÁVO	PROJEKTANT (PROJ. STAV) 52 2030-41-12019-03		