



SCHEMA ZAPOJENIA NN ROZVODU

pôvodné vedenie
pôvodné uzemnenie

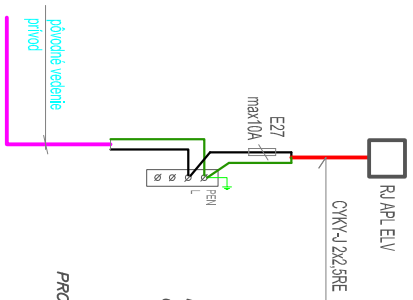

LEGENDA :

- NAPÁJACIA SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S, 12VDC, 24VDC
- OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03
- OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTI – IZOLACIOU, KRÝTOM, ZÁBRANOU
- PRI PORUČIE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- OCHRANNÝM POSPAKANÍM
- PROSTREDIE : VI, PODLA STN 33 2000-5-51:2010

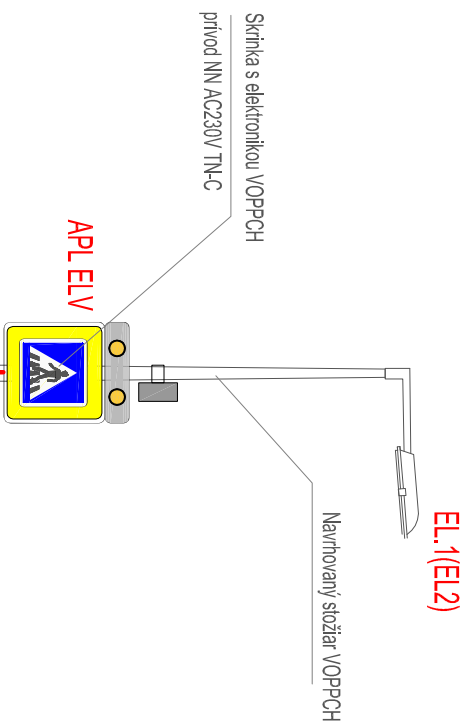

CYKY-J 2x2,5RE v chráničke
v zemi

FeZn30x4 zemnenie v zemi

KOŠICE - sídlisko KVP, ul. Triaeda SNP

MČ KE SÍDLISKO KVP, ul. TRIEDA KVP
typ zariadenia: APL SMART 2 (prípojenie na VO) -
INTELEKTUÁLNE OSVETLENIE A ZVÝRAZNIENIE
PRIECHODU PRE CHODCOV

Osvetlenie a dopravné značenie

PRÍLOHA NN - SCHEMA

ZÁKAZKA:	MČ KE SÍDLISKO KVP, ul. TRIEDA KVP			 DAQE Slovenskia s.r.o. Priebrova 885362, 010 01 Žilina +421 908 047 197 pltonak@daqe-sk	
PRÍLOHA:	PRÍLOHA NN - SCHEMA				
ČASŤ:	Osvetlenie a dopravné značenie				
INVESTOR:	MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP č. 48/A, 040 11 KOŠICE	K.Ú.:	GRUNT	ČÍSLO ZÁKAZKY:	19_59
KRAJ:	KOŠICKÝ	OKRES:	KOŠICE	STUPEN:	11/2019
MANAŽÉR PROJEKTU:	ING. MARTIN PITONÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ ROLKO	MIERKA:	DSP
NAVRHOL - VYPRACOVAL:	ING. JURAJ SERAFÍN	KONTROLOVAL:	ING. JÚLIUS HLAVIČ	FORMÁT	A4
				ČÍSLO PRÍLOHY:	02
				SÚPRAVA:	