


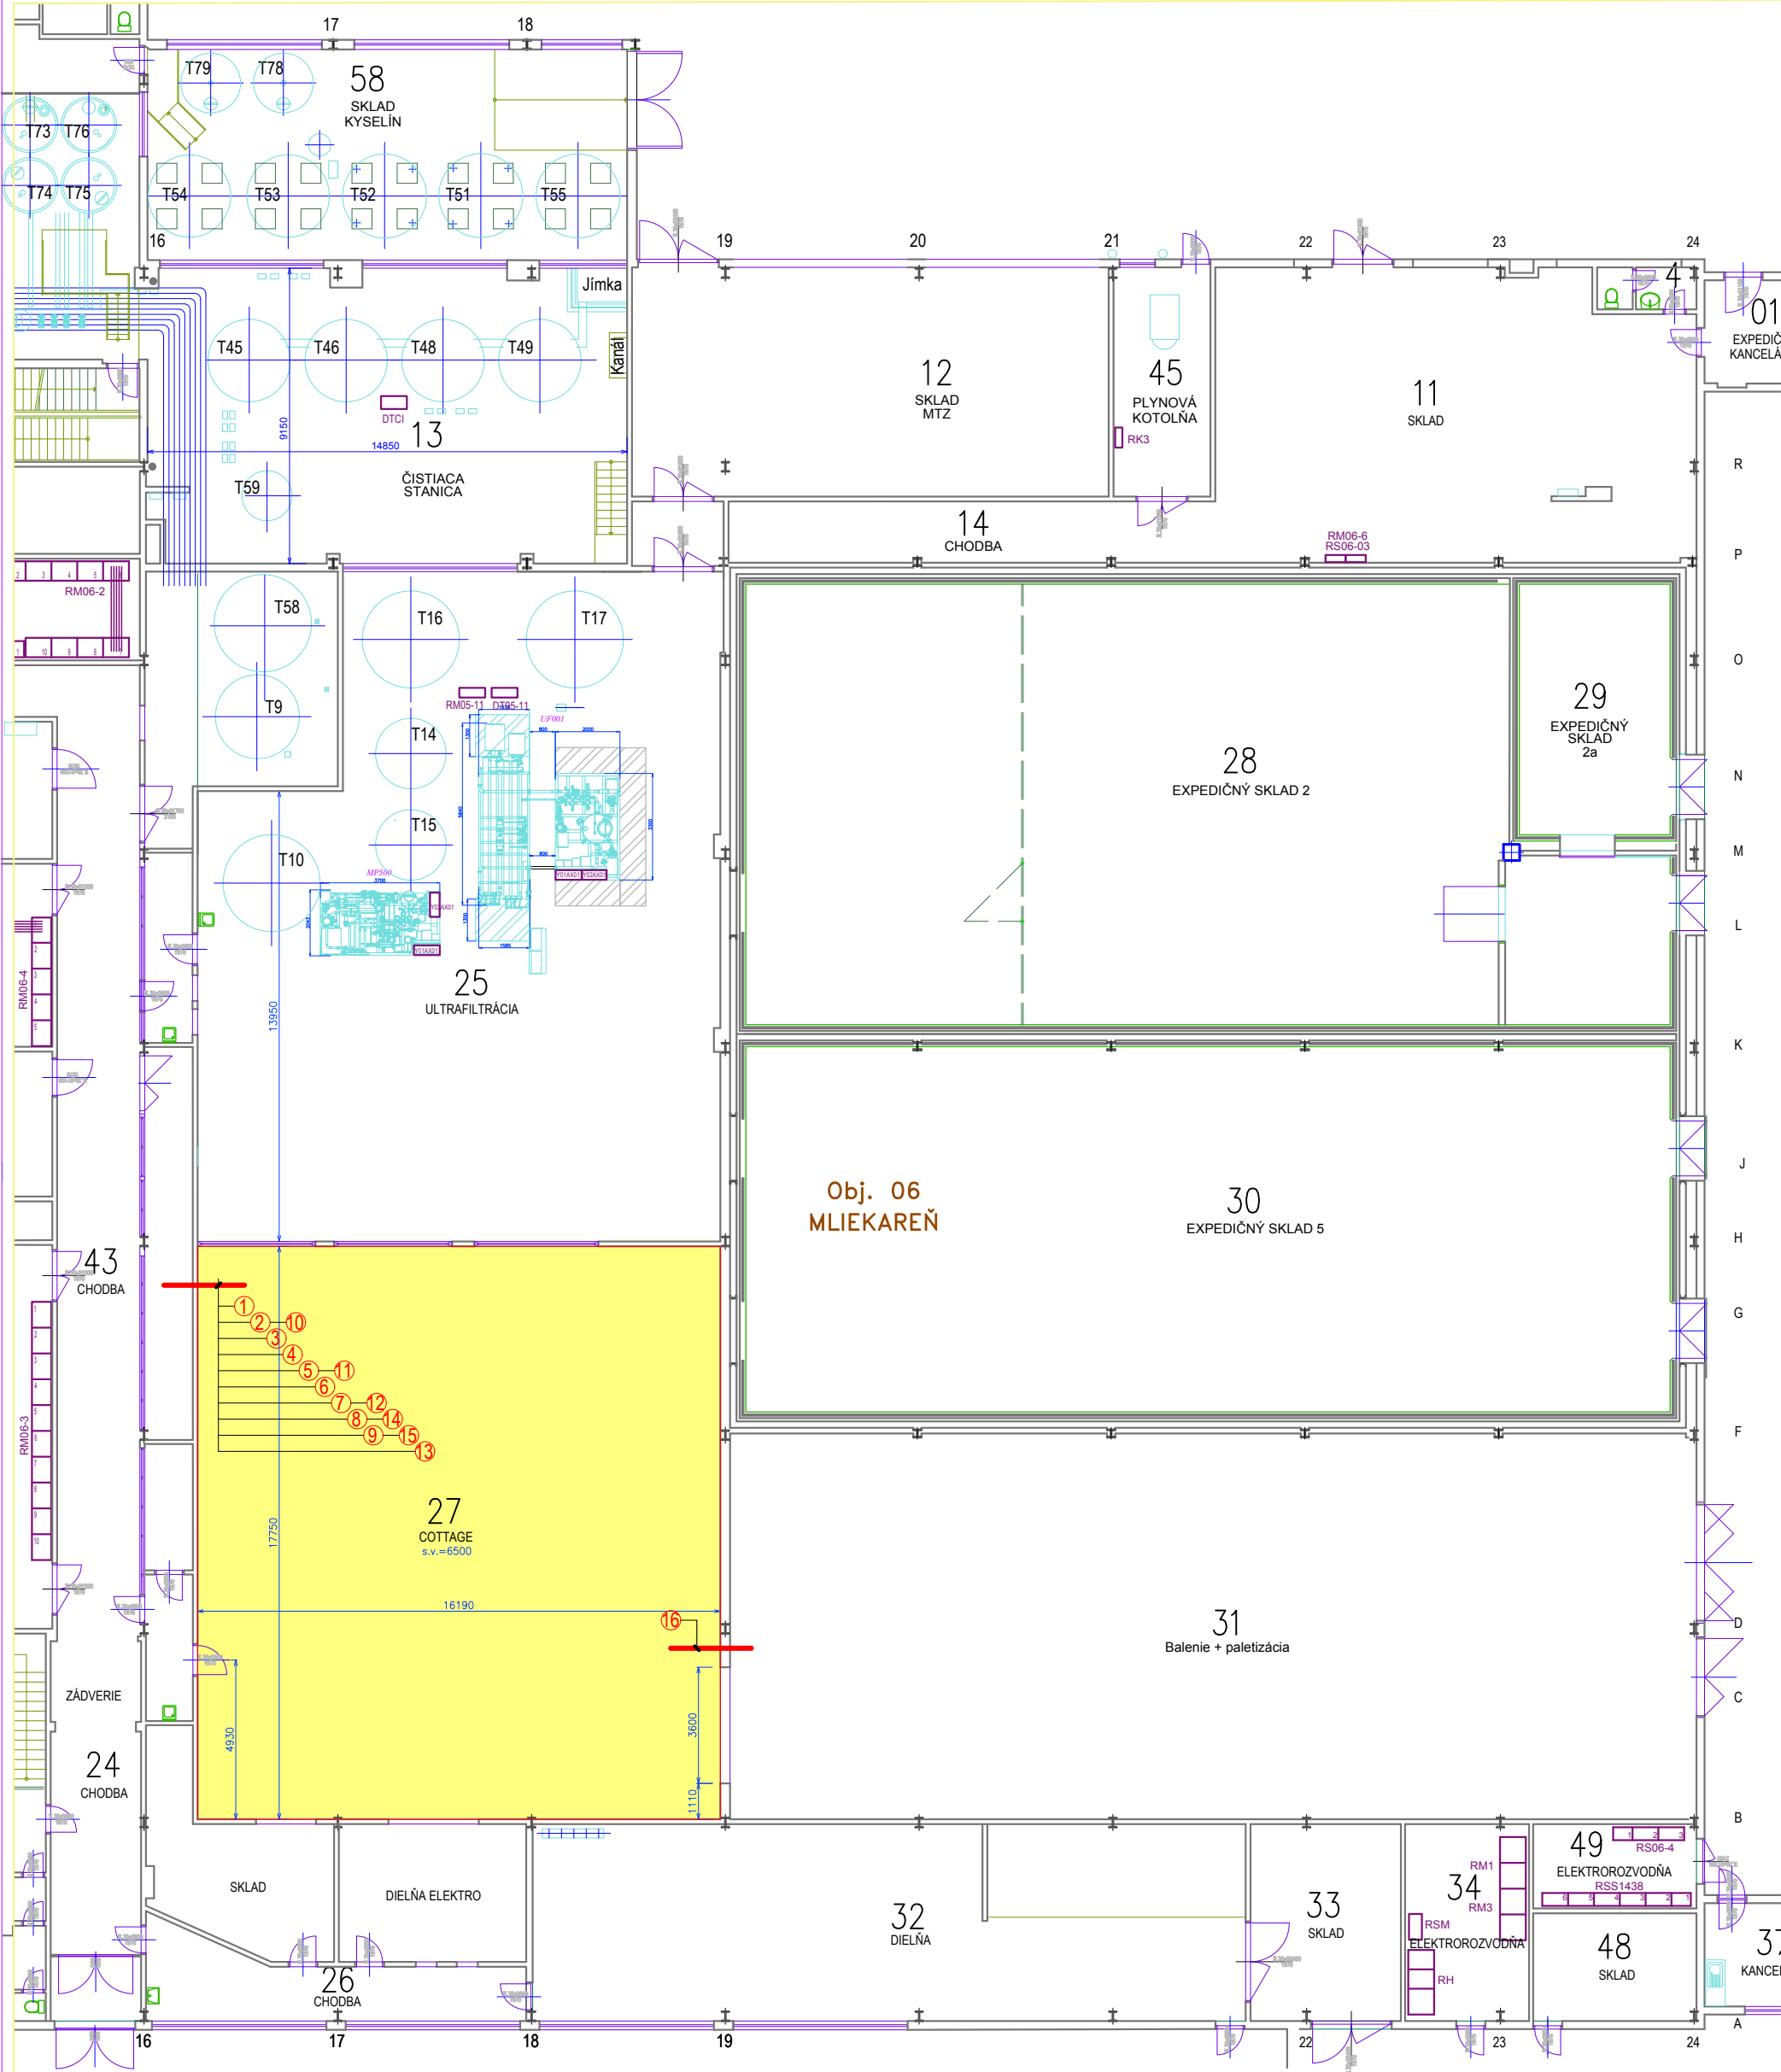

|   | Popis                           | max. hodnoty                         | prívod      | materiál   | pripojenie                              |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| 1 | Prívod el. energia              | 63 A                                 | CYKY-J 5x16 | Cu         | voľný vodič 3N PE ~ 50Hz 400/230V / TNS |
| 2 | Prívod pary                     | 4 bar 700kg/hod.                     | DN65        | AISI 304 L | príruba EN 1092-1                       |
| 3 | Tlakový vzduch                  | 6 bar                                | DN40        | AISI 304 L | príruba EN 1092-1                       |
| 4 | Prívod pitná voda               | max. 6 bar                           | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 5 | Prívod chladiaca voda           | 2 bar , 7 m <sup>3</sup> /max. 2.5°C | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 6 | Prívod pasterizovaná voda       | 2 bar 30 m <sup>3</sup> /hod.        | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 7 | Prívod štandardizovaného mlieka | 2 bar 12 m <sup>3</sup> /hod.        | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 8 | Prívod smotany - dresingu       | 2 bar 6 m3/hod.                      | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |

|    | Popis                              | max. hodnoty                  | prívod | materiál   | pripojenie               |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------------------|
| 9  | Prívod CIP                         | 2 bar, max. 36 m3/hod.        | DN65   | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |
| 10 | Spätné potrubie kondenzu           |                               | DN50   | AISI 304 L | príruba EN 1092-1        |
| 11 | Spätné potrubie chladiacej vody    |                               | DN65   | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |
| 12 | Spätné potrubie štand. mlieka      | 2 bar 12 m <sup>3</sup> /hod. | DN65   | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |
| 13 | Spätné potrubie odťah srvátky      | 2 bar 35 m <sup>3</sup> /hod. | DN65   | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |
| 14 | Spätné potrubie smotany - dresingu | 2 bar                         | DN50   | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |
| 15 | Spätné potrubie CIP                |                               | DN80   | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |
| 16 | Výdaj produktu Cottage             | 1400 - 3000 kg/hod.           | DN100  | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851 |

|    | Popis                             | max. hodnoty                        | prívod      | materiál   | pripojenie                              |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| 1  | Prívod el. energia                | 63 A                                | CYKY-J 5x16 | Cu         | voľný vodič 3N PE ~ 50Hz 400/230V / TNS |
| 2  | Prívod pary                       | 4 bar 700kg/hod.                    | DN65        | AISI 304 L | príruba EN 1092-1                       |
| 3  | Tlakový vzduch                    | 6 bar                               | DN40        | AISI 304 L | príruba EN 1092-1                       |
| 4  | Prívod pitná voda                 | max. 6 bar                          | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 5  | Prívod chladiaca voda             | 2 bar , 7 m <sup>3</sup> max. 2.5°C | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 6  | Prívod pasterizovaná voda         | 2 bar 30 m <sup>3</sup> /hod.       | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 7  | Prívod štandardizovaného mlieka   | 2 bar 12 m <sup>3</sup> /hod.       | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 8  | Prívod smotany - dresingu         | 2 bar 6 m <sup>3</sup> /hod.        | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 9  | Prívod CIP                        | 2 bar, max. 36 m <sup>3</sup> /hod. | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 10 | Spätné potrubie kondenzu          |                                     | DN50        | AISI 304 L | príruba EN 1092-1                       |
| 11 | Spätné potrubie chladiacej vody   |                                     | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 12 | Spätné potrubie štand. mlieka     | 2 bar 12 m <sup>3</sup> /hod.       | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 13 | Spätné potrubie odťah srvátky     | 2 bar 35 m <sup>3</sup> /hod.       | DN65        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 14 | Spätné potrubie smotany -dresingu | 2 bar                               | DN50        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 15 | Spätné potrubie CIP               |                                     | DN80        | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |
| 16 | Výdaj produktu Cottage            | 1400 - 3000 kg/hod.                 | DN100       | AISI 304 L | závitové hrdlo DIN 11851                |