



U-PORT 4 + U-PORT 2


U-PORT 4 | S1 | 15 × 440 Wp = 6,60 kWp

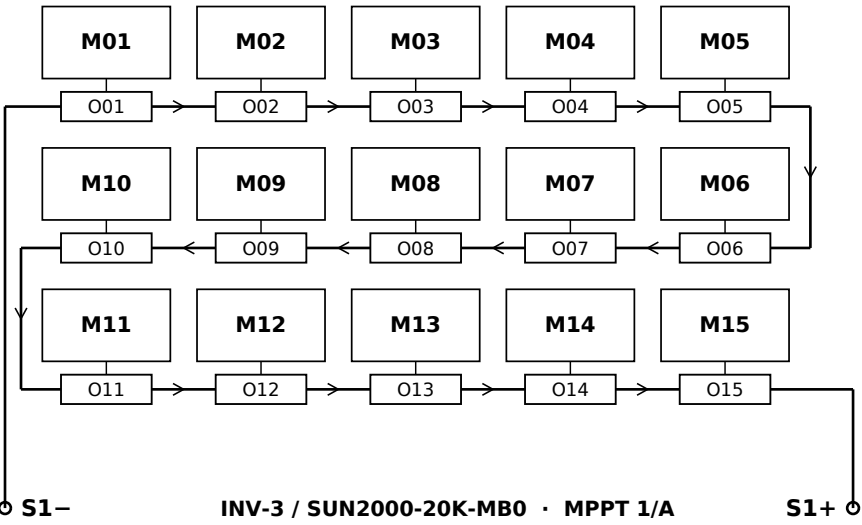

U-PORT 4 | S2 | 15 × 440 Wp = 6,60 kWp

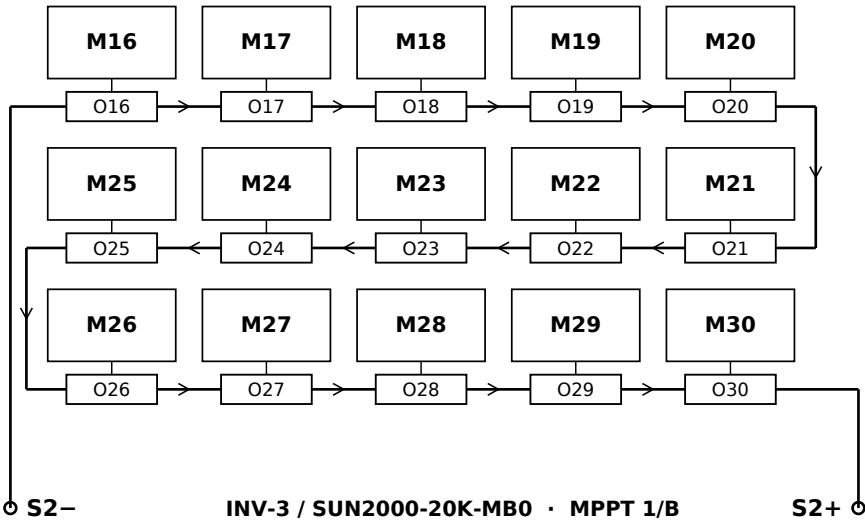

U-PORT 2 | S3 | 15 × 440 Wp = 6,60 kWp

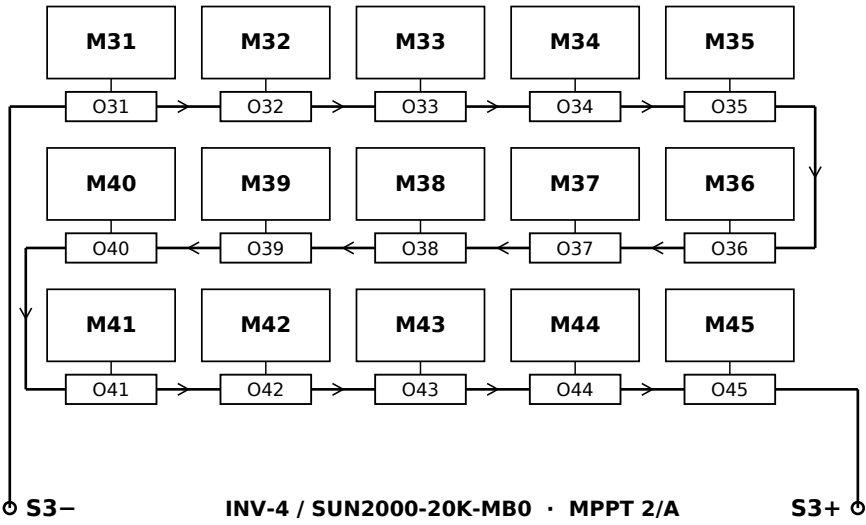

LOGICKÉ PRIRADENIE DC VSTUPOV | SUN2000-20K-MB0

S1	U-PORT 4 · M01-M15	INV-3	samostatný pár + / –	MPPT 1 / A
S2	U-PORT 4 · M16-M30	INV-3	samostatný pár + / –	MPPT 1 / B
S3	U-PORT 2 · M31-M45	INV-4	samostatný pár + / –	MPPT 2 / A

INV-3: MPPT 2 neobsadený. INV-4: MPPT 2/B neobsadený. A/B = logické označenie vstupov.

LEGENDA: M = FV modul TSM-440NEG9RC.27; O = vlastný optimalizér SUN2000-600W-P. Čiara so šípkou = sériový spoj výstupov optimalizérov.
INV-3: S1 a S2 samostatne do MPPT 1. INV-4: S3 do MPPT 2. Samostatné páry vodičov +/-.

INVESTOR	PRETO Ryba s.r.o.	OBSAH VÝKRESU	STUPEŇ	ČÍSLO
MIESTO	Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 Žilina	STRINGOVÝ NÁVRH	PSP	V03
NÁZOV	SOLÁRNE PRÍSTREŠKY CARPORT S BATÉRIOVÝM ÚLOŽISKOM	U-PORT 4 + U-PORT 2	Bez mierky	24. 09. 2026