

Napäťová sústava:
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S
2=24VDC

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím (STN 33 2000-4-41: 03.2019)
základná ochrana (priamy dotyk) podľa čl.411.2 prílohy „A“ :

- krytmi - A.2
 - izoláciou - A.1
- pri poruche (nepriamy dotyk) podľa čl.411.3 a :
- ochranným uzemnením čl. 411.3.1.1
 - ochranným pospájaním čl.411.3.1.2
 - samočinným odpojením pri poruche čl.411.3.2 v sieti TN


doplňková ochrana

- doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2
- prúdovým chráničom čl.415.1


	POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	HLAVNÝ VYPÍNAČ
	VYPNI V NEBEZPEČENSTVE
	NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI

Špecifikácia rozvádzača:
RBA-12-AS4 19" rozvádzač nást. jednodielný 12U, KELINE
Rozmery 635x600x395
Prívod : zhora; Vývody : hore
Un=230V; IP40/IP20; In=16A

ČÍSLO LISTU	OBSAH	REVÍZIA						
		0	1	2	3	4	5	6
1	TITULNÝ LIST, ZOSTAVA	0						
2	PRÍVOD, OCHRANA PROTI PREPÄTIU	0						
3	VÝVODY	0						
4	VÝVODY	0						
5	REZERVA	0						
6	REZERVA	0						
7	REZERVA	0						
8	REZERVA	0						
9	REZERVA	0						
10	REZERVA	0						

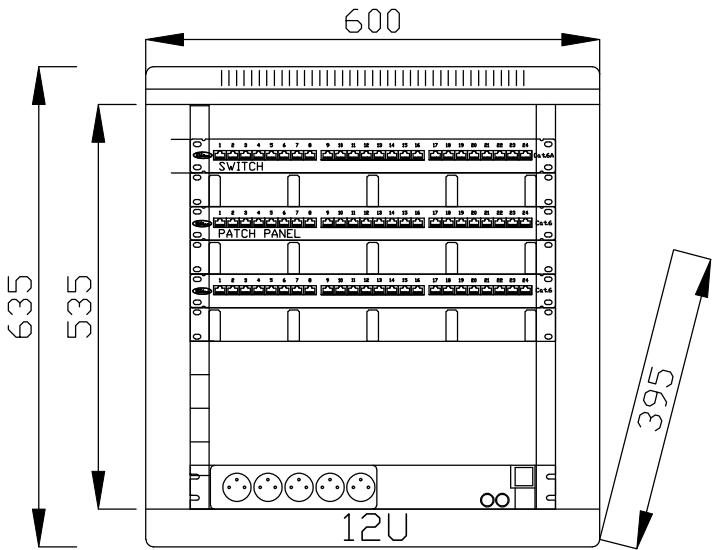

REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KRESLIL :	DÁTUM:	MENO :	PROJEKT: 2025-015-31 CVC, Gessayova 6, BA, p. č. 1091, 1093 SD 01 Hlavný objekt Hl. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 BA	NÁZOV VÝKRESU : Rozvádzač RX 2.04 Kuchynka	LINKA :			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KONTROLOVAL :	DÁTUM:	MENO :			LISTOV :10	LIST : 1		
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	DUEL-ELEKTROSYSTÉM,s.r.o MALACKY					ČÍSLO VÝKRESU :			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :						E13			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :									

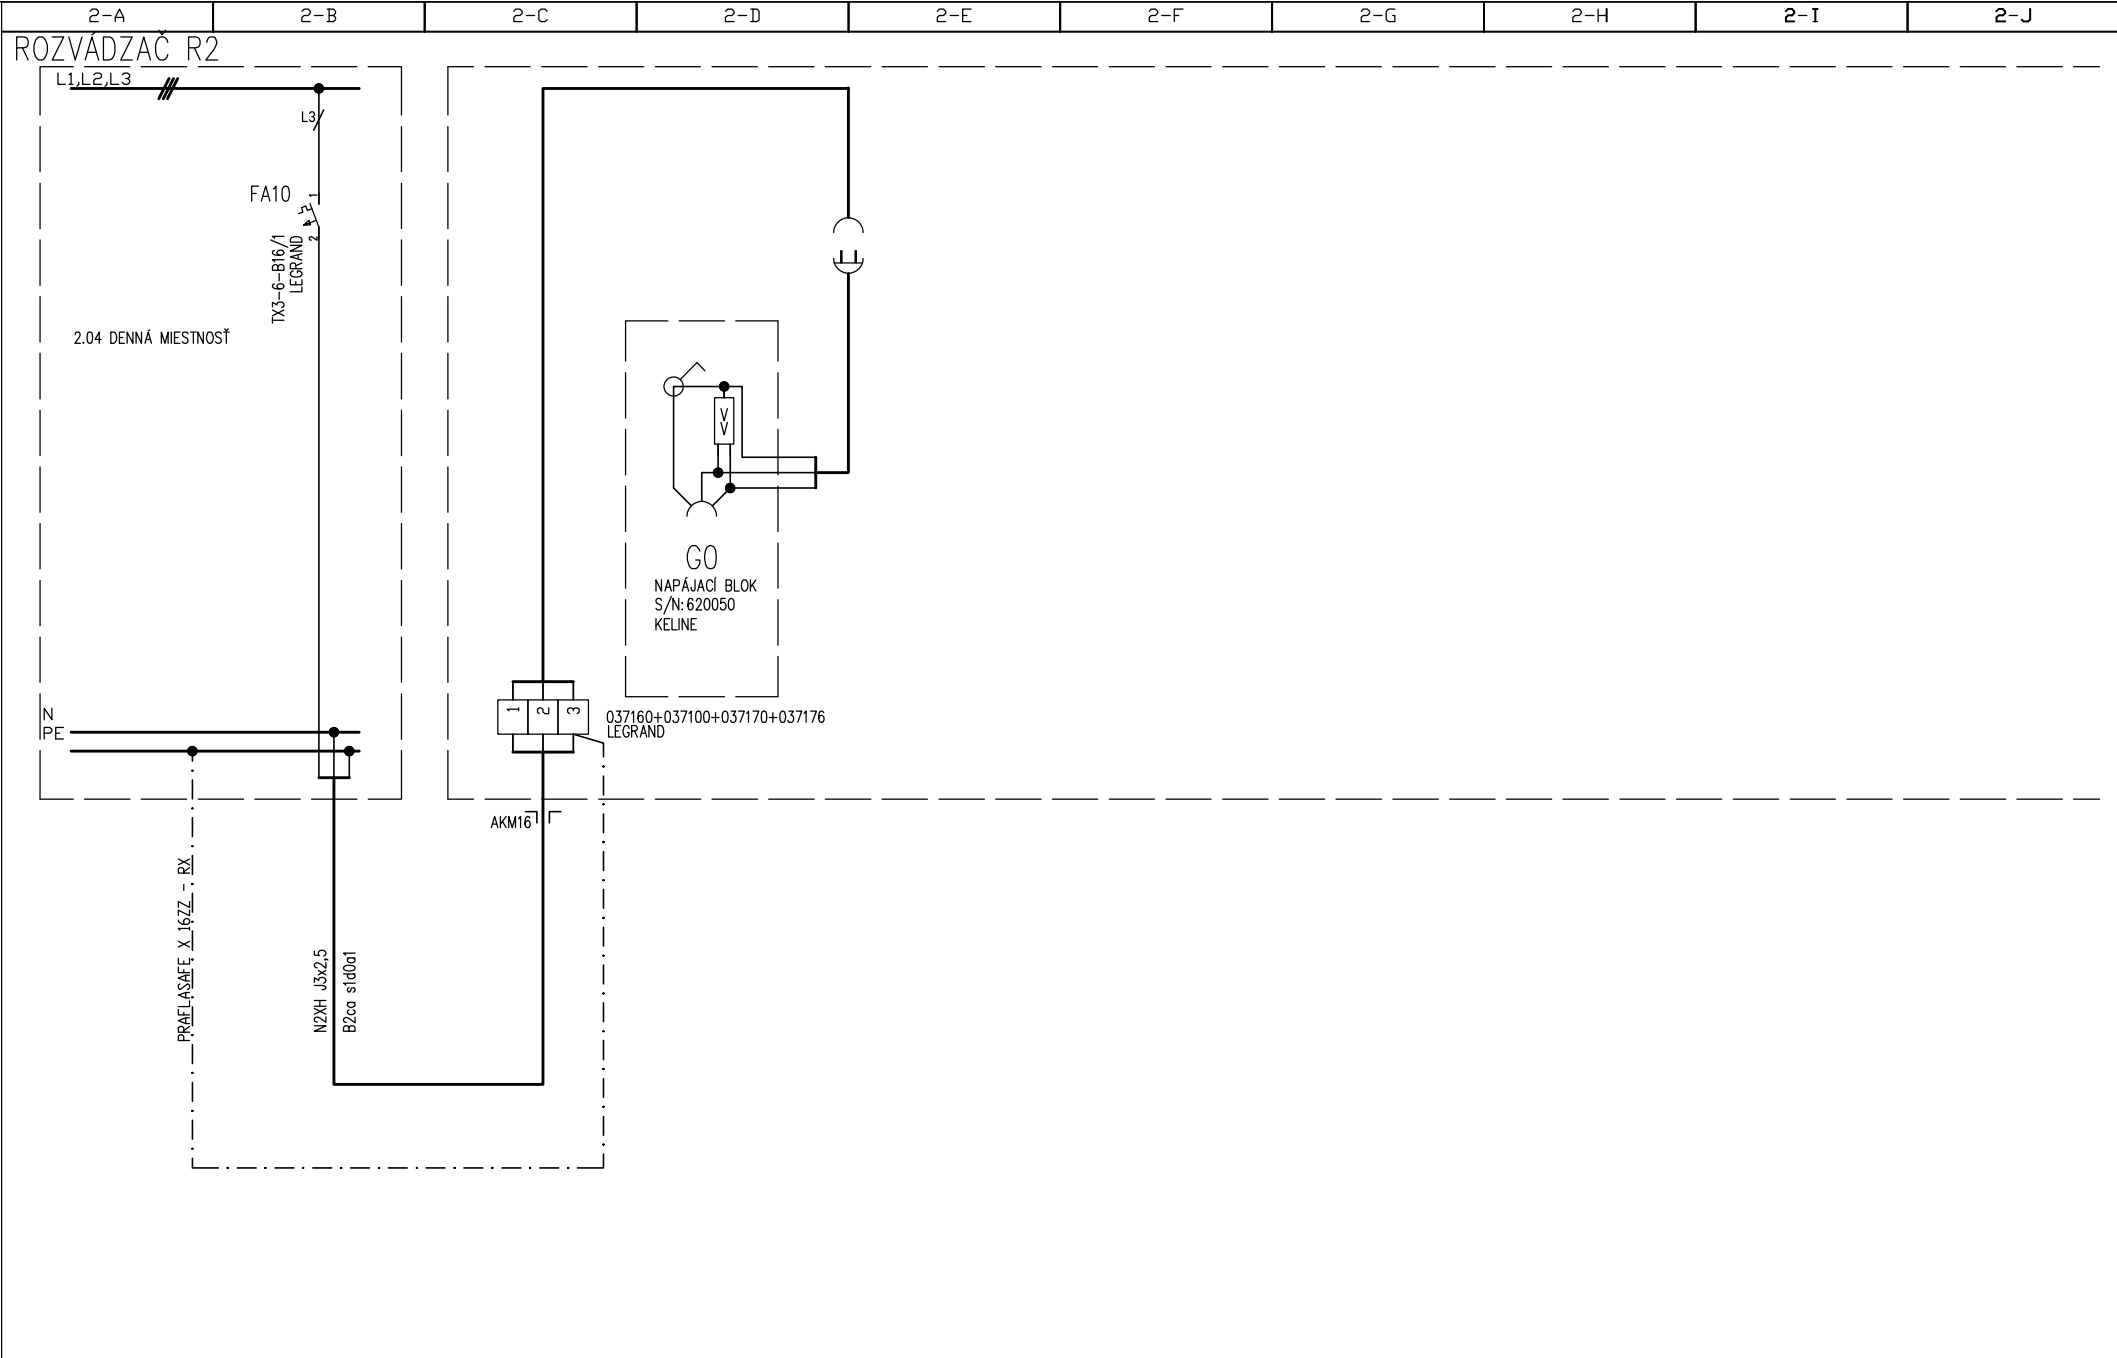

REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KRESLIL :	DÁTUM:	MENO :	PROJEKT: 2025-015-31 CVC, Gessayova 6, BA, p. č. 1091, 1093 SD 01 Hlavný objekt Hl. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 BA	NÁZOV VÝKRESU : Rozvádzač RX 2.04 Kuchynka	LINKA :			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	KONTROLOVAL :	DÁTUM:	MENO :			LISTOV :10	LIST : 2		
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :	DUEL – ELEKTROSYSTÉM,s.r.o MALACKY					ČÍSLO VÝKRESU :			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :						E13			
REVÍZIA :	DÁTUM :	MENO :									

