


MN-priečný rez v staničení: 6+39.14

Mierka Hz, V = 1 : 250

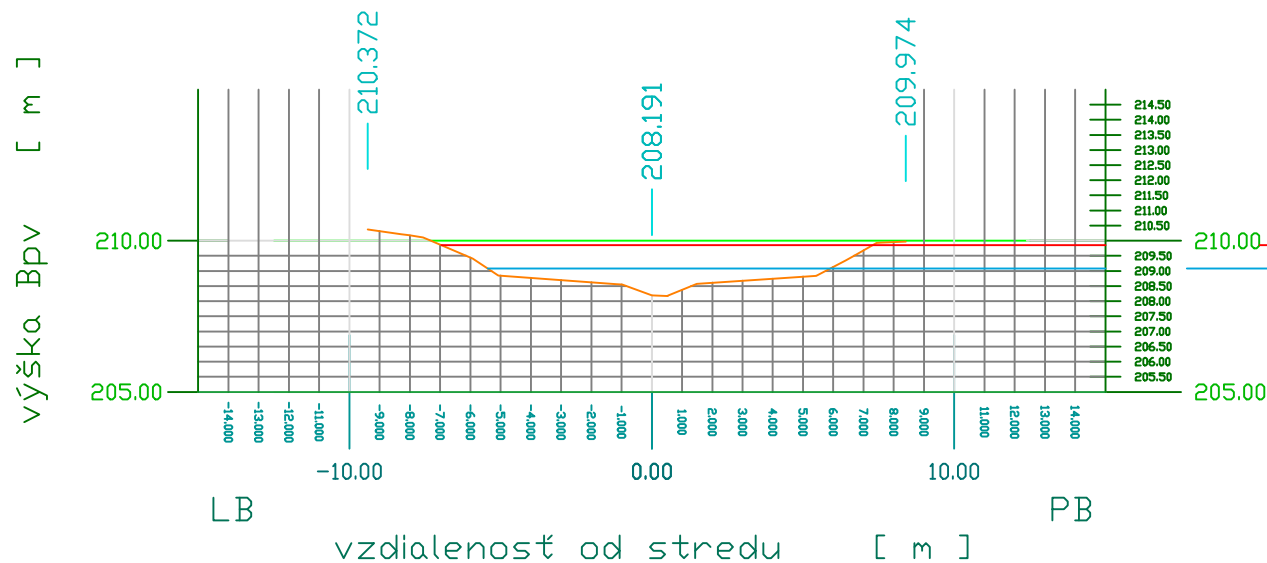

INterpolovaná hladina vody		
Nadmorská výška interpolovanej hladiny (Bpv):	209,08	m
Priemerná relatívna hĺbka interpolovanej hladiny:	0,44	m
Maximálna relatívna hĺbka interpolovanej hladiny:	0,90	m
Plocha rezu koryta pri interpolovanej hladine:	4,96	m ²
Predpokladaná MAXimálna (prípustná – bezpečná) hladina vody		
Nadmorská výška predpokladanej maximálnej hladiny (Bpv):	209,85	m
Priemerná relatívna hĺbka predpokladanej maximálnej hladiny:	1,04	m
Maximálna relatívna hĺbka predpokladanej maximálnej hladiny:	1,67	m
Plocha rezu koryta pri predpokladanej maximálnej hladine:	14,25	m ²

210,00 — Predpokladaná MAXimálna (prípustná – bezpečná) hladina vody
 — INterpolovaná hladina vody

Názov zákazky:		 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79
MLYNSKÝ NÁHON		
Druh výkresu:	Priečný rez	Číslo priečného rezu:
		SL – 52
Súradnicový systém:		JTSK & Bpv
Meral a vypracoval:	Riaditeľ podniku	Mierka:
Ing. Katarína BARANOVÁ	Ing. František TAMPL	1 : 250
Ing. Peter NOVEK	Vedúca projekcie:	Formát (číslo) výkresu:
Mikuláš DÁVID	Ing. Marta POPRIKOVÁ	1 x A4
Ing. Karel HAVLICE, Ph.D.	Zodpovedný:	Dátum:
	Ing. Karel HAVLICE, Ph.D.	21.02.2010