




POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

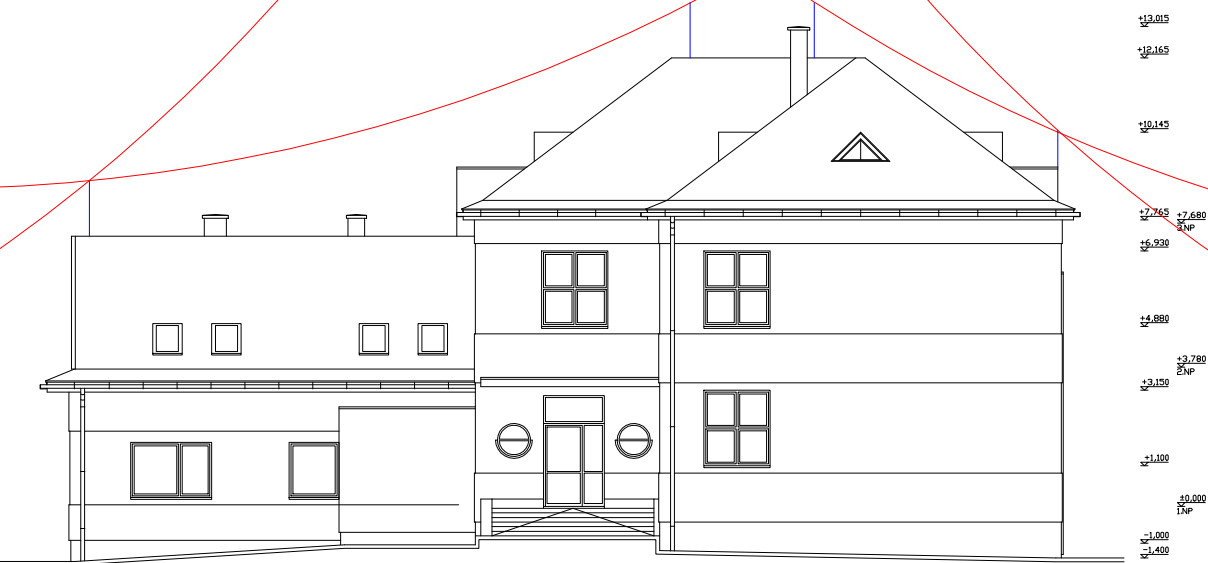

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

LEGENDA :

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+PEN, PE+N, str. 50Hz, 400/230V

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019/03

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

ZÁKLADNÁ OCHRANA : ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

OCHRANA PRI PORUCHE : OCHRANNÝM UZEMNENÍM

: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE

DOPLMKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

VONKAJŠIE VPLYVY : PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 06/2020

LEGENDA:


○ VALIVÁ GULA O PRIEMERE 45 m

.VŠETKY PRÁCE MUSIA SPĽŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPÍSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

.DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU

.TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

.PRI REALIZÁCII ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM



GP	x-arch s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Ing. Rastislav Torňoš
VYPRACOVAL	Ing. Rastislav Torňoš
STAVEBNÍK	Domov sociálnych služieb Pionierska 850/13, 962 12 DETVA
AKCIA	DSS DETVA PIEŠŤ - rekonštrukcia objektu vypracovanie projektovej dokumentácie I. ETAPA - Rekonštrukcia strechy
OBSAH	SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM VIZUALIZÁCIA

IČO 45357595
DIČ 2022957310

X
arch sro

STUPEŇ	DSP
DÁTUM	11 - 2019
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1 - 200

ČÍSLO
VÝKRESU

S-02

S-02