

R2-VDO

ROZVODNICA NA OMIETKU

TYP RZB-N-3S72

72 MODULOV, 3 RADOVÝ, FARBA BIELA

KRYTIE : IP30

TRIEDA OCHRANY : I.

ROZMERY š/v/hl : 532/602/155

PRÍVOD A VÝVODY HORE, VÝVOD NA TRAFO DOLE

SVORKY NA HORNEJ DIN LIŠTE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE – PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA

NÁZOV A MIESTO STAVBY

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 – REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

INVESTOR

FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY

STUPEŇ

PROJEKT

NÁZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R2-VDO

ELEKTRICKÁ SIET'

1/PE/N,~50 Hz, 230V, TN-S
2, ~50 Hz, 230V / IT

VYPRACOVAL


ING VLADIMÍR BALEJ


DÁTUM

12. 2018

ČÍSLO
VÝKRESU

7

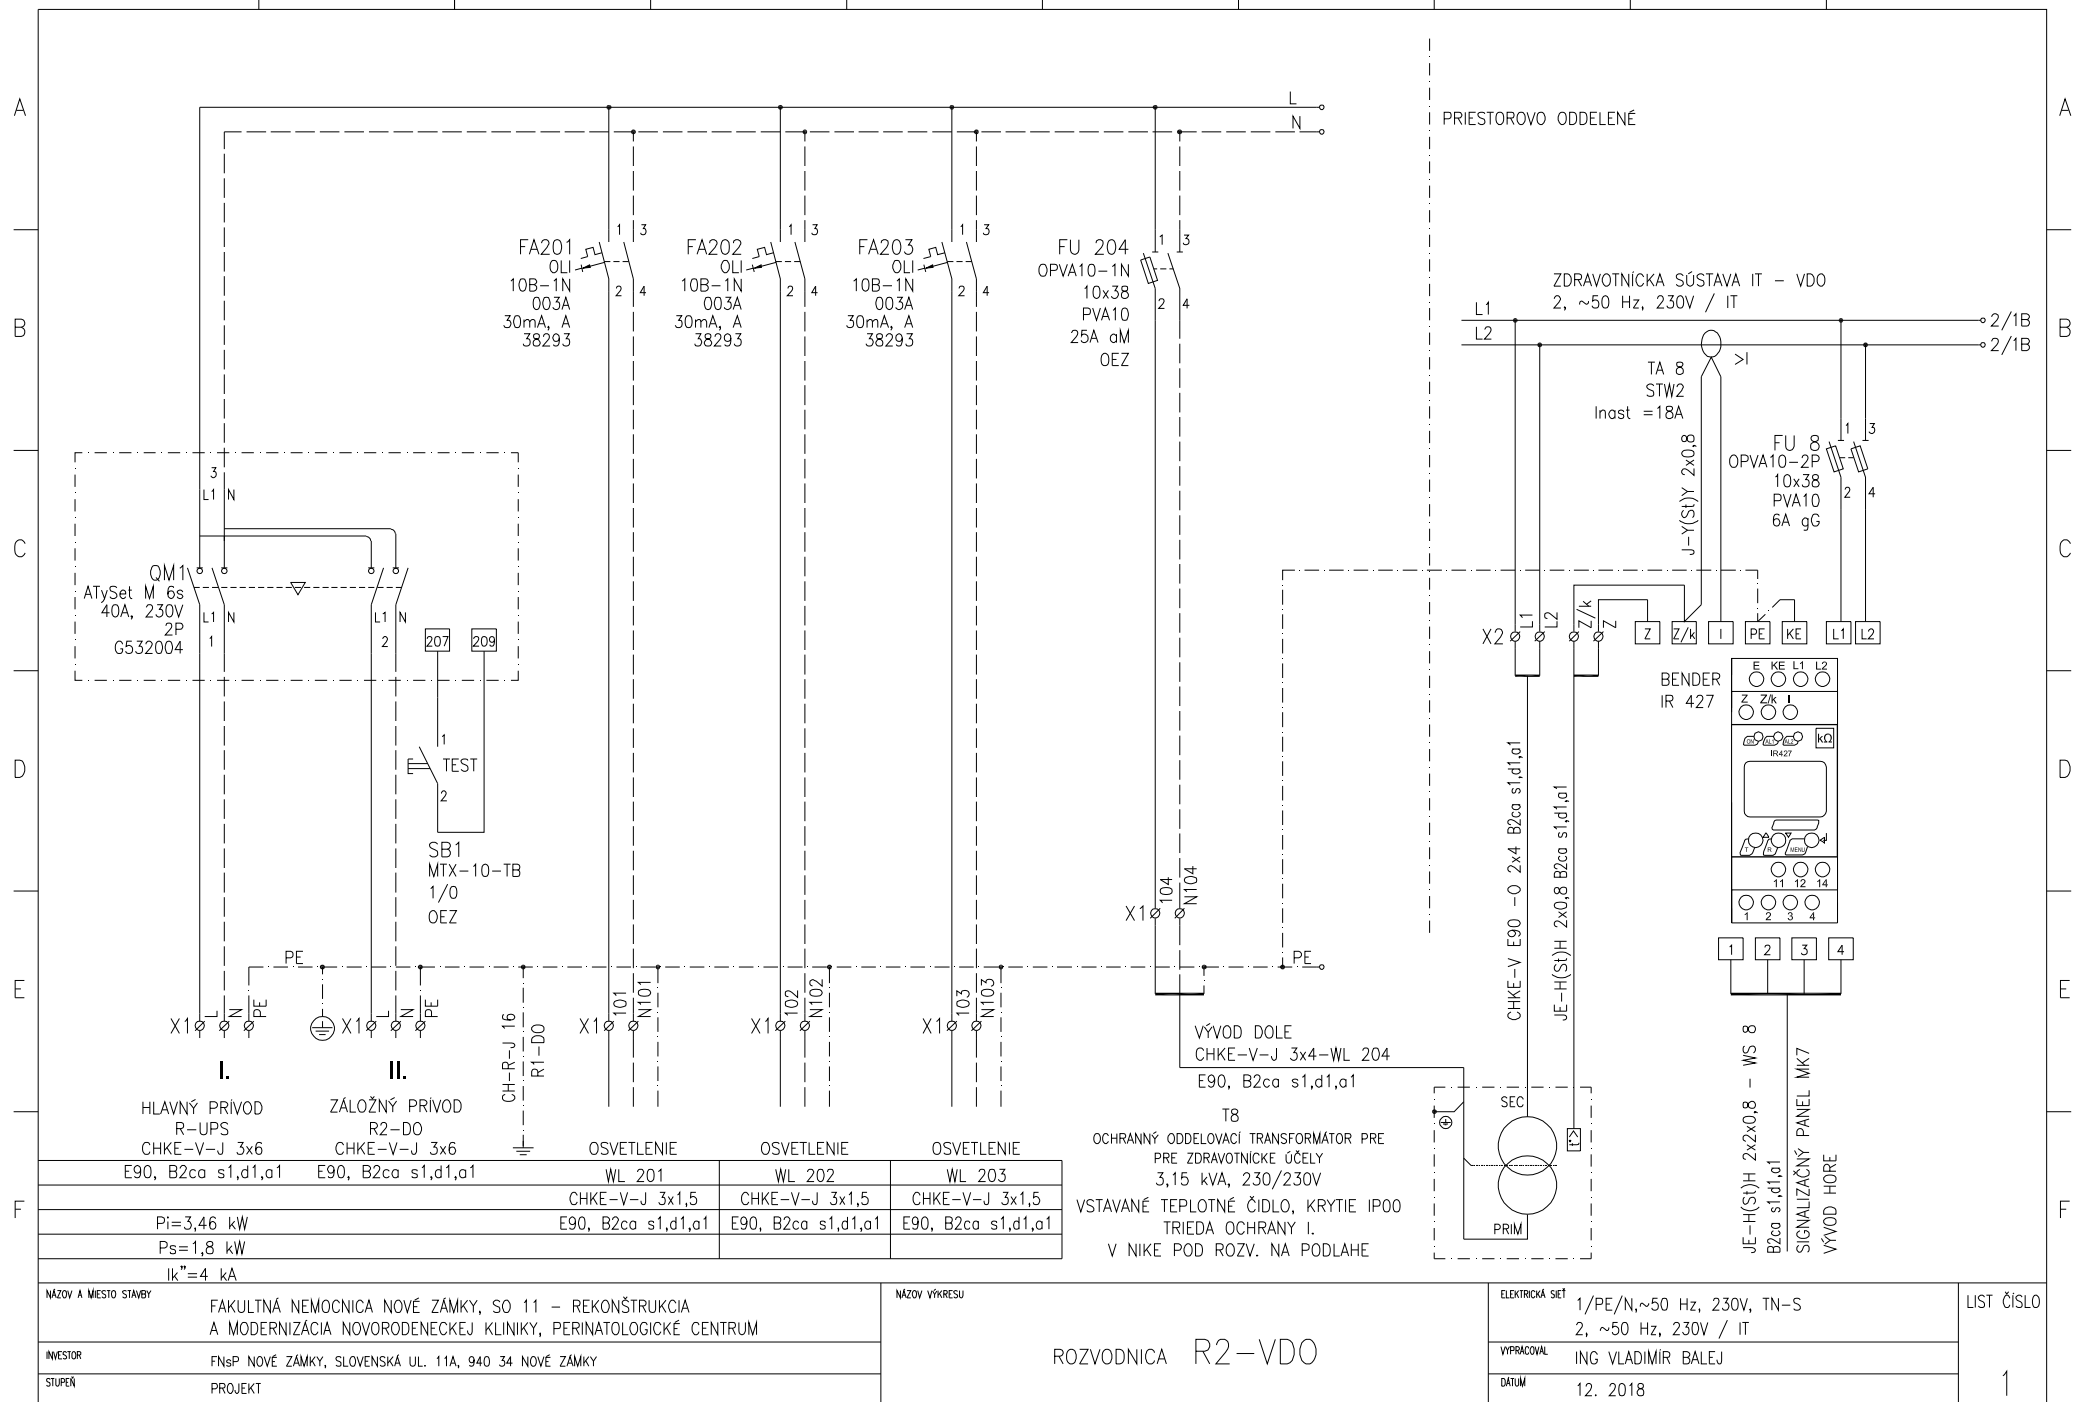



NAZOV A Miesto stavby

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 – REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

INVESTOR
FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY

STUPEŇ
PROJEKT

NAZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R2-VDO

ELEKTRICKÁ SIET'

1/PE/N,~50 Hz, 230V, TN-S
2, ~50 Hz, 230V / IT

VYPRACOVAL
ING VLADIMIR BALEJ

DATUM
12. 2018

LIST ČÍSLO
2