

R1-DO

ROZVODNICA NA OMIETKU

TYP RZB-N-6S144

144 MODULOV, 6 RADOVÝ, FARBA BIELA

KRYTIE : IP30 / IP20

TRIEDA OCHRANY : I.

ROZMERY š/v/hl : 532/1052/155

PRÍVOD A VÝVODY HORE

VÝVORY PRE TRANSFORMÁTORY DOLE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE – PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA

NAZOV A Miesto STAVBY

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 – REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

INVESTOR

FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY

STUPEŇ

PROJEKT

NAZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R1-DO

ELEKTRICKÁ SIET'

3/PE/N,~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

VYPRACOVAL


ING VLADIMÍR BALEJ


DATUM

12. 2018

ČÍSLO
VÝKRESU

5

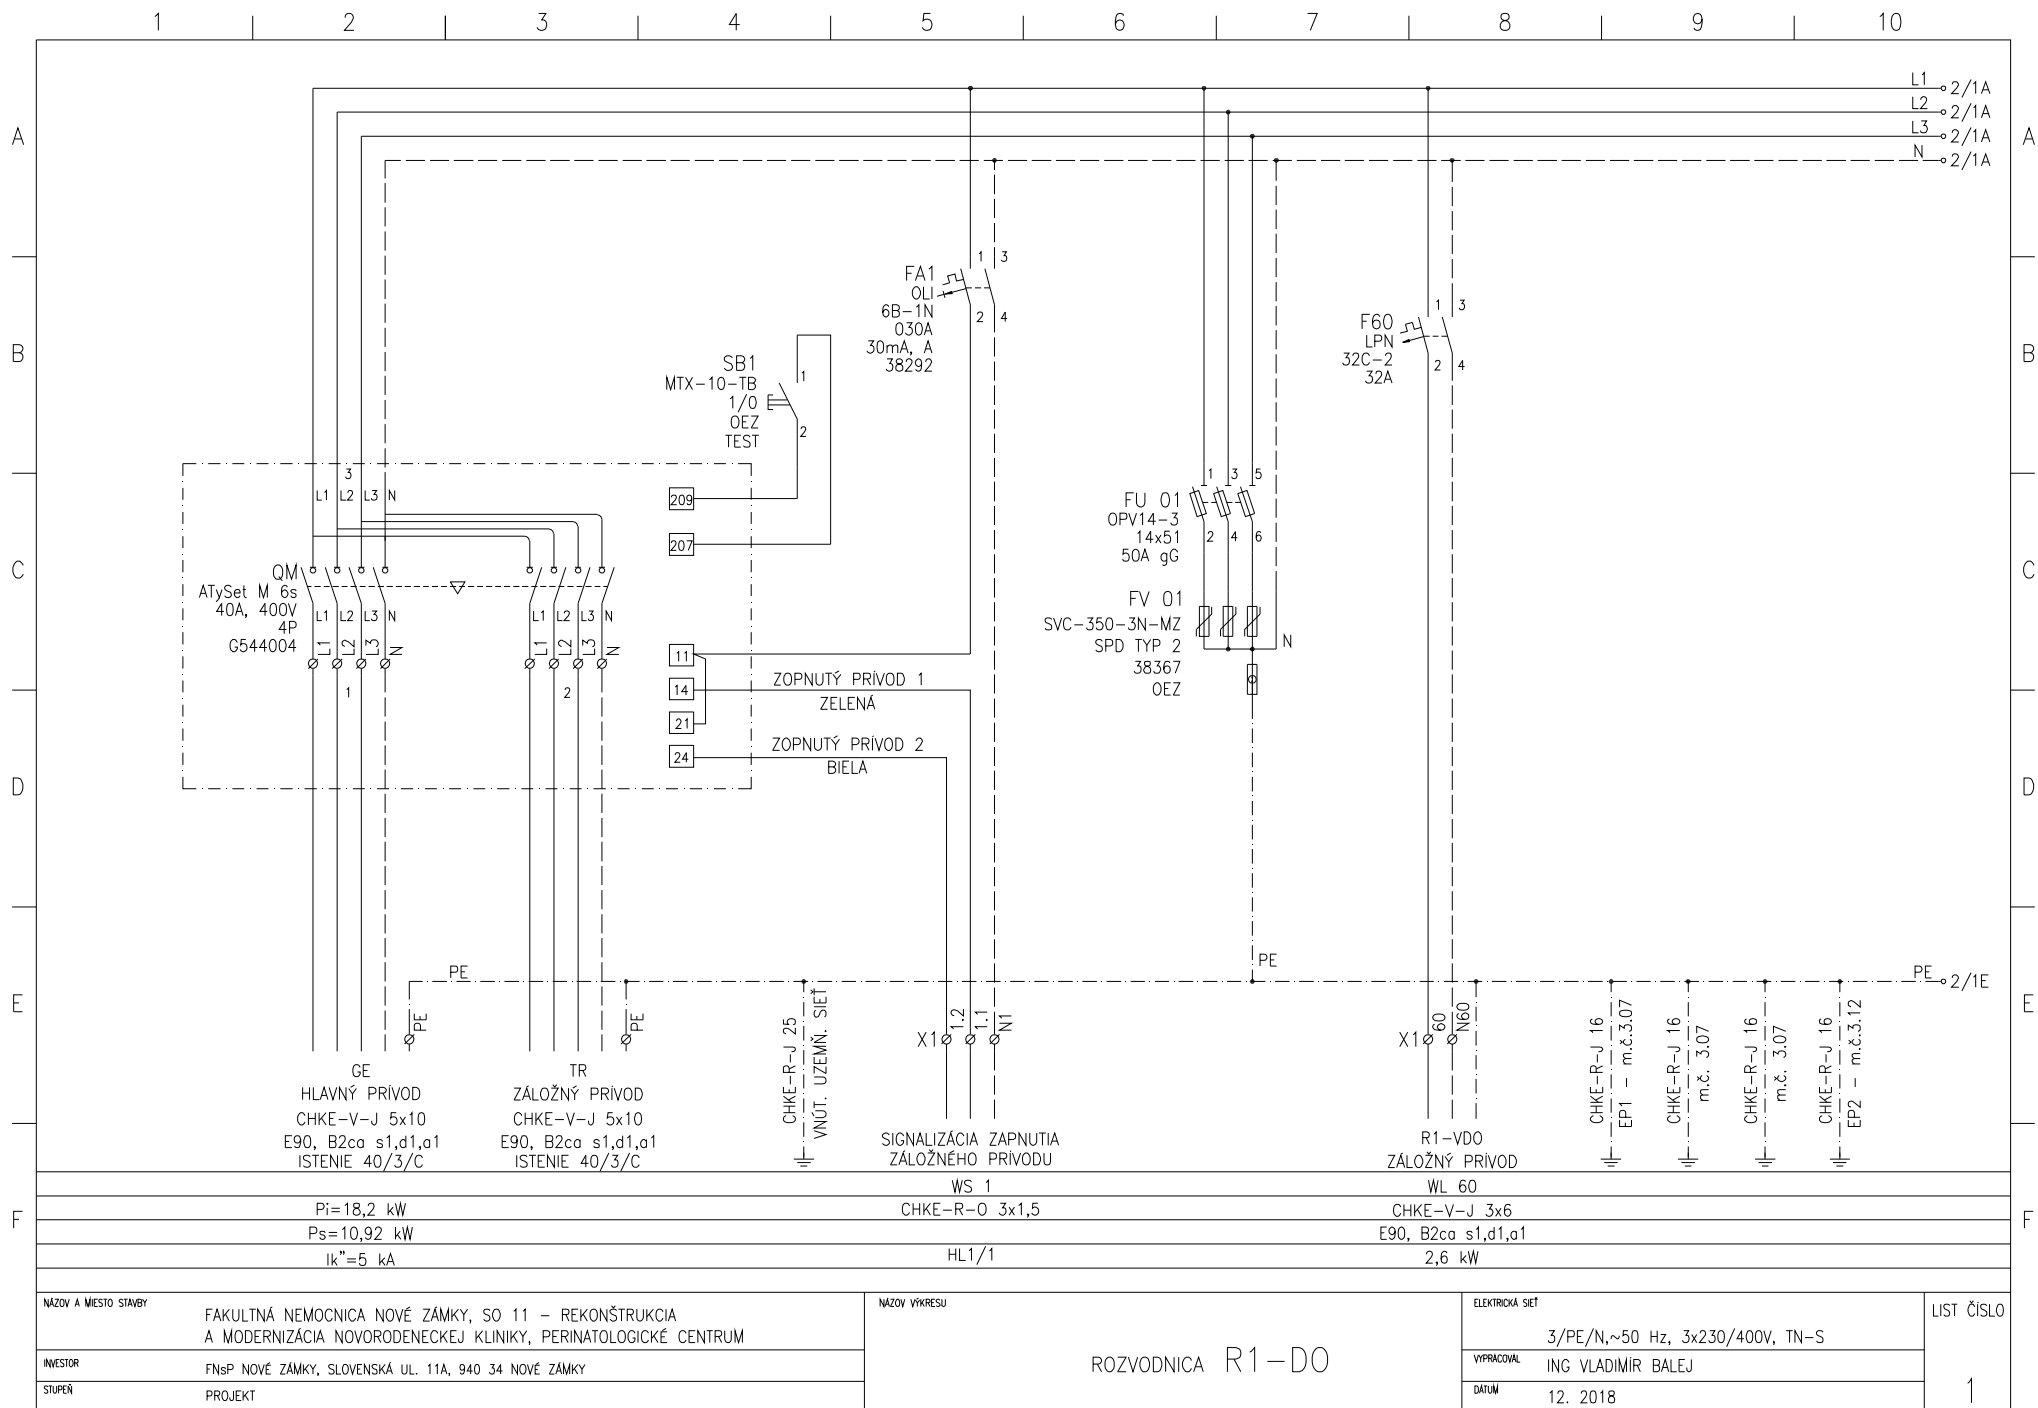


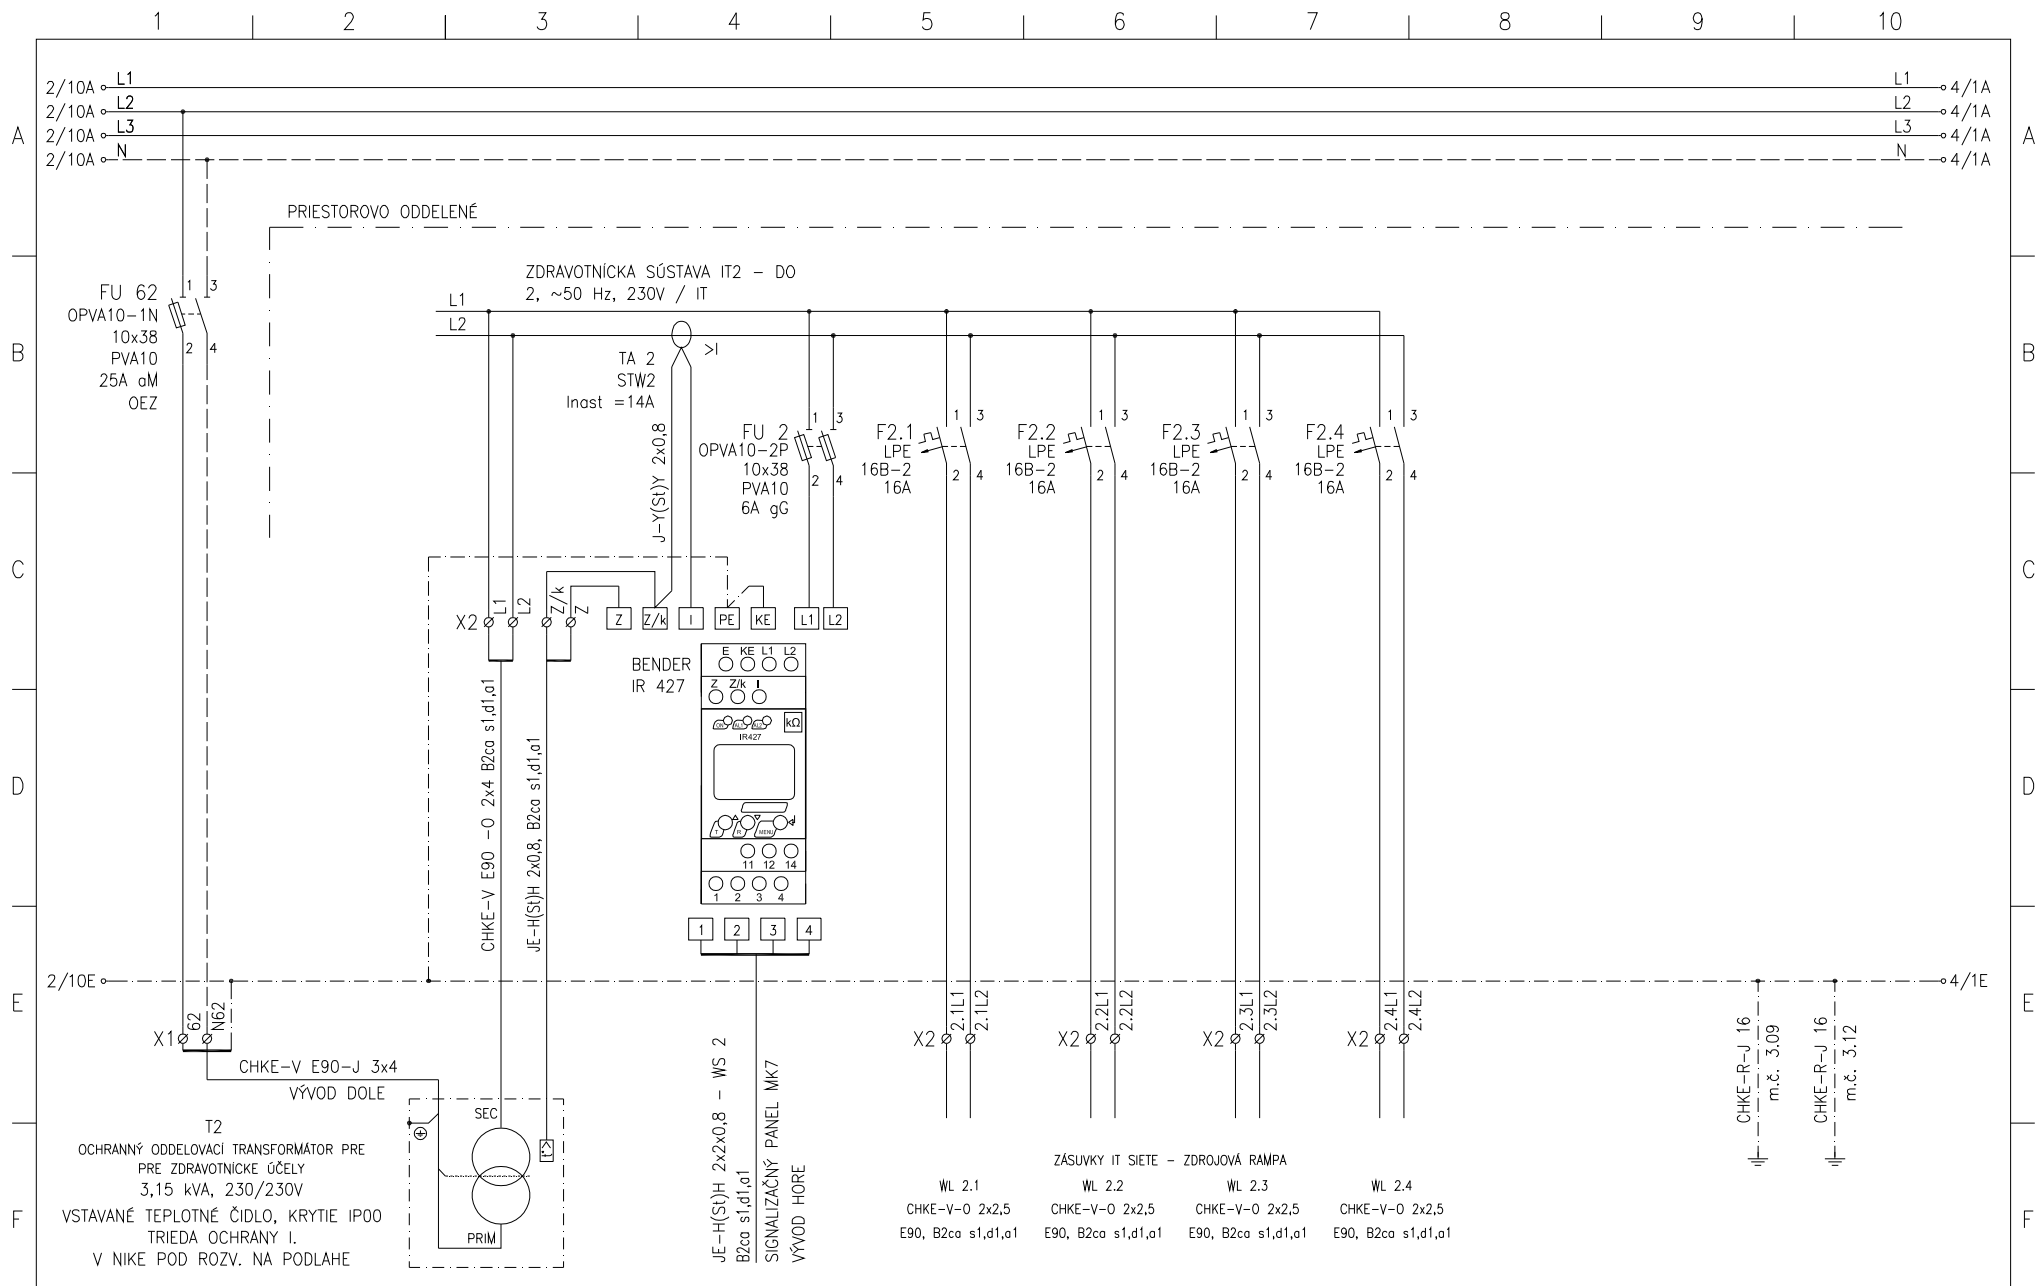

NÁZOV A MIEŠTO STAVBY	FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM
INVESTOR	FNSP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY
STUPEŇ	PROJEKT

NÁZOV VÝKRESU	ROZVODNICA R1-D0
---------------	------------------

ELEKTRICKÁ SIEŤ	3/PE/N, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S 2, ~50 Hz, 230V / IT	LIST ČÍSLO 3
VYPRACOVAL	ING VLADIMÍR BALEJ	
DÁTUM	12. 2018	

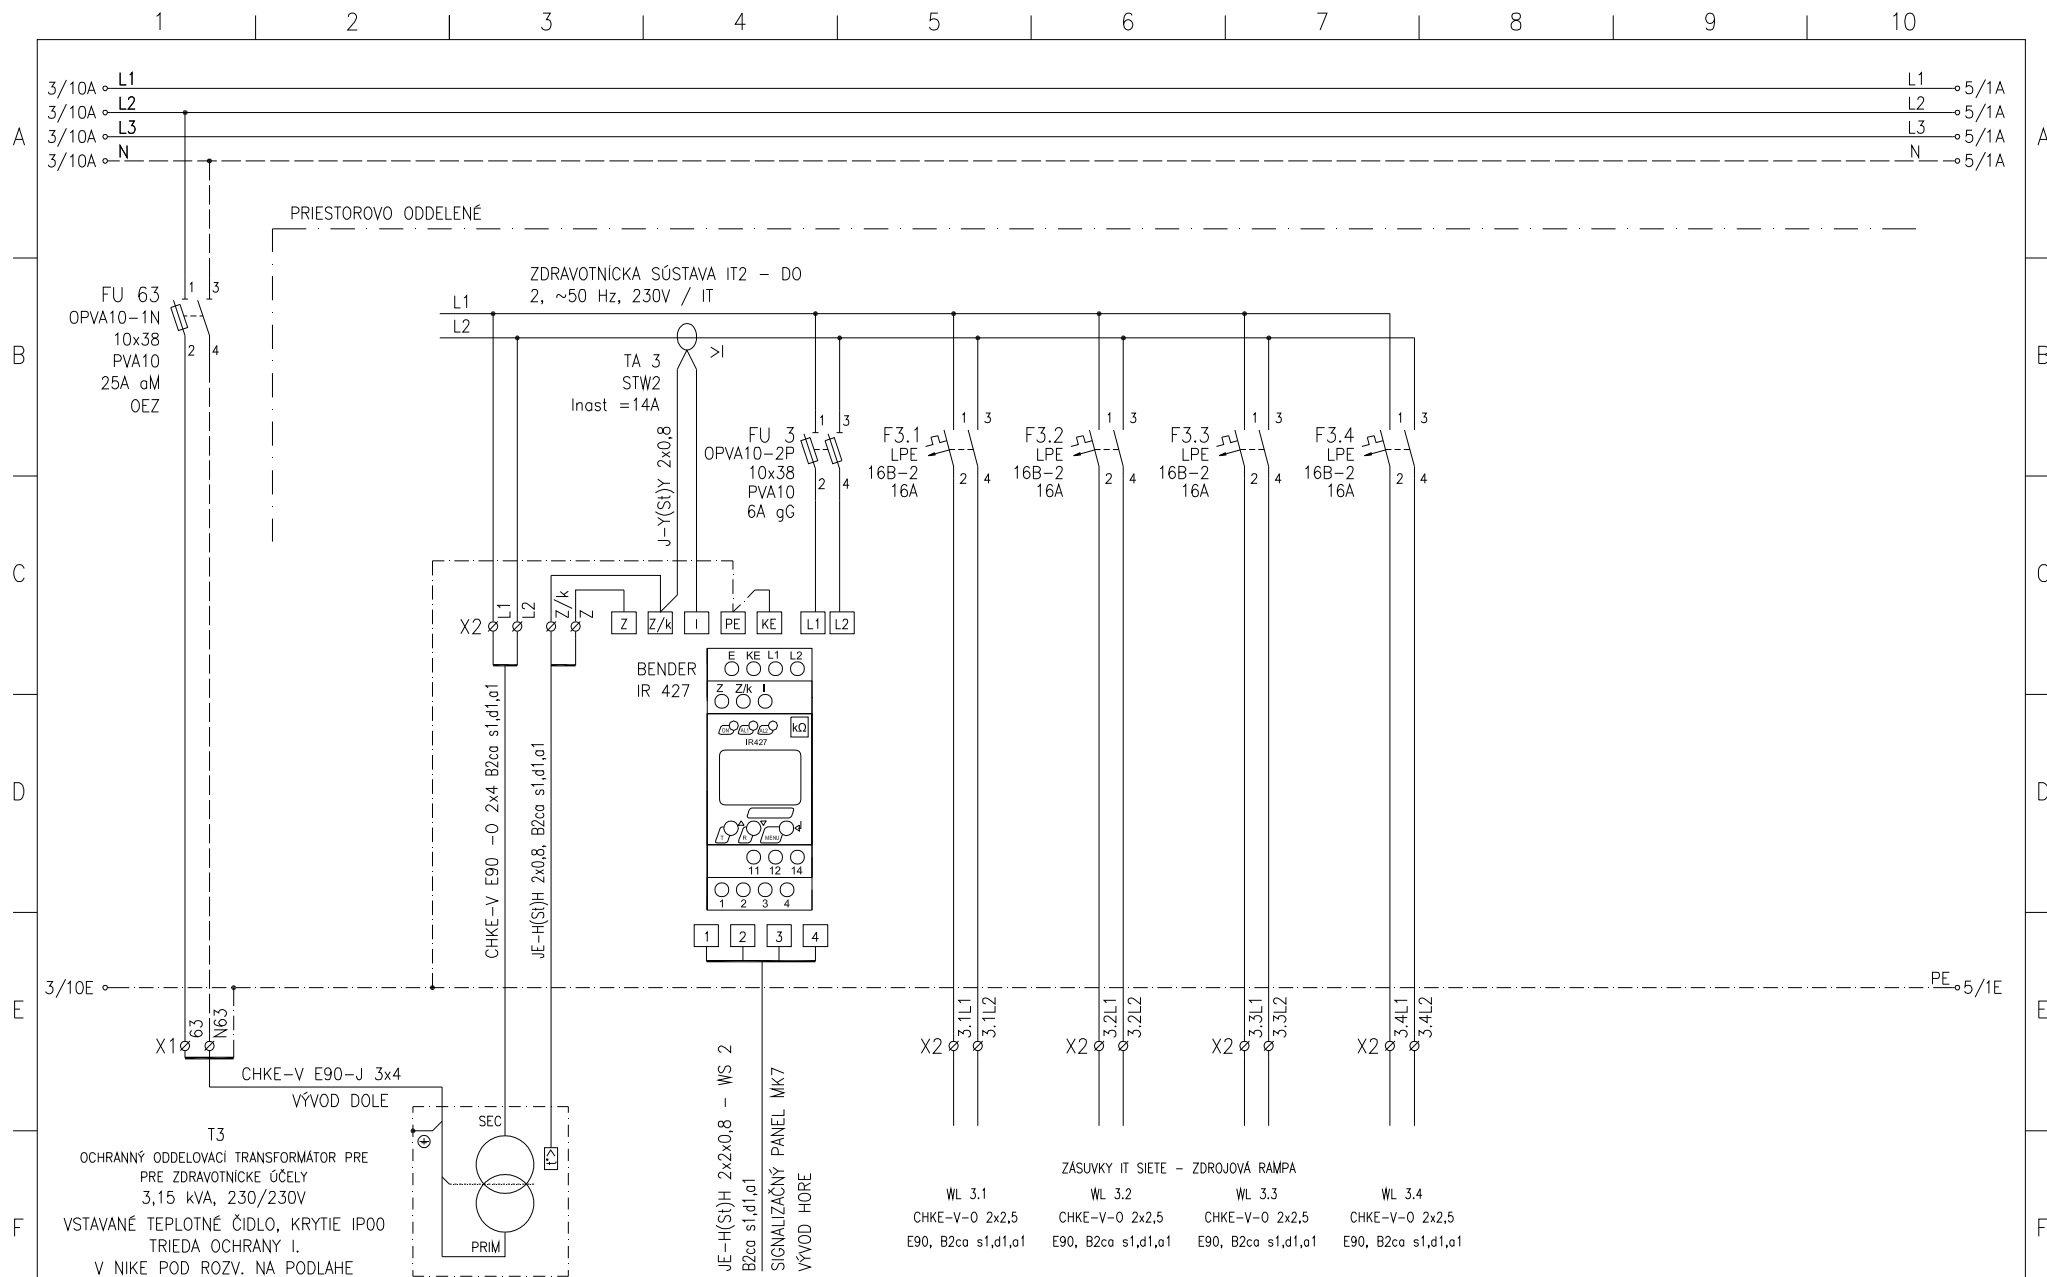

NÁZOV A Miesto stavby FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVE ZÁMKY, SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM	NÁZOV VÝKRESU ROZVODNICA R1–D0	ELEKTRICKÁ SIET' 3/PE/N,~50 Hz, 3x230/400V, TN-S 2, ~50 Hz, 230V / IT	LIST ČÍSLO 4
INVESTOR FNŠP NOVE ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVE ZÁMKY		VYPRACOVAL ING VLADIMÍR BALEJ	
STUPEŇ PROJEKT		DATUM 12. 2018	

