

R1-DO

ROZVODNICA NA OMIETKU

TYP RZB-N-6S144

144 MODULOV, 6 RADOVÝ, FARBA BIELA

KRYTIE : IP30 / IP20

TRIEDA OCHRANY : I.

ROZMERY š/v/hl : 532/1052/155

PRÍVOD A VÝVODY HORE

VÝVORY PRE TRANSFORMÁTORY DOLE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE – PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA

NAZOV A Miesto STAVBY

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 – REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

INVESTOR

FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY

STUPEŇ

PROJEKT

NAZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R2-DO

ELEKTRICKÁ SIET

3/PE/N,~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

VYPRACOVAL


ING VLADIMÍR BALEJ

DATUM


12. 2018

ČÍSLO
VÝKRESU

7

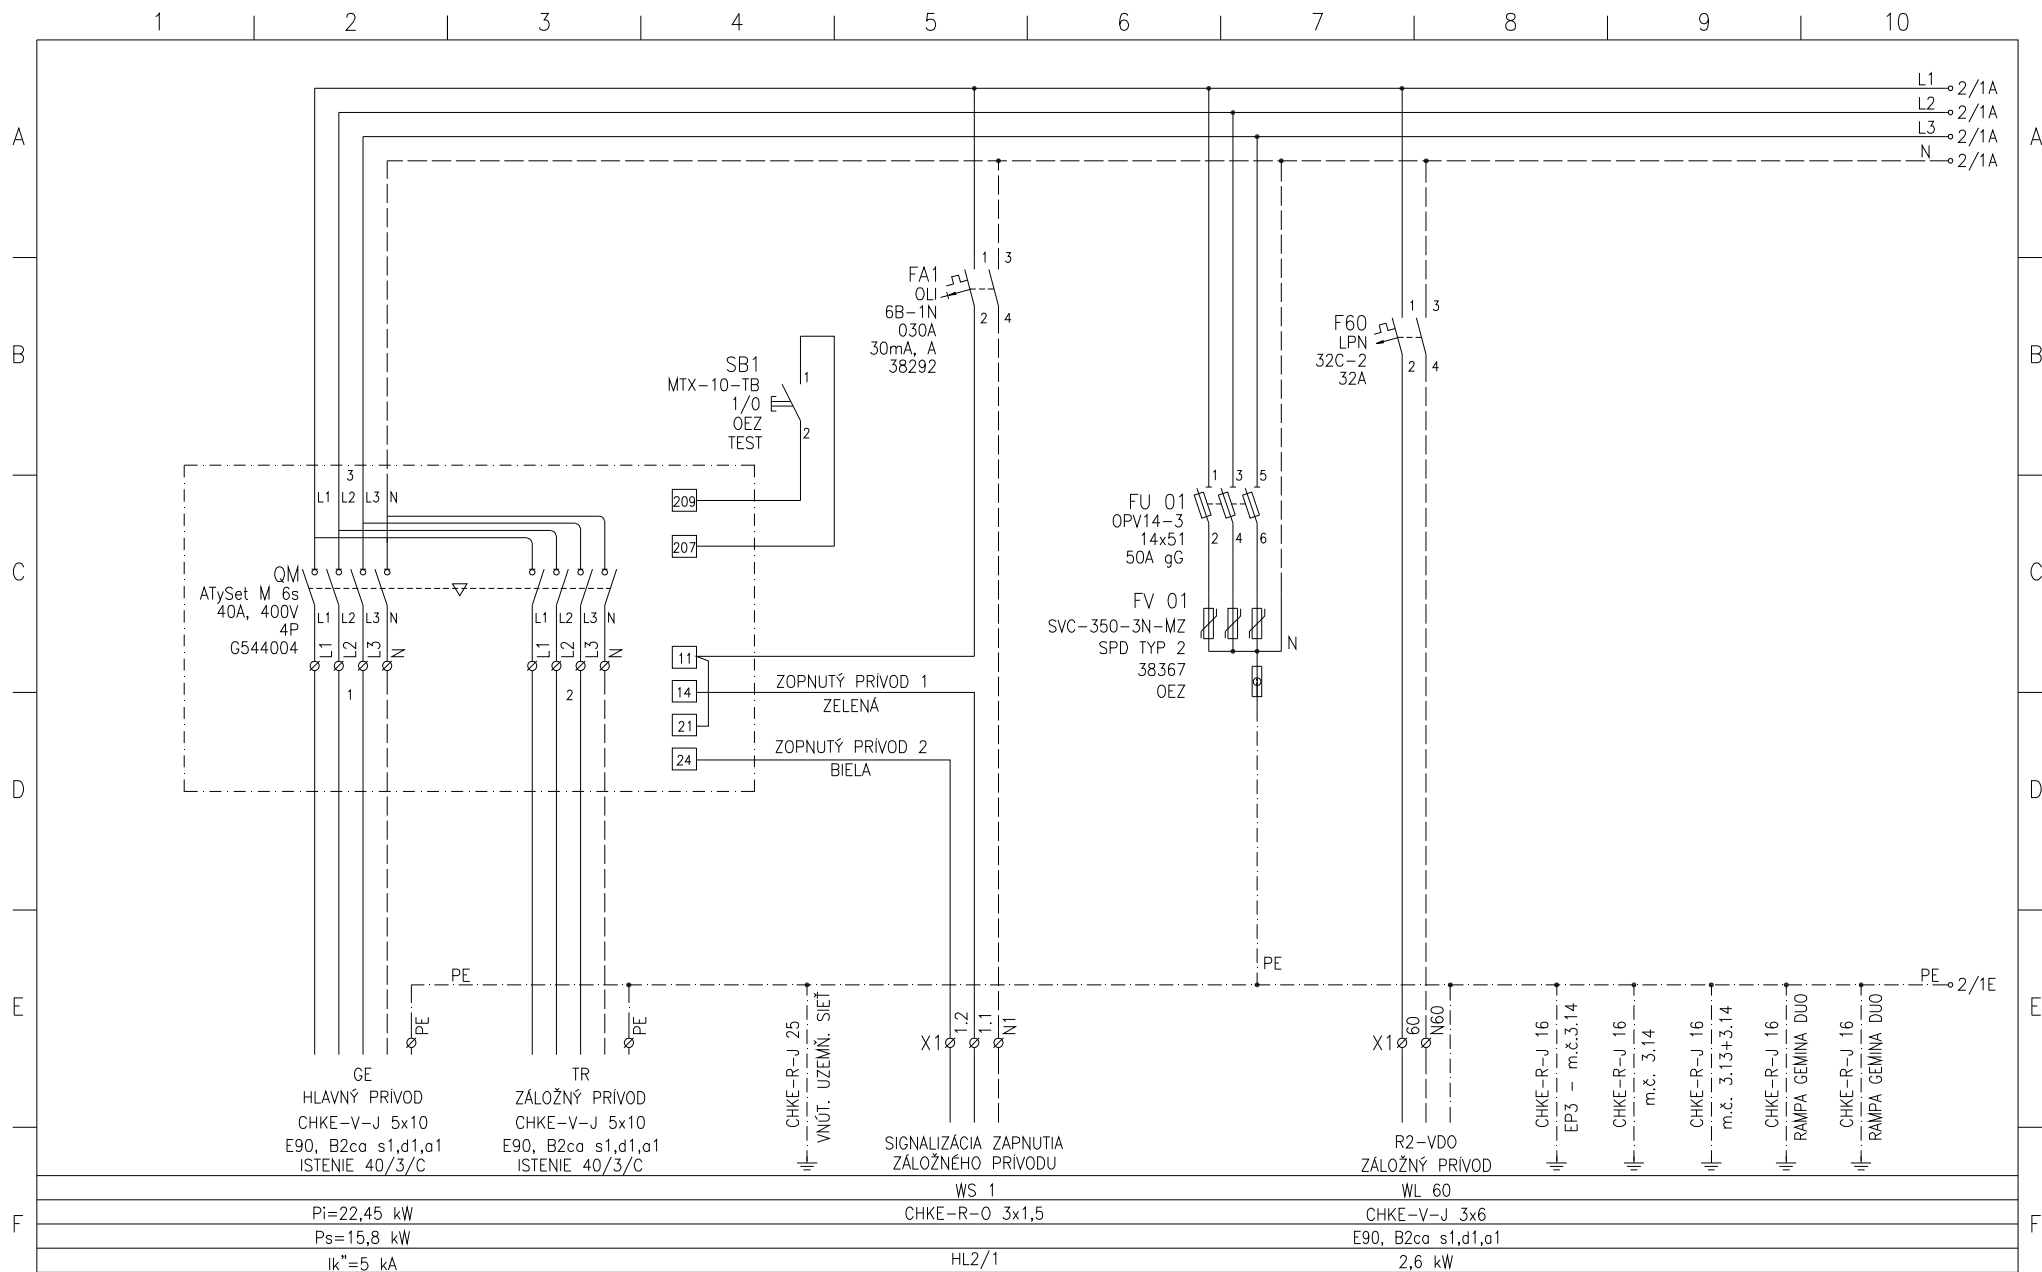

NÁZOV A Miesto STAVBY	FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM	NÁZOV VÝKRESU ROZVODNICA R2–DO	ELEKTRICKÁ SIET'	LIST ČÍSLO 1	
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY		VYPRACOVAL		ING VLADIMÍR BALEJ
STUPEŇ	PROJEKT		DATUM		12. 2018

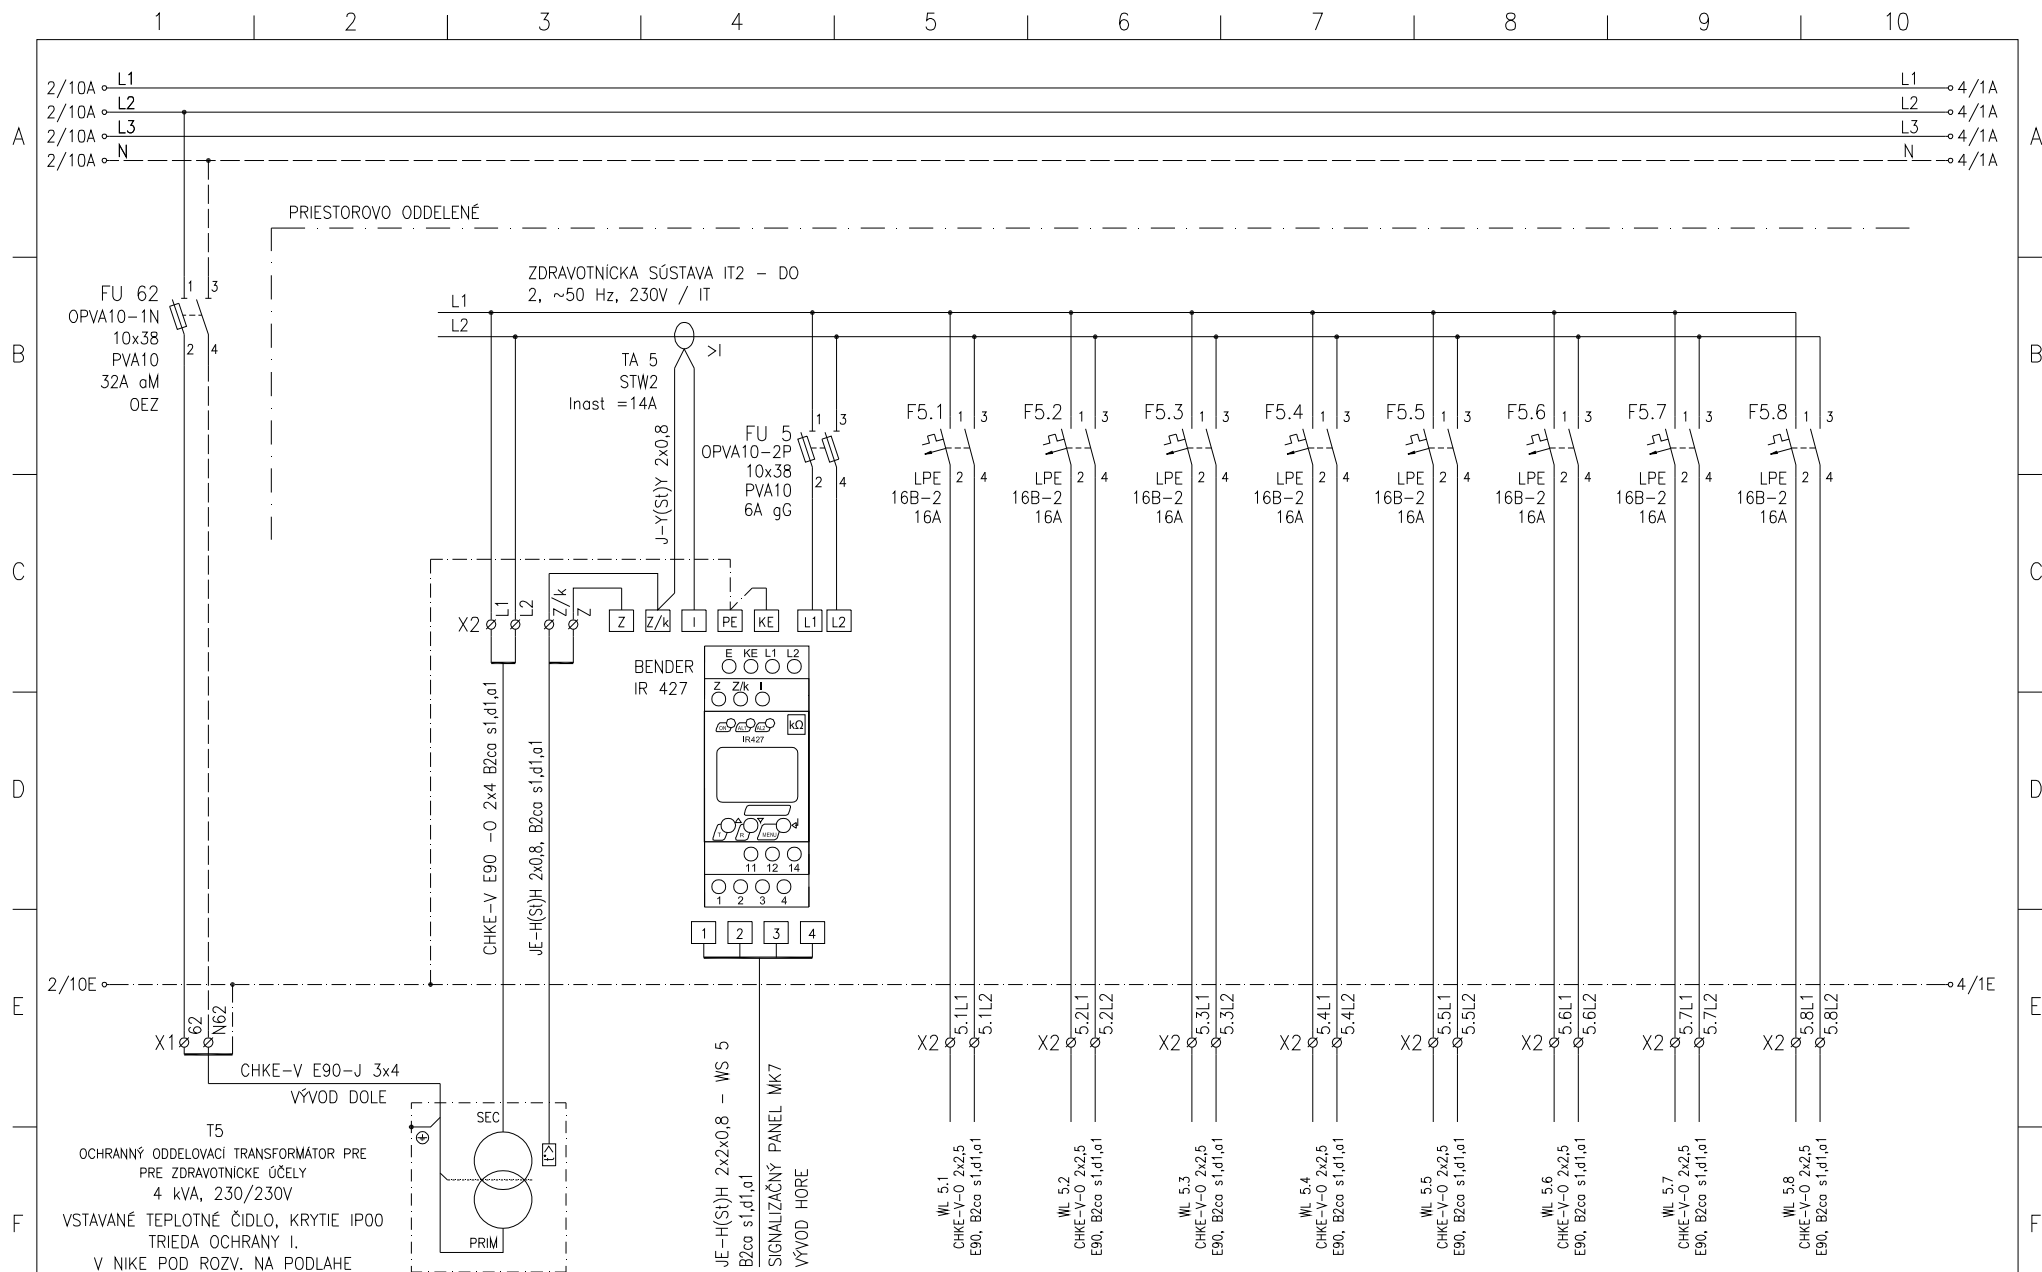


NÁZOV A MÍSTO STAVBY	FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY
STUPEŇ	PROJEKT

NÁZOV VÝKRESU	ROZVODNICA R2-D0
---------------	------------------

ELEKTRICKÁ SIET'	3/PE/N, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S 2, ~50 Hz, 230V / IT
VYPRACOVAL	ING VLADIMÍR BALEJ
DATUM	12. 2018

LIST ČÍSLO	3
------------	---

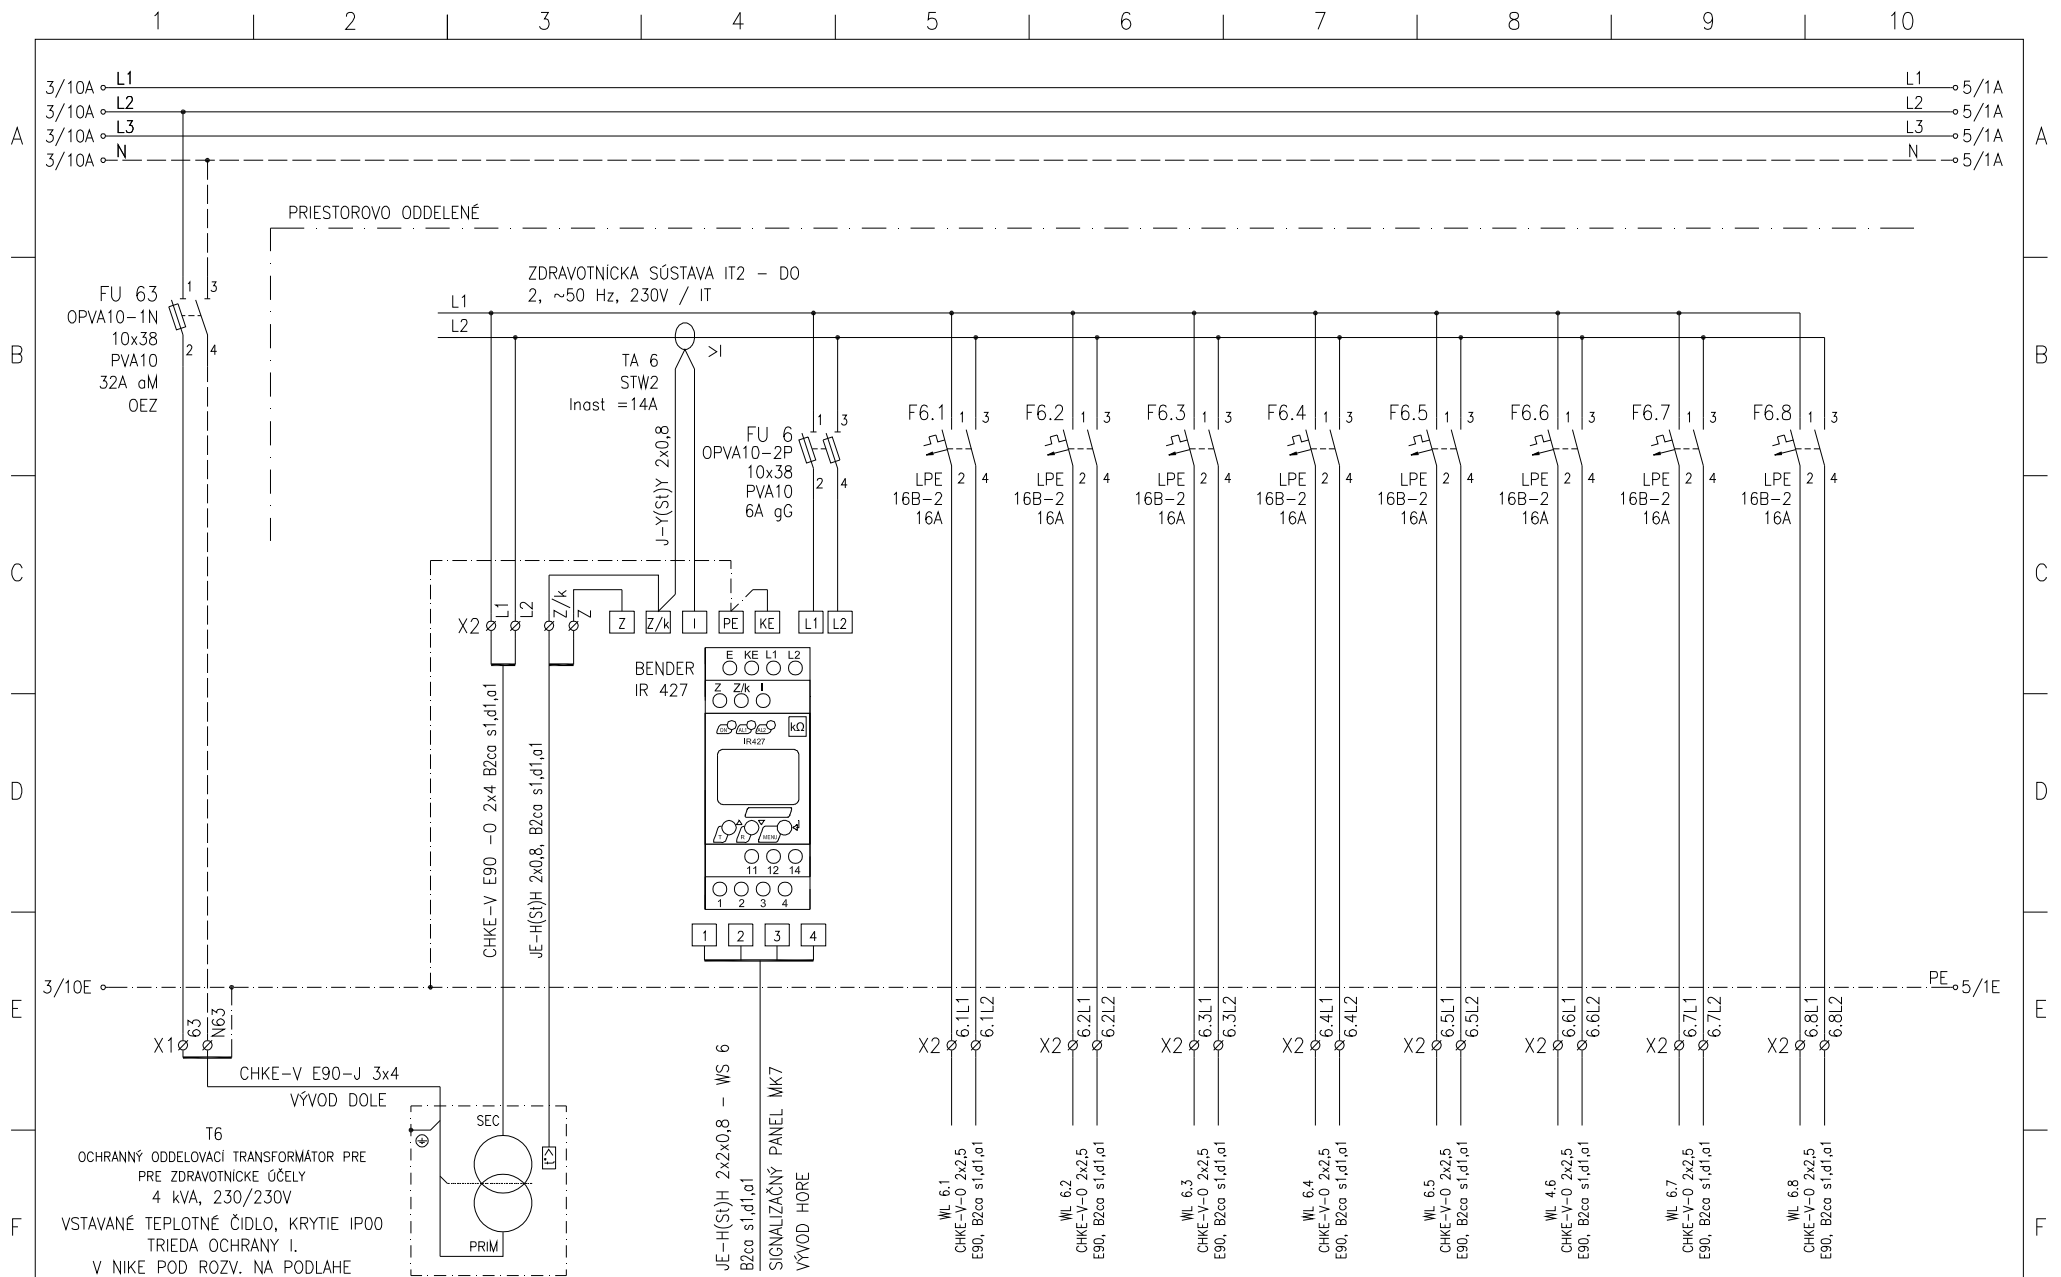

NAZOV A Miesto stavby

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 - REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLÓGICKÉ CENTRUM

INVESTOR

FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY

STUPEŇ

PROJEKT

NAZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R2-DO

ELEKTRICKÁ SIET

3/PE/N, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S
2, ~50 Hz, 230V / IT

VÝPRACOVANÉ

ING VLADIMÍR BALEJ

DATUM

12. 2018

LIST ČÍSLO

4

