
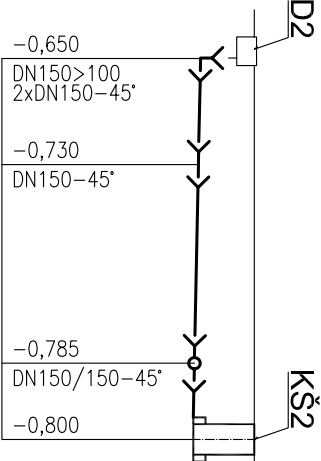
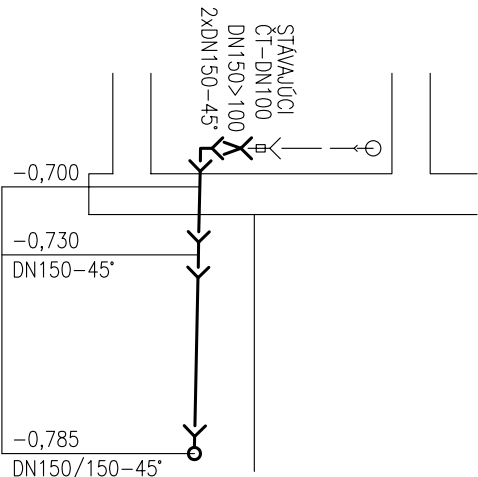
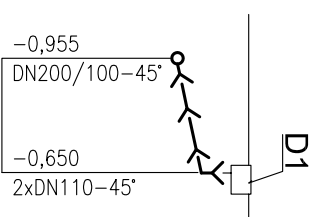
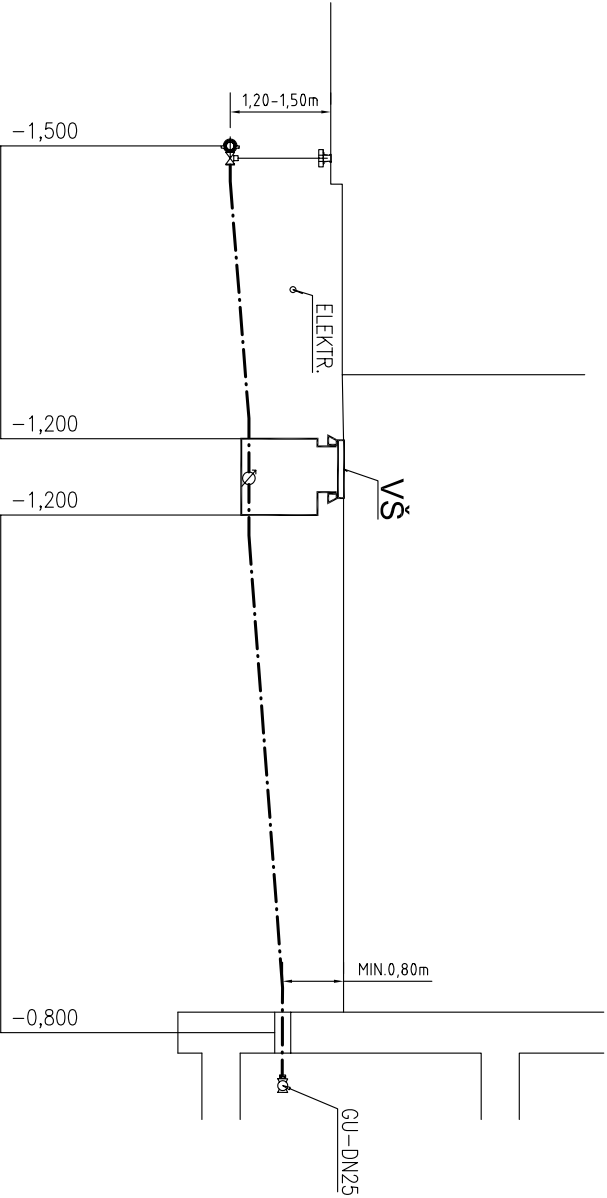



MESTO LUČENEC – UL. SLÁDKOVIČOVA		
parc.č.6613	parc.č.1963/1	
ASF.VOZOVKA	ASF.CHODNIK	POZEMOK INVESTORA

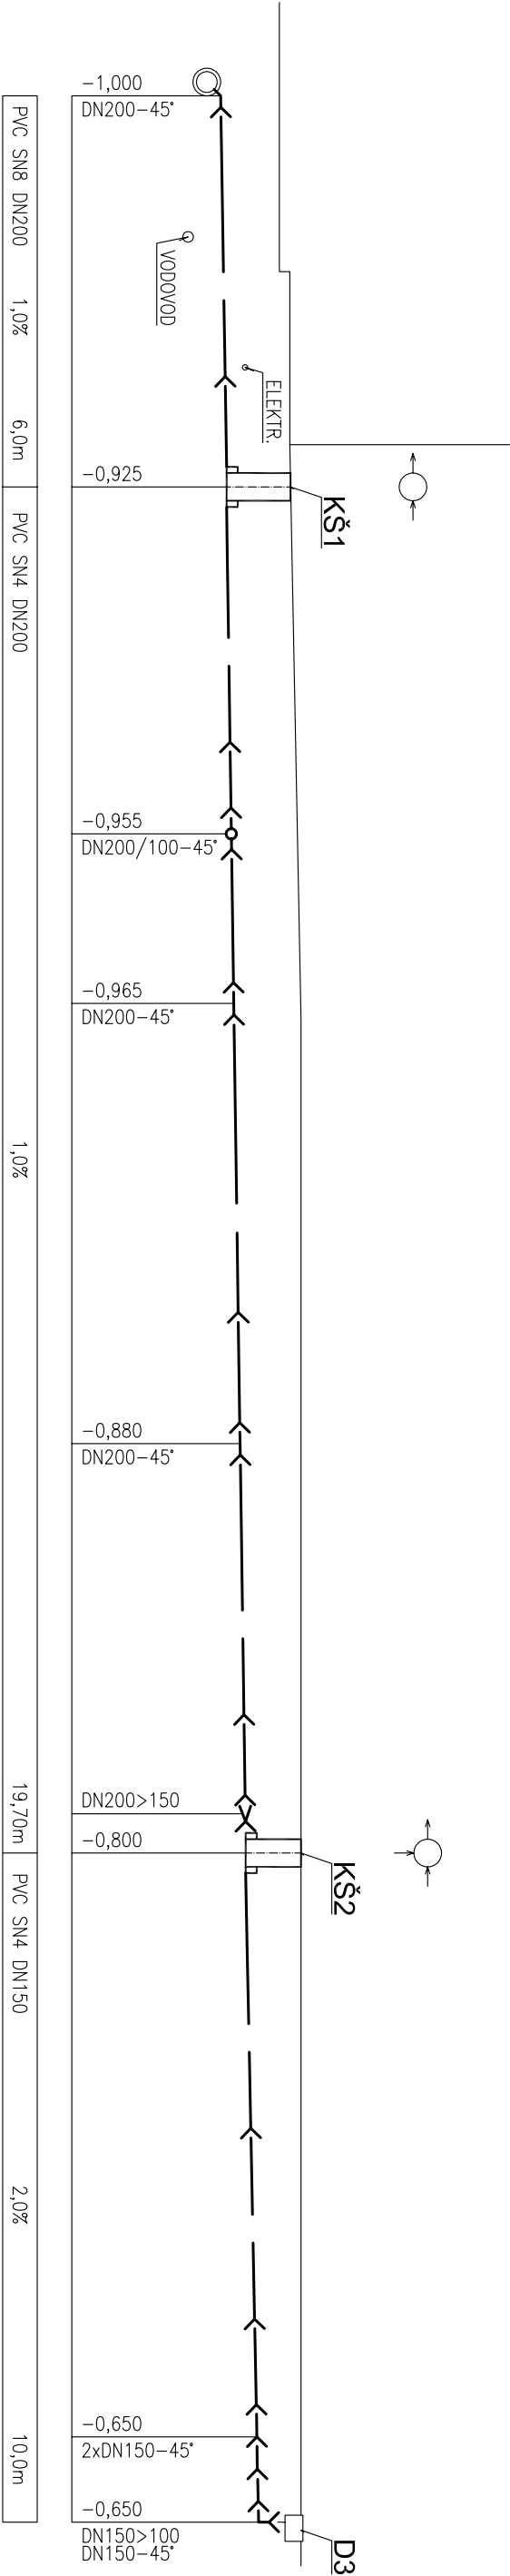

HD-PE DN25 (ø32) PN10	4,50m
3,0%	

HD-PE DN25 (ø32) PN10	1,0%	8,0m
-----------------------	------	------

Poznámka: VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA NACHADZAJÚCE SA V TRASE NAVRHOVANÝCH PRÍPOJOV JE POTREBNÉ VYTRČIŤ PRED ZAHAJENÍM STAVBY. DODRŽAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V SÚLADE S STN-EN 73 6005. VKOP V HĺBKE NAD 1,30m TREBA ZABEZPEČIŤ PRÍLOŽNÝM PAZENÍM.

HLAVNÝ PROJEKTANT		ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div></div> <div>Ing. Peter MOLNÁR projektovanie a inžinierska činnosť vodohospodárskych staveb a v oblasti TZB Rédopfo 16 , Lučenec</div>
Ing. Molnár Peter		Ing. Molnár Peter		
INVESTOR:			Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, Lučenec 984 01	
STAVBA:			Zariadenie podporovaného bývania na ul. Sládkovičova č.8 v Lučenci	
Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky				
OBSAH: Pozdĺžny profil				
MIERKA:		1:100	Č.VÝKR.:	03