


RS - 4
CROSS

Poznámka:

Zelenou farbou sú znázornené nové prvky CSS a nová kabeláž

Červenou farbou znázornený nový uzemňovací vodič FeZn

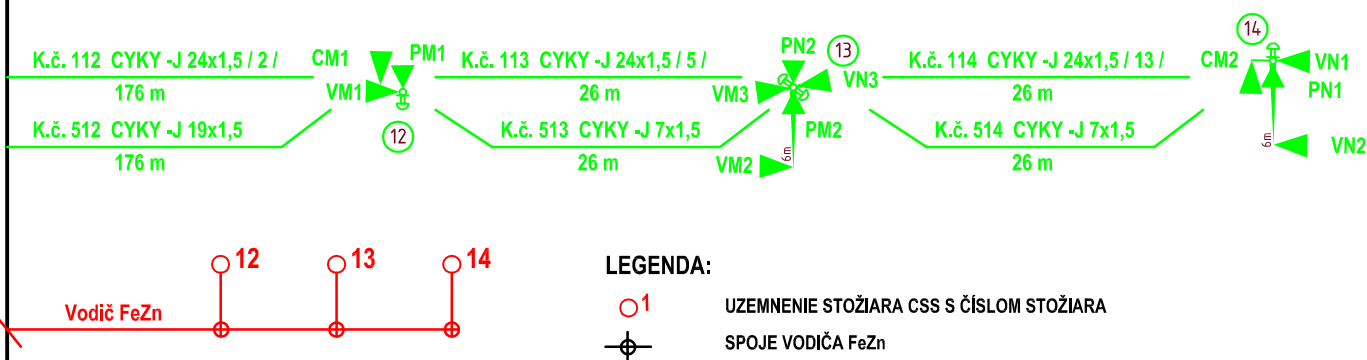

Napäťová sústava pred radičom CSS: 1+PEN ~230V/50Hz TN-C

Napäťová sústava za radičom CSS : 1+N+PE ~230V/50Hz TN-S\

Napäťová sústava návěstidiel : 40 V AC

Ochrana pred zásahom ele.prúdom : Základná ochrana v zmysle STN EN 61 140 a STN 33 2000-4-41:

- čl.411.1 a čl.411.2 samočinné odpojenie napájania vrátane využitia prílohy A a B

Ochrana pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41:

- čl.411.3 samočinným odpojením napájania

Doplňková ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41:

- čl.415.2 Doplňková ochrana prúdovým chráničom

- čl.415.2 Doplňkové ochranné pospájanie

Ochrana malým napätím:

- čl.414 Malé napätie SELV (KD)

Ochrana zábranou alebo krytom : IP54



ALAM s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 BRATISLAVA
web: www.alam.sk, mail: alam@alam.sk, tel.: 0248203232, fax: 02/48203233

VYPRACOVAL: ING. PAVOL VLACHOVIČ		ZODPOVEDNÝ		ALFONZ LANČARIČ	STUPEŇ PD:
ING. JOZEF SOTÁK		PROJEKTANT:			
DÁTUM: 07/2015	FORMÁT: 1xA4	MIERKA: -	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 1-15-010		DRS
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra					
NÁZOV STAVBY: CYKLOTRASA - DIELY - KLOKOČINA					PARÉ Č. :
OBJEKT: SO 03 - ZMENA SIGNÁLNYCH PLÁNOV CSS					
NÁZOV VÝKRESU:					VÝKRES Č. :
Schématický káblový plán					03.4