


0123456789

I.NP

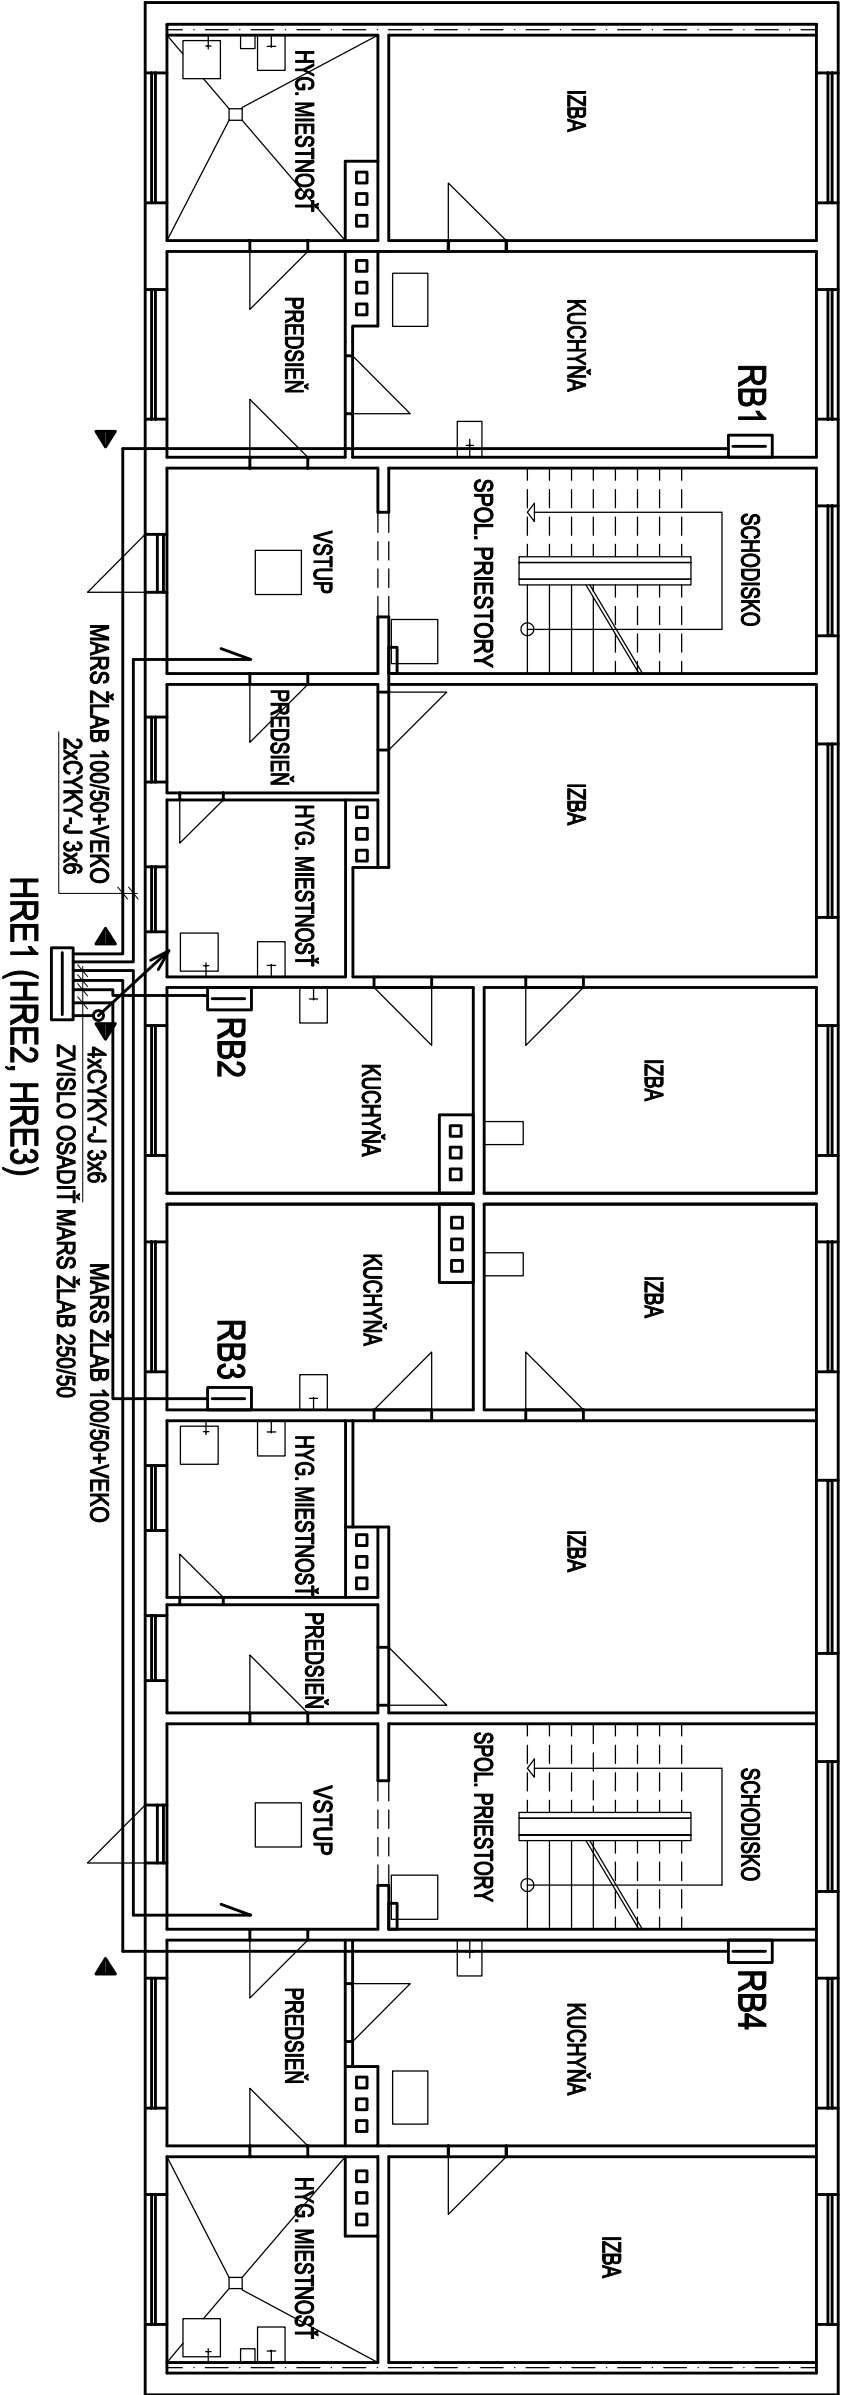

ROZVODNÝ SYSTÉM: 1/PEN AC 230V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019:

- Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom),
- základná izolácia živých častí, zábrany alebo kryty
- Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom),
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie,
- Samočinné odpojenie pri poruche, **Systém TN**,
- Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia
- Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou
- Doplnková ochrana
- Prúdové chrániče (RCD),
- Doplnkové ochranné pospájanie

VYPRACOVAL: Ing. Vladislav Dufala		SADA:		Ing. Vladislav Dufala	
SCHVÁLI: Ing. Vladislav Dufala					
HL. INŽINIER:					
OBJEDNÁVATEL: BPMK s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice				Ing. Vladislav Dufala Matuskova 6, 040 11 Košice č. osv. 0215/40/09/EZ-P-E1-A,B/OSV	
STAVEBNÍK: VSD, a.s.				OBJEKT/SÚBOR: OEZ	
MIESTO STAVBY: Na Demetri, Košice - Sídliisko Ťahanovce, č.p. 1600/21				STUPEŇ PD: DRS	
NÁZOV STAVBY: Na Demetri - Sídliisko Ťahanovce - úprava NN				ČÍSLO PD: 1908-DRS	
				DÁTUM: 08/2019	
				POČET A4: 2A4	
NÁZOV VÝKRESU: Podorys I.NP - Elektroinštalácia				MIERKA: 1:100	

0123456789