



# AXONOMETRICKÁ SCHÉMA M - N



- upraviť a vymeniť plynomer SPP G10 za G16 vid'. výkres č. 04

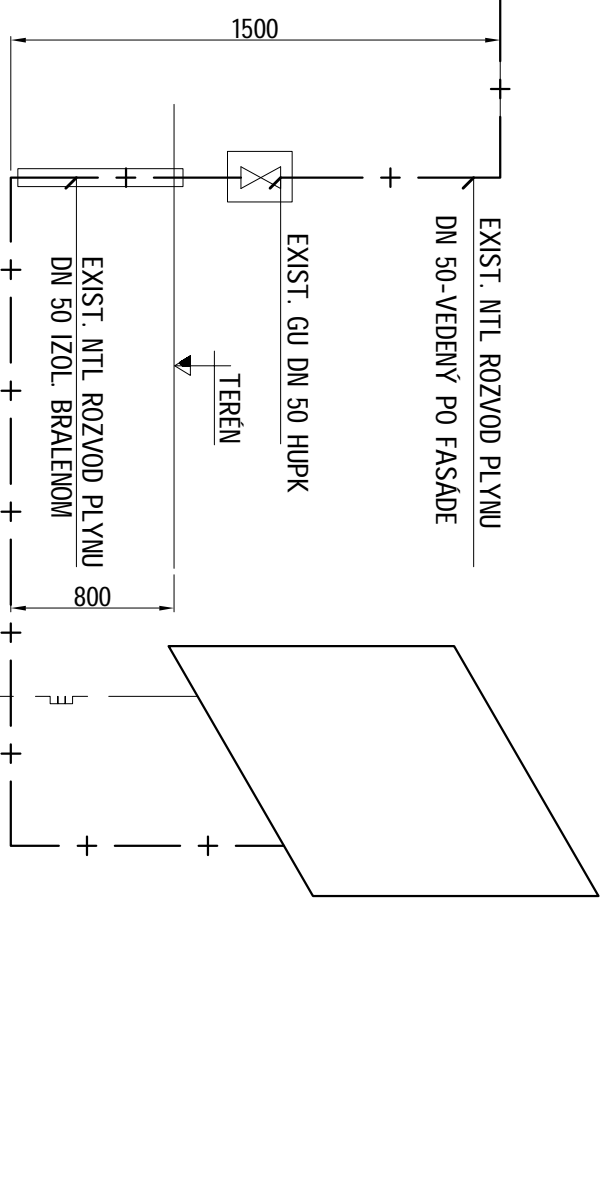

## LEGENDA:


1.01	
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	
31,55m3	9,56m2
SVETLÁ VÝŠKA=3,3m	

D	4xPK	<p>PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL S KONCENTRICKÝM DÝMOVODOM VAILLANT  <math>\phi</math>80/125 VYVEDENÝ CEZ STRECHU OBJEKTU - UKONČENÝ 1m NAD STRECHOU            TYP: VAILLANT VU 486/5-5            MEN. TEP. VÝKON V kW: 7,8 - 44,1 kW            SPOTREBA Z.P V m<sup>3</sup>/h: 4,5</p>
	A	<p>OCELOVÉ POTRUBIE TRIEDY 11 BUDE VEDENÉ PO STENÁCH OBJEKTU            VOLNE NA KONZOLÁCH V MIN. VZDIALENOSTI:            VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE L<sub>min</sub>=1500mm            ZVISLÉ KONŠTRUKCIE L<sub>min</sub>=1500mm            POTRUBIE BUDE ODTLAKOVANÉ PODLA 1775</p>
		<p>NAVRHOVANÝ NTL ROZVOD PLYNU OCEĽ TRIEDY 11</p>
	— + — — + — —	EXIST.NTL PLYNOVÝ ROZVOD OCEĽ DN 50
E	— — — — —	ODFUKOVÉ POTRUBIE DN 15 VYVEDENÉ VON DO PRIESTORU
	⊗	PLYNOVÝ GULOVÝ UZÁVER
	◀	REDUKCIA
	R. DN... O.R DN ...	<p>PRESTUP POTRUBIA CEZ KONŠTRUKCIU V OCELOVÉJ CHRÁNIČKE            POTRUBIE DN 15 - O.R DN 25            POTRUBIE DN 25 - O.R DN 40            POTRUBIE DN 32 - O.R DN 50            POTRUBIE DN 40 - O.R DN 65</p>

# UPOZORNENIE !

PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREVIŠŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH SIETÍ. VLASTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAHŤAŤ AŽ PO ICH PRESNOM VYTÝČENÍ. V MIESTACH ICH MOŽNÉHO VÝSKYTU PREVÁDZAŤ RÚČNÝ VÝKOP!

# PROJEKTOVÁ A REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

<h1>PROJEKTOVÁ A REALIZAČNÁ ČINNOSŤ</h1>				 <p><b>TURGAS</b>          PLYN-VODAKURČENIE          NÁM. A. HLINKU 40          03401 RÚZOMBEROK</p>	
HIP. PROJEKTU :		ZODP. PROJ. :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	
		ING. ANTON TURAN	ING. ANTON TURAN	Bc. ONDREJ TURAN	
		Bc. ONDREJ TURAN			
Miesto stavby: GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE					
INVESTOR :		SOŠ ŽELOVCE			
STAVBA :		SOŠ ŽELOVCE SKLENÍK			
OBJEKT :		PS 02.2 NTL ROZVOD PLYNU			
PROFESIA :					
OBSAH VÝKRESU :		AXONOMETRICKÁ SCHÉMA			
DÁTUM:		12.2019			
STUPEŇ:		PS			
ZAK. Č.		3-12-2019/TA			
FORMÁT:		A3			
PARÉ:					
MIERKA:		č. výkr.			
N		3			