



DETAIL UCHYTENIA VYTÝČOVACIEHO VODIČA NA POKLOP

UCHYTENIE VODIČA V POKLOPE

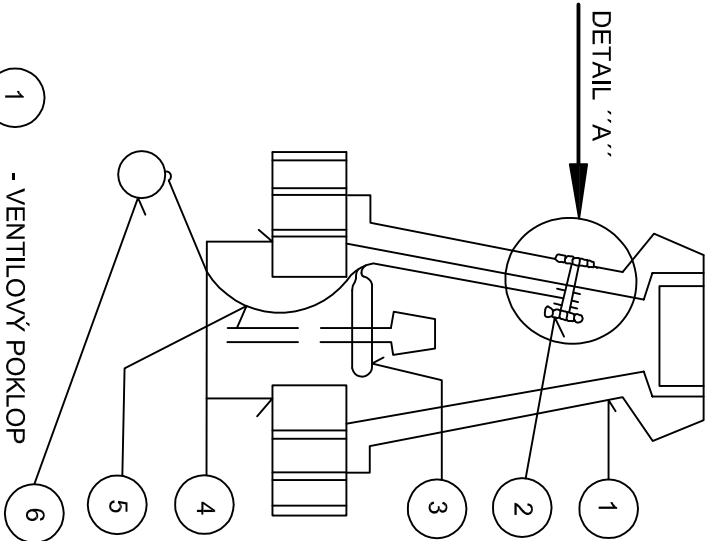


- 1 - VENTILOVÝ POKLOP
- 2 - UKONČENIA VODIČYA V POKLOPE
- 3 - 1x ZÁVIT Z VODIČA /REZERVA/
- 4 - TEHL Y PRIEČNE MUROVANÉ 240x115x118
- 5 - VYTÝČOVACÍ VODIČ AYKY 2x4mm² - KABELOVÉ PREV.
- 6 - NEKOVOVÉ POTRUBIE

DETAIL "A"

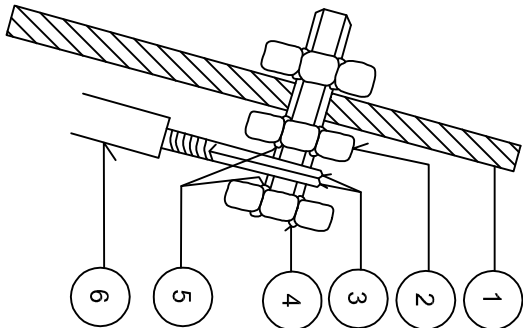


- 1 - STENA VENTIL.POKLOPU
- 2 - MOSADZNÉ MATKY M6 - 2ks
- 3 - VODIČOVÉ OČKÁ - 2ks
- 4 - MOSADZNÉ SKRUTKY M6x45
- 5 - MOSADZNÉ PODLOŽKY M6 - 2ks
- 6 - VYTÝČOVACÍ VODIČ AYKY 2x4mm² - KABELOVÉ PREV.

UCHYTENIE VODIČA V OBJEKTE

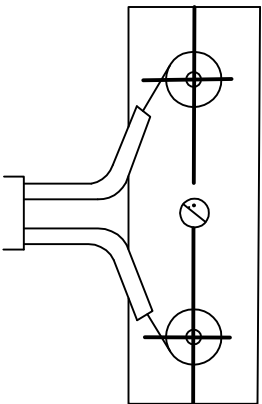

ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

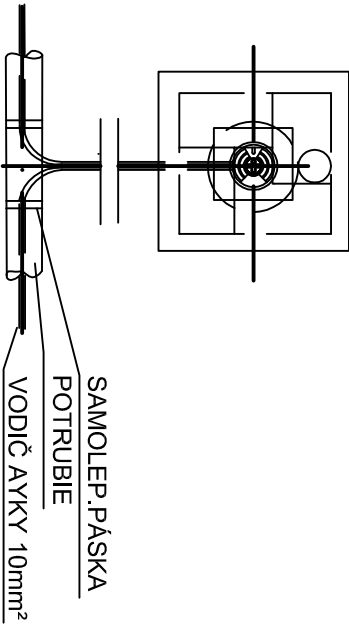


OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU /výška svahu ku jeho pôdorysnej dĺžke/	HLBKÁ DNA V m	ŠÍRKA DNA b v m AK	
			DO 0,4	0,4 - 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	DOBOVŮLNÁ	d+0,7 MIN. 1,0	d+0,8
	1:0,60 AŽ 1:0,25		d+0,7	d+0,5
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,60	DO 2,5	d+0,3 MIN. 0,6	d+0,3
	OD 2,5 DO 5,0		d+0,4 MIN. 0,7	d+0,4
VIAC AKO 5,0	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,60	DO 2,5	d+0,3	d+0,3
			d+0,4	d+0,4

ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

M = 1:20

OTVORENÝ VÝKOP PAŽENÝ

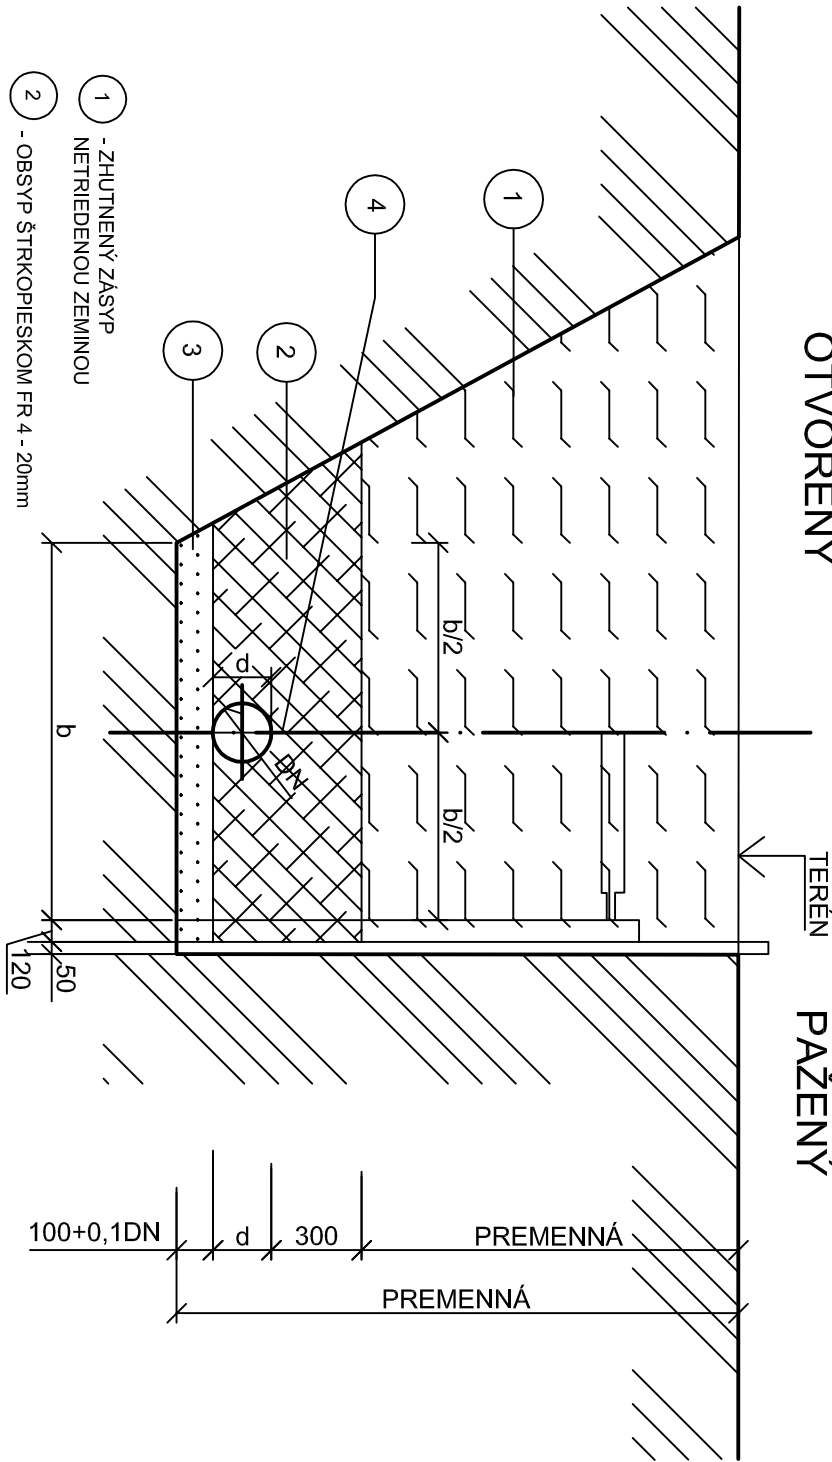

- 1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU
- 2 - OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4 - 20mm
- 3 - ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR MAX 10mm
- 4 - VYHLADÁVACÍ VODIČ AYKY 2x4 mm²

d - vonkajší priemer hrdla rúry
POZNÁMKA: U HRDLOVÝCH RÚR SA
UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY
POZNÁMKA: ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ
VZDIALENOSŤ MEZDI VNÚTORÝMI LÍČAMI
PAŽIAČICH PRVKOV

POUŽITÉ MATERIÁLY PRI REALIZÁCIÍ MUSIA MAŤ VLASTNOSTI ROVNAKÉ, ALEBO VYŠŠIE, AKO NAVRHNUTÉ PRVKY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ. UVEDENÉ NÁZVY SLUŽIA LEN AKO NAVRHOVANÁ ALTERNATÍVA. PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKOV A VÝROBCOV JE NA REALIZAČNEJ FIRME.

ZÁKAZKA	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD		GENERALNÝ DODÁVATEL daqe Slovakia s.r.o.	
OBJEKT	VEREJNÉ WC S KIOSKOM		SUBDODÁVATEL	
PRÍLOHA	Uloženie vodovodného potrubia		PROJEKT X. PROJEKT S. O. Tatárska 3110110, 010 03 2111 tel: +421 905 128 369 mail: bator.xprojekt@gmail.com	
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava		STUPEŇ RP	ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1	SÚPRAVA	MIERKA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Ján Bátor	KONTROLOVAL Ing. Jana Kullová	DÁTUM 03/2018	FORMÁT 2 x A4	-
VYPRACOVAL Ing. Ján Bátor	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝSKOVÝ SYSTÉM Bpv	ČASŤ Zdravotechnika	ČÍSLO PRÍLOHY 8