


STÁLÝ PRÚD!!! - NAPOJNIE ZARIADENÍ V PARKU

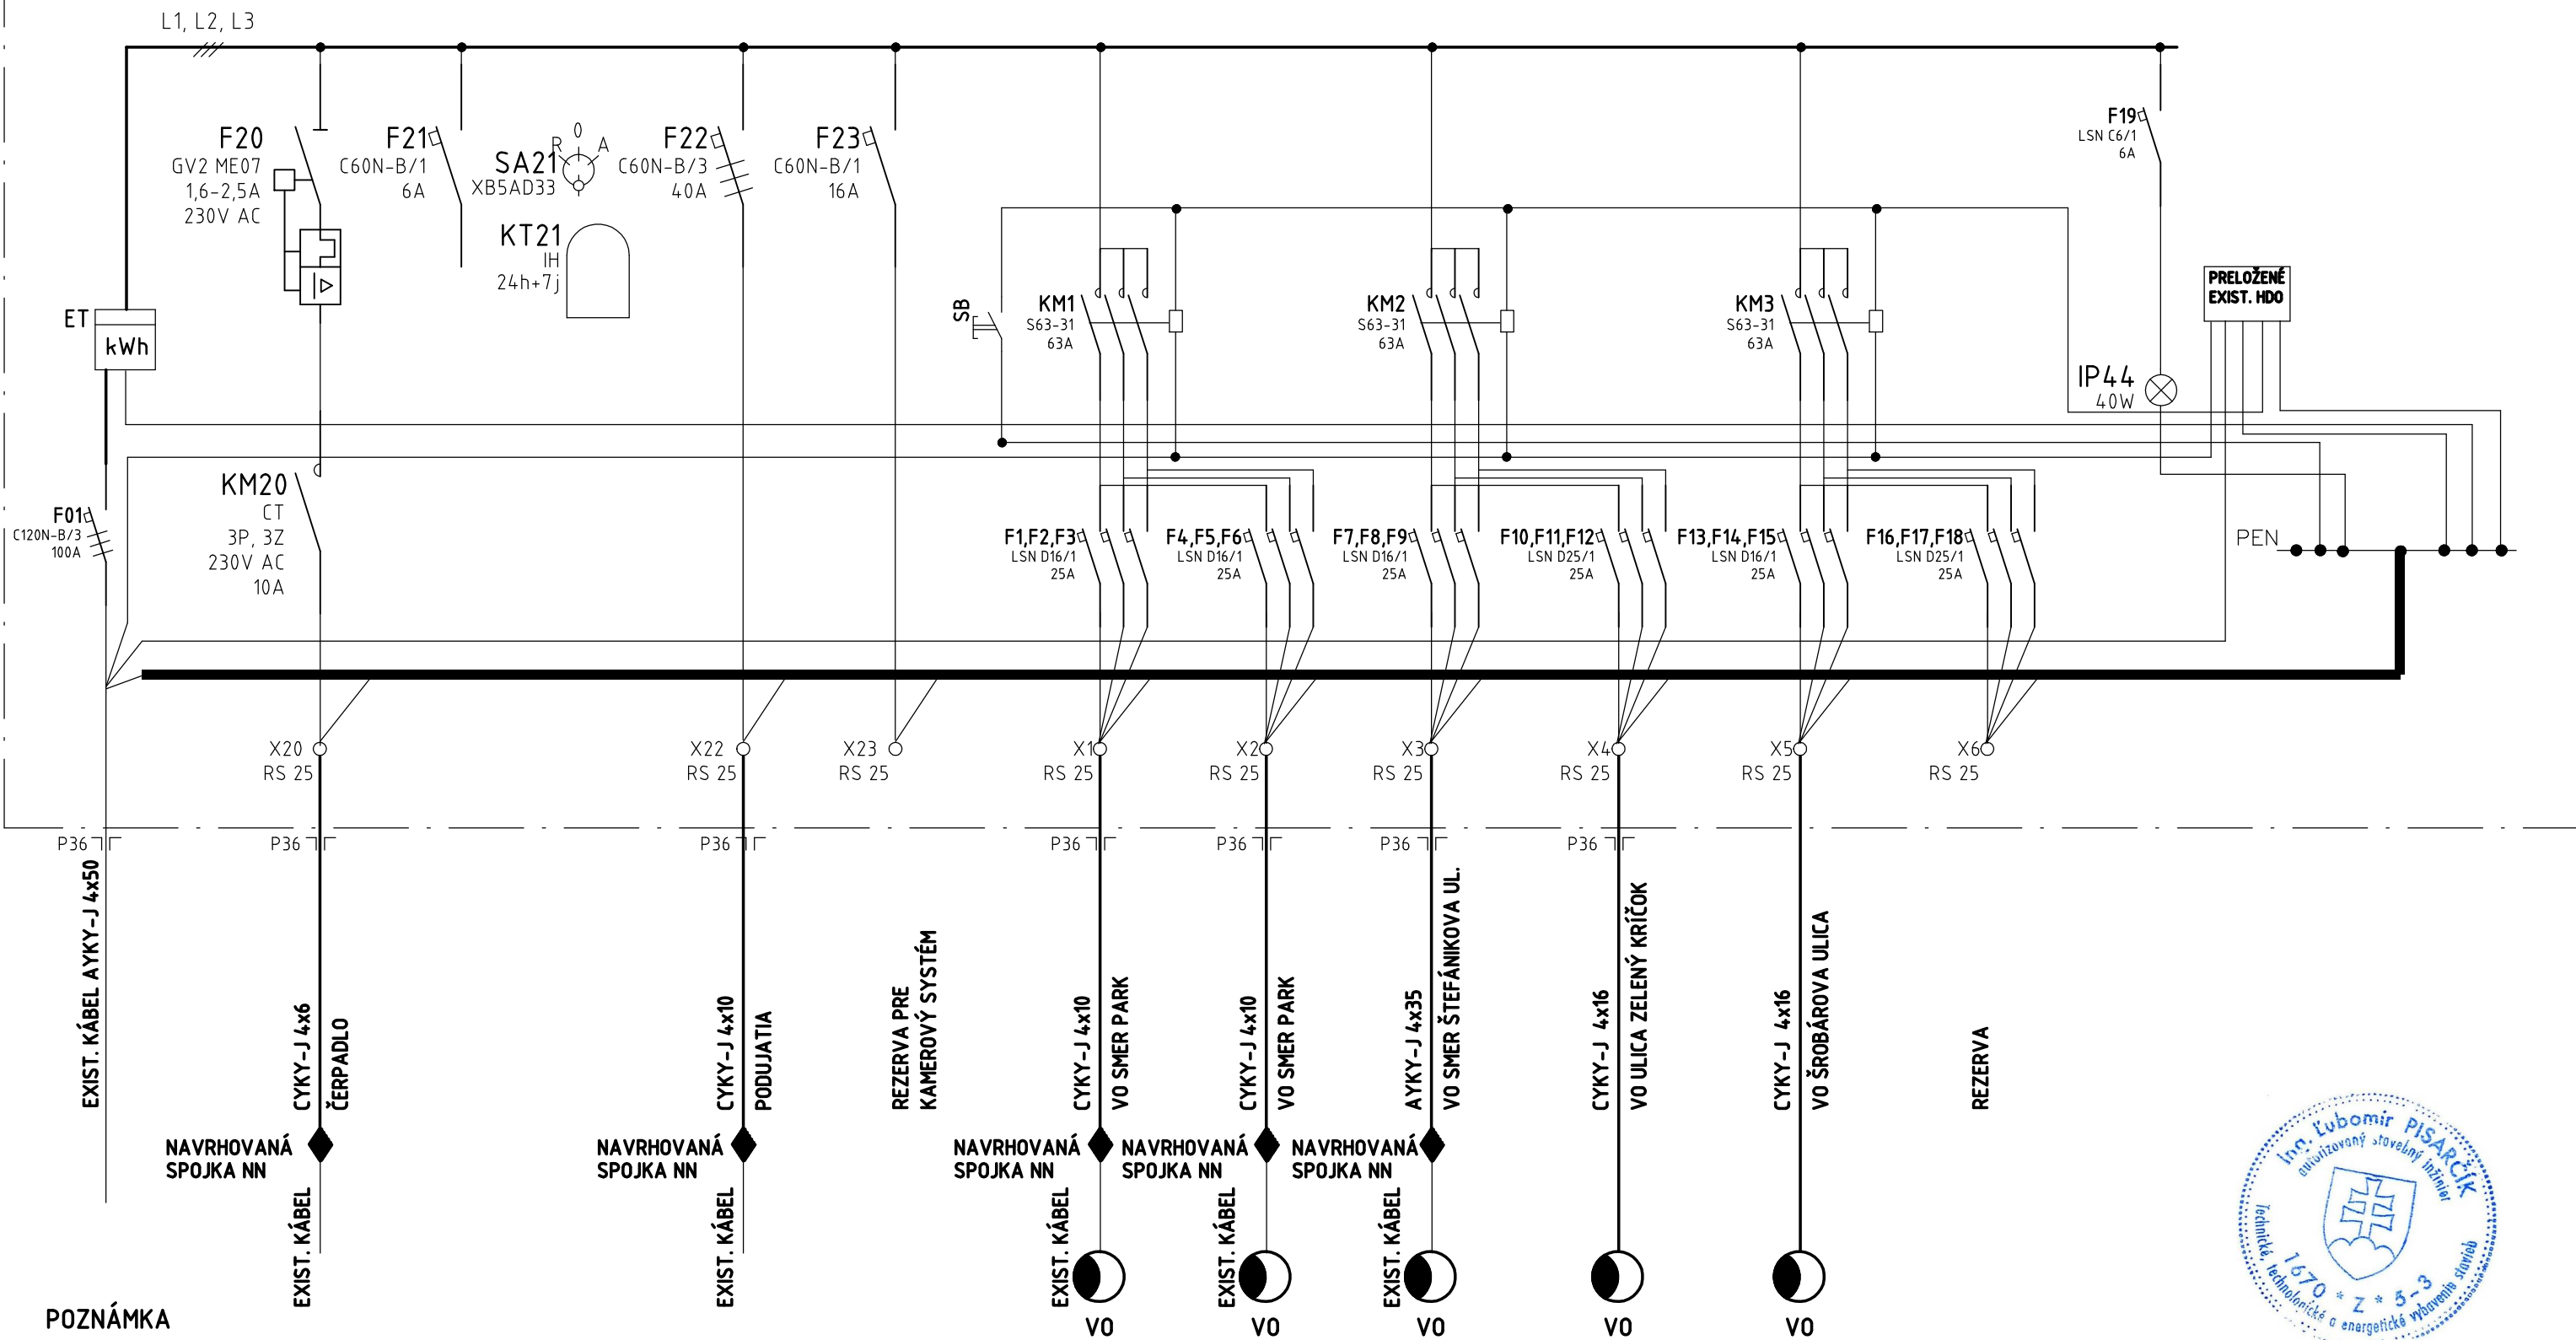

POZNÁMKA

ELEKTROMEROVÁ SKRIŇA RVO

ZAPUSTENÁ

NA VEREJNE PRÍSTUPNOM MIESTE

OZNAČENÁ RVO

TYP: RVO Z80 100A/18x25A/1P SCH

PRÍVOD : SPODOM



VÝVOD: SPODOM

KRYTIE: IP44/20

ROZMERY: 800x800x245mm

NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ RVO ZASEKAŤ DO MÚRU.

OVL. ČERPADLA

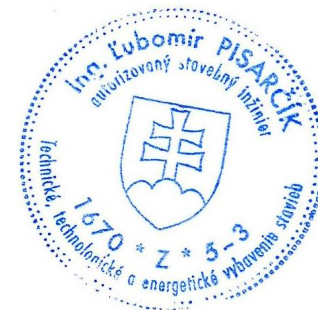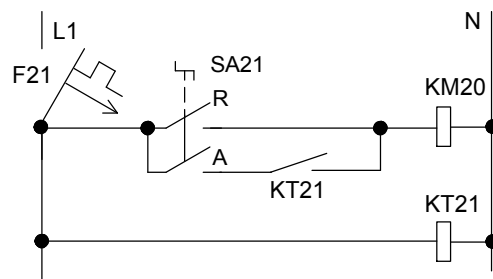

ZÁKAZKA REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD				GENERÁLNY DODÁVATEL daqe DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT VEREJNÉ OSVETLENIE				SUBDODÁVATEL PL inžiniering s.r.o., Osloboditeľov 913/10 059 01 Spišská Belá	
PRÍLOHA ROZVÁDZAČ RVO				STUPEN RP	
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				ČÍSLO ZÁKAZKY	
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Trnava		SÚPRAVA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Ľubomír Písarčík	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 03/2018	FORMÁT 2 x A4	ČÍSLO PRÍLOHY 9	
VYPRACOVAL Ing. Ľudmila Miláčková	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		MIERKA -	