



ZOSTAVA
MIERKA - 1:10

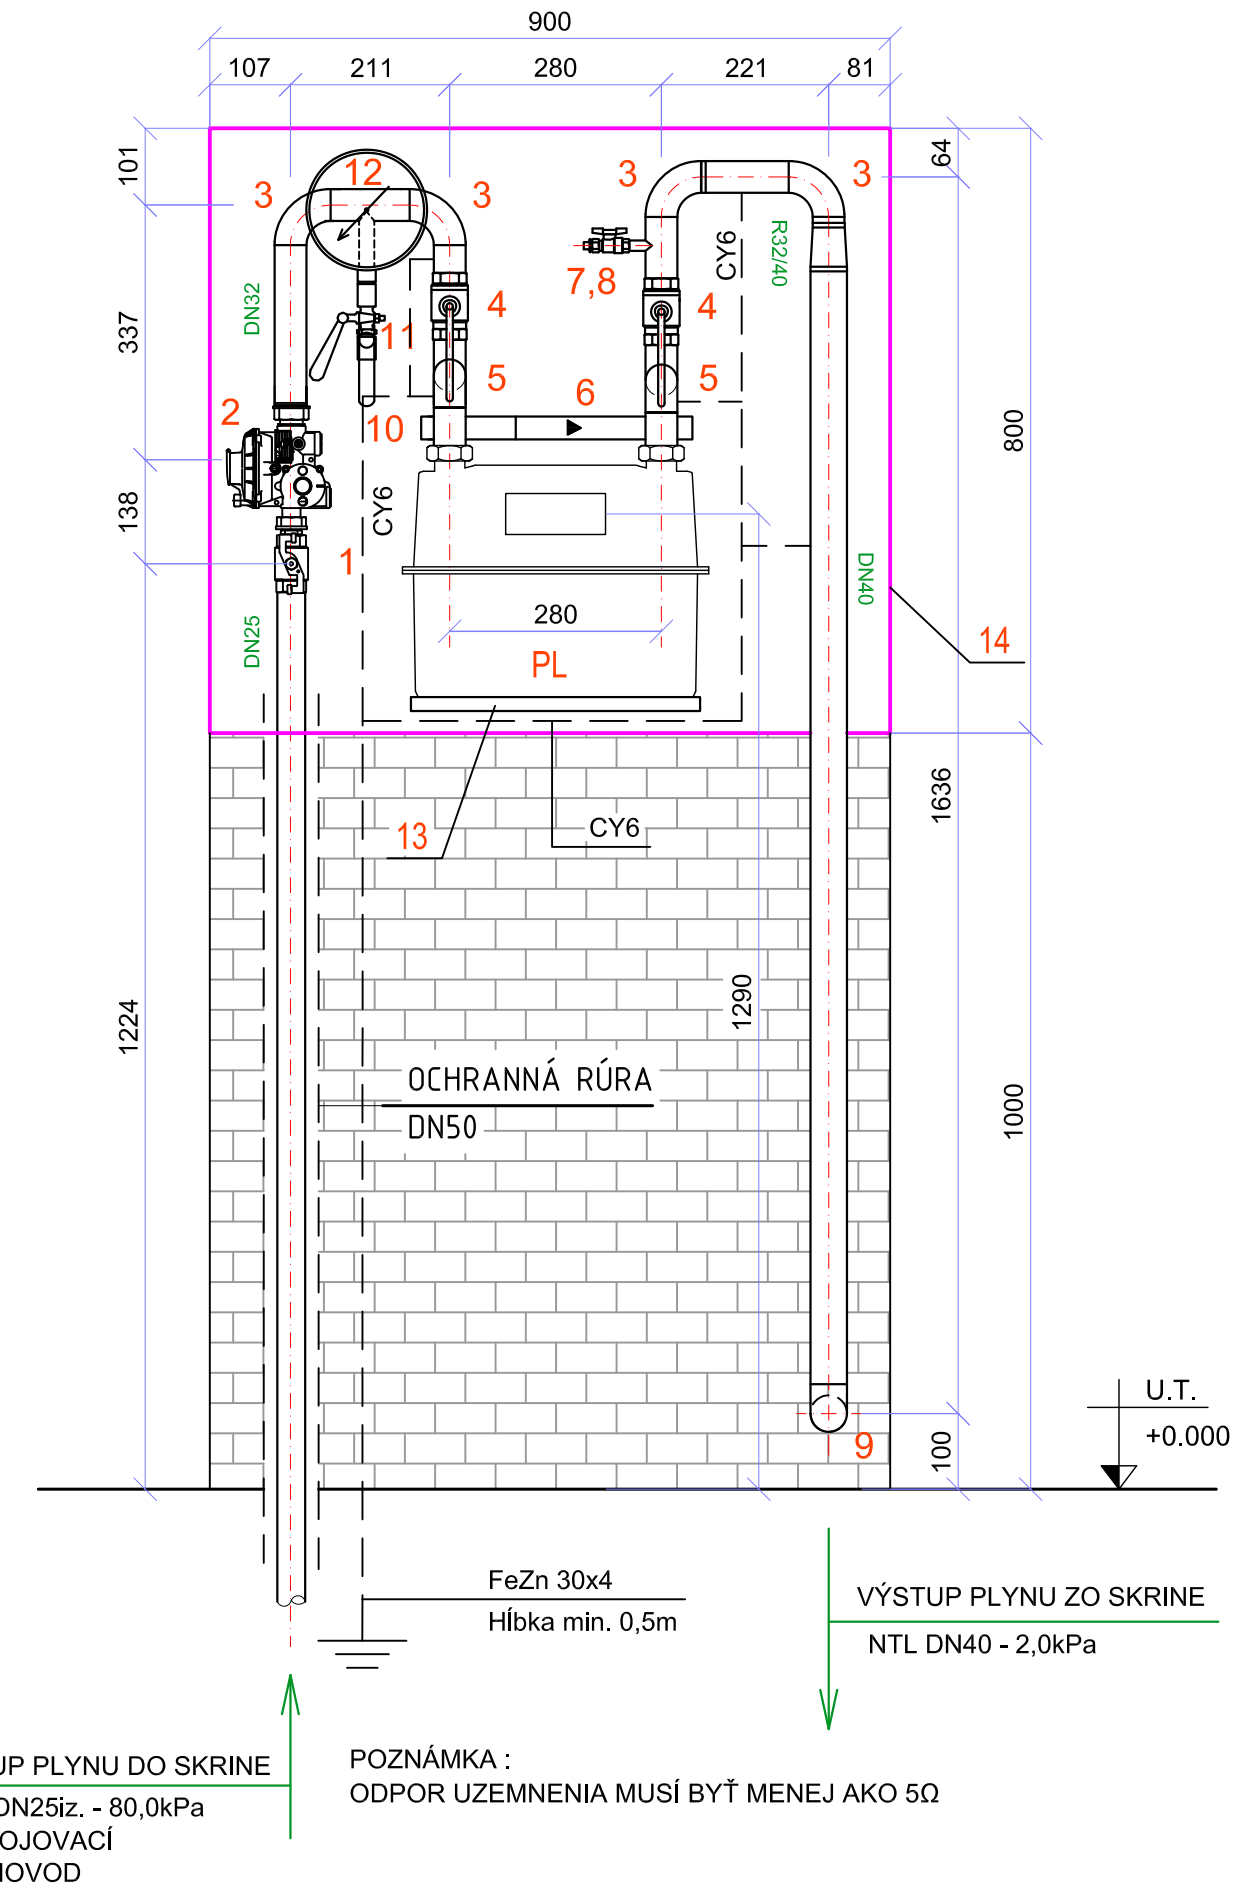

DISPOZÍCIA
MIERKA - 1:10

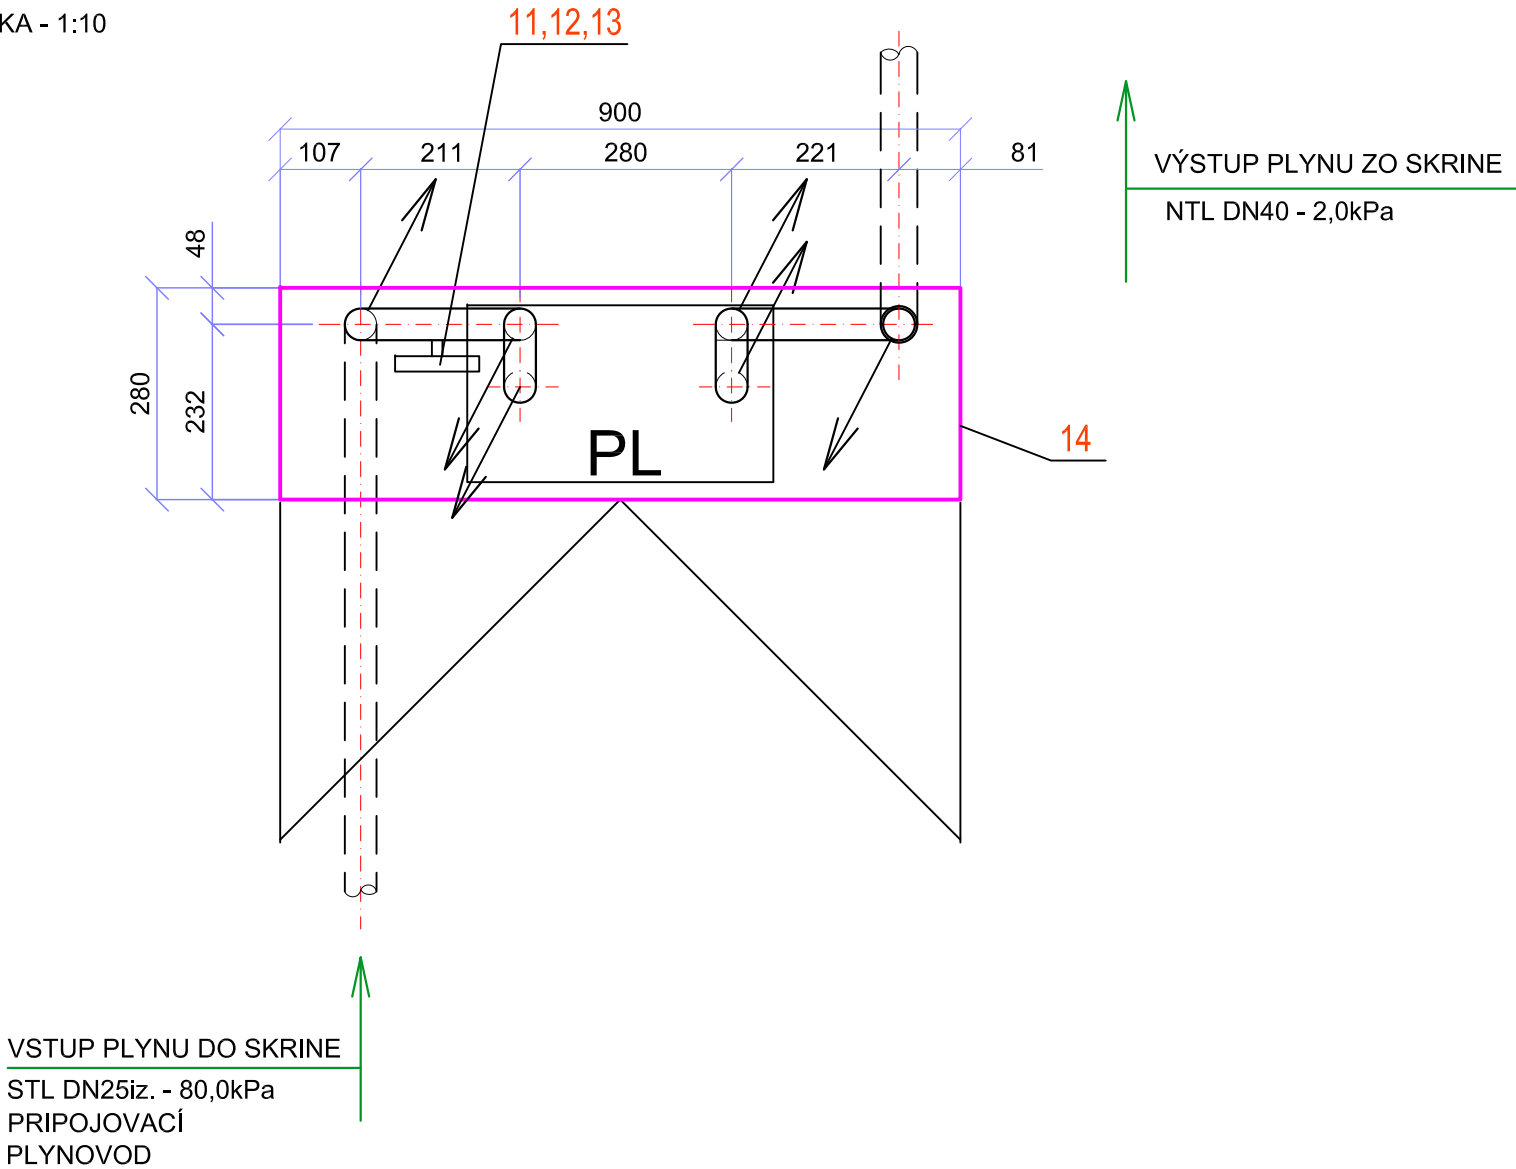

LEGENDA :

- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU GUL'OVÝ UZÁVER DN25
- REGULATOR TLAKU PLYNU STL/NTL (380/2,0 kPa) napr. PIETRO FIORENTINI FE25 VÝKON 25m3/h
- KOLENO VARNÉ DN32
- UZÁVER PLYNU, GUL.K. DN32 PN16
- KOLENO ZÁVITOVÉ DN32
- STAVITEĽNÁ ROZPERKA DN32
- GUL'OVÝ UZÁVER DN 15
- ZÁTKA ZÁVITOVÁ DN15
- KOLENO VARNÉ DN40
- TLAKOMERNÁ PRÍPOJKA M20x1,5 STN 137524 A
- TLAKOMEROVÝ KOHÚT TROJCESTNÝ M20X1,5
- TLAKOMER Ø 160 mm V KOVOVOM PÚZDRE, ROZS. 0-600kPa, TR.PR. 1,6%
- PODPERA PLYNOMERA NASTAVITEĽNÁ
- OCELOVO PLECHOVÁ SKRINKA 900x800x280 (ŠxVxH)

PL - MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER G10 DN32, Rozs. merania 0,10-16m3/h

ZÁKAZKA				REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE		GENERÁLNY DODÁVATEĽ:	
				ZELENÝ KRÍČOK, PD		 DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT		VEREJNÉ WC S KIOSKOM				SUBDODÁVATEĽ	
PRÍLOHA		Meranie a regulácia				 Jaseňová 21, 010 07 Žilina, Tel: 0908 277 367 e-mail: tomas.tkac@yahoo.com, IČO:47 926 741 DIČ: 2024169917	
INVESTOR		Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				STUPEŇ	
KRAJ: Trnavský		OKRES: Trnava		MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		RP	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		DÁTUM		SÚPRAVA	
Ing. Tomáš Tkáč		Ing. Martin Pitoňák, PhD.		03/2018		MIERKA	
VYPRACOVAL		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		ČASŤ	
Ing. Tomáš Tkáč		JTSK		Bpv		PLYNOINŠTALÁCIA	
						Prekládka PP	
						ČÍSLO PRÍLOHY	
						3	