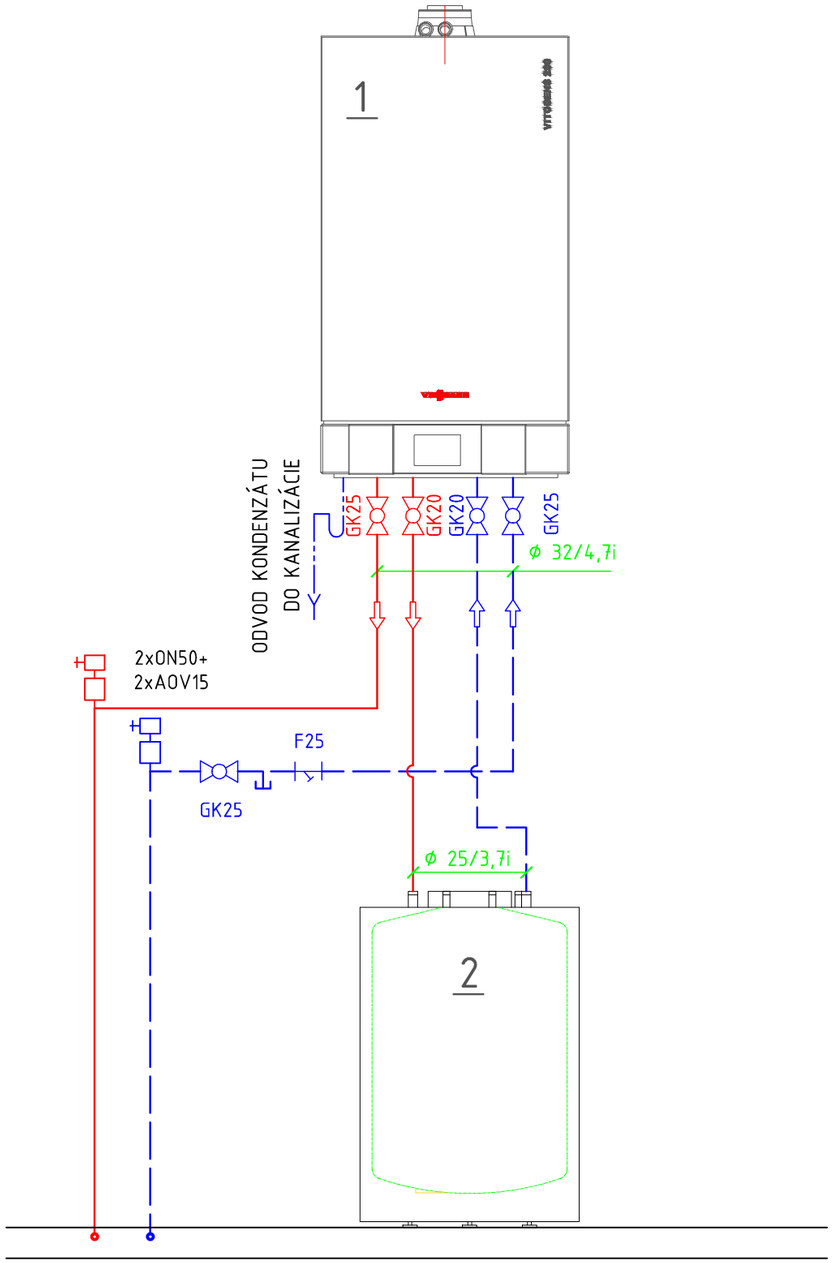

LEGENDA POTRUBÍ:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK
- SPIATOČNÉ POTRUBIE ÚK
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- ODVOD KONDENZÁTU
- PRÍVOD STUDENEJ VODY

LEGENDA ARMATÚR:

GK		GUĽOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
SK		SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
TV		TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ, ROZDEĽOVACÍ VENTIL S POHONOM ZÁVITOVÝ
F		FILTER ZÁVITOVÝ
RV		REGULAČNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
Č		OBEHOVÉ ČERPADLO
M		MERAČ TEPLA - PRIETOKOMER
ON		ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA
PV		POISTNÝ VENTIL
VK		VYPÚŠŤACÍ VENTIL
		TLAKOMER
		TEPLOMER

7

LEGENDA STROJNÉHO ZARIADENIA

1	ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 200, 1,9 - 13 kW	1ks
2	ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY VIESSMANN VITOCELL 100-V, OBJEM 120 LITROV	1ks

POZNÁMKA: Z KOTLA JE NUTNÉ ODVIESŤ KONDENZÁT.

ZÁKAZKA	**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD**		GENERÁLNY DODÁVATEĽ: DAQE Slovakia s.r.o.
OBJEKT	**VEREJNÉ WC S KIOSKOM**		SUBDODÁVATEĽ: FALTHERM
PRÍLOHA	**SCHÉMA ZAPOJENIA KOTLA**		STUPEŇ: RP / ČÍSLO ZÁKAZKY:
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavné 1, 917 71 Trnava		
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č. 8812/6, 8812/1	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Daniš	KONTROLOVAL: Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM: 03/2018	FORMÁT: 2 x A4
VYPRACOVAL: Ing. Janka Mičušíková	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	MIERKA: 1:N
			ČASŤ: Vykurovanie / ČÍSLO PRÍLOHY: 3