PÔDORYS FONTÁNY
M 1:50

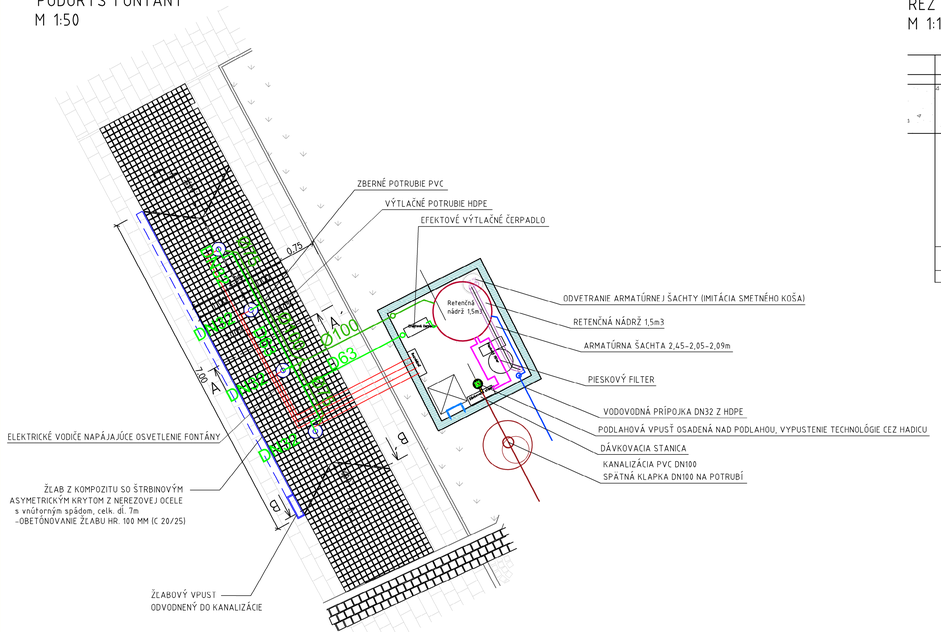

REZ A-A´
M 1:10

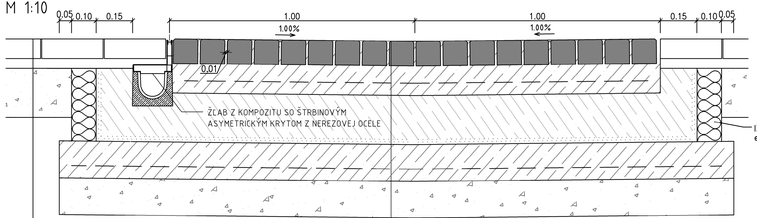

BETÓNOVÉ PLATNE; ROZMER 50x25; 25x25 cm; f.SIVOBĚŽOVÁ		80 mm	STN 73 6113-1
(kladená do riadkov na striedavú nepravidelnú škáru) - napr. dlažba Reina, Invest Šaľa			
DRVENÉ KAMENIVO fr.4/8	L	40 mm	STN EN 13242
ŠTRKODRVINA fr.0/32	ŠD; 31,5; Gc	min.200 mm	STN EN 13285
SPOLU		320 mm	
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa			

SEKUNDÁRNE POUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA		100 mm	STN 73 6113-1
-rozmer cca 100x100 mm, f. sivá, kladenie do riadkov			
- špárovanie (špáry 1cm) škárovacou maltou - napr. MUREXIN SF50			
KRYCÍ BETÓN; **C 16/20 X0 (SK)**		120 mm	STN EN 206-1
(vystuženie ocel. KARI sieťou 150x150 pri spodnom povrchu, krytie 50 mm, ocel B 500B)			
ŽELEZOBETÓN. DOSKA;**C 30/37 XC4 XD2 XF4 XA2 (SK), Cl0,4, Dmax 16, S2**		200 mm	STN EN 206-1
2x HYDROIZOLÁCIA			
PODKLADNÝ BETÓN; **C12/15 X0 (SK)**		150 mm	STN EN 206-1
(vystuženie ocel. KARI sieťou 150x150 pri spodnom povrchu, krytie 50 mm, ocel B 500B)			
ŠTRKODRVINA fr. 0 – 32 mm	ŠD; 31,5 Gc	min.150 mm	STN EN 13 285
SPOLU		min.720 mm	
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa			

REZ B-B´
M 1:10

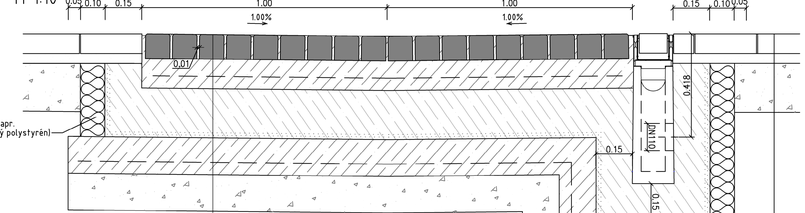

SEKUNDÁRNE POUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA		100 mm	STN 73 6113-1
-rozmer cca 100x100 mm, f. sivá, kladenie do riadkov			
- špárovanie (špáry 1cm) škárovacou maltou - napr. MUREXIN SF50			
KRYCÍ BETÓN; **C 16/20 X0 (SK)**		120 mm	STN EN 206-1
(vystuženie ocel. KARI sieťou 150x150 pri spodnom povrchu, krytie 50 mm, ocel B 500B)			
ŽELEZOBETÓN. DOSKA;**C 30/37 XC4 XD2 XF4 XA2 (SK), Cl0,4, Dmax 16, S2**		200 mm	STN EN 206-1
2x HYDROIZOLÁCIA			
PODKLADNÝ BETÓN; **C12/15 X0 (SK)**		150 mm	STN EN 206-1
(vystuženie ocel. KARI sieťou 150x150 pri spodnom povrchu, krytie 50 mm, ocel B 500B)			
ŠTRKODRVINA fr. 0 – 32 mm	ŠD; 31,5 Gc	min.150 mm	STN EN 13 285
SPOLU		min.720 mm	
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa			

REZ C-C´
M 1:25

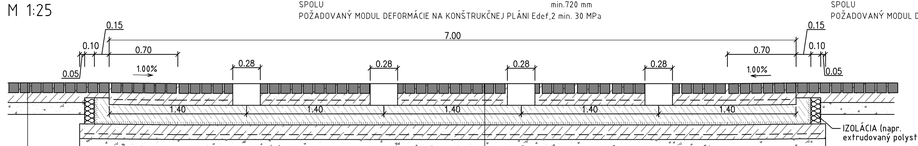

SEKUNDÁRNE POUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA		100 mm	STN 73 6113-1
-rozmer cca 100x100 mm, f. sivá, kladenie do riadkov			
- špárovanie (špáry 1cm) škárovacou maltou - napr. MUREXIN SF50			
BET.LÔŽKO	C16/20, X0, S2	100 mm	STN EN 206-1
ŠTRKODRVINA fr. 0 – 32 mm	ŠD; 31,5 Gc	min.120 mm	STN EN 13 285
SPOLU		min.320 mm	
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa			

SEKUNDÁRNE POUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA		100 mm	STN 73 6113-1
-rozmer cca 100x100 mm, f. sivá, kladenie do riadkov			
- špárovanie (špáry 1cm) škárovacou maltou - napr. MUREXIN SF50			
KRYCÍ BETÓN; **C 16/20 X0 (SK)**		120 mm	STN EN 206-1
(vystuženie ocel. KARI sieťou 150x150 pri spodnom povrchu, krytie 50 mm, ocel B 500B)			
ŽELEZOBETÓN. DOSKA;**C 30/37 XC4 XD2 XF4 XA2 (SK), Cl0,4, Dmax 16, S2**		200 mm	STN EN 206-1
2x HYDROIZOLÁCIA			
PODKLADNÝ BETÓN; **C12/15 X0 (SK)**		150 mm	STN EN 206-1
(vystuženie ocel. KARI sieťou 150x150 pri spodnom povrchu, krytie 50 mm, ocel B 500B)			
ŠTRKODRVINA fr. 0 – 32 mm	ŠD; 31,5 Gc	min.150 mm	STN EN 13 285
SPOLU		min.720 mm	
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa			

BETÓNOVÉ PLATNE; ROZMER 50x25; 25x25 cm; f.SIVOBĚŽOVÁ		80 mm	STN 73 6113-1
(kladená do riadkov na striedavú nepravidelnú škáru) - napr. dlažba Reina, Invest Šaľa			
DRVENÉ KAMENIVO fr.4/8	L	40 mm	STN EN 13242
ŠTRKODRVINA fr.0/32	ŠD; 31,5; Gc	min.200 mm	STN EN 13285
SPOLU		320 mm	
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa			

ZÁKAZKA	**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD**		GENERÁLNY DODÁVATEĽ: DAQE Slovakia s.r.o.
OBJEKT	FONTÁNA		SUBDODÁVATEĽ: PROJEKT
PRÍLOHA	Detail osadenia a pripojenia fontány		
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava		
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.881/26, 881/21	STUPEŇ: RP; ČÍSLO ZÁKAZKY: 2017122
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Bátor	KONTROLOVAL: Ing. Jana Kullová	DÁTUM: 03/2018; FORMÁT: 5 x A4	SUPRAVA; MIERKA
VYPRACOVAL: Ing. Ján Bátor	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	ČASŤ: Fontána; ČÍSLO PRÍLOHY: 3