



PÔDORYS 1.NP

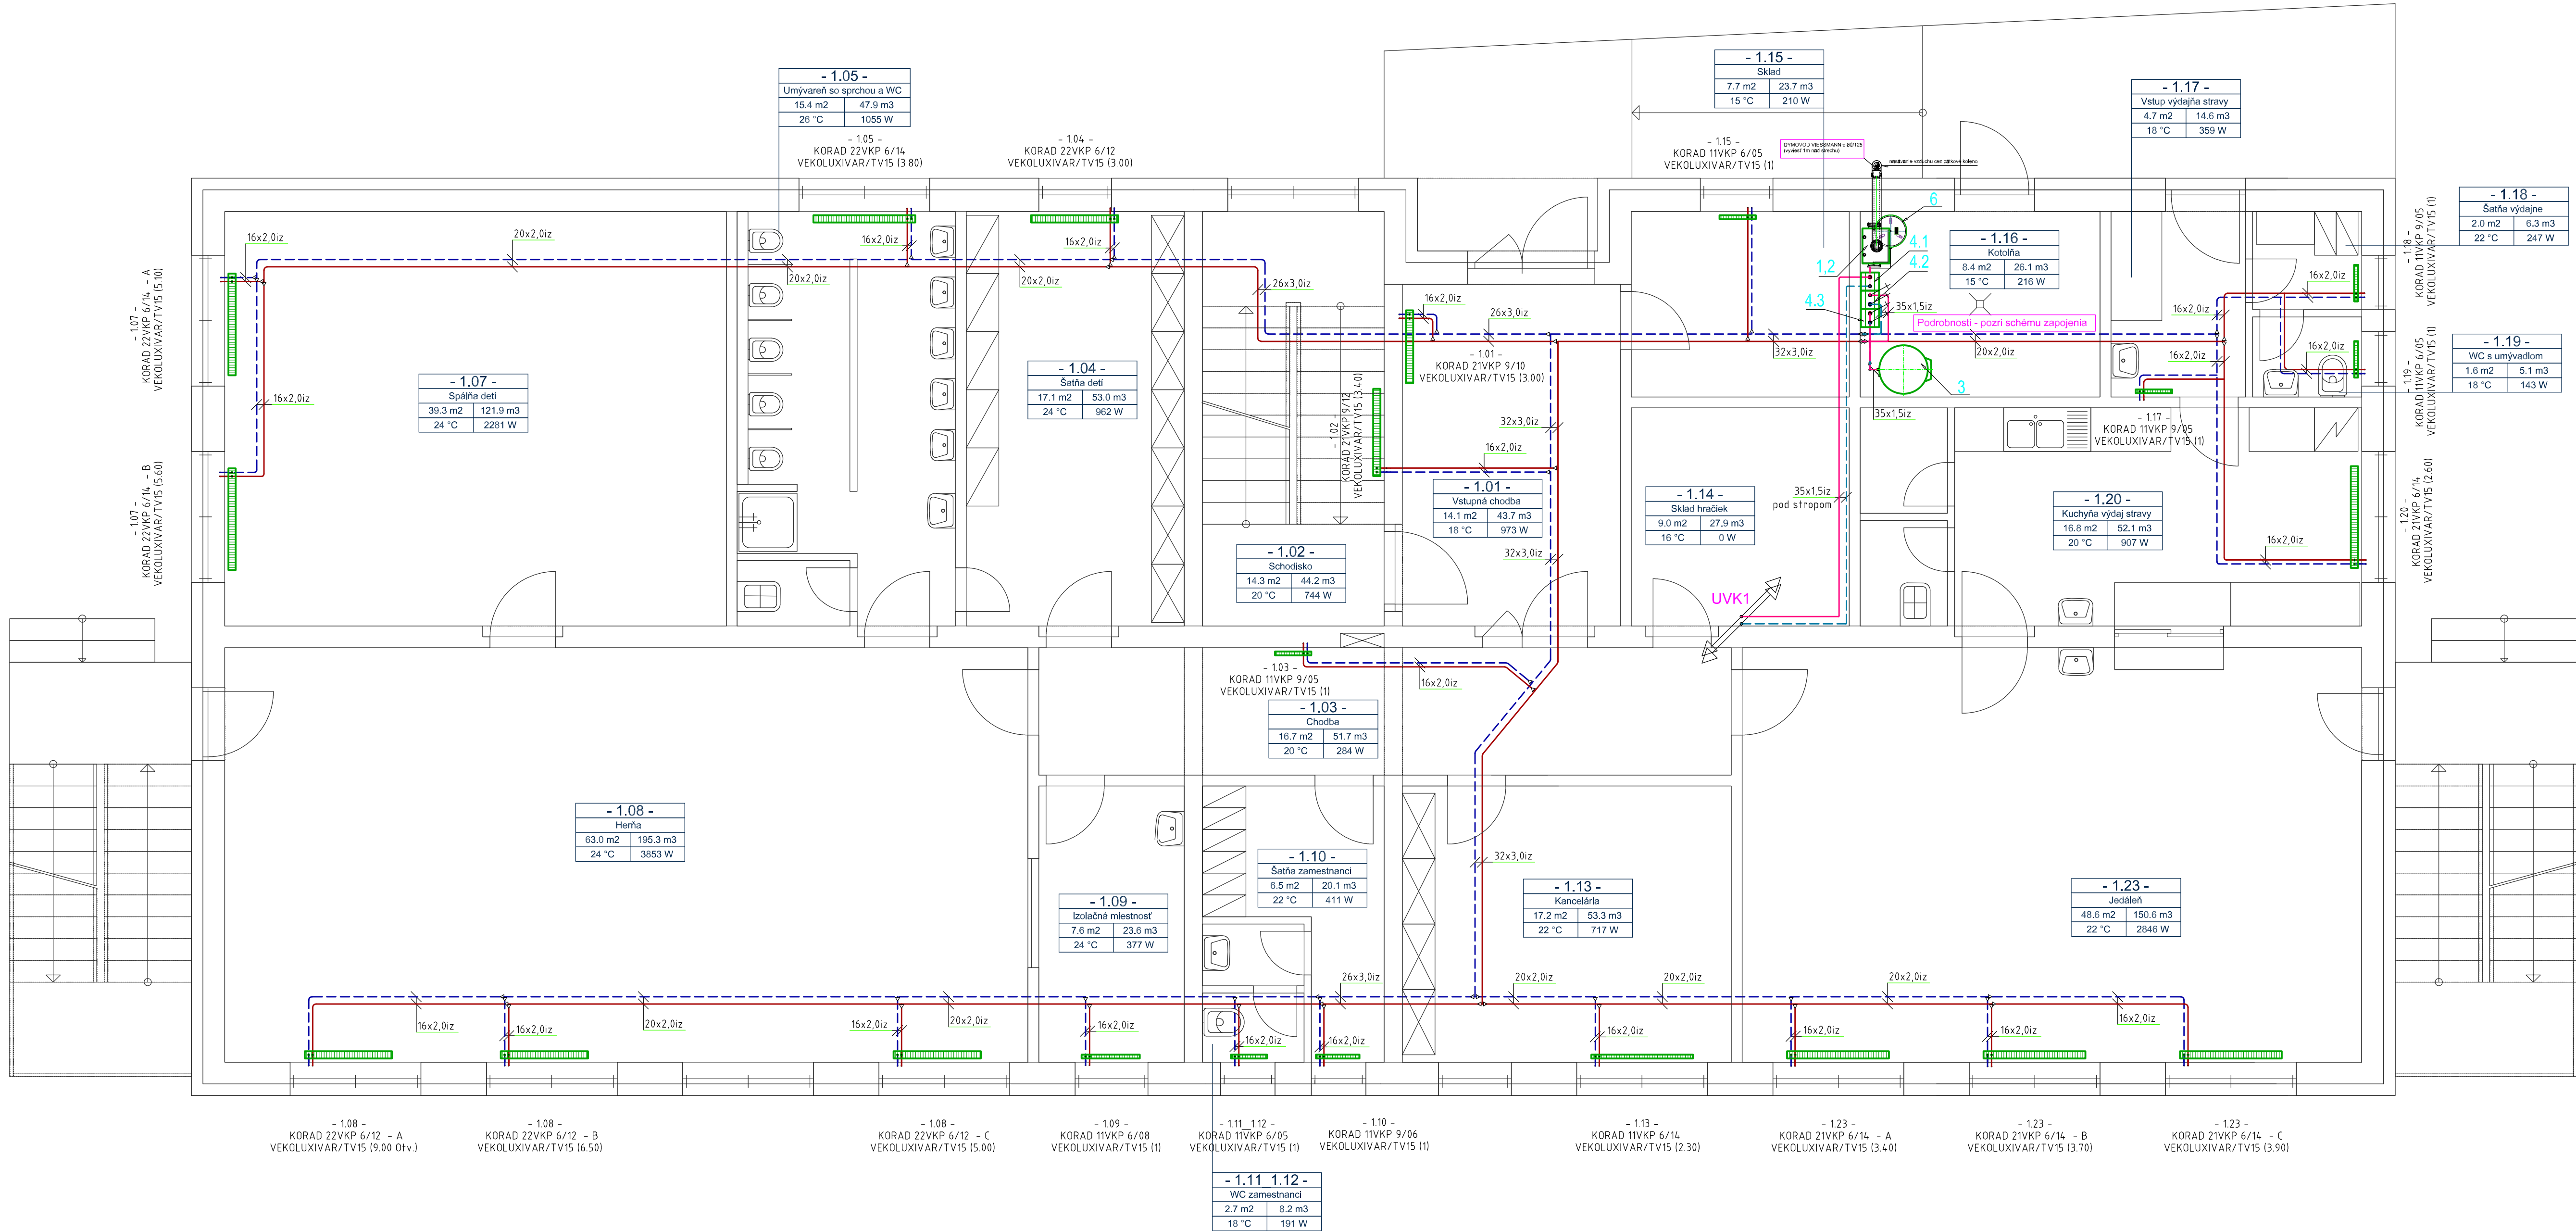

LEGENDA

- 106 - KORAD 11VKP 6/08 VEKOLUXIVAR/TV15 (1)
- NAVHRVANÉ VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD VENTILKOMPAKT SO SPODNÝM PRAVÝM PRÍPOJENÍM (VKP) RESP. ĽAVÝM PRÍPOJENÍM (VKL)
- VYSVETLIVKY:
- JEDNORADOVÉ TELESO
- POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV
- STAVEBNÁ DĹŽKA TELESÁ V DECIMETROCH
- STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V DECIMETROCH
- VEKOLUXIVAR TV15 (1)
- INTEGROVANÁ ARMATÚRA VEKOLUXIVAR IVAR KIT DS 346/1 OSADENÁ V SPOD. ČASŤI TELESÁ - ROH. PŘEVEDENIE VENTILOVÁ VLOŽKA DODÁVANÁ S TELESOM. OSADENÁ V HORNEJ ČASŤI TELESÁ POD TERMOHLAVICOU (H) - HODNOTA HYDRAULICKÉHO PŘEDNASTAVENIA
- PRÍVOD
- PLASTOVÉ POTRUBIE IVAR ALPEX DUO XS S TEPLOTNÝM SPÁDOM 65/50°C PRE NAPOJENIE
- SPIAŤOČKA
- VYKUROVACÍCH TELES, IZOLOVANÉ PE-TRUBICAMI, VEDENÉ V DRÁŽKACH TEP. IZOLÁCIE PODLAHY
- PRÍVOD
- ROZVODNÉ POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE IVAR STEEL (Z VONKU POZINK. UHLIKOVÁ OCEĽ)
- SPIAŤOČKA
- S TEPLOTOU PRÍVODU 65°C PRE NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELES
- UVK1
- OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UK



POZNÁMKA :  
NAVHRNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PŘEVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	UNIprijekt plus, s.r.o. 094 22 Nizný Hrušov 571 mobil: 0918566516 e-mail: uniprijekt@stonline.sk		
VYPRACOVAL:	ING. SILVESTER TAKÁČ			
INVESTOR:	OBEC: Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou			
MIESTO STAVBY:	OBEC: Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1			
NÁZOV STAVBY:			FORMÁT:	10x A4
NOVOSTAVBA MŠ V OBCE KAMENICA NAD CIROCHOU			DÁTUM:	05/2019
			STUPEŇ:	DSPaR
			DIEL:	UVK
PS/SO:	SO-01 HLAVNÝ OBJEKT	Č. KÓPIE:	REVÍZIA:	
OBSAH VÝKRESU:	1.NP – ROZVODY UVK		MIERKA:	Č. VÝKRESU:
			1:50	UVK1